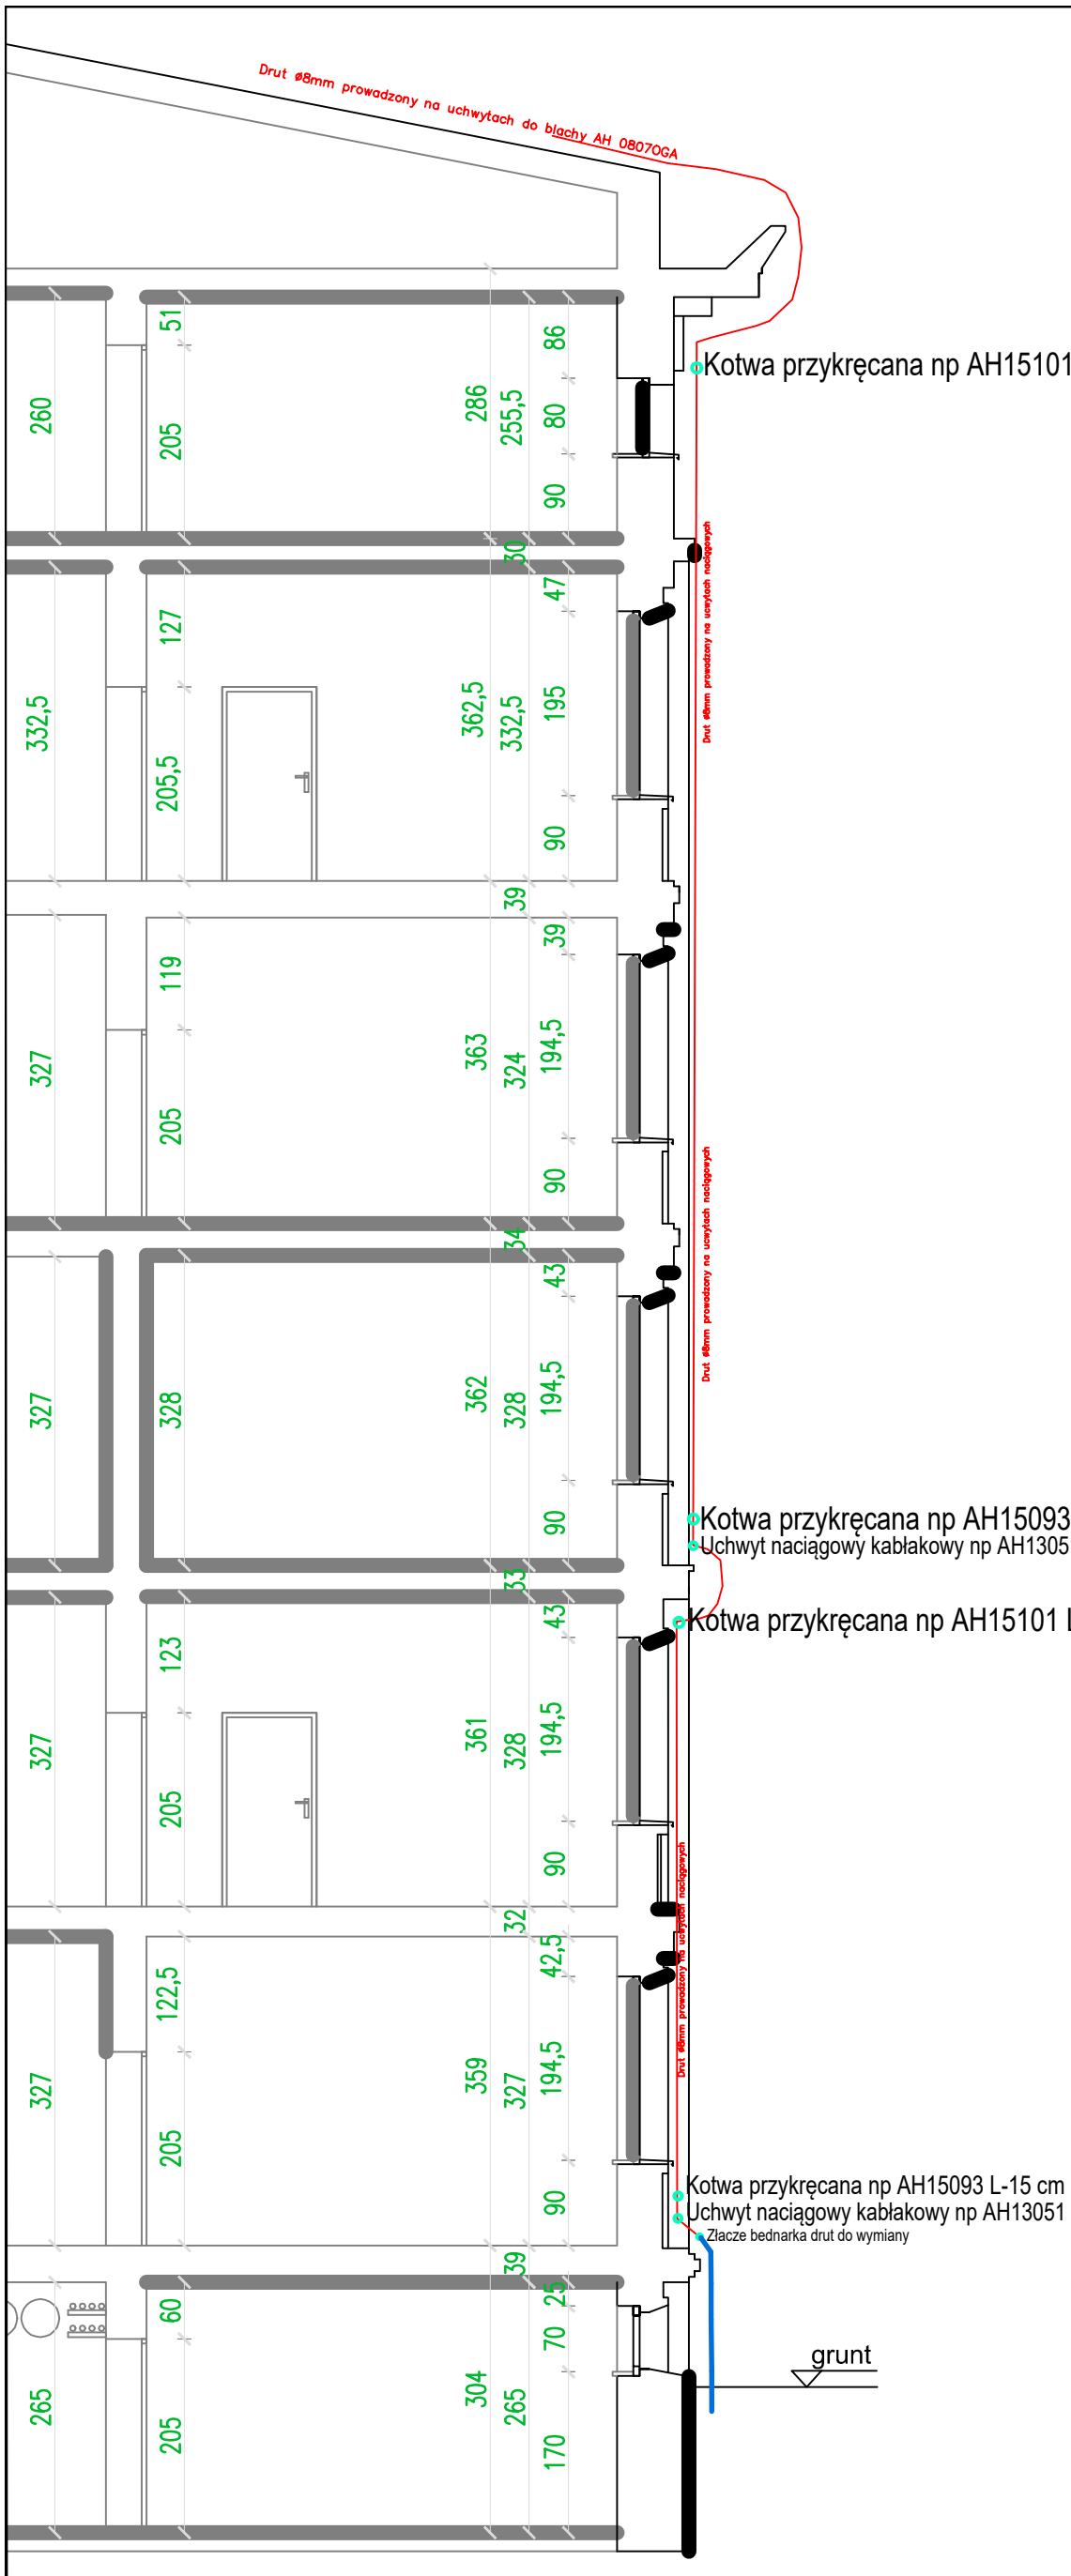

UWAGI

1. Dobrać system naciągowy dostosowany do długości naciągu
2. Zachować linie proste
3. Wymienić złącze drut / bednarka
4. Zachować odstęp sapracyjny od obróbek blacharskich przy gzymsach dach oraz nad 1 piętrem min. 10 cm.

MARCIN NOWICKI ARCHITEKT		OS. SZKOLNE 2/88 , 31-975 KRAKÓW	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	**REMONT DACHU BUDYNKU C-1 - REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ**		
ADRES OBIEKTU	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, UL. MICKIEWICZA 30, KRAKÓW, BUDYNEK C1		
TYTUŁ RYSUNKU	**DETAL przejścia przy attyce dachu oraz 1 piętra**		
FAZA			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr. inż. **PAWEŁ PAWŁOWSKI**	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. NR RYS.
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	SWK/PWOE/0099/12		**1:50 1:10**
DATA SPORZĄDZENIA	MAJ 2024		
OPRACOWANIE	inż. **TOMASZ SETNER**		**E-6**