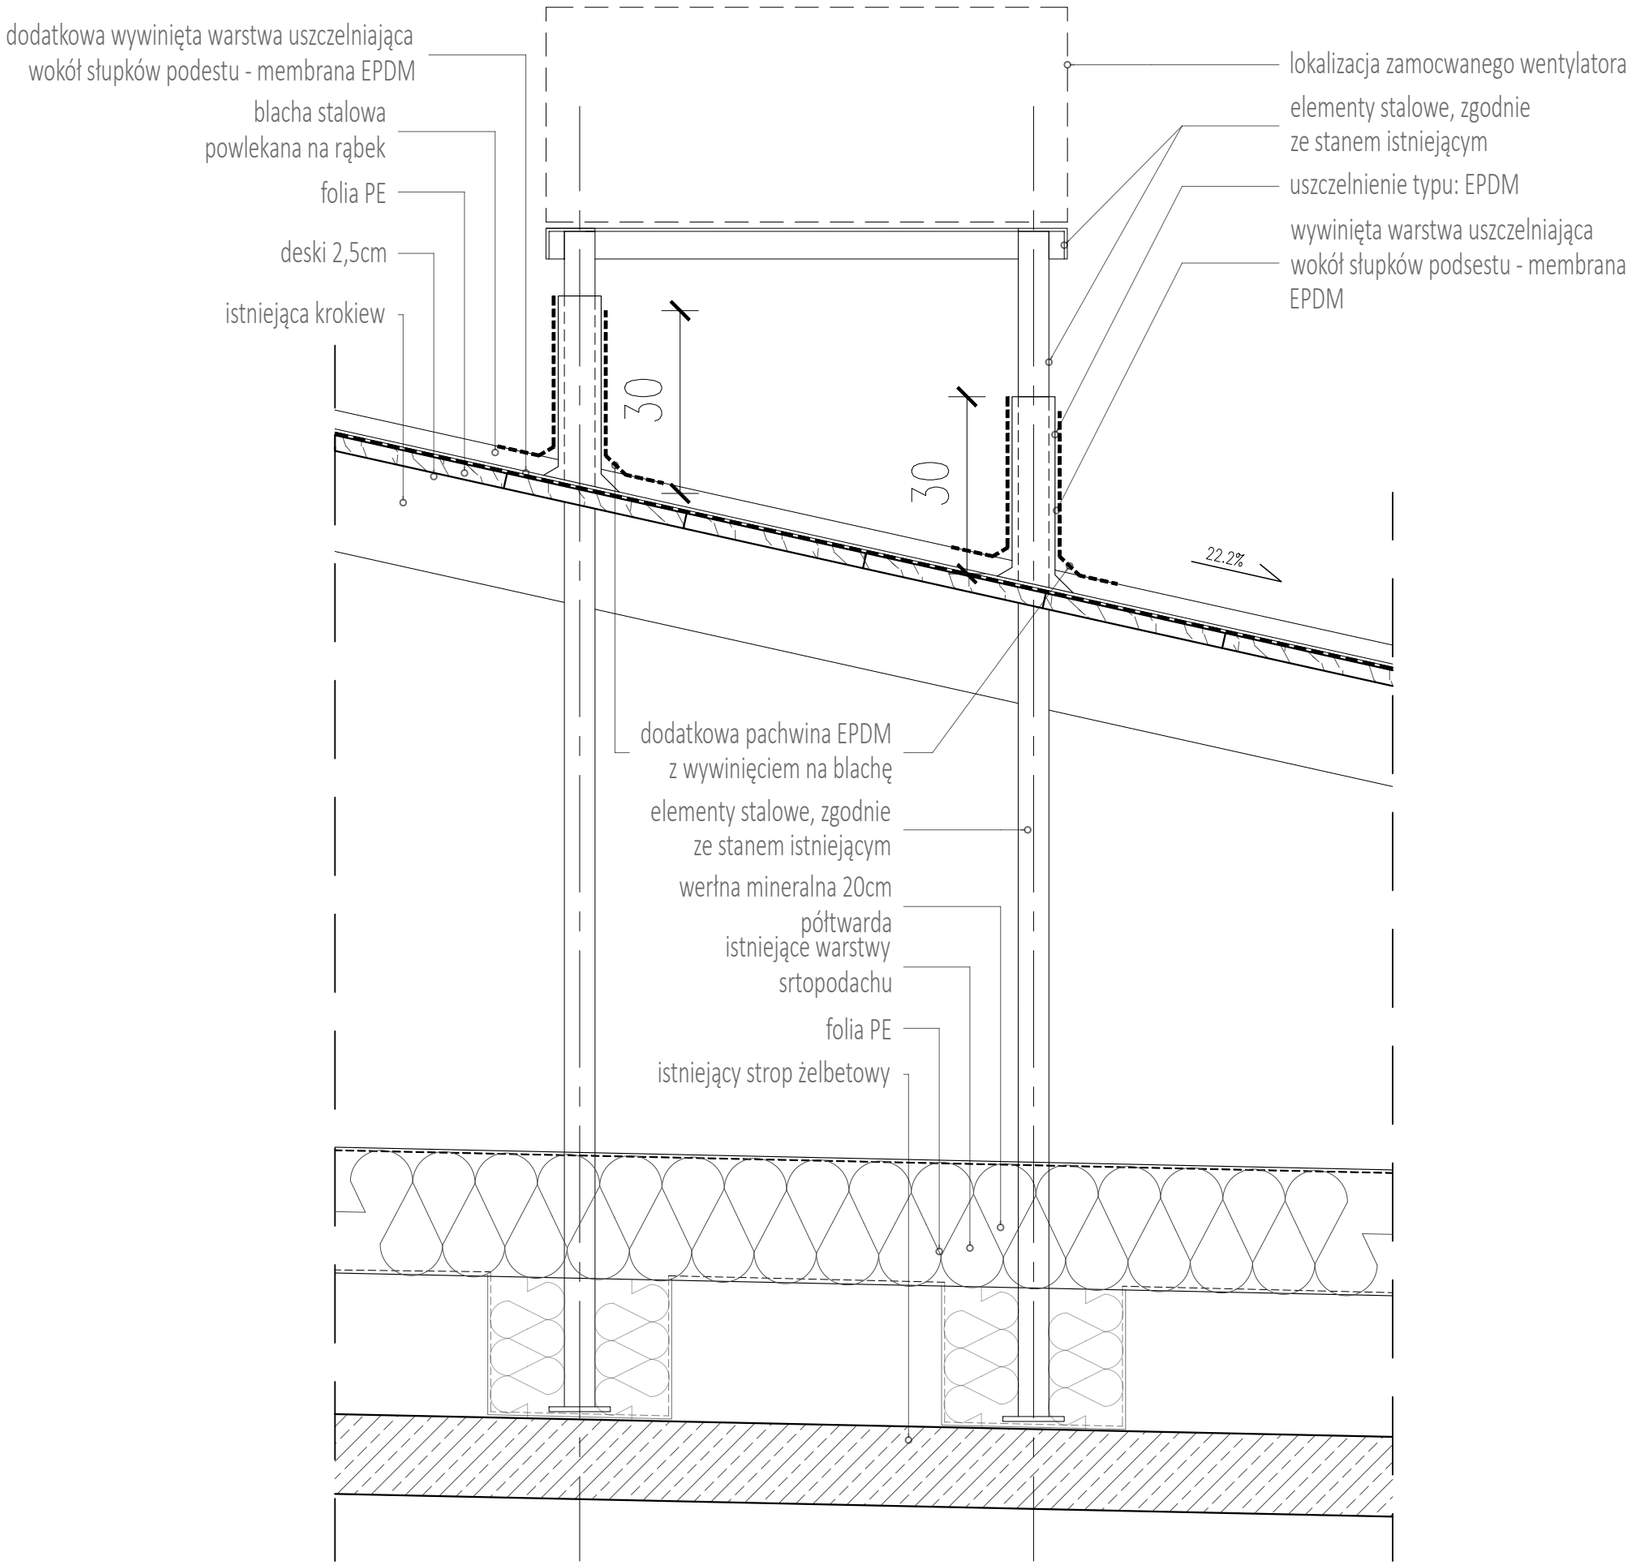

UWAGI:

- Przed przystąpieniem do wykonania prac należy wykonać inwentaryzację docelowego miejsca.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- W miejscach styku tynku z elementami stalowymi stosować odpowiednie listwy systemowe oraz uszczelniające pianki poliuretanowe.
- Przestrzegać instrukcji oraz wytycznych producentów elementów systemowych.
- Technologia oraz montaż elementów mocujących stosować zgodnie z aprobatami technicznymi.
- Elementy stalowe do fazowania na krawędziach, spawane oszlifowane.
- Odległości między elementami balustrady nie większe niż 12 cm.
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami oraz opisem.

MARCIN NOWICKI ARCHITEKT
OS. SZKOLNE 2/88 , 31–975 KRAKÓW

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	**REMONT DACHU BUDYNKU C-1**		
ADRES OBIEKTU	AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA, UL. MICKIEWICZA 30, KRAKÓW, BUDYNEK C1		
TYTUŁ RYSUNKU	**DETAL USZCZELNIENIA PODESTU POD WENTYLATOR 4.1**		
FAZA	**PROJEKT TECHNICZNY**		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr. inż. arch. MARCIN NOWICKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. NR RYS.
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	97/KPOKK/2014 KP–0290		**1:10**
DATA SPORZĄDZENIA	MAJ 2024		
OPRACOWANIE	mgr. inż. arch. MARCIN NOWICKI mgr inż. arch JUSTYNA KUSAK mgr. inż. arch. ALEKSANDRA DĘBICKA		**A-4.1**