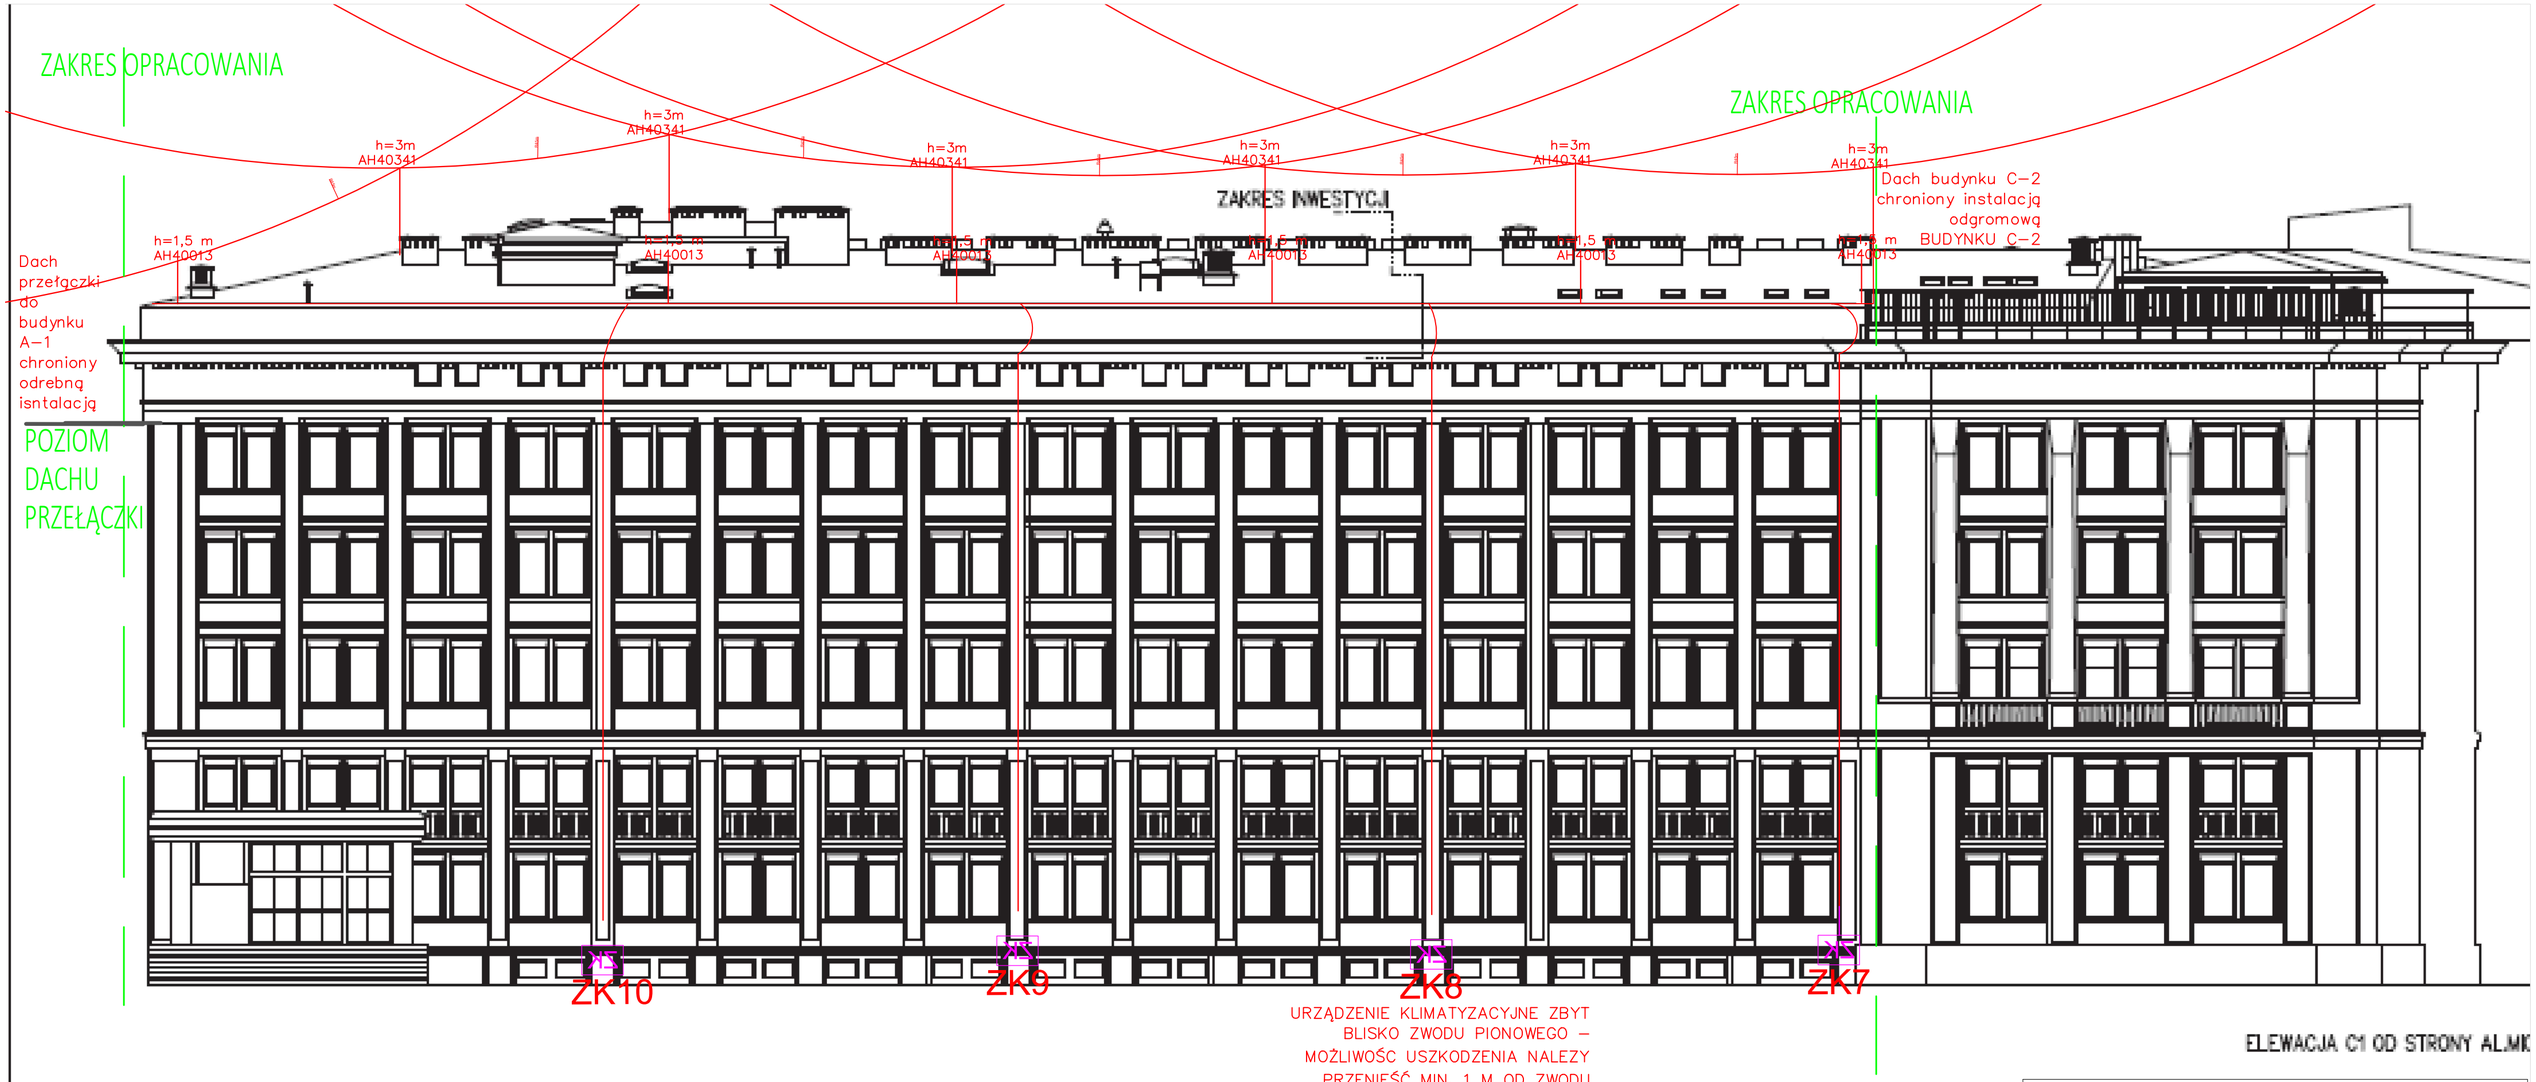

Drut ø8mm prowadzony na uchwytach do blachy AH 08070GA

Drut ø8mm prowadzony na uchwytach AH020001TW nad płytkami tarasowymi

Iglica odgromowa wg opisu

Złącze krzyżowe AH 01031

Podłączenie metalowych elemetów do instalacji odgromowej

ZK — Przewody odprowadzające: drut ø8mm prowadzony pod zewnętrznej ścianie budynku na kotwach

Maszt wolnostojący na trójnogu wg opisu

UWAGI

1. LPS - III Badanie stref ochronnych - kula R45 m
2. Wszelkie metalowe części urządzeń, wyposażenia, elementy architektoniczne jak: ławy, kratownice, barierki, rury i zbiorniki należy przyłączyć galwanicznie do instalacji zwodów poziomych.
3. Niniejszy projekt dotyczy instalacji odgromowej zewnętrznej. Projekt instalacji powiązanych z ochroną odgromową: przepięciowa i wyrównania potencjałow nie sa tematem opracowania
4. Wszelkie montaże do kominów, połaci czy innych stref montażu konsultowac z branża architektoniczną
5. zachować ciągłość nowej instalacji odgromowej budynku C-1 z istniejąca instalacją na budynku C-2
6. Wszelkie prace dotyczącej niniejszego opracowania projektowego należy wykonać zgodnie z obowiązująca notmą PN-EN 62305
7. Niniejszy projekt graficzny wykonano według projektu architektury
8. Przed realizacją wykonawca obowiązany jest sprawdzić na budowie wszystkie wymiary.
9. Przed realizacja inwestycji wykonawca obowiązany jest sprawdzić, czy połać dachowa wykonana jest z materiału przyjętego na etapie wykonania projektu instalacji odgromowej zewnetrznej. W przypadku zmian wykonawca winien zwrócić się do prjektanta o weryfikację projektu w tym zakresie.
10. montaż zwodów poziomych na dachu, iglic, stosować mocowanie na rąbek stojący.

MARCIN NOWICKI ARCHITEKT			OS. SZKOLNE 2/88 , 31-975 KRAKÓW
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	**REMONT DACHU BUDYNKU C-1 - REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ**		
ADRES OBIEKTU	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, UL. MICKIEWICZA 30, KRAKÓW, BUDYNEK C1		
TYTUŁ RYSUNKU	**ELEWACJA ZACHODNIA Zakres stref ochronnych**		
FAZA	**PROJEKT TECHNICZNY**		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr. inż. **PAWEŁ PAWŁOWSKI**	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. NR RYS.
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	SWK/PWOE/0099/12		**1:250**
DATA SPORZĄDZENIA	MAJ 2024		
OPRACOWANIE	inż. **TOMASZ SETNER**		**E-5**