




Pole numer 3
(pole pomiaru napięcia)

Pole numer 2
(pole pomiaru prądu)

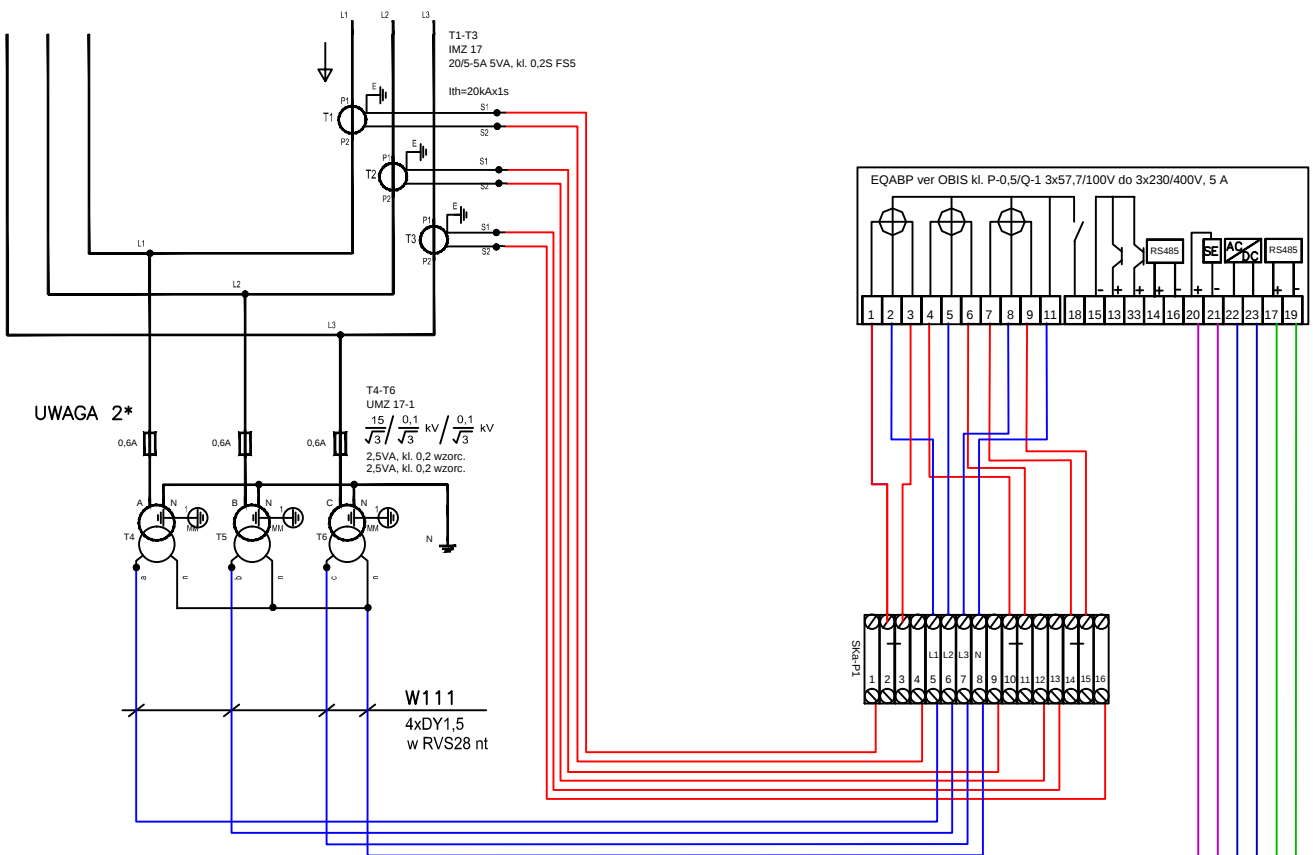

UWAGA 2*

- POŁĄCZENIA PROADOWE
DY2,5mm2
- POŁĄCZENIA NAPIĘCIOWE
DY1,5mm2
- TRANSMISJA DANYCH DO SIECI LAN INWESTORA
Kabel UTP kat.6A
- TRANSMISJA DANYCH DO TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
Kabel BITsensor PEISQCH
- SYNCHRONIZACJA CZASU
- PRZEWODY ZASILAJĄCE 230V, ZASILANIE GWARANTOWANE

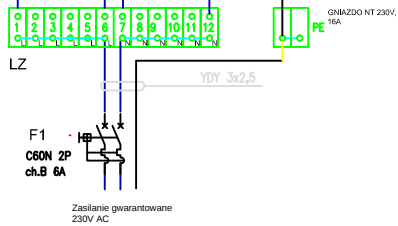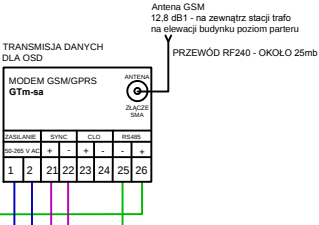

eIArs		Firma Projektowo Usługowa ELARS S.C. ul. A-10 nr 23 32-086 Węgrzce	
biuro@elars.pl		www.elars.pl	
OBJEKT Obiekt Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu Basenu Aklademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie			
ADRES ul. Jana Buszka 4 Kraków			
TEMAT Instalacja fotowoltaiczna na dachu basenu AGH w Krakowie			
WERSJA RYSUNKU schemat podłączenia licznika		SKALA 1:1 E12 A	
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. Krystian Sobota		NR UPL. WUP/2021/PW02/10	NR IZBY WUP/IS/0402/10
AUTOR PROJEKTU inż. Waldemar Was mgr inż. Barbara Łabuzek		WUP/0440/PW04/10	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Maciej Majkowski		NR UPL. 5/2022	NR IZBY WUP/IS/0440/27
NR DATA Sierpień 2022		TYTUŁ ORYGINALNY RYSUNEK	
NR PROJEKTU 61/ELARS/22			