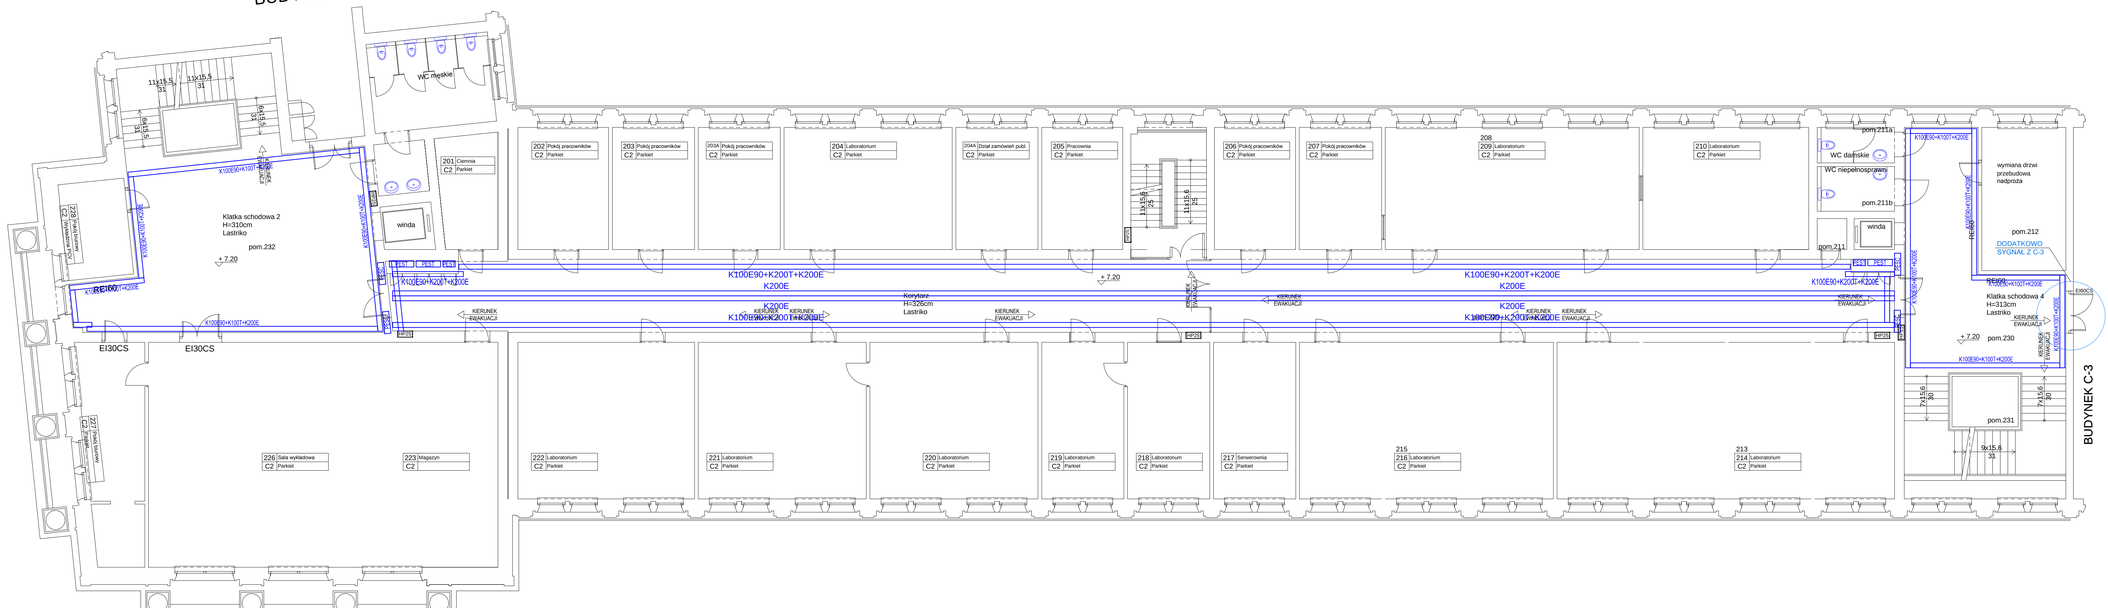

OZNACZENIA:

K100E90 - koryto kablowe dla prowadzenia oprzewodowania w odporności ogniowej EI90/PH90

K100E - koryto kablowe dla prowadzenia oprzewodowania instalacji elektrycznych

K100T - koryto kablowe dla prowadzenia oprzewodowania instalacji teletechnicznych (słaboprądowych)

PE60 - przepust instalacyjny EI120 przez ścianę, dla przewodów elektrycznych i słaboprądowych

PE61 - przepust instalacyjny EI120 przez strop, dla przewodów elektrycznych i słaboprądowych

UWAGI:

1. Koryta dla instalacji o odporności ogniowej EI90 należy montować bezpośrednio pod stropem, tak aby żadne elementy nie posiadające odporności nie miejscach niż EI90 nie znajdowały się powyżej.
2. Trasy kablowe układane wzdłuż ścian są przewidziane do układania obwodów bikalnych, trasy w centralnej części korytarzy stanowią rezerwę dla ewentualnych linii zasilających.
3. Zastosowano koryta z blachy perforowanej o wysokości 42mm i szerokościach opisanych na rysunkach.
4. Wszelkie istniejące kanały elektroinstalacyjne PVC i listwy elektroinstalacyjne należy sukcesywnie zdemontować, podczas wymiany istniejącego oprzewodowania na nowe, spełniające wymagania klasy B2ca-s2-d1,a1 wg CPR.

ppab
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O.P.A.DNI.E.DZIA.N.IU PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z o.o.
PL 31-317 Kraków, ul. Gnieźnieńska 4,
tel/fax: 12 359 54 66 e-mail: ppab@ppab.pl www.ppab.pl

INWESTOR
Akademia Górniczo-Hutnicza
im.Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przystosowanie pawilonu C-1 i C-2 AGH w Krakowie
do aktualnych przepisów przeciwpożarowych

TEMAT RYSUNKU
RZUT PIĘTRA 2 PAWILONU C-2
TRASY KORYT KABLOWYCH

BRANŻA:	FAZA:	SYMBOL
ELEKTRYCZNA	NADZÓR	N.04
DATA:	SKALA:	NR
SIERPIEŃ 2024	1:100	EC2.04