


TPP

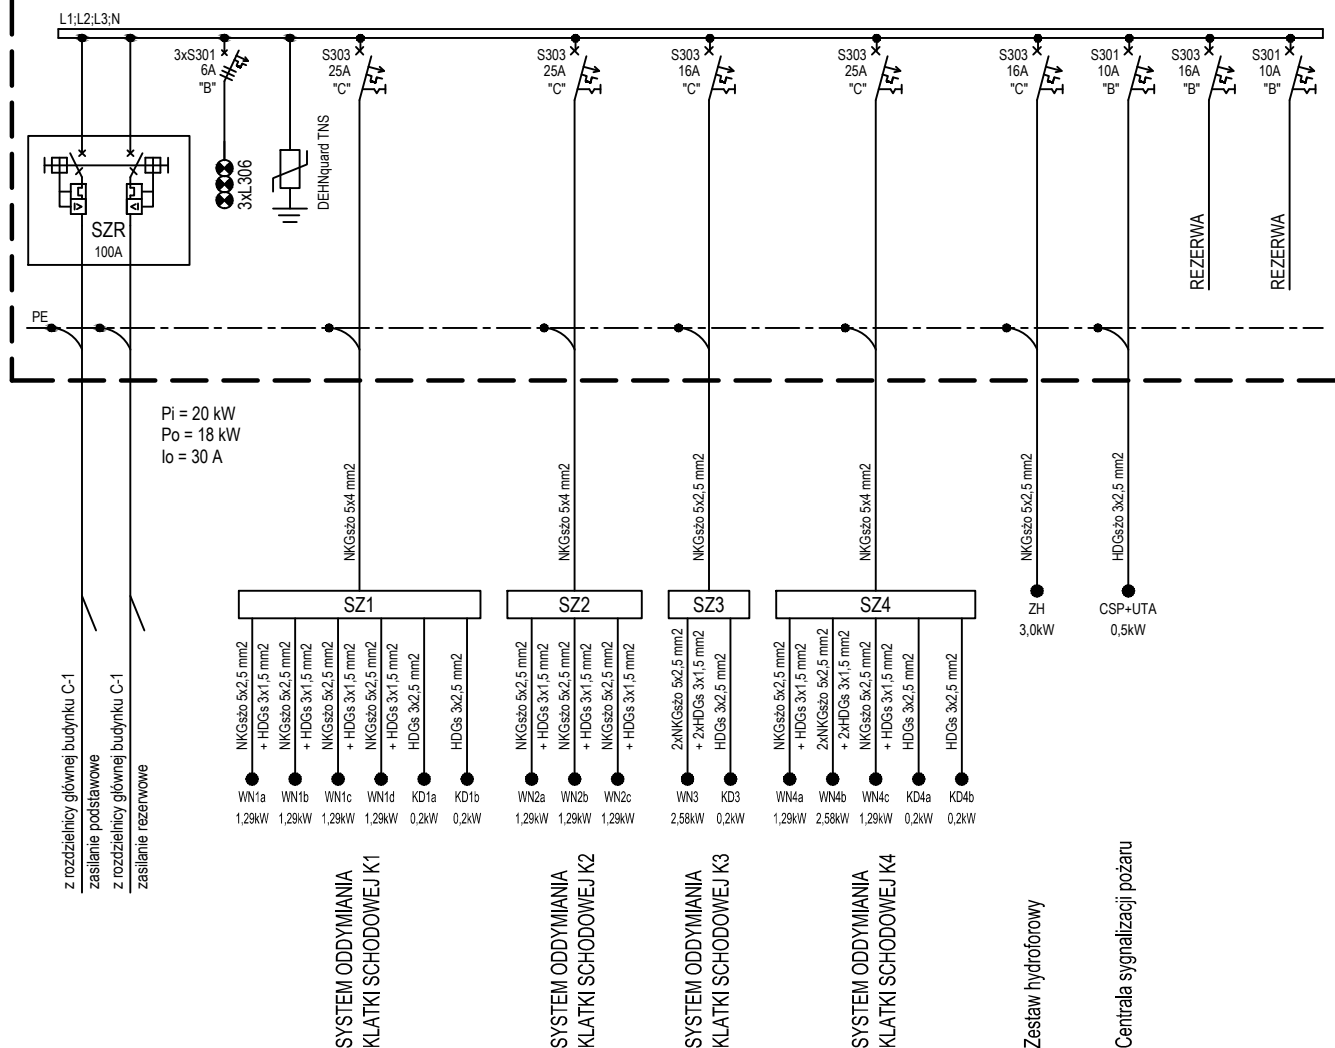

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE TN-C-S

NINIEJSZE OPRAWOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z o.o.
PL 31-422 Kraków, ul. Strzelców 14/34, tel/fax: 12 359 54 66
e-mail: ppab@ppab.pl www.ppab.pl

INWESTOR:

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

DATA:

Lipiec 2017

GŁÓWNY PROJEKTANT:

Mariusz Buchała,
upr. nr 218/2002

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przystosowanie pawilonu C-1 i C-2 AGH w Krakowie
do aktualnych przepisów przeciwpożarowych

SKALA:

- / -

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:

Zbigniew Basta,
upr. nr MAP/0125/PWOE/06

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

SYMBOL:

PB

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

TEMAT RYSUNKU:

SCHEMAT TABLICY TPP

NR

E.C-1.7.01