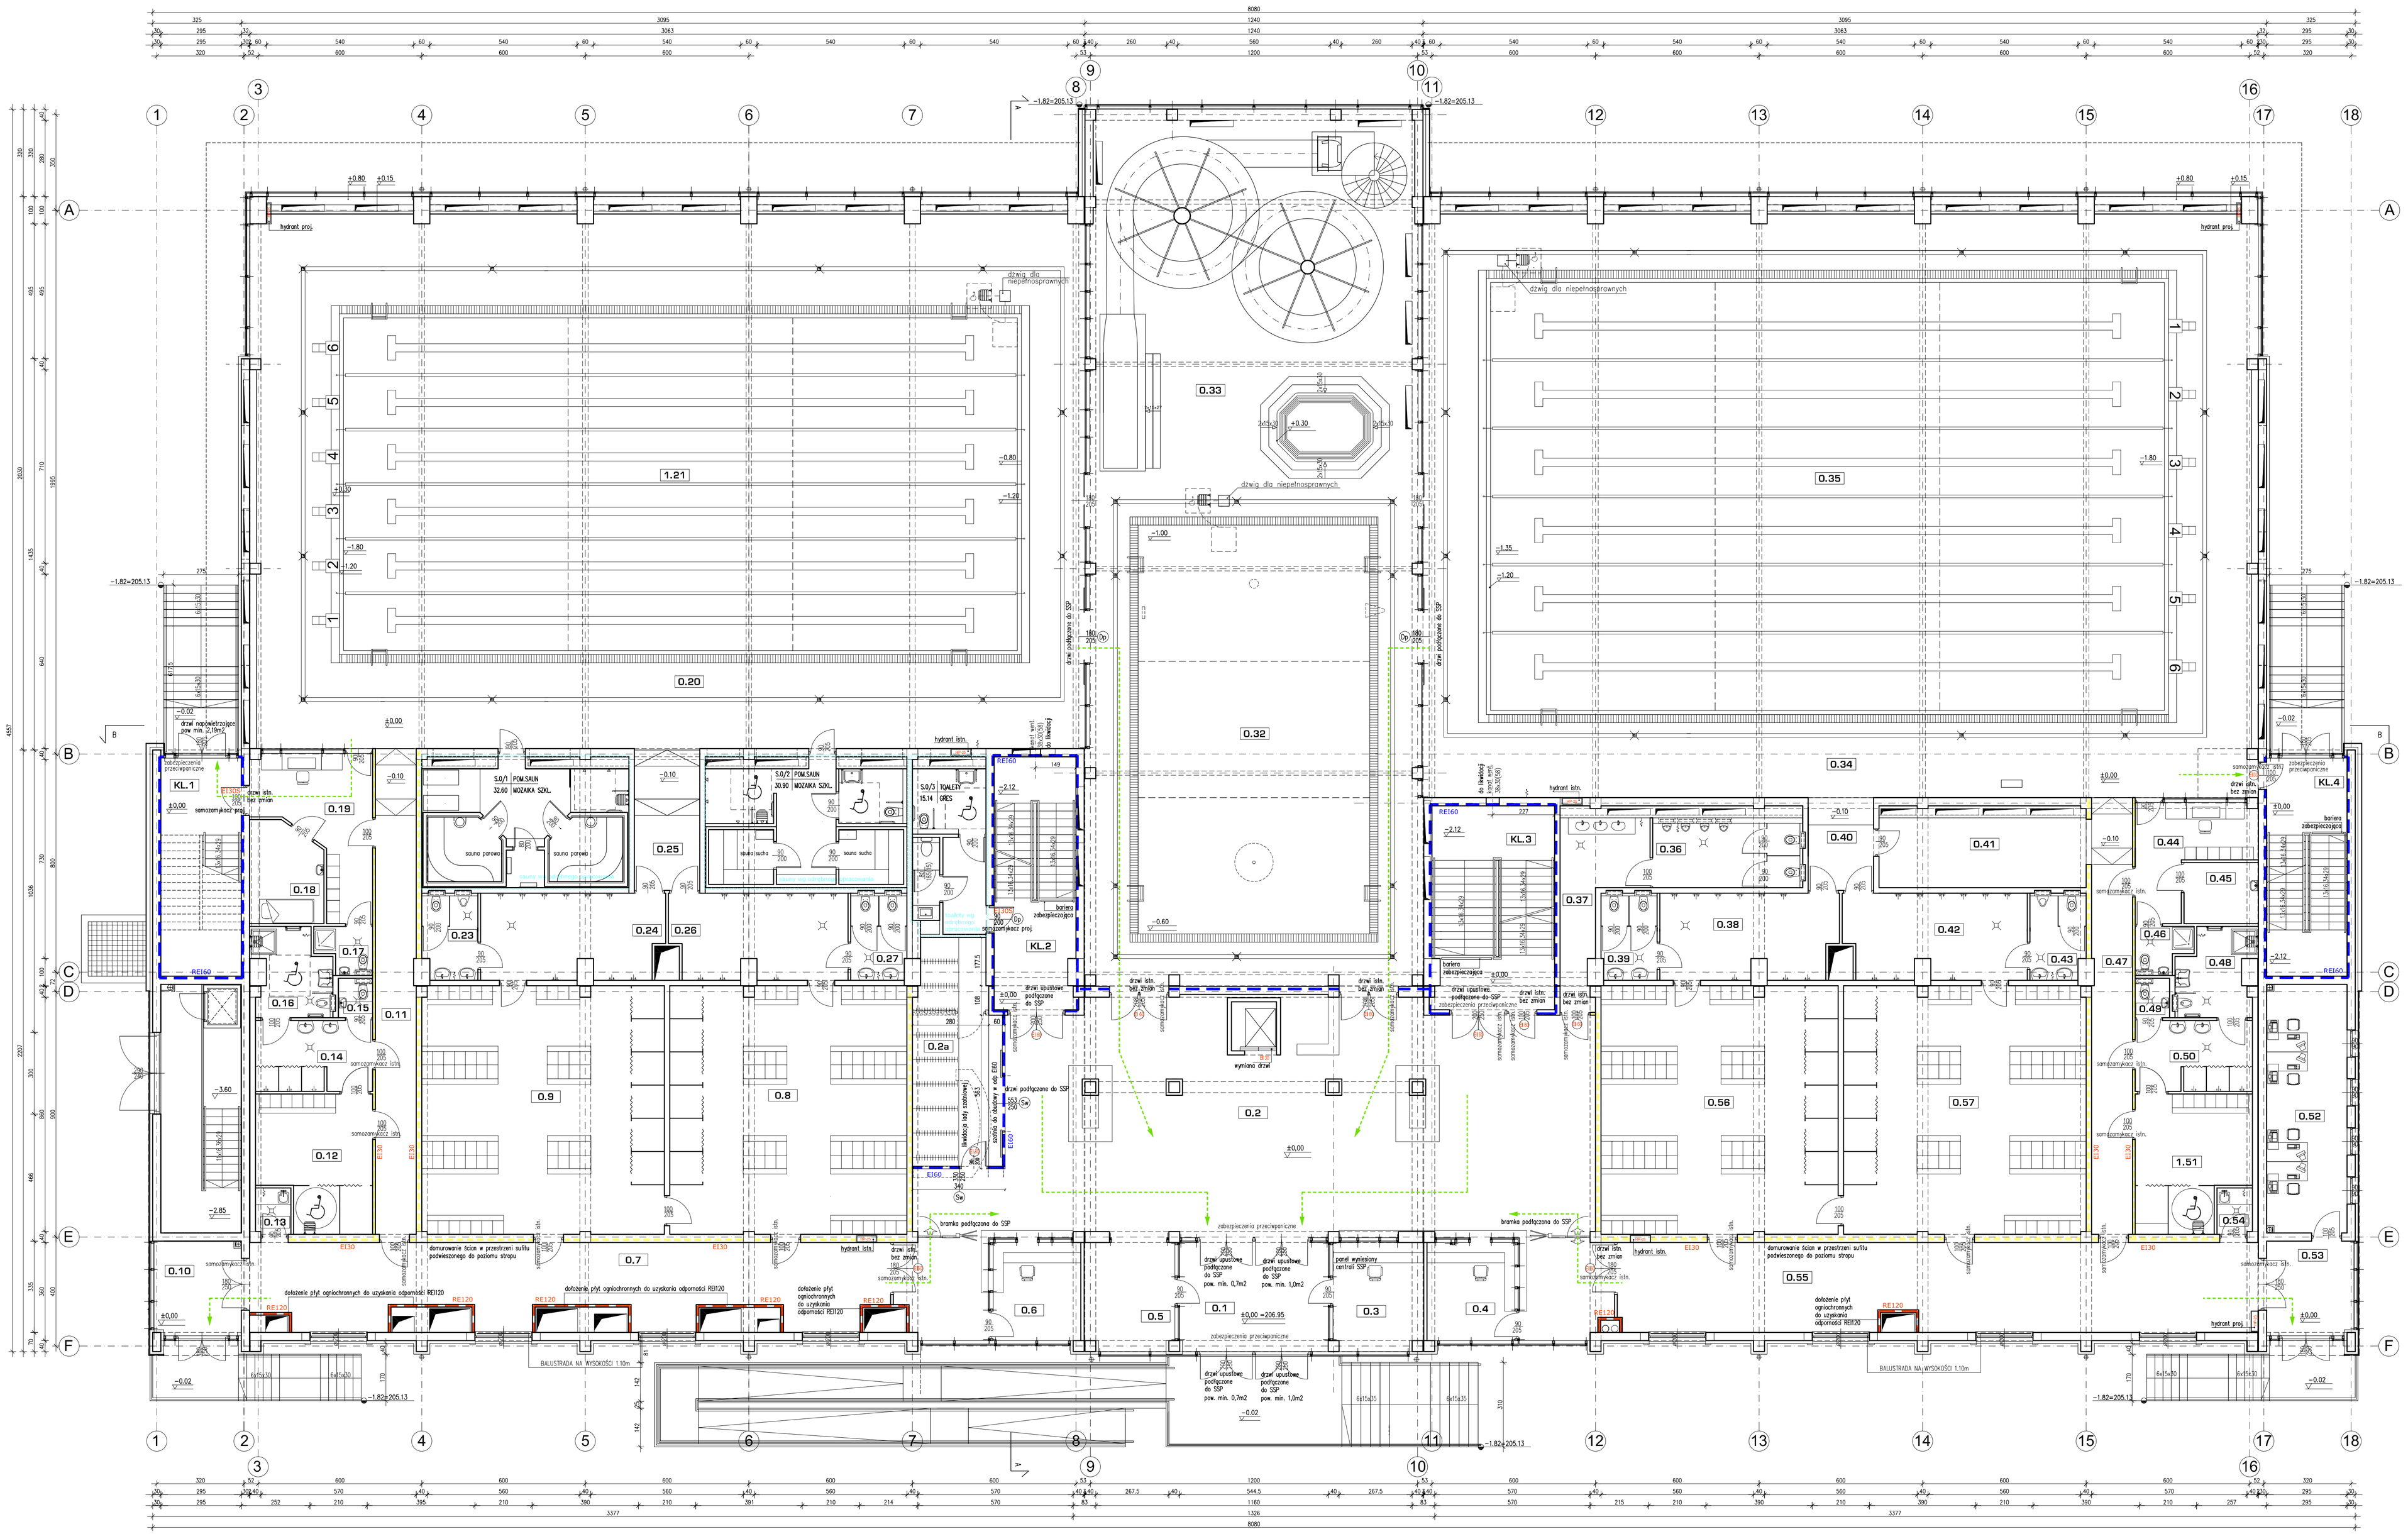
dźwig dla niepełnosprawnych
hydrant proj.
hydrant istn.
drzwi ppoż. bez zmian
drzwi ppoż. podłączone do SSP
drzwi ppoż. podłączone do SSP - do wyjaśnienia
drzwi ppoż. podłączone do SSP pow. min. 0,7m2
drzwi ppoż. podłączone do SSP pow. min. 1,0m2
bramka podłączona do SSP
zabezpieczenia przeciwpożarowe
samozamykacz proj.
samozamykacz istn.
drzwi istn. bez zmian
drzwi istn. bez zmian - do wyjaśnienia
drzwi wyjściowe do szyb. odporności RE120
drzwi wyjściowe do szyb. odporności RE120 - do wyjaśnienia
wyjście awaryjne
wyjście awaryjne - do wyjaśnienia
wyjście awaryjne - do wyjaśnienia
wyjście awaryjne - do wyjaśnienia