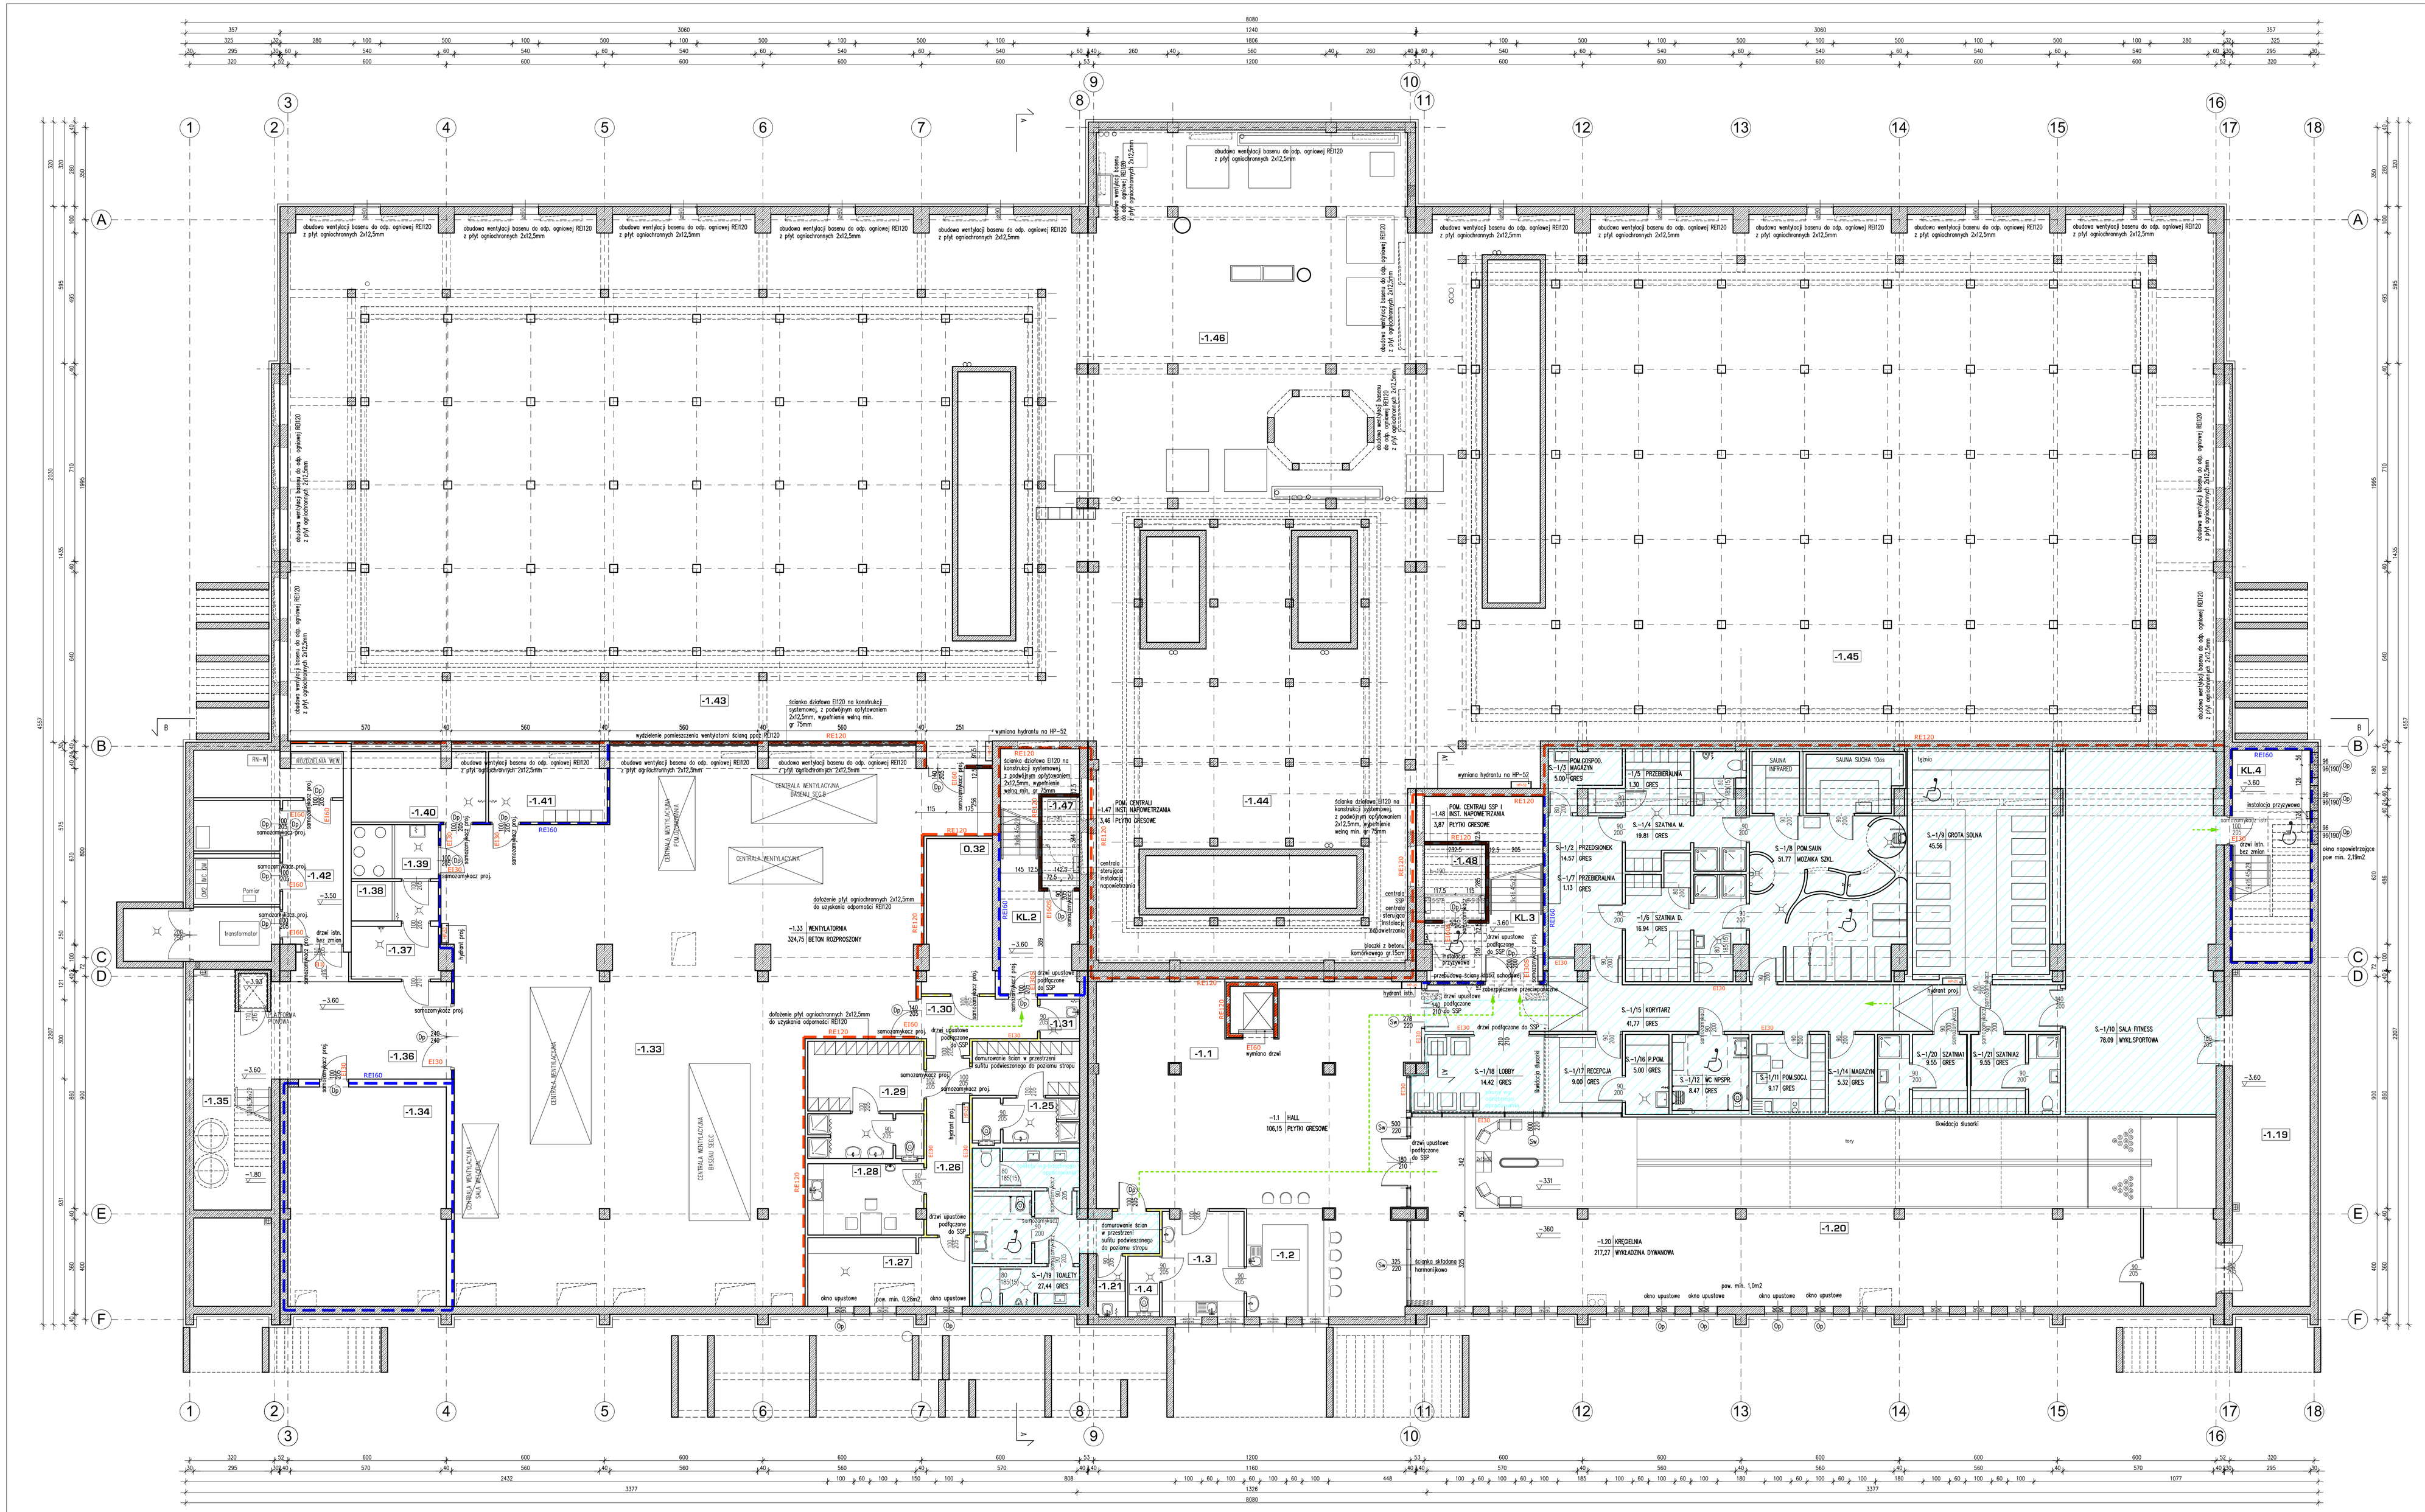
-1.46
-1.45
-1.44
-1.43
-1.41
-1.40
-1.39
-1.38
-1.37
-1.42
-1.47
-1.48
0.32
KL.2
KL.3
KL.4
-1.33
-1.34
-1.35
-1.36
-1.30
-1.31
-1.29
-1.28
-1.27
-1.26
-1.25
-1.1
-1.3
-1.2
-1.4
-1.21
-1.20
-1.19
-1.1 HALL
106,15 PŁYTKI GRESOWE
-1.20 KRĘGELNIA
217,27 WYKŁADZINA DYWANOWA
-1.33 WENTYLATORNIA
324,75 BETON ROZPROSZONY
-1.47 POM. CENTRALI INST. NAPOMNIEZIANA
-1.48 POM. CENTRALI SSP I INST. NAPOMNIEZIANA
-1/1 POM.DOSPOD. MAGAZYN 5.00 GRES
-1/5 PRZEBIERALNIA 1.30 GRES
-1/4 SZATNIA M. 19.81 GRES
-1/2 PRZEDSIONEK 14.57 GRES
-1/7 PRZEBIERALNIA 13.5 GRES
-1/6 SZATNIA Ż. 16.94 GRES
-1/9 POM.SAUN 31.77 WŁOŻNIA SZKŁ.
-1/8 LOBBY 14.42 GRES
-1/17 RECEPCJA 9.00 GRES
-1/16 P.POM. 5.00 GRES
-1/12 WC NPSPR. 8.47 GRES
-1/11 POM.SOCJ. 9.17 GRES
-1/14 MAGAZYN 5.32 GRES
-1/20 SZATNIA1 9.55 GRES
-1/21 SZATNIA2 9.55 GRES
-1/10 SALA FITNESS 78.09 WYKŁ.SPORTOWA
-1/19 TOALETY 27.44 GRES
SAUNA INFRARED
SAUNA SUCHA 10m2
łącznik
-1/9 GROTA SOLNA 45.56
CENTRALA WENTYLACYJNA BASENU SŁON.
CENTRALA WENTYLACYJNA BASENU SŁEC.
CENTRALA WENTYLACYJNA PRZEBIERALNI
CENTRALA WENTYLACYJNA
TUNELEL WENTYLACYJNY
transformator
RE120
RE60
E30
E60
E120
E90
E60i
EI30
EI60
EI120
EI90
wyniesione pomieszczenie wentylatorni ścianą ppoż RE120
wymiana hydrantu na HP-52
ściana działowa EI120 na konstrukcji systemowej, z podwójnym opłytowaniem 2x12,5mm, wypełnienie wełną min. gr 70mm
dobudowa wentylacji basenu do odp. ogniowej RE120 z płyt ogniotrwałych 2x12,5mm
dobudowa wentylacji basenu do odp. ogniowej RE60 z płyt ogniotrwałych 2x12,5mm
dołożenie płyt ogniotrwałych 2x12,5mm do uzyskania odporności RE120
dołożenie płyt ogniotrwałych 2x12,5mm do uzyskania odporności RE60
domurowanie ścian w przestrzeni sufitu podwieszonego do poziomu stropu
drzwi uszczelnione do SSP
drzwi uszczelnione do SP
samozamykacz proj.
hydrant proj.
okno uszczelnione
okno uszczelnione
pow. min. 0,25m2
pow. min. 1,0m2
wymiana drzwi
ściana działowa EI120 na konstrukcji systemowej, z podwójnym opłytowaniem 2x12,5mm, wypełnienie wełną min. gr 70mm
ściana działowa EI120 na konstrukcji systemowej, z podwójnym opłytowaniem 2x12,5mm, wypełnienie wełną min. gr 70mm
bloczki z betonu komórkowego gr 15cm
produkcyjna ścianka kabinowa
zabezpieczenie przeciwpożarowe
ściana działowa EI120 na konstrukcji systemowej, z podwójnym opłytowaniem 2x12,5mm, wypełnienie wełną min. gr 70mm