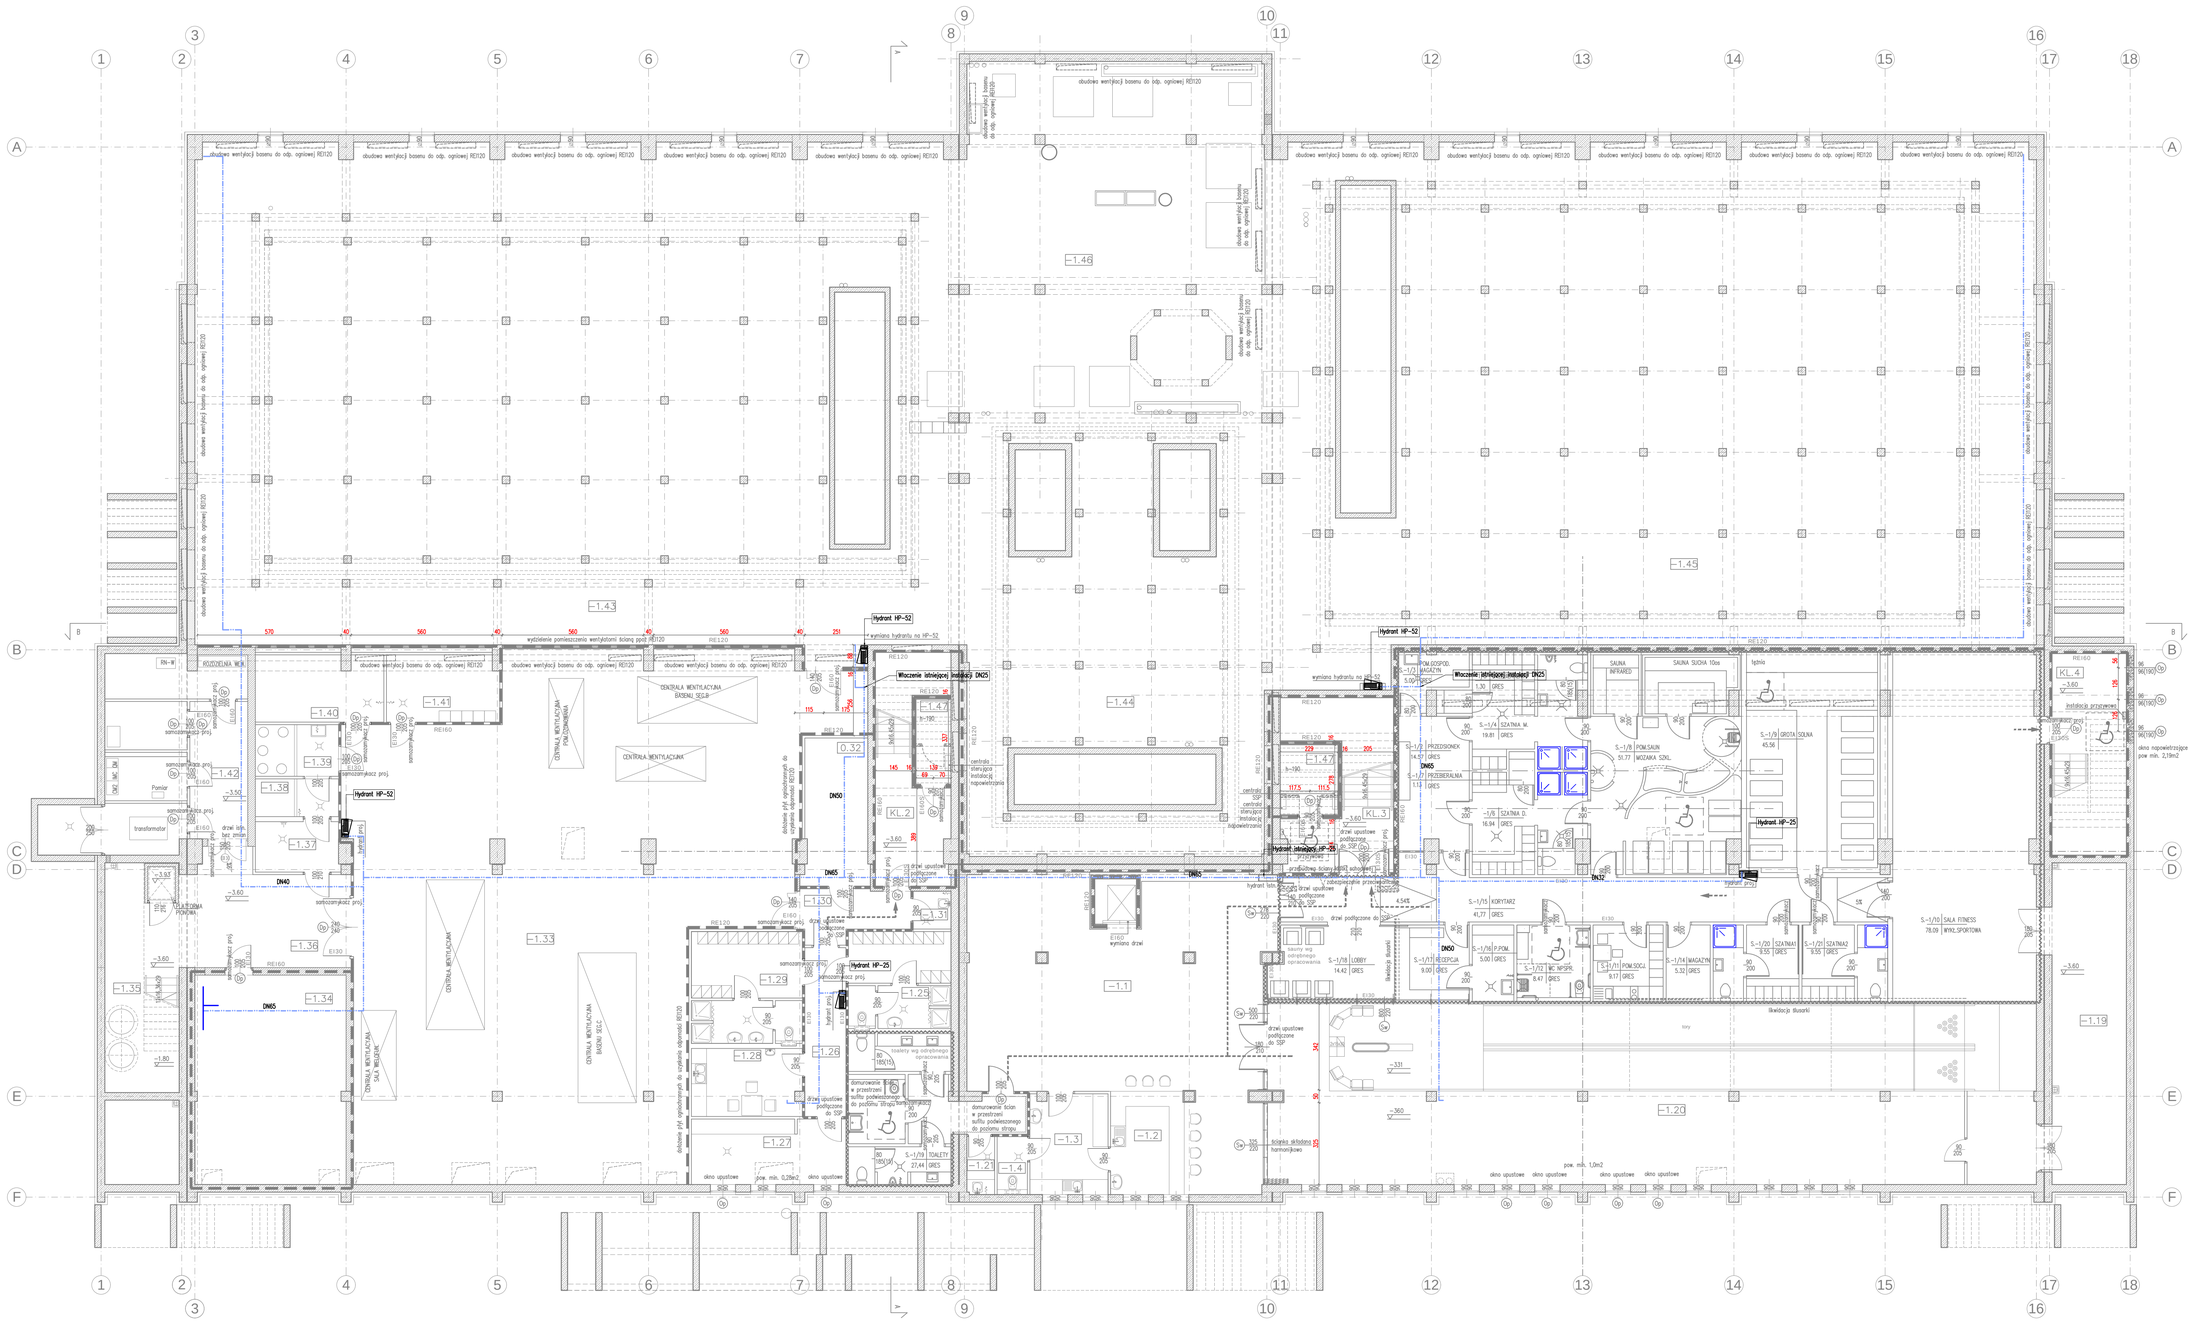
Hydrant HP-52
wymiana hydrantu na HP-52
Włączenie istniejącej instalacji DN25
Hydrant istniejący HP-25
Hydrant HP-25
obudowa wentylacji basenu do odp. ogniowej REI120
obudowa wentylacji basenu do odp. ogniowej REI180
CENTRALA WENTYLACYJNA BASENU SEL/B
CENTRALA WENTYLACYJNA
CENTRALA WENTYLACYJNA SALA WIELOFUNK.
CENTRALA WENTYLACYJNA BASENU SEL/C
WENTYLATOR
KL.1
KL.2
KL.3
KL.4
-1.46
-1.43
-1.44
-1.45
-1.47
-1.20
-1.19
-1.1
-1.2
-1.3
-1.4
-1.27
-1.28
-1.29
-1.31
-1.33
-1.34
-1.35
-1.36
-1.37
-1.38
-1.39
-1.40
-1.41
-1.42
-1.80
-2.93
-3.50
-3.60
-331
-360
D.32
DN40
DN50
DN65
DN125
RE120
RE160
EI30
EI60
WC KOBIET
WC MĘŻCZYZN
WC NIEPEŁN.
PRZEDSIONEK
PRZEBIERALNIA
SZATNIA M.
SZATNIA D.
SZATNIA1
SZATNIA2
KORYTARZ
P.POM.
RECEPCJA
LOBBY
TOILETTY
POM.SOCJ.
MAGAZYN
POM.GOSPOD.
SAUNA INFRARES
SAUNA SUCHA 10os
SAUNA MOKRA 10os
GROTA SOLNA
SALA FITNESS
WYKŁ.SPORTOWA
KOMUNIKACJA
transformator
Pomost
okno uchylne
okno uchylne pow. min. 0,25m2
okno uchylne pow. min. 1,0m2
okno prześwietlające pow min. 2,19m2
instalacja przyworowa
drzwi upustowe podłączone do SSP
drzwi podłączone do SSP
drzwi upustowe do SSP
drzwi upustowe podłączone do SSP (DU)
drzwi lekko bez zamka
ściana oddzielenia przeciwpożarowego
ściana oddzielenia przeciwpożarowego EI30
ściana oddzielenia przeciwpożarowego EI60
ściana oddzielenia przeciwpożarowego EI120
ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI120
ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI180
ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI120 (basen do odp. ogniowej REI120)
ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI120 (basen do odp. ogniowej REI180)
ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI120 (basen do odp. ogniowej REI120