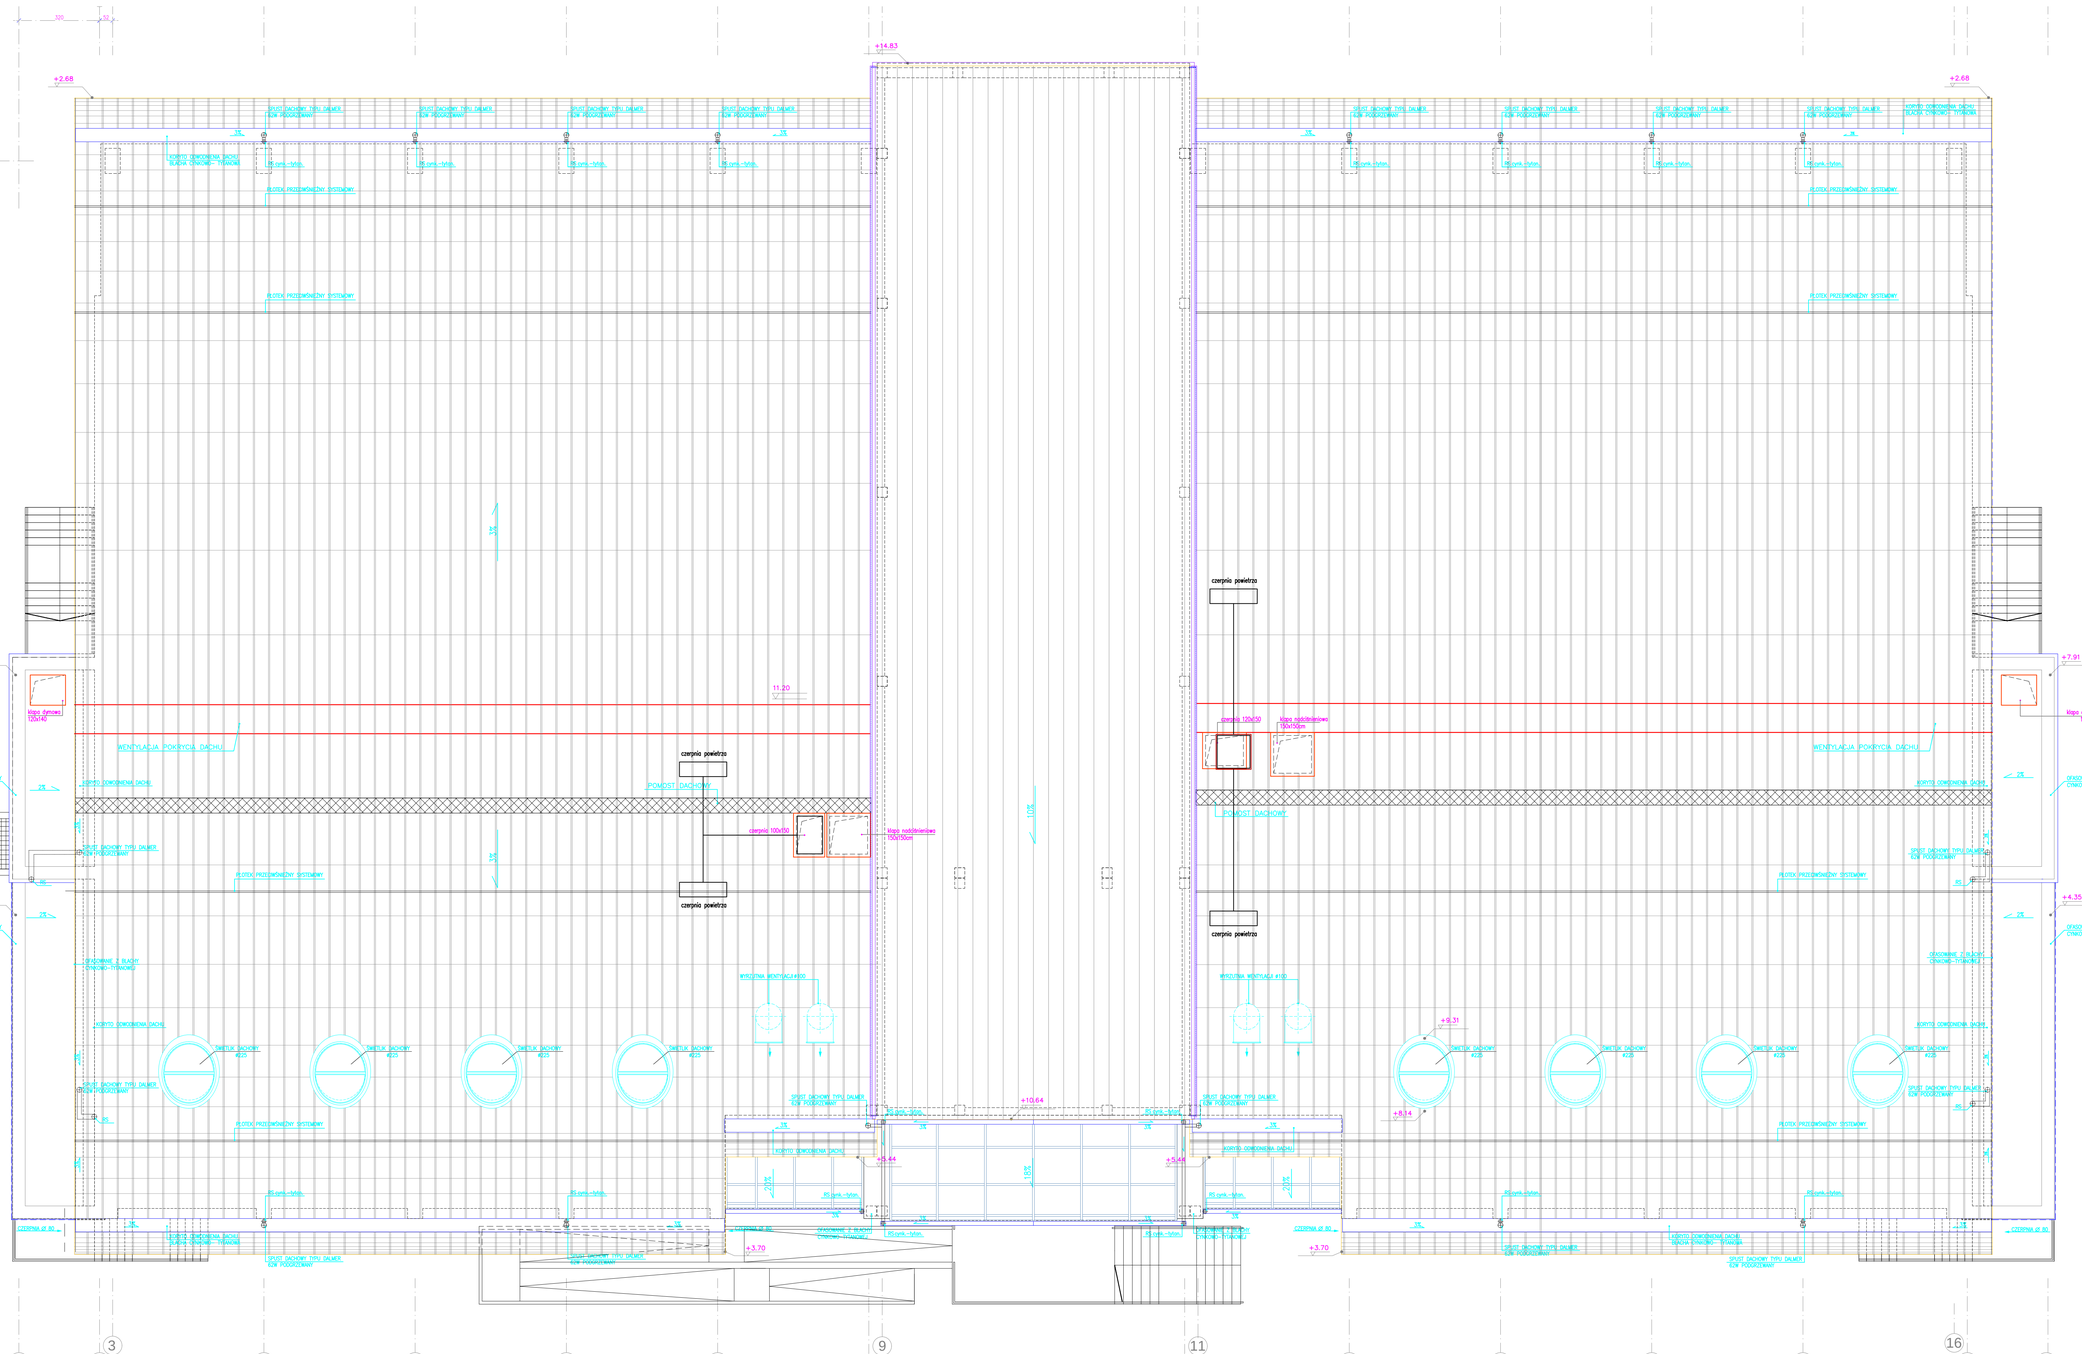

OZNACZENIA:

OBUDOWA P.POŻ.	

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RESZTĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WSZYSTKICH BRANŻ
3. PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ PRZEGRODY POŻAROWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO
4. KLAPY PPOŻ. W PRZYPADKU ZBYT MAŁEJ ILOŚCI MIEJSCA W SZACHCIE LUB PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ NALEŻY OBUDOWAĆ DO LINII MONTAŻOWEJ PŁYTAMI OGNIODPORNYMI NP.: PROMAT
5. W ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY JEDNEJ CZĘŚCI INSTALACJI NALEŻY WYKONANIE KOMPLETNEGO ROZRUCHU I PRZY WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCAMI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI INSTALACJI, DO ZAKRESU PRAC I MATERIAŁÓW NALEŻY RÓWNIEŻ PRZEWIDZIEĆ UTRZYMANIE W RUCHU INSTALACJI AŻ DO KOŃCOWEGO ODBIORU, ORAZ MEDIA POTRZEBNE DO WYKONANIA WSZELKIEGO RODZAJU PRÓB, PRZEPŁUKAŃ, NAPEŁNIEŃ INSTALACJI ORAZ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ POTRZEBNĄ DO UTRZYMANIA INSTALACJI W RUCHU.
6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY DO WYKONANIA INSTALACJI POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I DOPUSZCZENIA.
7. WSZELKIE PRACE W WYKONAWSTWIE WSZYSTKICH INSTALACJI NALEŻY PROWADZIĆ PRZY ZACHOWANIU OBOWIĄZUJĄCYCH NORM, PRZEPISÓW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ,
8. WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

Autorska Pracownia Projektowa
Kraków, ul. Bieżanowska 46

Inwestor:
Budynek krytej pływalni AGH
dz. nr 3336, 276/2, 1341 obr. 5 Krowodrza
ul. Jana Buszka 4, 30-150 Kraków

Użytkownik:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Projektował: mgr inż. Marcin Pasiak — MAŁOPOLSKIE/0000/23
Sprawdził: mgr inż. Sławomir Gubała — MAŁOPOLSKIE/0000/23

Projekt zagospodarowania:
PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA Z ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BASENU AGH DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.

Branża: INST.
Stadium: P.T.
Data: 03.2022
Skala: 1:100
Nr rys.: V04
Format A0: 594x1020

Treść rysunku:
RZUT POZIOMU DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI

PROJ. NR 284/2022

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE