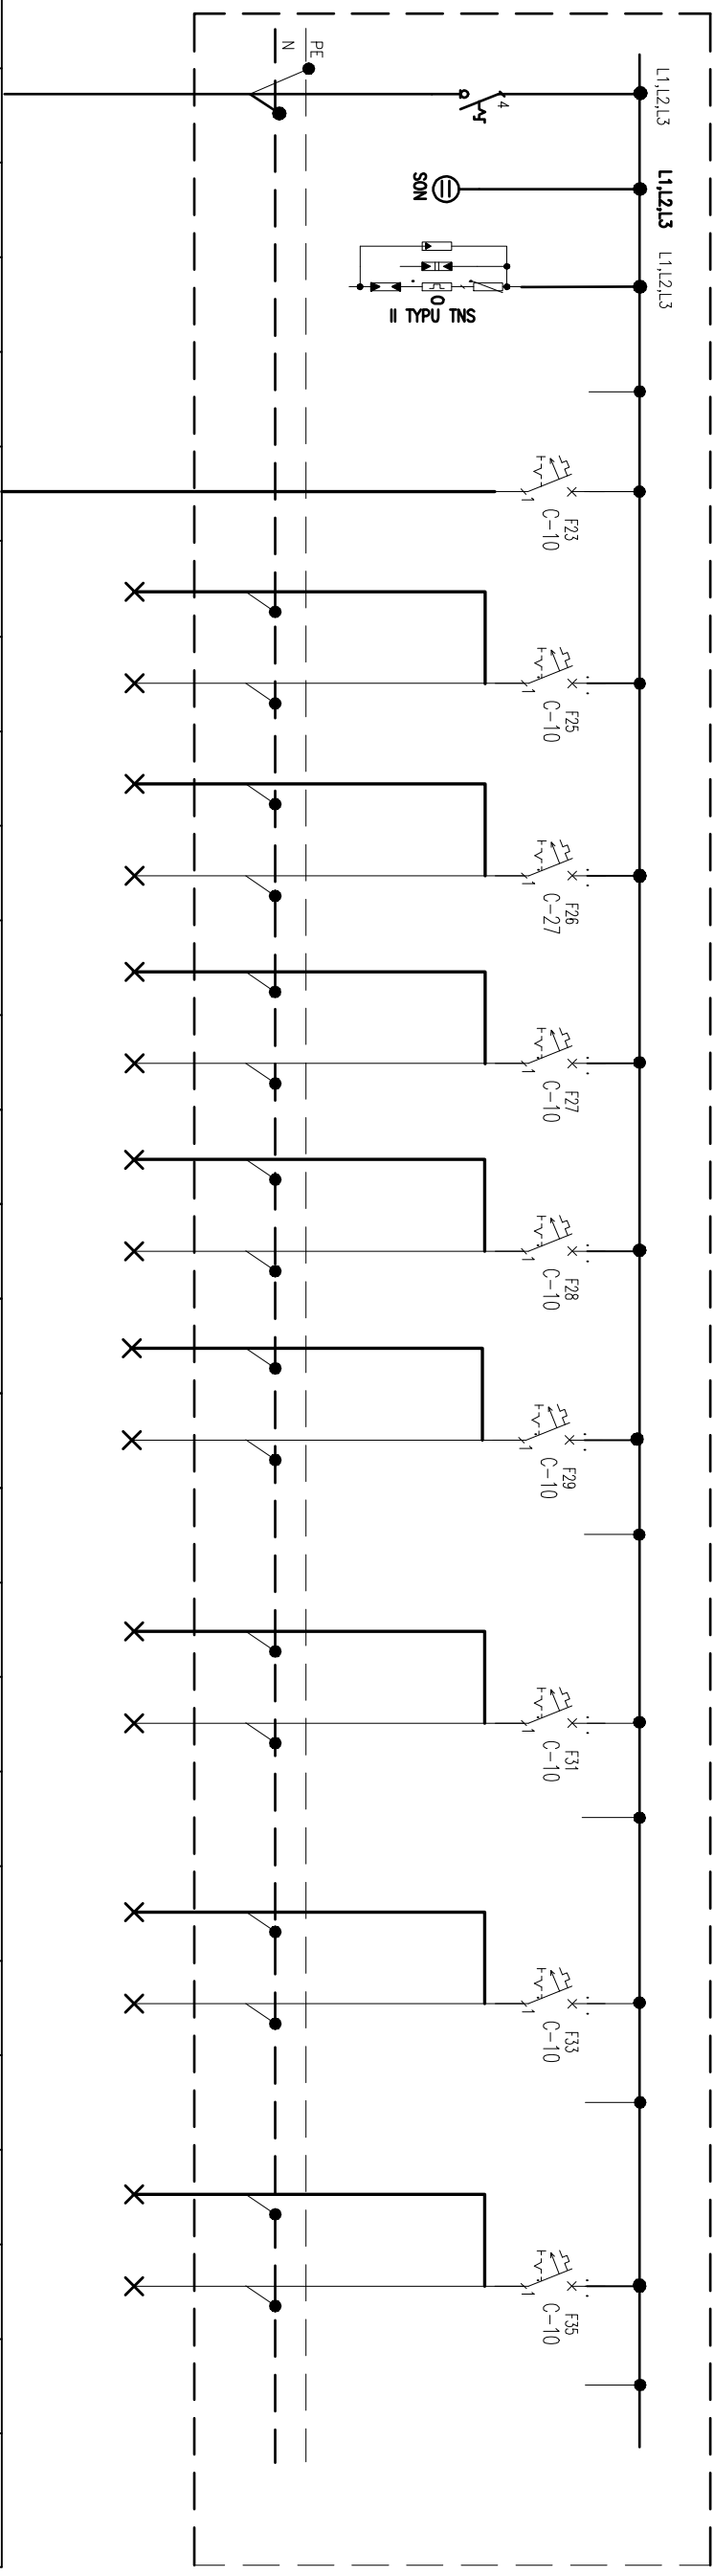


## TABLICA ROZDZIELCZA T.1.3

[illegible]

# OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S

<p><b>Adres:</b> Pracownia Projektowa</p> <p><b>Obiekt:</b></p> <p><b>Budynek krytej pływalni AGH</b>  <b>ul. nr 333B, 276/22, 134/1 okr. 5 Katowicka</b>  <b>ul. Jędrze Buzia 4, 30-150 Kraków</b></p> <p><b>Investor:</b></p> <p><b>Akademia Górniczo-Hutnicza im. Sł. Ścieżka w Krakowie</b>  <b>Al. Mickiewicza 30, 30-069 Kraków</b></p>	
<p><b>Projektant:</b></p> <p><b>mgr inż. ANDRZEJ NOWAK</b></p> <p><b>Spis treści:</b></p> <p><b>mgr inż. JANUSZ SZCZYPKA</b></p>	<p><b>BRP 28785</b></p> <p><b>MAP02877WWE012</b></p>
<p><b>Projekt (opisowo):</b></p> <p><b>PROJEKT TECHNICZNY</b>  <b>PRZEBUDOWA Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU BASENU AGH</b>  <b>DO OBSŁUGI ZŁĄCZĄCYCH PRZEPISOW. PROJ.</b></p>	
<p><b>Tytuł rysunku:</b></p> <p><b>SCHEMAT IDEOWY TABULICY RODZIELCZEJ T.1.3</b></p>	
<p><b>Wersja:</b></p> <p><b>Stanisław</b></p> <p><b>Data:</b></p> <p><b>03.2022</b></p> <p><b>Skala:</b></p> <p><b>1:100</b></p>	<p><b>Nr rys.:</b></p> <p><b>6</b></p> <p><b>Formal. rys.:</b></p> <p><b>287A.120</b></p>
<p><b>PROJ. NR 284/2022</b></p>	

**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE**