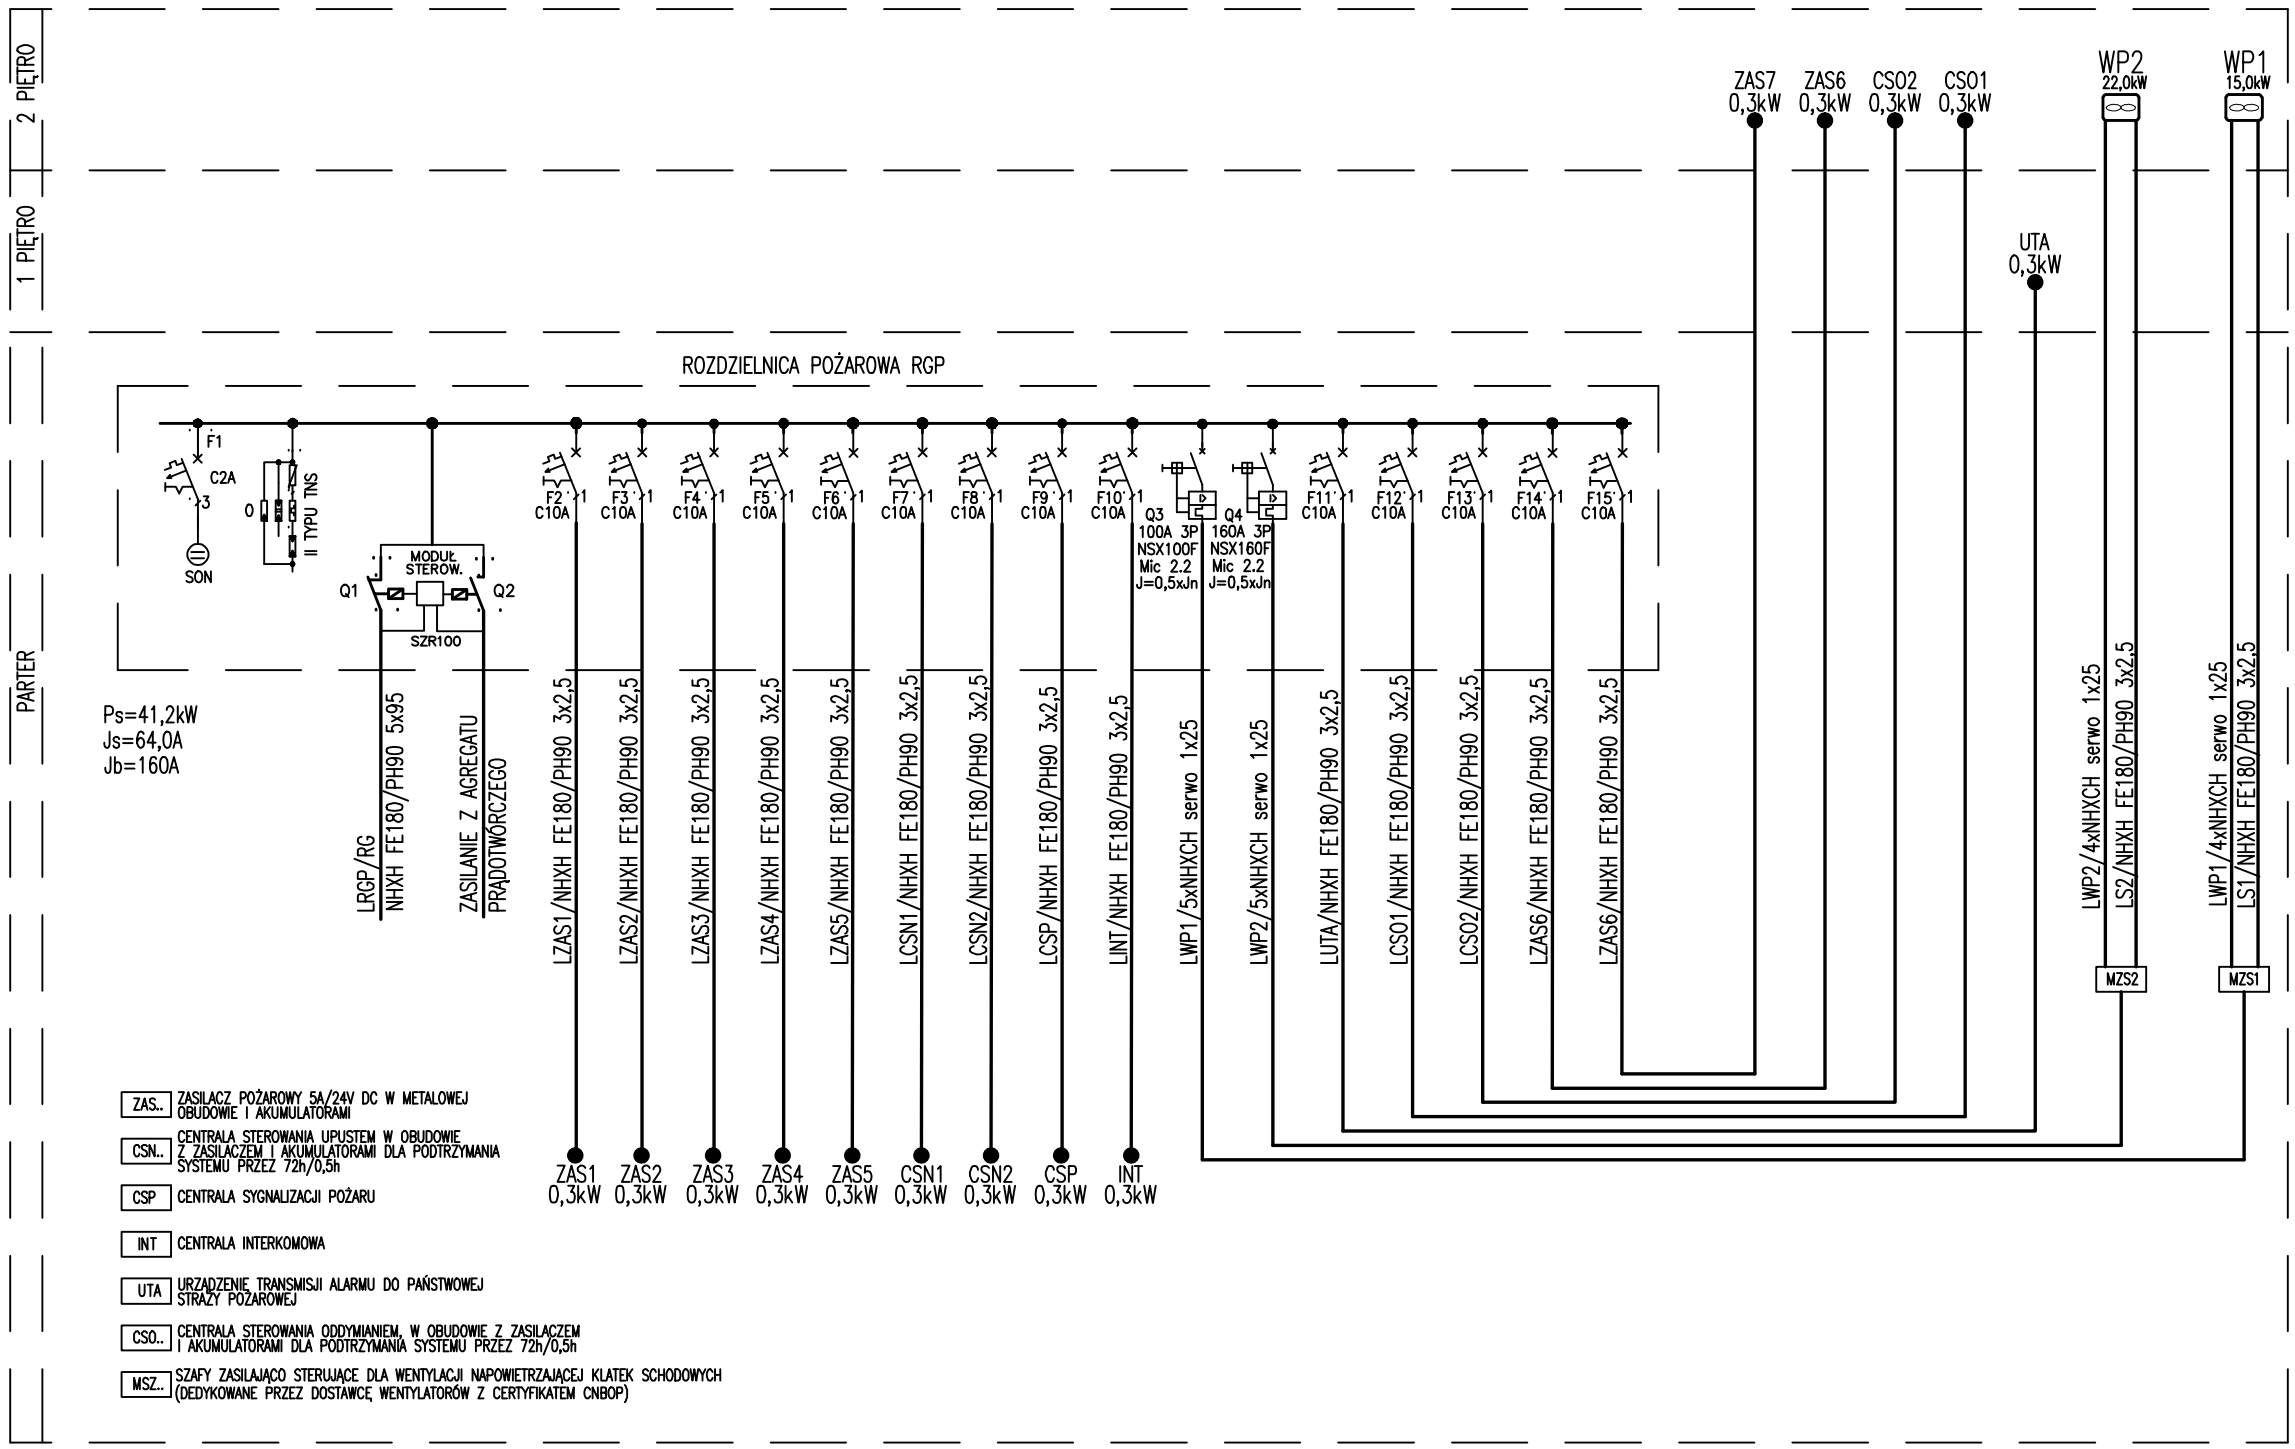

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S

Autorska Pracownia Projektowa
Kraków, ul. Bieżanowska 46

Obiekt:
Budynek krytej pływalni AGH
dz. nr 333/6, 276/22, 134/1 obr. 5 Krowodrza
ul. Jana Buszka 4, 30-150 Kraków

Inwestor:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Projektował:	mgr inż. ANDRZEJ NOWAK	BPP 287/85	
Sprawdził:	mgr inż. JANUSZ SZCZYPKA	MAP/0327/PWOE/12	

Projekt (opracowanie):
PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU BASENU AGH DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.

Treść rysunku:
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY ROP

Branża: ELEKTR.
Stadium: P.T.
Data: 03.2022
Skala: 1:100
Nr rys.: 1
Format rys.: 297x420
PROJ. NR 284/2022

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE