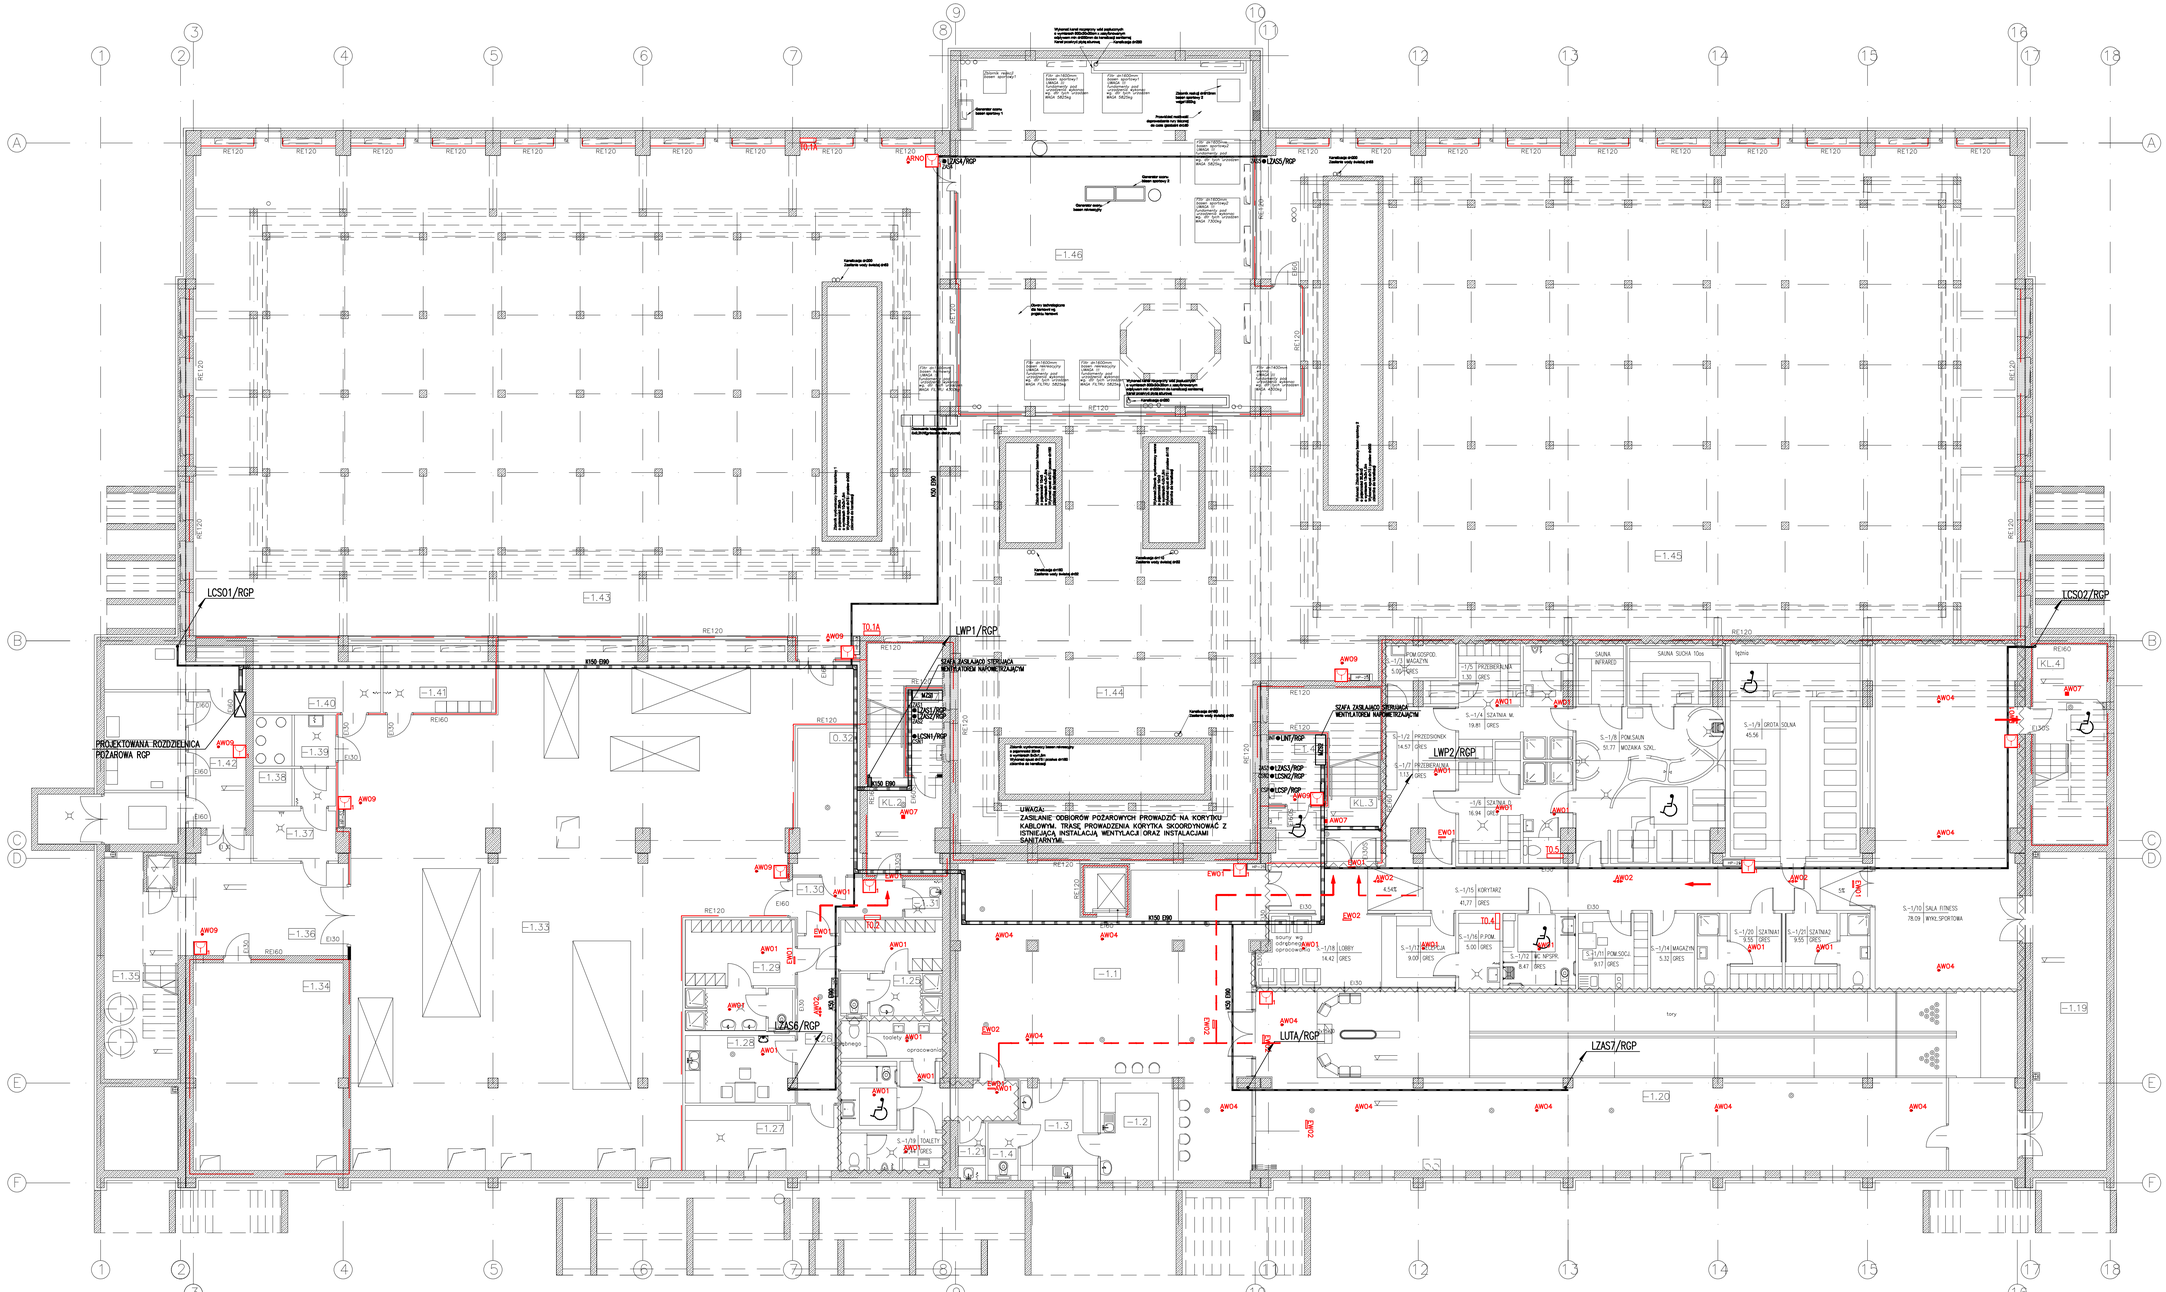

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr	pomieszczenie	rodz
-1.1	HALL	płyt
-1.2	BUFET	płyt
-1.3	ZAPLECZE BUFETU	płytk
-1.4	WC	płyt
-1.5	MAGAZYN PODRĘCZNY	płyt
-1.6	REGENERATORNIA	drew
-1.21	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	płytk
-1.22	SZATNIA + NATRYSKI + WC	płytk
-1.23	KOMUNIKACJA	płyt
-1.24	POMIESZCZENIE WARSZTATOWE	płyt
-1.25	POMIESZCZENIE SOCJALNE	płyt
-1.26	SZATNIA + NATRYSKI + WC	płytk
-1.30	KOMUNIKACJA	płyt
-1.31	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	płytk
-1.32	MAGAZYN	płyt
-1.33	WENTYLATORNIA	beton
-1.34	PRZYŁĄCZ CIEPLNY	płytk
-1.35	KOMUNIKACJA	płyt
-1.36	KOMUNIKACJA	płytk
-1.37	PRZEDSIONEK	płytki
-1.38	MAGAZYN PODCHLORYNU SODU	płytki
-1.39	POMIESZCZENIE DOZOWANIA	płytki
-1.40	MAGAZYN KOAGULANTA	płytki
-1.41	MAGAZYN KWASÓW	płytki
-1.42	STACJA TRAFO	płyt
-1.43	PODBASENIE – BASEN SPORTOWY 1	bet
-1.44	PODBASENIE – BASEN REKREACYJNY	bet
-1.45	PODBASENIE – BASEN SPORTOWY 2	bet
-1.46	POMIESZCZENIE OZONOWANIA WODY	płytki
-1.47	POMIESZCZENIE ELEKTR.	płyt
-1.48	POMIESZCZENIE ELEKTR.	płyt
KL.2	KLATKA SCHODOWA	płyt
KL.3	KLATKA SCHODOWA	płyt
KL.4	KLATKA SCHODOWA	płyt

Oznaczenia

RE120 Ściana oddzielenia pożarowego REI120

REI60 Ściana oddzielenia pożarowego REI60

Droga ewakuacji

Domurowanie ścian w przestrzeni sufitu podwieszonego do poziomu stropu

Su Świetlik wew. projektowany/do wymiany

Okno projektowane/do wymiany

Drzwi projektowane/do wymiany

CMOA CENTRALA MONITOROWANIA OPRAW AWARYJNYCH

ZDO ZASILACZ POŻAROWY ŁĄDOWY DC W METALOWEJ OBUDOWIE Z AKUMULATORAMI

CDO CENTRALA STEROWANIA UPUSTEM W OBUDOWIE METALOWEJ Z AKUMULATORAMI DLA PODTRZYMANIA SYSTEMU PRZY ZANIKU

CSP CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU

INT CENTRALA INTERKOMOWA

UDS URZĄDZENIE TRANSMISJI ALARMU DO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

CDO CENTRALA STEROWANIA ODDYMIANIEM, W OBUDOWIE Z ZASILACZEM I AKUMULATORAMI DLA PODTRZYMANIA SYSTEMU PRZEZ 72H/120H

MSC SZAFY ZASILAJĄCO STERUJĄCE DLA WENTYLACJI NAWIETRZAJĄCEJ KLATEK SCHODOWYCH (DOSTARCZANE PRZEZ DOSTAWCĘ WENTYLATORÓW Z CERTYFIKATEM CNBOP)

AW01 – PARAMETRY WG. ZAŁĄCZONEJ SPECYFIKACJI
AW02 – PARAMETRY WG. ZAŁĄCZONEJ SPECYFIKACJI
AW03 – PARAMETRY WG. ZAŁĄCZONEJ SPECYFIKACJI
AW04 – PARAMETRY WG. ZAŁĄCZONEJ SPECYFIKACJI
AW05 – PARAMETRY WG. ZAŁĄCZONEJ SPECYFIKACJI
AW06 – PARAMETRY WG. ZAŁĄCZONEJ SPECYFIKACJI
AW07 – PARAMETRY WG. ZAŁĄCZONEJ SPECYFIKACJI
AW08 – PARAMETRY WG. ZAŁĄCZONEJ SPECYFIKACJI
EW01 – PARAMETRY WG. ZAŁĄCZONEJ SPECYFIKACJI
EW02 – PARAMETRY WG. ZAŁĄCZONEJ SPECYFIKACJI
AW09 – PARAMETRY WG. ZAŁĄCZONEJ SPECYFIKACJI

WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

Autorska Pracownia Projektowa — Kraków, ul. Bieżanowska 46

Obiekt: Budynek krytej pływalni AGH
dz. nr 3335, 276/22, 1341 obr. 5 Nowodwa
ul. Jana Bluszcza 4, 30-150 Kraków

Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Projektował: mgr inż. ANDRZEJ NOWAK — SPR 28165
Sprawdził: mgr inż. JANUSZ SZCZYPKA — MAŁOPOLSKIEGO

Projekt budowlany: PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWA Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU BASENU AGH DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.

Branża: ELEKTR. P.T. — Nr rys. 9
Data: 03.2022 — Format rys. 594x1100
Skala: 1:100

Tytuł rysunku: PLAN INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA

PROJ. NR 284/2022

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE