ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ

SYMBOL	Sw1	Sw2	Sw3	Sw4	Sw5	Sw6	Sw7	Sw8
						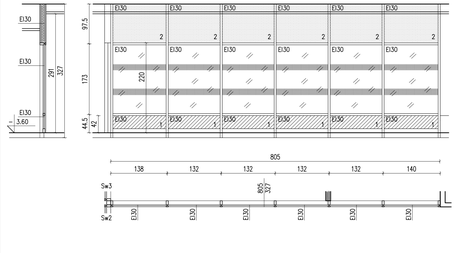		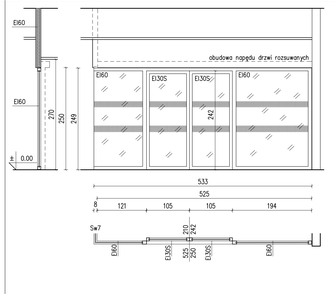
ODP.P.POŻ.	–	–	EI30	EI30	ścianka EI30	EI30	drzwi EI30S, ścianka EI60	drzwi EI30S, ścianka EI60
ILOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1
MATERIAŁ	Elementem nośnym konstrukcji jest szyba hartowana mocowana w profilach zaciskowych W przestrzeni sufitu obudowa z płyt g–k na podkonstrukcji systemowej, z podwójnym z opłytowaniem2x12,5mm, wypełnienie wełną min. gr 75mm	Aluminium: ślusarka fasadowa słupowo–ryglowa o szer. słupka 50mm, głębokość słupków 10mm, malowane w kolorze RAL9006 Szklennie: szkło warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne Blenda: 2xpłyta g–k gr. 12mm+wełna min. gr.5cm+2xpłyta g–k gr.12mm	Aluminium: ślusarka fasadowa o szer. słupka 50mm, głębokość słupków 10mm, EI30, malowane w kolorze RAL9006 Szklennie: szkło ppoż. zgodnie z oznaczeniem, warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne Blenda: 2xpłyta g–k ogniochronna gr. 12mm+wełna min. gr.5cm+2xpłyta g–k ogniochronna gr.12mm, EI30	Aluminium: ślusarka fasadowa o szer. słupka 50mm, głębokość słupków 10mm, EI30, malowane w kolorze RAL9006 Szklennie: szkło ppoż. zgodnie z oznaczeniem, warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne Blenda: 2xpłyta g–k ogniochronna gr. 12mm+wełna min. gr.5cm+2xpłyta g–k ogniochronna gr.12mm, EI30	Aluminium: ślusarka fasadowa o szer. słupka 50mm, głębokość słupków 10mm, malowane w kolorze RAL9006 Szklennie: szkło, warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne Blenda: 2xpłyta g–k ogniochronna gr.. 12mm+wełna min. gr.5cm+2xpłyta g–k ogniochronna gr.12mm, EI30	Aluminium: ślusarka fasadowa o szer. słupka 50mm, głębokość słupków 10mm, EI30, malowane w kolorze RAL9006 Szklennie: szkło ppoż. zgodnie z oznaczeniem,, warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne Szkło nieprzezierne (1) Blenda(2): 2xpłyta g–k gr.12mm+wełna min. gr.5cm+2xpłyta g–k gr.12mm, EI30	Profile aluminiowe trzykomorowe z przekładką termiczną, ściany szprosowe o odp. pożarowej EI60, kolor RAL9006 Szklenie: szkło p.poż. EI60, warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne W przestrzeni sufitu obudowa z płyt g–k ogniochronnych na podkonstrukcji systemowej, z podwójnym z opłytowaniem2x12.5mm, wypełnienie wełną min. gr..75mm, EI60	Profile aluminiowe trzykomorowe z przekładką termiczną, ściany szprosowe o odp. pożarowej EI60, kolor RAL9006 Szklenie:szkło p.poż. EI60, warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne W przestrzeni sufitu obudowa z płyt g–k ogniochronnym na podkonstrukcji systemowej, z podwójnym opłytowaniem2x12.5mm, wypełnienie wełną min. gr..75mm, EI60
UWAGI	Mobilna ścianka działowa – segmenty drzwi parkowanych prostopadle	Drzwi upustowe podłączone do SSP zaopatrzone w samozamykacz, antaba stal nierdzewna Szerokość przejścia w świetle 2x90cm			Skrzydło lewe szer.90cm w pierwszej kolejności otwierania Antaba stal nierdzewna		Szerokość przejścia w świetle 90cm Klamki z atestem ppoż.	Drzwi przesuwne, dwuskrzydłowe, klasy EI30S podłączone do SSP, zamykane podczas pożaru,

taśma ostrzegawcza na szklane powierzchnie na wysokości 100cm oraz 160cm.

UWAGA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA ŚLUSARKI DOKONAĆ OBMIARU NA BUDOWIE

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

Autorska Pracownia Projektowa Kraków, ul. Bieżanowska 46

Budynek krytej pływalni AGH
Bl. nr 3336, 27602, 1341 obr, 5 Krowodza
ul. Jana Rudnika A, 30-150 Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Projektował: mgr inż.arch. J.Wiśniewski
Sprawdził: mgr inż.arch. J. Wiśniewski

Projekt branżowy: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA BUDYNKU BASENU AGH Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.

Temat rysunku: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ (CZ.1)

Branża: ARCH.
Numer: PJW.
Data: 05.2022
Skala: 1:50
PROJ. NR 2842022

Numer rysunku: 10.3
Format: 297x1220

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE