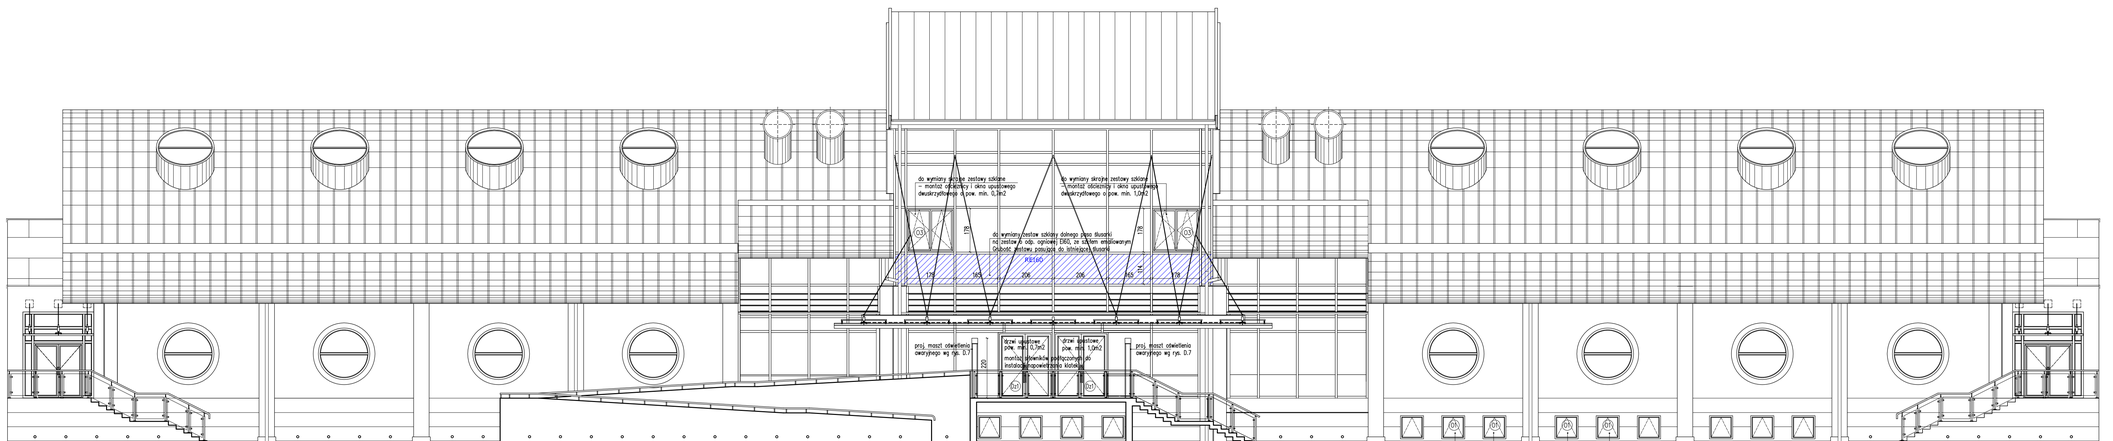
do wymiany skrajne zestawy szklane
– montaż oddzielny i okno upustowego
dwukrzydłowego o pow. min. 0,3m2
do wymiany skrajne zestawy szklane
– montaż oddzielny i okno upustowego
dwukrzydłowego o pow. min. 1,0m2
do wymiany zestaw szklany dolnego pasa tłustaki
na zestaw ze szkłem zespolonym EI60, ze szkłem emaliowanym
Dolność zestawu zamykana do antresoli tłustaki
PS1545
175
160
206
206
160
175
prosz. mocsz oświetlenia
awaryjnego wg rys. D.7
okno upustowe
pow. min 0,3m2
okno upustowe
pow. min 1,0m2
montaż oświetlenia podłączonych do
instalacji bezpieczeństwa klatek
prosz. mocsz oświetlenia
awaryjnego wg rys. D.7
220
D.1
D.1
D.1