


PROJ. T2.2
ISTNIEJĄCA

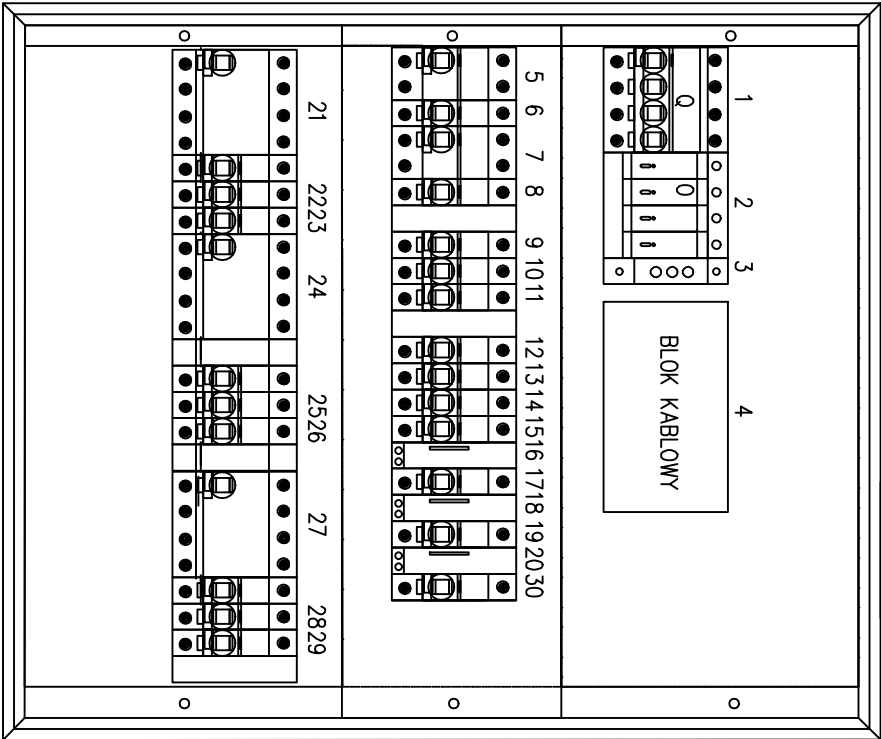

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM SAMOCZYNNIE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TNC-S

Autorskie Pracownia Projektowa

Kraków, ul. Bieżanowska 46

Obiekt
Budynek krytej pływalni AGH

dz. nr 333/6, 27/6/22, 134/1 obr. 5 Komoditza

ul. Jarmu Buszla 4, 30-150 Kraków

Inwestor

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Szaszcza w Krakowie

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Projektant:	mgr inż. Andrzej Nowak	BPP 267/83	
Sprawdził:	mgr inż. Jarmusz Szczypka	MAA/10327/P/10/02/12	

Projekt (opracowanie)

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA BUDYNKU BASENU AGH Z DOSTOSOWANIEM
DO OBRÓWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PROZ

Tytuł rysunku

WYPOSAŻENIE TABLICZKI ROZDZIELCZEJ - T22

Wersja	Elektr.	Nr rys.
Stanium	P.W.	26
Data	04.2022	Forma rys.
Skala		210x297

PROJ. NR 264/2022

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE