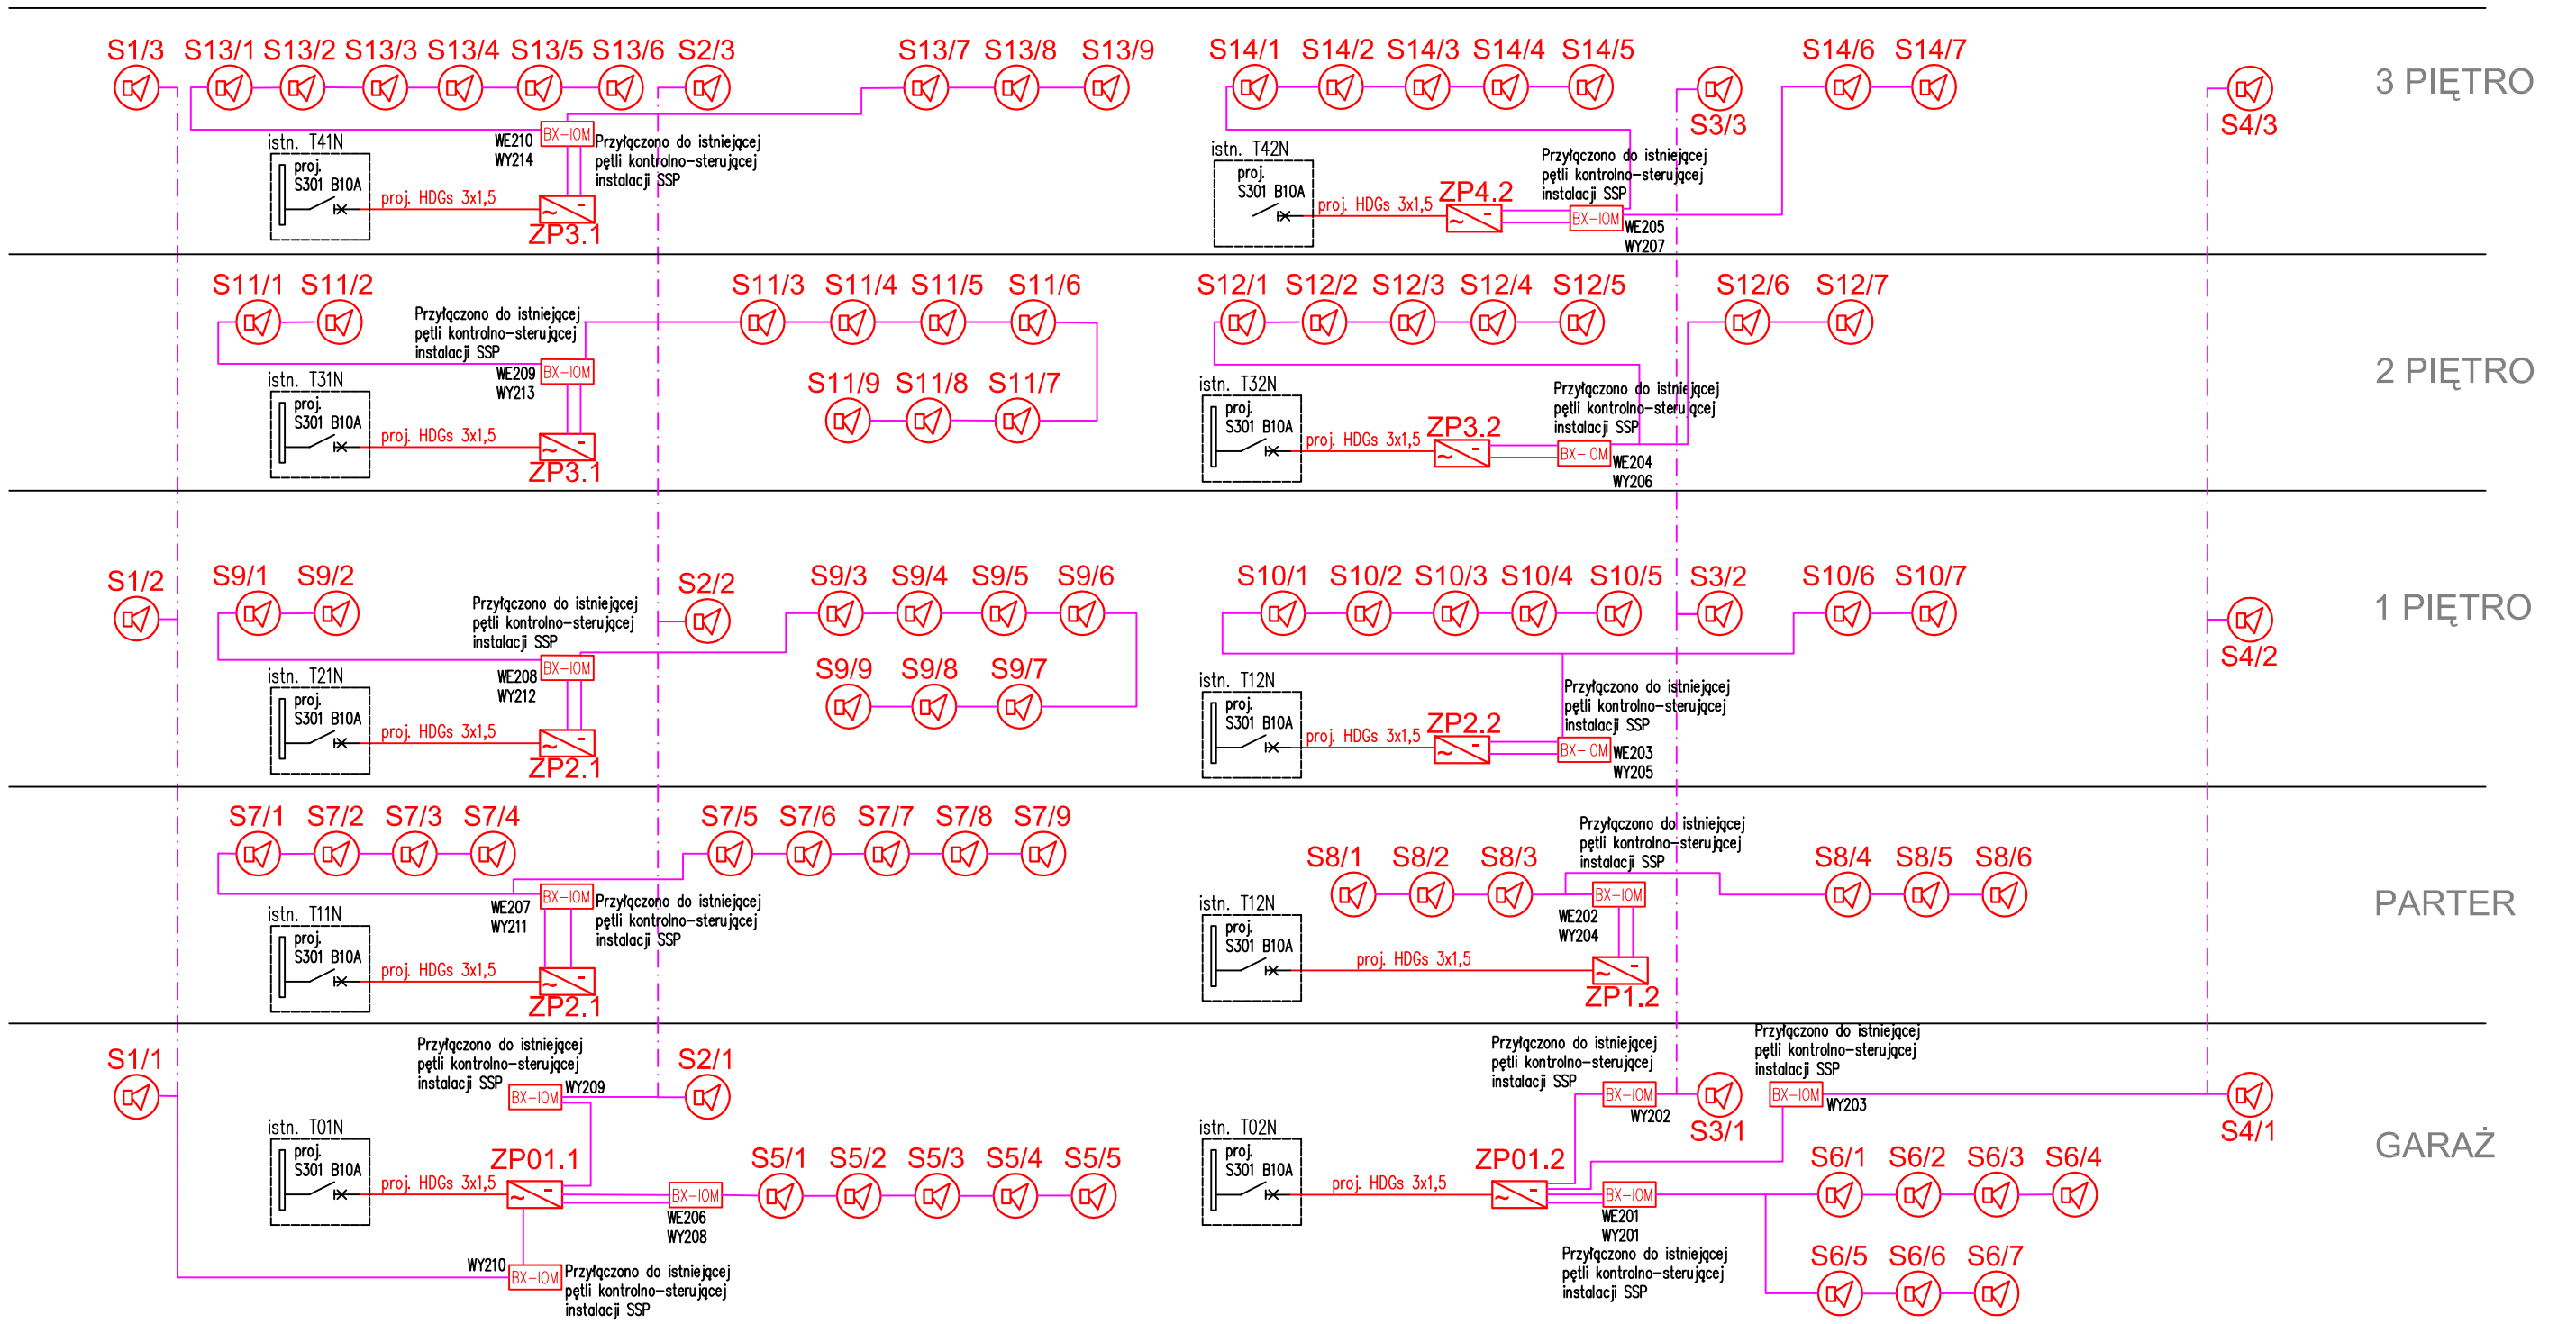

LEGENDA:

S1/1 — Projektowany sygnalizator optyczno–akustyczny, montaż za pośrednictwem puszki instalacyjnej o odporności ogniowej E90 z bezpiecznikiem 0,375A

BX-IOM — Projektowany moduł kontrolno sterujący BX-IOM jako rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej

ZP2.1 — Projektowany zasilacz do systemów pożarowych 5A/12V/ 2 x 18Ah

Przewód HTKSH 1x2x1,4 układany w pionach w szachcie kablowym

Przewód HTKSH 1x2x1,4 układany w poziomach przy pomocy dedykowanych uchwytów kablowych w systemie tras E90

MEGASYSTEM Sp.z o.o.
31–751 Kraków
ul. Odmogile 1

INWESTOR:
AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA W KRAKOWIE

INWESTYCJA:
Rozbudowa systemu syganlizacji pożaru w pawilonie D-17, ul. Nawojki 11 w Krakowie o dodatkowe sygnalizatory akustyczne

FAZA:	TEMAT RYSUNKU:			
DP	SCHEMAT BLOKOWY ROZBUDOWY INSTALACJI SYGNALIZATORÓW			
KIEROWNIK ROBÓT: mgr inż. Paweł Pawłowski upr. bud nr. SWK/PWOE/0099/12	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA: 1:100	DATA: 12.2020	NUMER RYSUNKU: EN.01