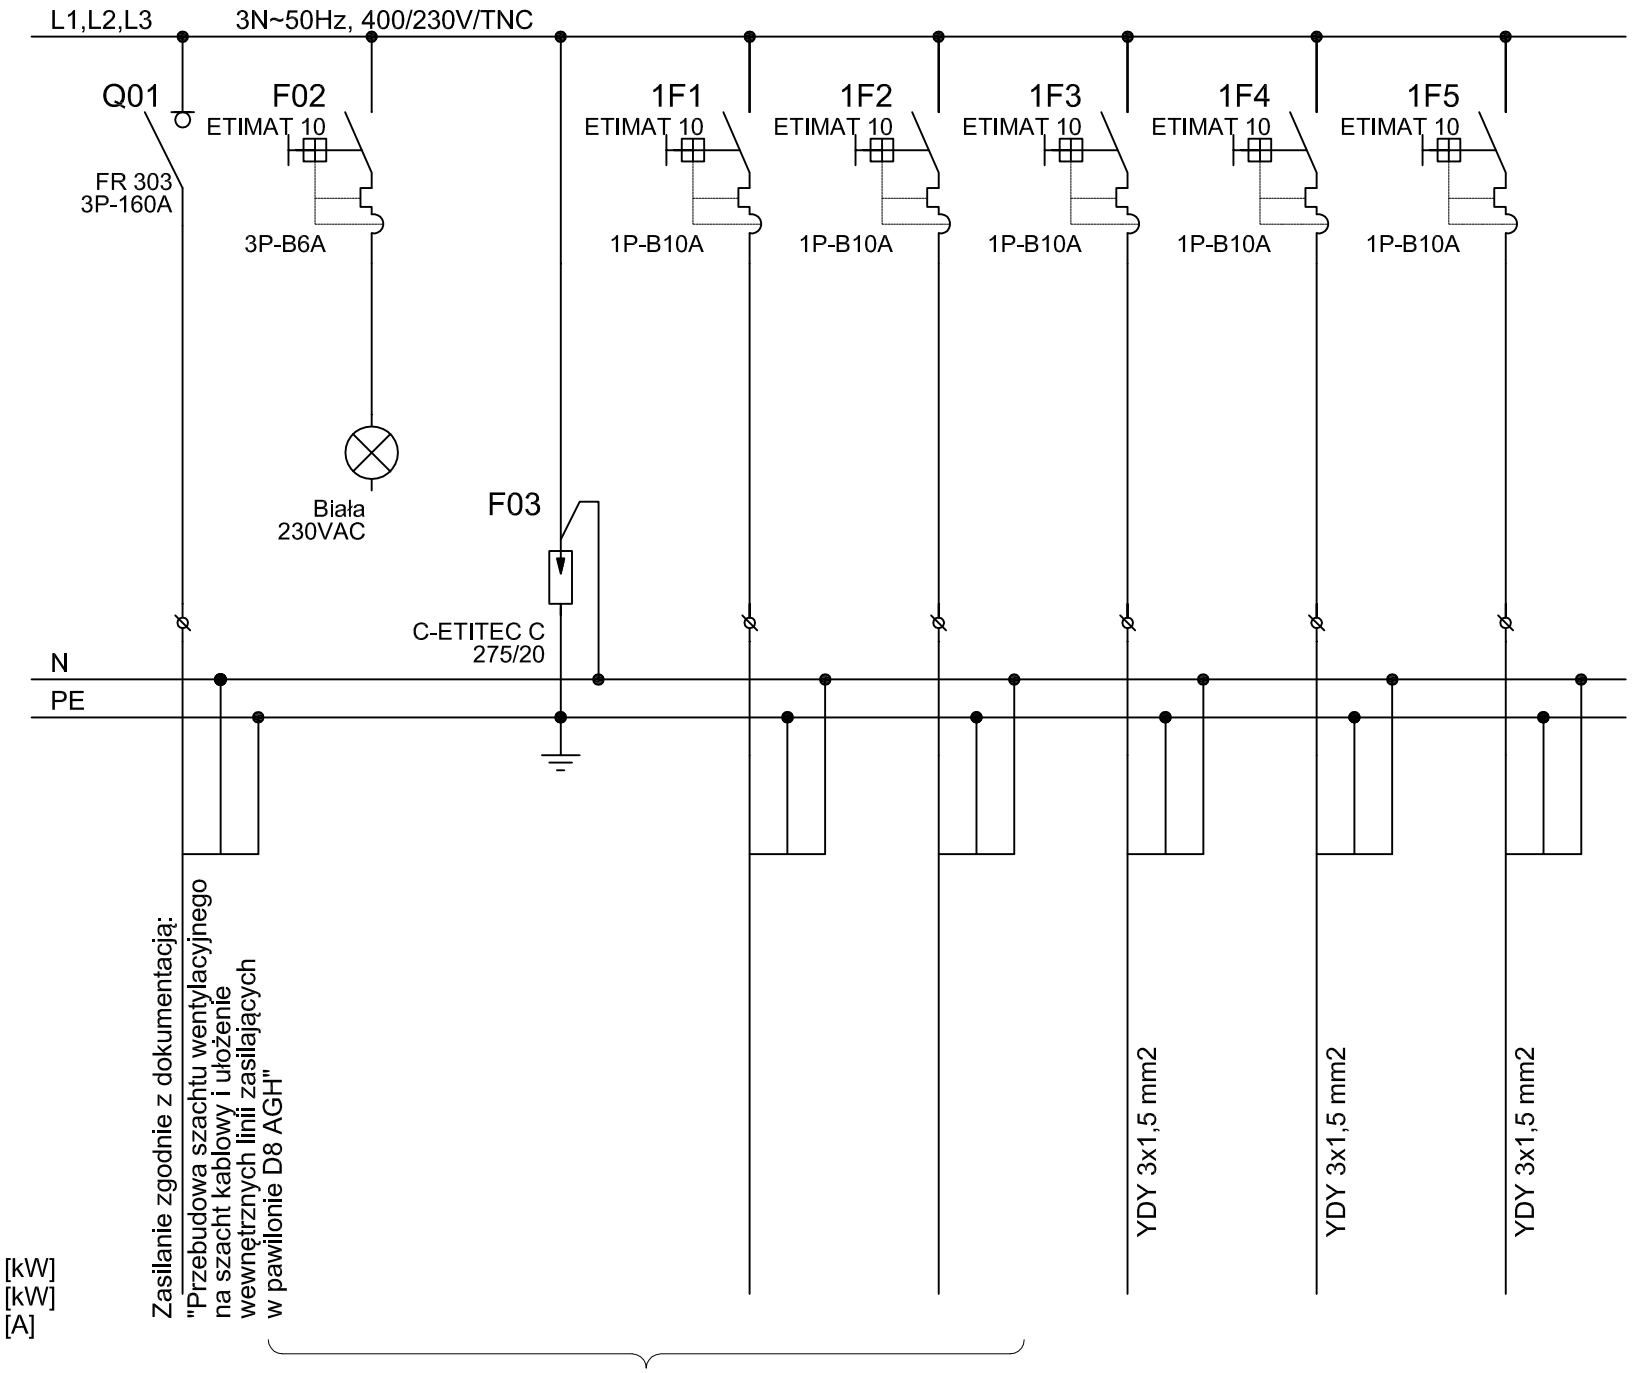

P_i =0,62 [kW]
P_o=0,62 [kW]
I_o=0,99 [A]

Ujęte w dok.: "PRZEBUDOWA TOALET BUDYNKU D8 AGH"

Nr obwodu	01	02	03	1	2	3	4	5
Przeznaczenie	Zasilanie z rozdz. RG	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Oświetlenie ogólne Przedsionki, Toalety	Oświetlenie ogólne Awaryjne	Oświetlenie ogólne Dziekanat Komunikacja	Oświetlenie ogólne Hall	Oświetlenie Awaryjne
Pi = 0,62 [kW]				0,18	0,01	0,21	0,12	0,1

gpp grupa projektowa sp.z o.o.
al. Krasińskiego 17/6 31-111 Kraków

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 AGH W KRAKOWIE
DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ.

ADRES:
KRAKÓW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30–059 KRAKÓW

TEMAT RYSUNKU:
Schemat ideowy tablicy piętrowej
"TAO-1 "

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYKA

PROJEKTANT: PODPIS:
MGR INŻ. KRZYSZTOF RYBUS
Nr upr. MAP/0246/PWOE/04

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. ANDRZEJ STEHLIK
Nr upr. 109-Km/73

NR PROJ.	DATA	SKALA	NR RYS.
17/2018	10.2018	-	E-5