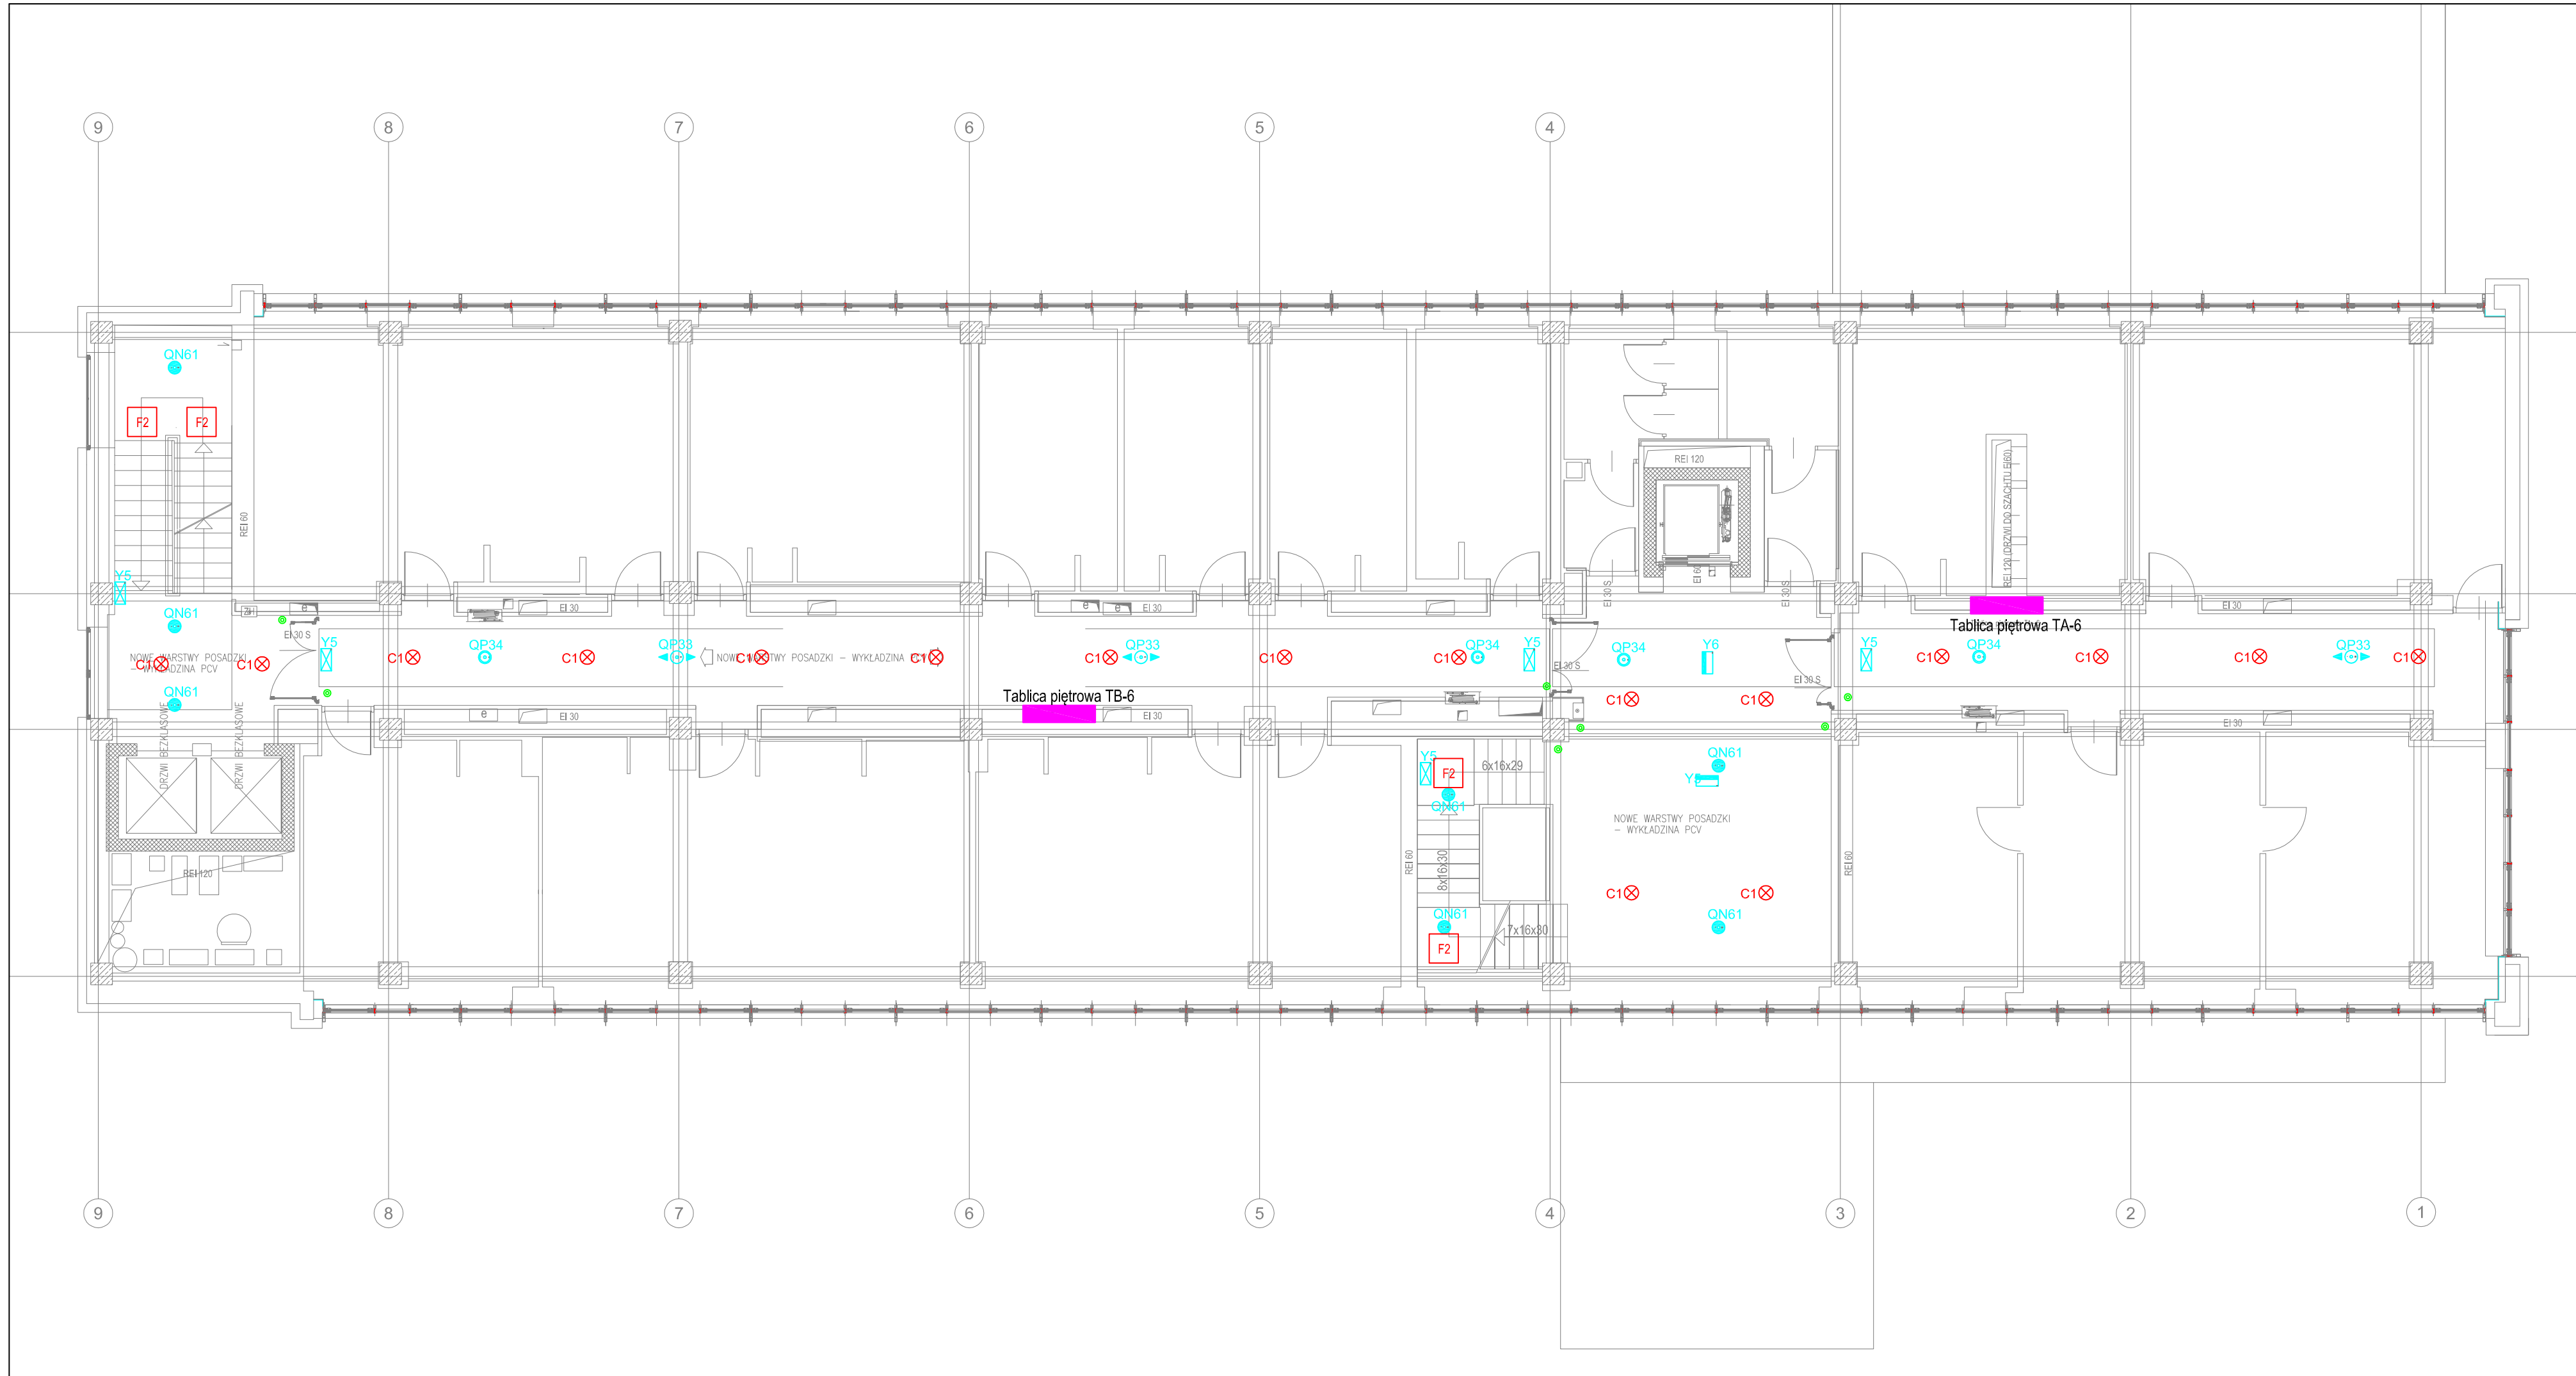

LEGENDA:	
	tablice piętrowe
	wyłącznik schodowy; 250V/10A; IP20
C1	oprawa LED 1x30W; IP20; 1477lm; natynkowa lub do wbudowania w sufit
F2	oprawa LED 27W; IP40; 3600lm; natynkowa lub do wbudowania w sufit
	oprawa awaryjna, LED 1x3W; 370lm; dostropowa; soczewka koryt.arzowa szeroka; IP65; 1h
	oprawa awaryjna, LED 1x3W; 390lm; dostropowa; soczewka symetryczna wąska; IP65; 1h
	oprawa awaryjna, LED 1x6W; 615lm; dostropowa; soczewka symetryczna szeroka; IP65; 1h
	oprawa awaryjna, LED 1x6W; 590lm; nastropowa; soczewka symetryczna szeroka; IP65; 1h
	oprawa awaryjna, LED 6W; 850lm; nastropowa lub dostropowa; IP65; 1h
	oprawa awaryjna, LED 3W; 350lm; nastropowa lub dostropowa; IP65; 1h
	oprawa awaryjna, LED 1W; naścienna lub nastropowa; odległość rozpoznawania 25m; IP40; 1h
	oprawa awaryjna, LED 1W; dostropowa; odległość rozpoznawania 25m; IP40; 1h

UWAGI:
1. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktogramami należy ustalić na etapie wykonawstwa.
2. Należy zweryfikować możliwość montażu opraw kierunkowych w wysokich pomieszczeniach magazynowych. W przypadku braku takiej możliwości należy zastosować naklejki fluorescencyjne.
3.W legendzie zastosowano następujące oznaczenia: (- oprawa dwustronna, - oprawa jednostronna).
4. Na etapie wykonawstwa należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
5. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą QP34 3W lub QN61 6W.
6. +T - HTR-25 - układ grzejny oprawy z termostatem.

gpp grupa projektowa sp.z o.o.
al. Krasińskiego 17/6 31-111 Kraków

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 AGH W KRAKOWIE DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ.

ADRES:
KRAKÓW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30–059 KRAKÓW

TEMAT RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT VI PIĘTRA

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: PODPIS:
MGR INŻ. KRZYSZTOF RYBUS
MAP/ 0248/ PWOE/ 04

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. ANDRZEJ STEHLIK
109-Km/73

NR PROJ.	DATA	SKALA	NR RYS.
17/2018	10.2018	1:100	E-28