


RZUT POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI

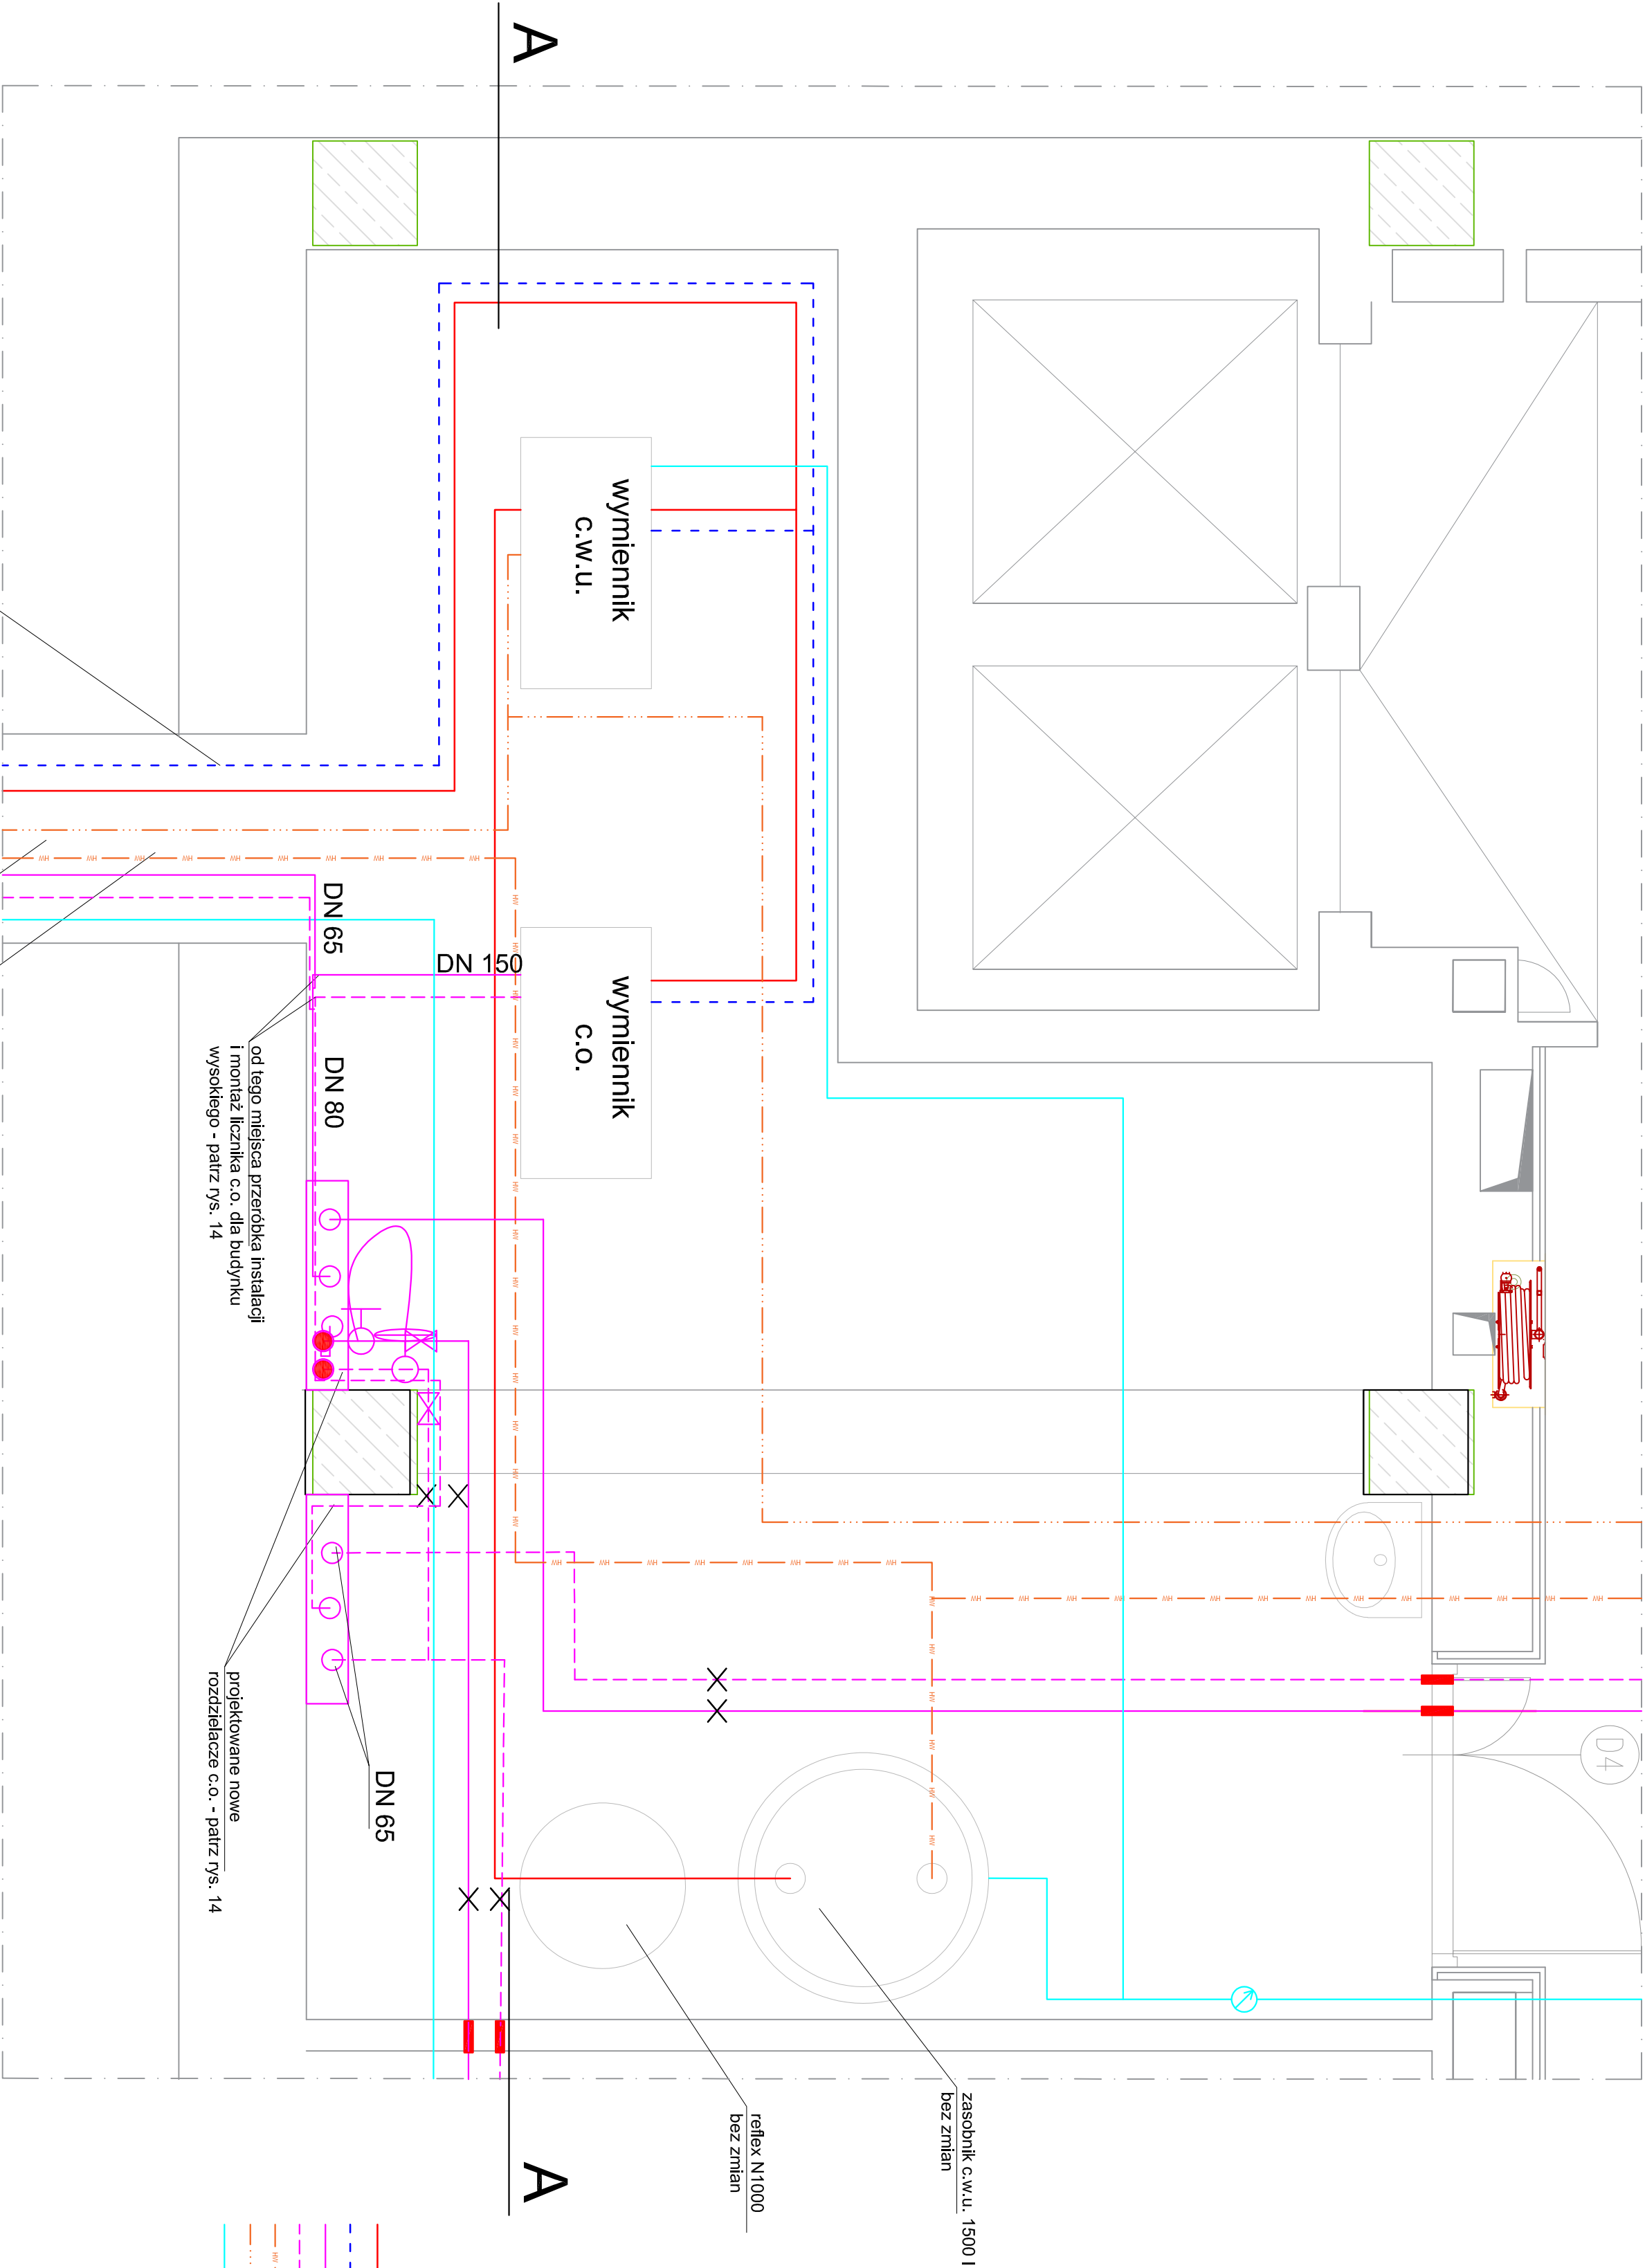

- LEGENDA:
- zasilanie wysokim parametrem wymienników c.o. i c.w.u.
 - powrót wysokiego parametru z wymienników c.o. i c.w.u.
 - zasilanie na instalację c.o.
 - powrót instalacji c.o.
 - zasilanie instalacji c.w.u.
 - zasilanie c.w.u.
 - cyrkulacja c.w.u.
 - instalacja zimnej wody

<div><div><div><div>K3</div><div>OLGA KACZMAREK FIRMA PROJEKTOWO INFORMACYJNA „K3” ul. Toporzona 5/39, 30-798 Kraków tel. 606 642 427</div></div><div><div>Imię, Nazwisko</div><div>Data</div><div>Nr upr.</div><div>Podpis</div></div></div></div>					
Projektował:	mgr inż. Olga Kaczmarek		03.2017		MAP/0233/PW05/10
Sprawił:	mgr inż. Marcin Olek		03.2017		MAP/0236/PW05/12
Skala:	Lokalizacja inwestycji:		Inwestor:		
1:25	30-059 Kraków, ul. Reymonta 23 Dz. nr 699/6, obr. 4 Krowodrza		Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków		
Nazwa zadania:	MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PRAWIDŁONIE D-3 AGH POLEGAJĄCA NA JEJ WYMIANIE NA NOWĄ				BRANŻA: INSTALACJA (INSTALACJE SANITARNE)
Treść rysunku:	RZUT POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI				Nr rys. CO 13