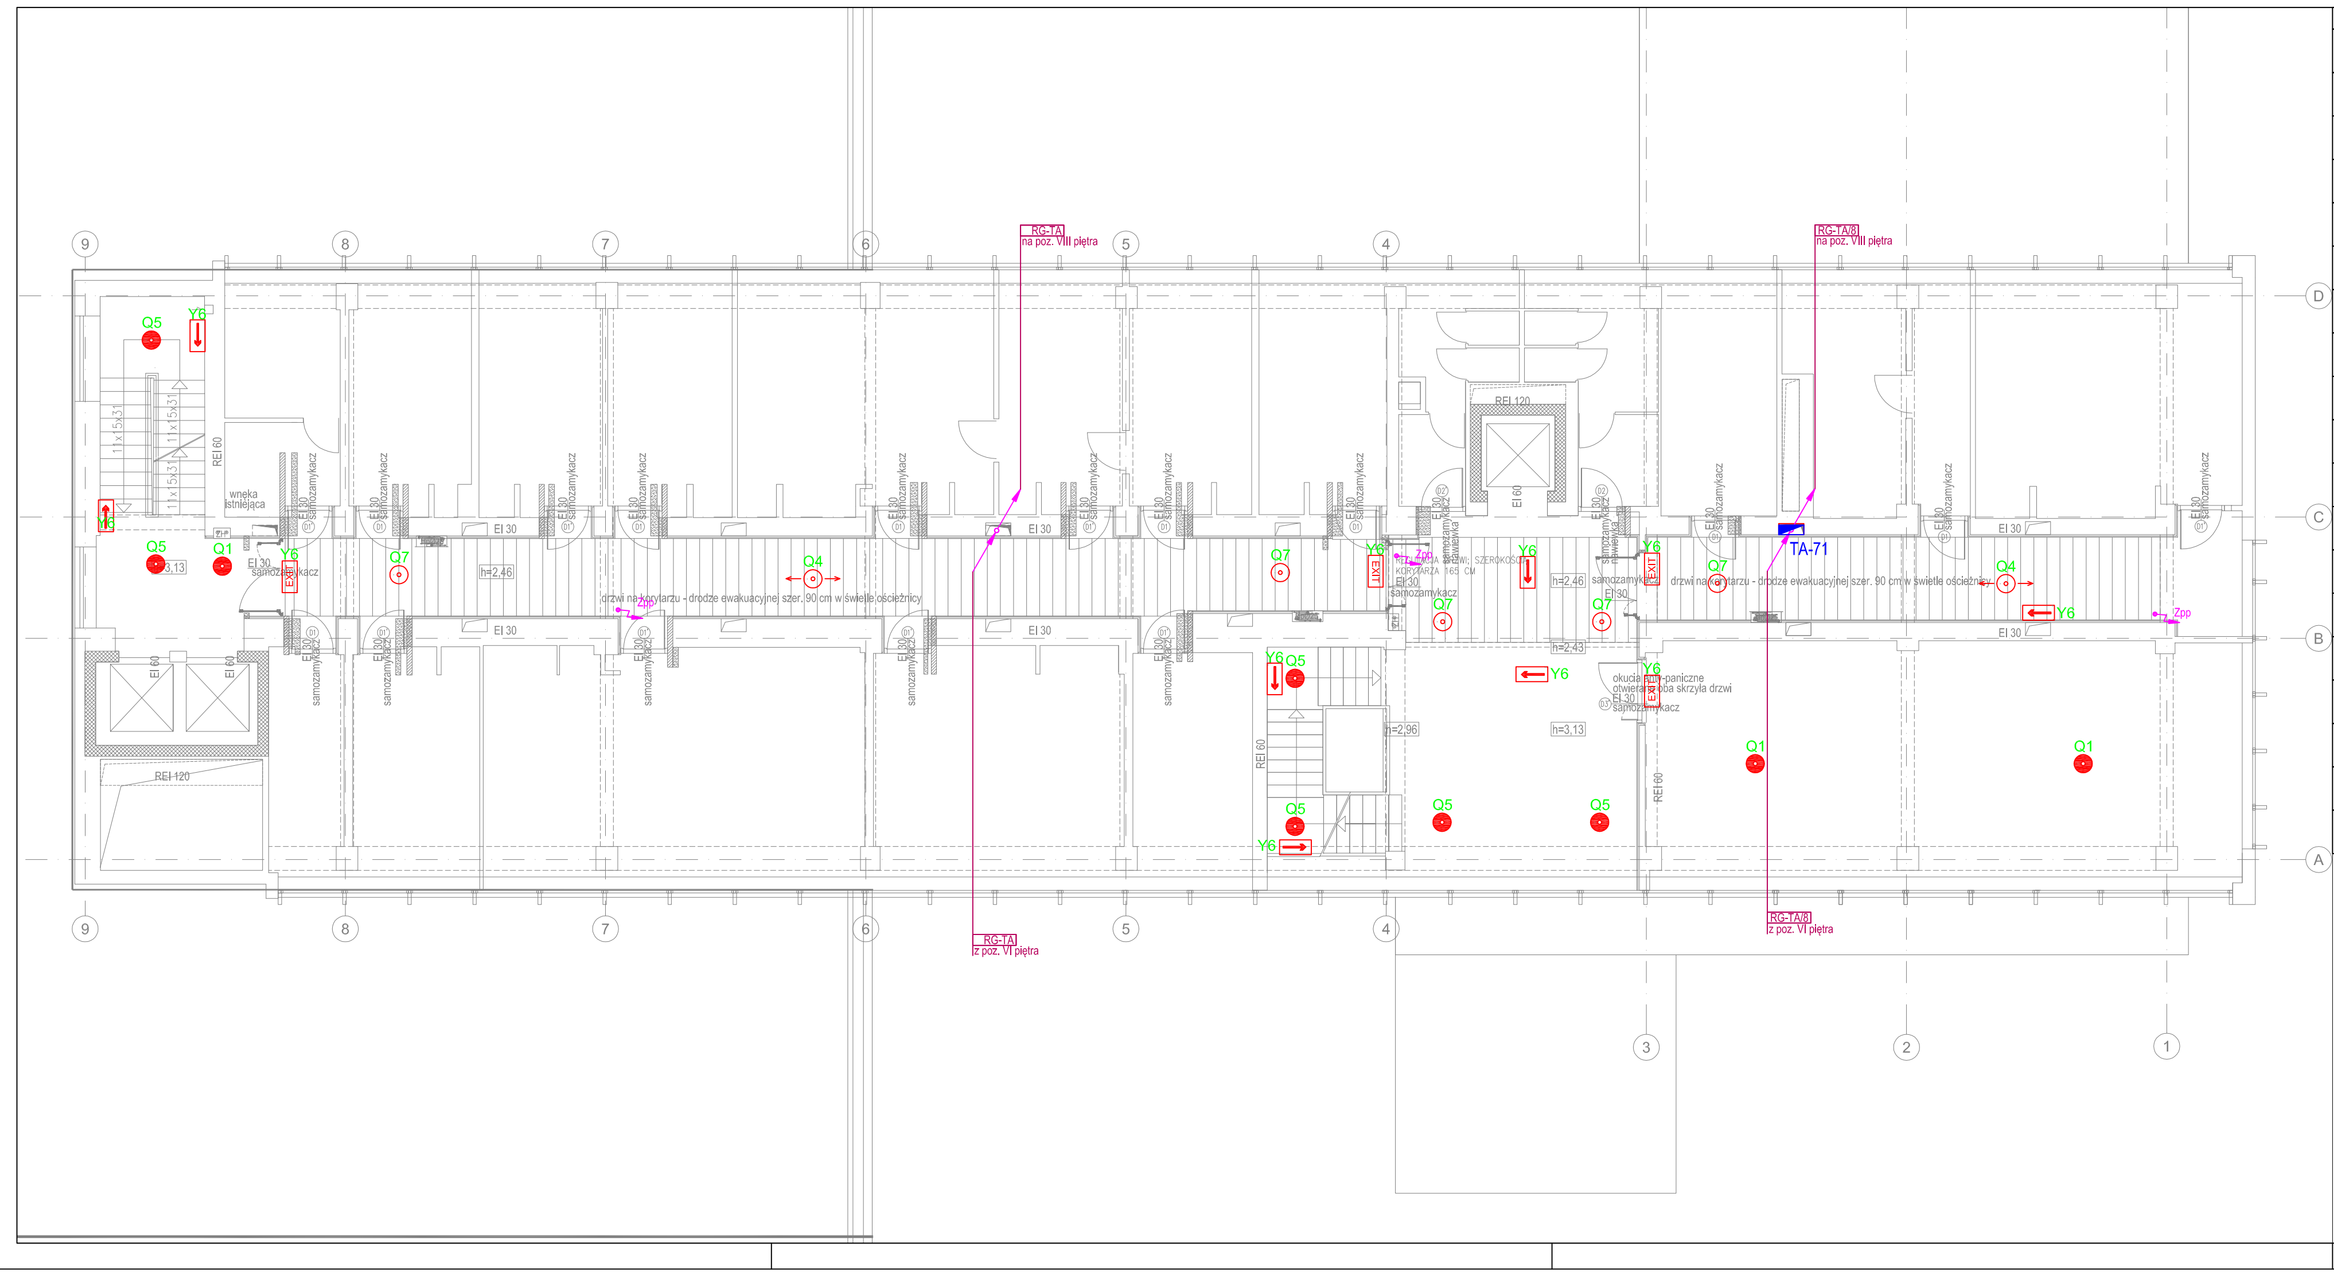

LEGENDA:

RG	rozdzielnica główna
TA-0011	tablice piętrowe
Q1	oprawa LED'owa 1x3W; nastropowa; optyka symetryczna; IP65; wersja awaryjna (1h)
Q2	oprawa LED'owa 1x3W; nastropowa; optyka asymetryczna; IP65; wersja awaryjna (1h)
Q3	oprawa LED'owa 1x3W; dostropowa; optyka symetryczna; IP65; wersja awaryjna (1h)
Q4	oprawa LED'owa 1x3W; dostropowa; optyka asymetryczna; IP65; wersja awaryjna (1h)
Q5	oprawa LED'owa 1x6W; dostropowa; optyka symetryczna; IP65; wersja awaryjna (1h)
Q6	oprawa LED'owa 1x6W; dostropowa; optyka symetryczna; IP65; wersja awaryjna (1h)
Q7	oprawa LED'owa 3,2W; nastropowa / naścienna; zewnętrzna; IP65; wersja awaryjna (1h)
Q8	oprawa LED'owa 1x1W; nastropowa; optyka symetryczna; IP65; wersja awaryjna (1h)
Q9	oprawa LED'owa 3x1W; nastropowa; IP65; wersja awaryjna (1h)
Y6 EXIT	oprawa LED'owa z piktogramem 1,2W; nastropowa, zawieszana lub naścienna; IP41; wersja awaryjna (1h)
DSOpp	wypust kablowy 1-fazowy, zasil. szafy DSO zasilanie sprzed wyłącznika głównego
SAPpp	wypust kablowy 1-fazowy, zasil. szafy SAP zasilanie sprzed wyłącznika głównego
Zap	wypust kablowy 1-fazowy, zasilanie certyfikowanego zasilacza zasilanie sprzed wyłącznika głównego
Hpp	wypust kablowy 3-fazowy, zasilanie hydroforu; zasilanie sprzed wyłącznika głównego
NP...	wypust kablowy 3-fazowy, zasilanie jednostki napowietrzającej zasilanie sprzed wyłącznika głównego
TS	wypust kablowy 1-fazowy; zasilanie tablicy sterującej sys. oddymiania zasilanie sprzed wyłącznika głównego
MSPU	wypust kablowy 1-fazowy, zasilanie monitoringu stanu pracy urządzeń zasilanie sprzed wyłącznika głównego

gpp grupa projektowa sp.z o.o.
al. Krasińskiego 17/6 31-111 Kraków

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

ADRES:
KRAKÓW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30–059 KRAKÓW

TEMAT RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT VII PIĘTRA

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: PODPIS:
MGR. INŻ. KRZYSZTOF RYBUS
MAP/ 0246/ PWOE/ 04

OPRACOWAŁ:
INŻ. GRZEGORZ ZAJĄC

SPRAWDZIŁ:
MGR. INŻ. ROBERT MOCIO
MAP/0095/POOE/05

NR PROJ.	DATA	SKALA	NR RYS.
08/2014	12.2014	1:100	E-28