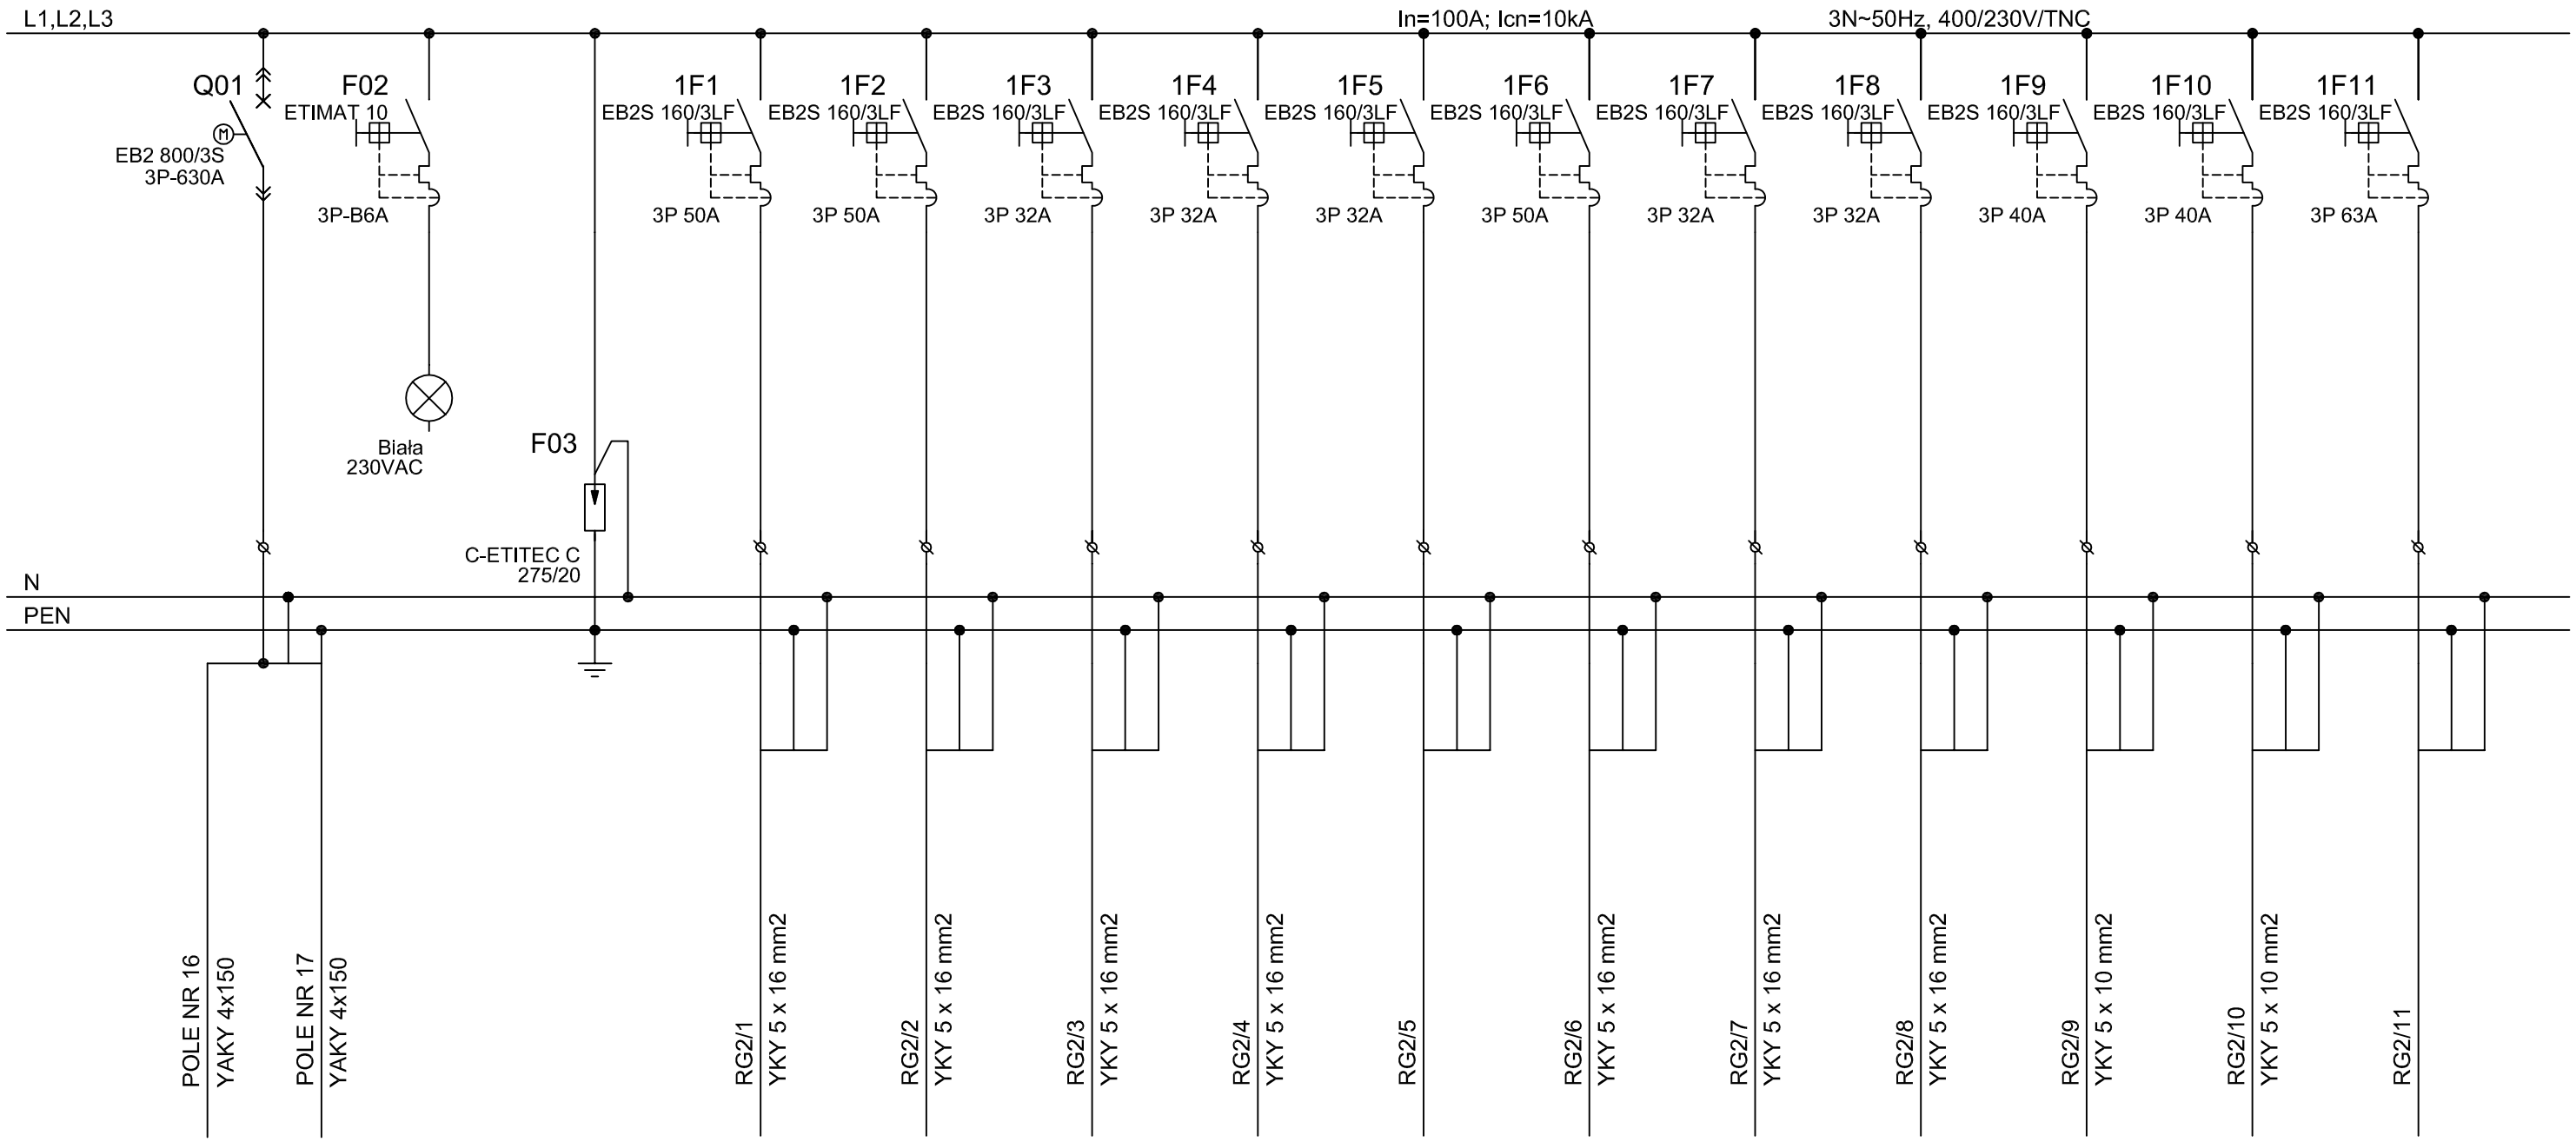

Całkowita moc sekcji 1 i 2:

P = 202,4 kW

Nr obwodu	01	02	03	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przeznaczenie	Zailanie z TRAFO 2	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Tablice od TO-0012 do TO-22	Tablice od TO-32 do TO-82	Tablice TK-52 TK-82	Tablice TK-62 TK-72	Tablice od TK-22 do TK-42	Tablica BUFET	Tablica TH-1	Tablica TSW-3	Tablica TW-1	Tablica TW-2	Rezerwa
				24,90	30,40	14,60	18,40	21,6	20,00		13,60	5,50	5,50	

gpp grupa projektowa sp.z o.o.
al. Krasińskiego 17/6 31-111 Kraków

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

ADRES:
KRAKÓW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30–059 KRAKÓW

TEMAT RYSUNKU:
SCHEMAT ROZDZIELNI "RG2"

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: PODPIS:
MGR INŻ. KRZYSZTOF RYBUS
MAP/ 0246/ PWOE/ 04

OPRACOWAŁ:
INŻ. GRZEGORZ ZAJĄC

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. ROBERT MOCIO
MAP/0095/POOE/05

NR PROJ.	DATA	SKALA	NR RYS.
08/2014	12.2014		E-3