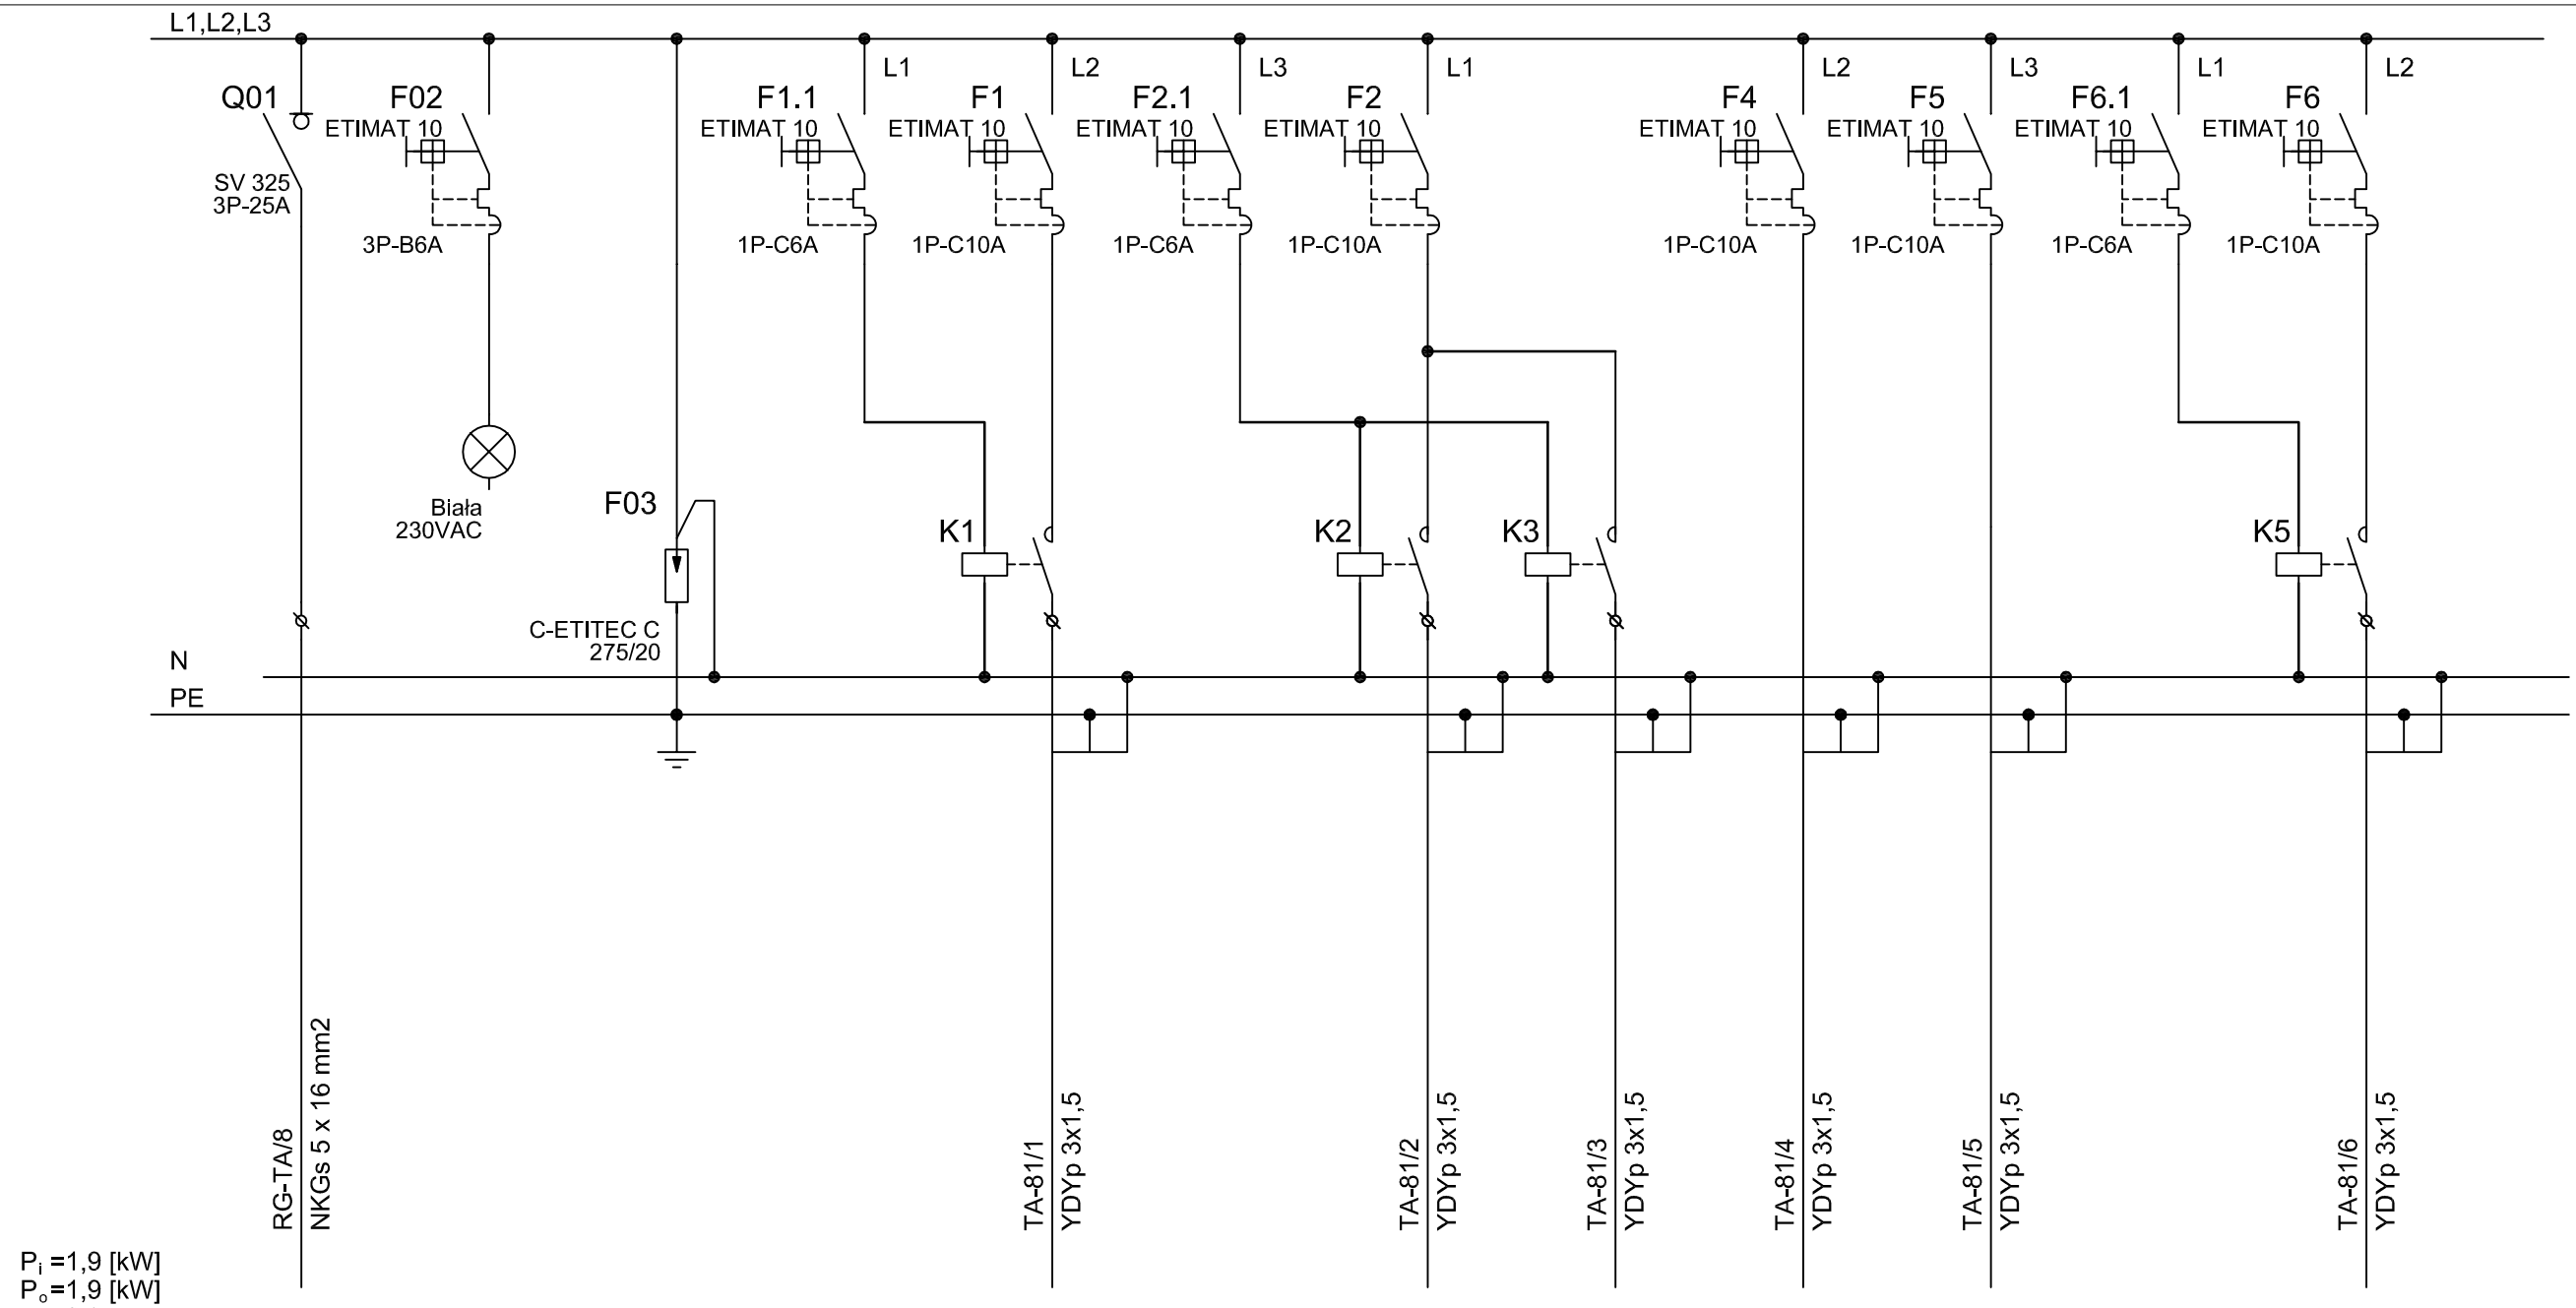

P_i =1,9 [kW]
P_o=1,9 [kW]
I_o=8,3 [A]

Nr obwodu	01	02	03	1.1	1	2.1	2	3	4	5	6.1	6
Przeznaczenie	Zailanie z rozdz. RG-TA	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Sterowanie oświetleniem	Oświetlenie szatnia, hall	Sterowania oświetleniem	Oświetlenie korytarz	Oświetlenie korytarz	Oświetlenie korytarz	Oświetlenie korytarz	Sterowanie oświetleniem	Oświetlenie ewakuacyjne
Pi [kW]	1,9				1,00		0,28	0,24	0,10	0,24		0,03

gpp grupa projektowa sp.z o.o.
al. Krasińskiego 17/6 31-111 Kraków

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

ADRES:
KRAKÓW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30–059 KRAKÓW

TEMAT RYSUNKU:
SCHEMAT TABLICY PIĘTROWEJ "TA-81"

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: PODPIS:
MGR INŻ. KRZYSZTOF RYBUS
MAP/ 0246/ PWOE/ 04

OPRACOWAŁ:
INŻ. GRZEGORZ ZAJĄC

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. ROBERT MOCIO
MAP/0095/POOE/05

NR PROJ.	DATA	SKALA	NR RYS.
08/2014	12.2014		E-14