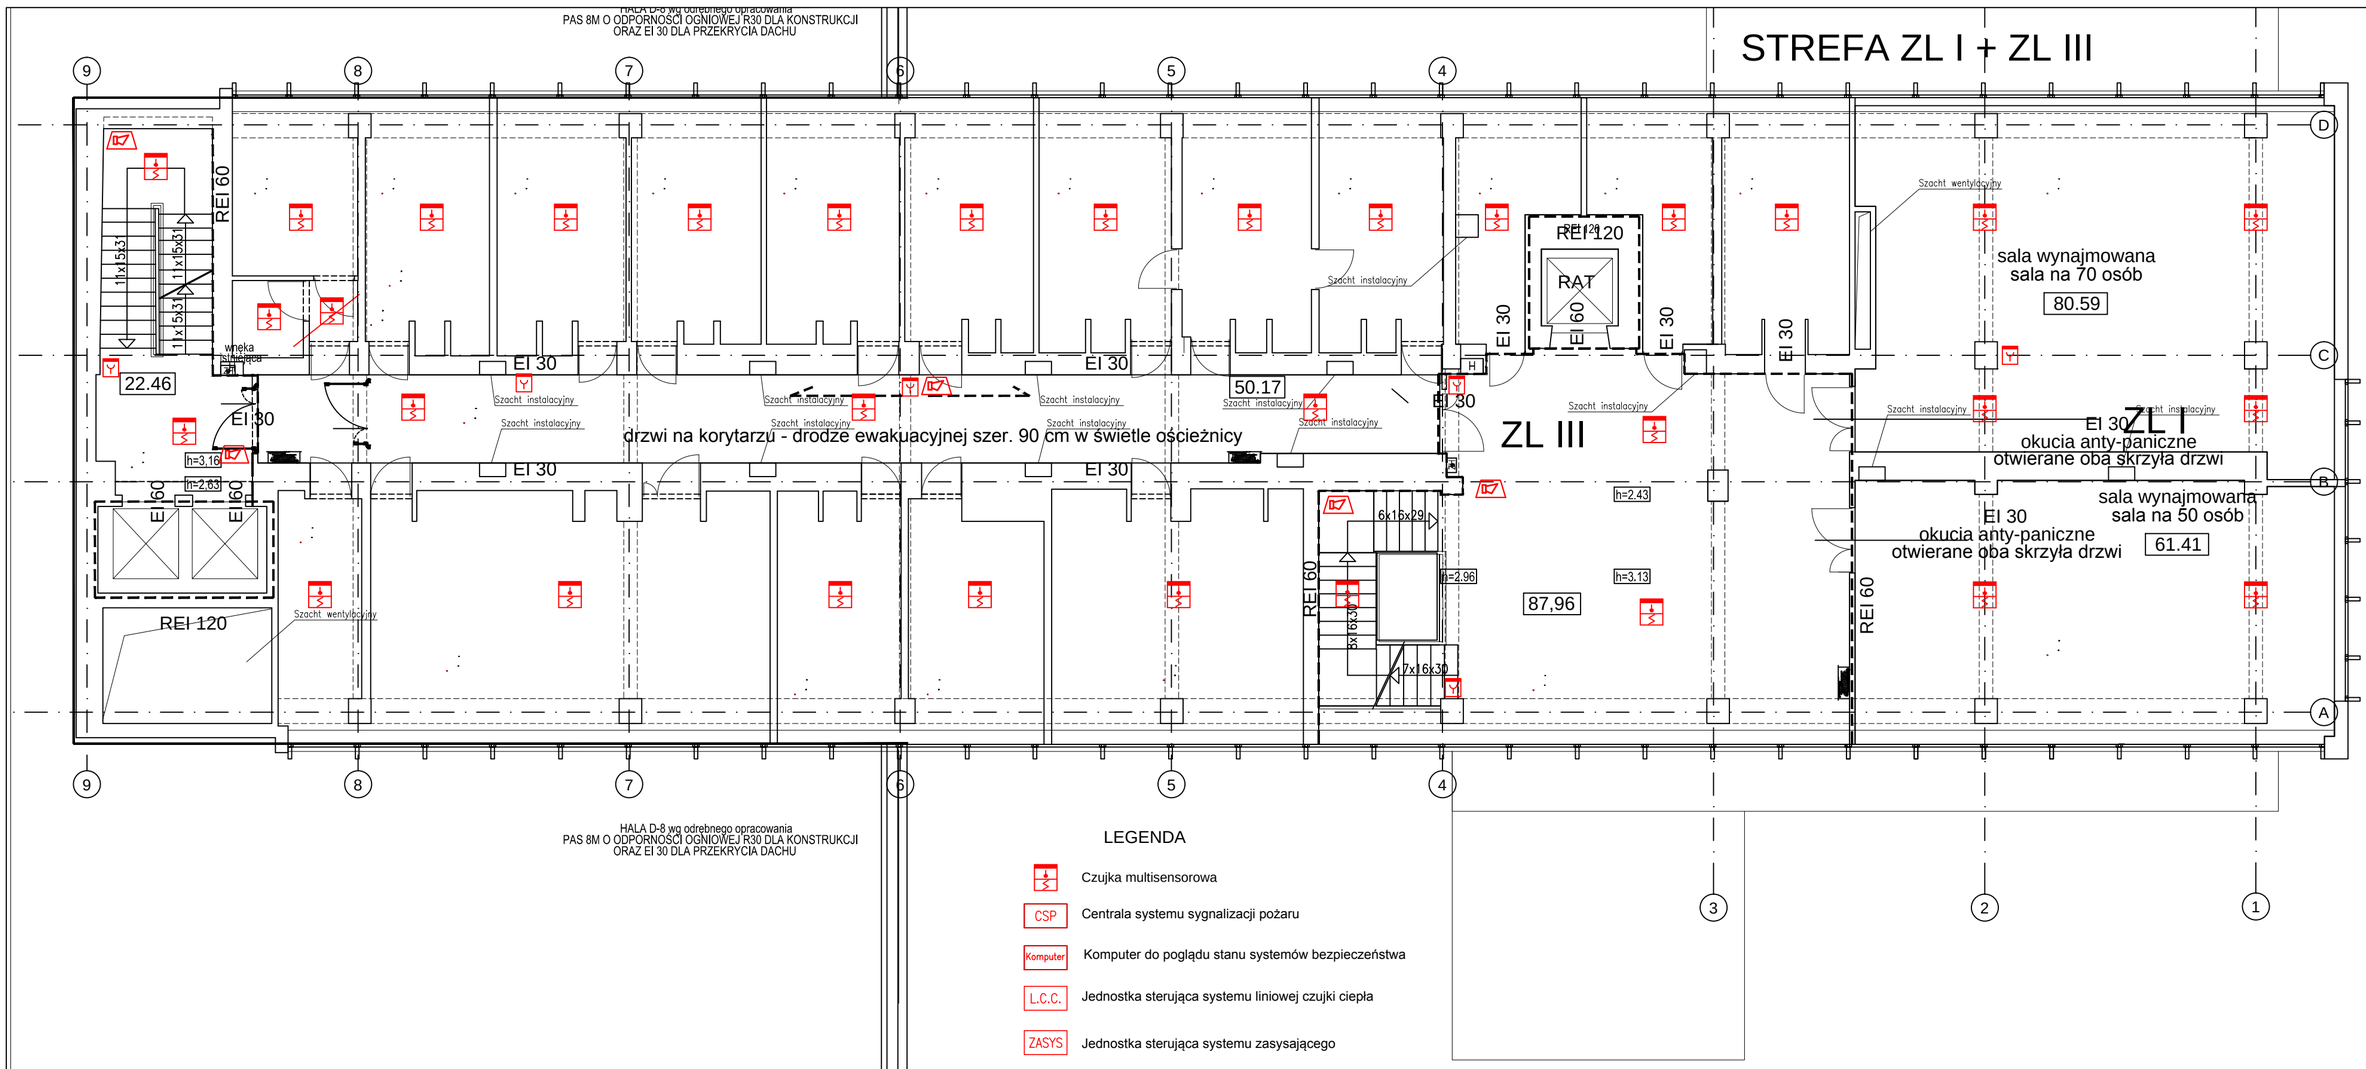

HALA D-8 wg odrębnego opracowania
PAS 8M O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30 DLA KONSTRUKCJI
ORAZ EI 30 DLA PRZEKRYCIA DACHU

LEGENDA

- Czujka multisensorowa
- CSP — Centrala systemu sygnalizacji pożaru
- Komputer — Komputer do poglądu stanu systemów bezpieczeństwa
- L.C.C. — Jednostka sterująca systemu liniowej czujki ciepła
- ZASYS — Jednostka sterująca systemu zasysającego
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Sygnalizator optyczny

UWAGI

Szczegółowe rozmieszczenie urządzeń wskazane będzie w dokumentacji wykonawczej.
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń należy zweryfikować ich rozmieszczenie zgodnie z normą PKN-CEN/TS 54-14

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone

Pawilon D8 Akademii Górniczo-Hutniczej
ul. Reymonta 23, Kraków

Przystosowanie pawilonu D8 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych

System sygnalizacji pożaru
Rzut piętra II

Zespół projektowy	data	nazwisko	uprawn.	podpis
	01.15	S. Malczyński	GP.IV-63/320/76	
	01.15	T. Żuk		
Sprawdził	01.15	Z. Grabowski	AB.III.7342/580/99	
Nazwa pliku	zmiana A			
	zmiana B			

Wsk. arch.	Stadium	Skala	Nr rys.	A	B	
2. ARCH	PB	1:100	01-PB/15-1.4			arkusz / arkuszy

INSAP
INSAP Sp. z o.o.
31-444 KRAKÓW UL. Ładna 4-6