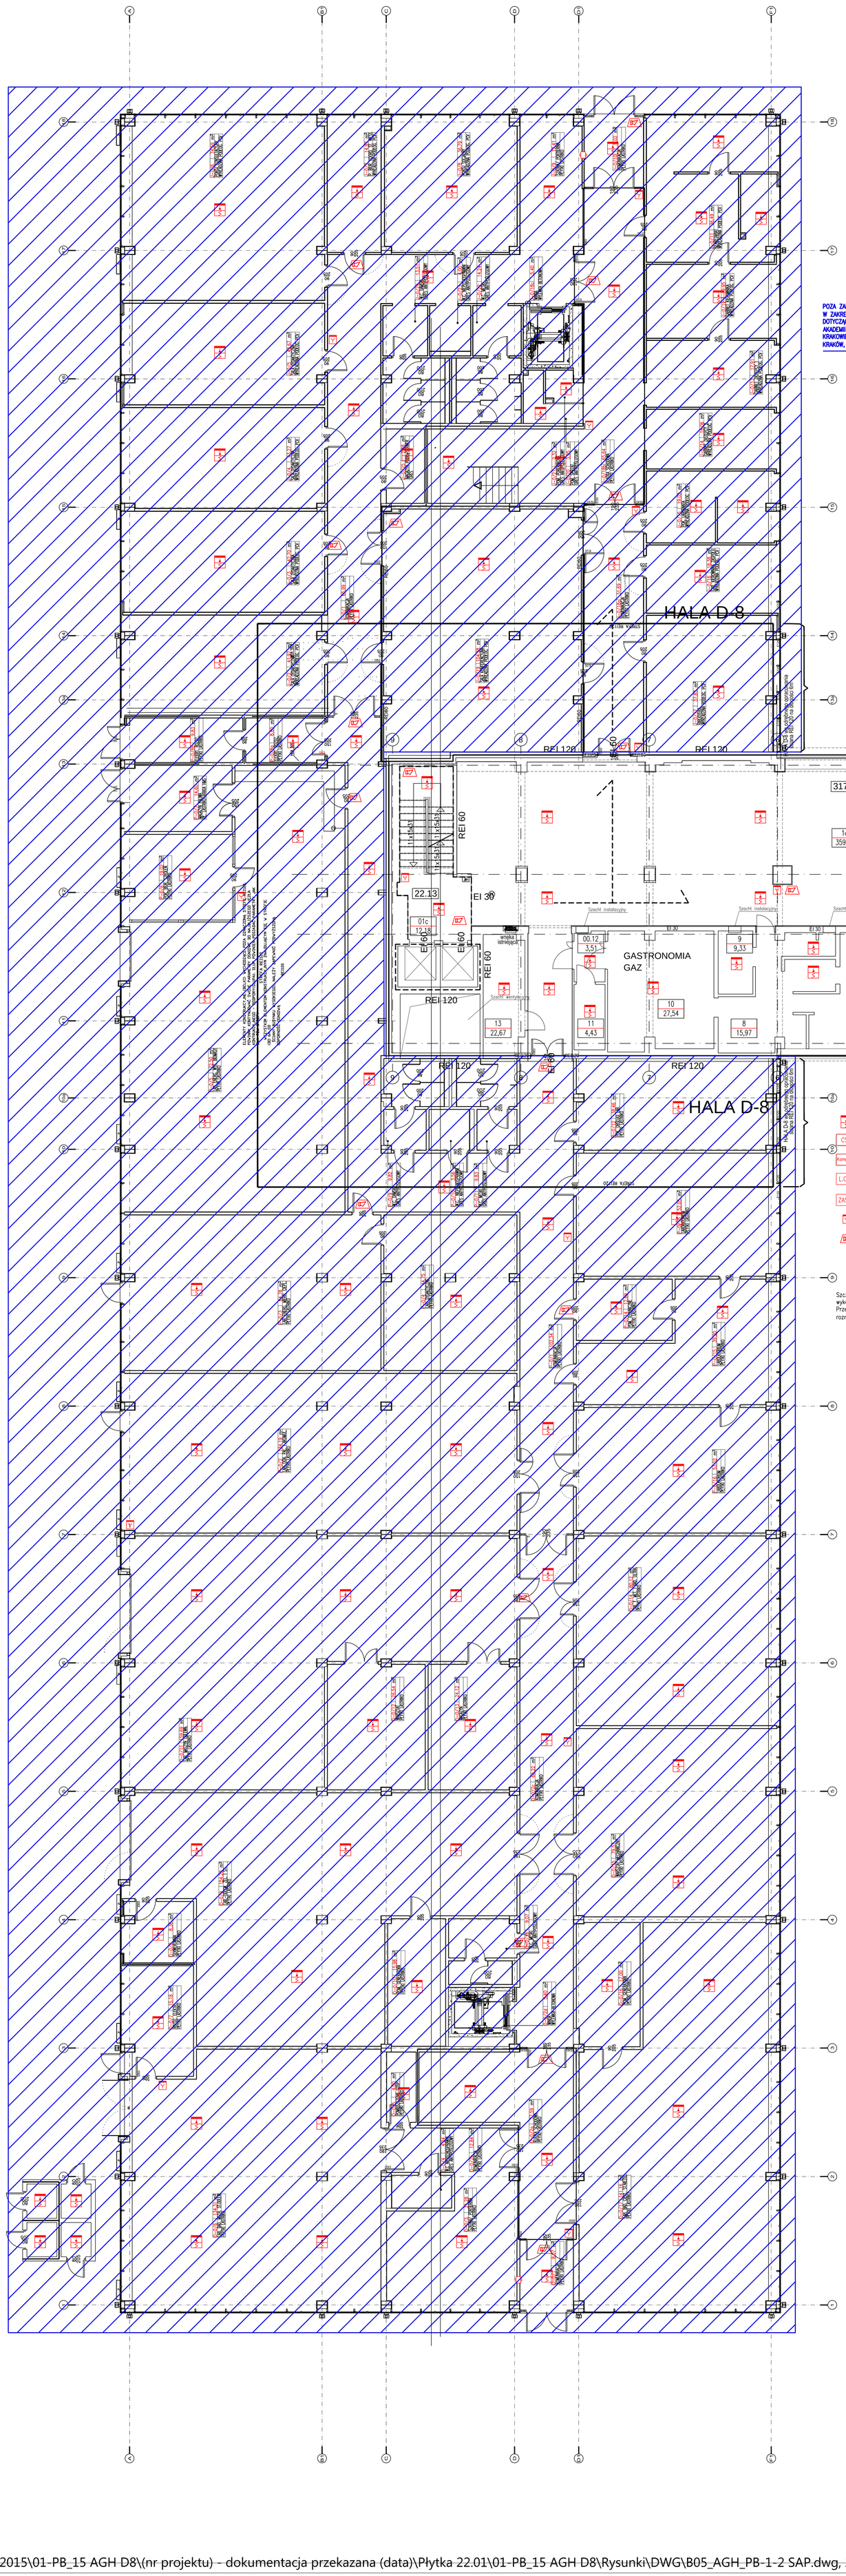

POZA ZAKRESEM WYNIKAJĄCYM Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU D-8 AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ PRZY UL. REYMONTA W KRAKOWIE.
KRAKÓW, LISTOPAD 2013

UWAGI

Szczegółowe rozmieszczenie urządzeń wskazane będzie w dokumentacji wykonawczej.
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń należy zweryfikować ich rozmieszczenie zgodnie z normą PKN-CEN/TS 54-14

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone

Pawilon D8 Akademii Górniczo-Hutniczej ul. Reymonta 23, Kraków

Przystosowanie pawilonu D8 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych

System sygnalizacji pożaru
Rzut parteru

Zespół projektowy	data	nazwisko	uprawn.	podpis
	01.15	S. Malczyński	GP.IV-63/320/76	
	01.15	T. Żuk		
Sprawdził	01.15	Z. Grabowski	AB.III.7342/580/99	

Nazwa pliku

zmiana: A, B

Wsk. arch. 2. ARCH | Stadium PB | Skala 1:100 | Nr rys. 01-PB/15-1.2 | arkusz A B | arkuszy

INSAP

INSAP Sp. z o.o.
31-444 KRAKÓW UL. Ładna 4-6

Z:\(8) INSAP - PROJEKTY\2015\01-PB_15 AGH D8\(nr projektu) - dokumentacja przekazana (data)\Płytka 22.01\01-PB_15 AGH D8\Rysunki\DWG\B05_AGH_PB-1-2 SAP.dwg, 2015-02-12 10:55:17, DWG To PDF.pc3