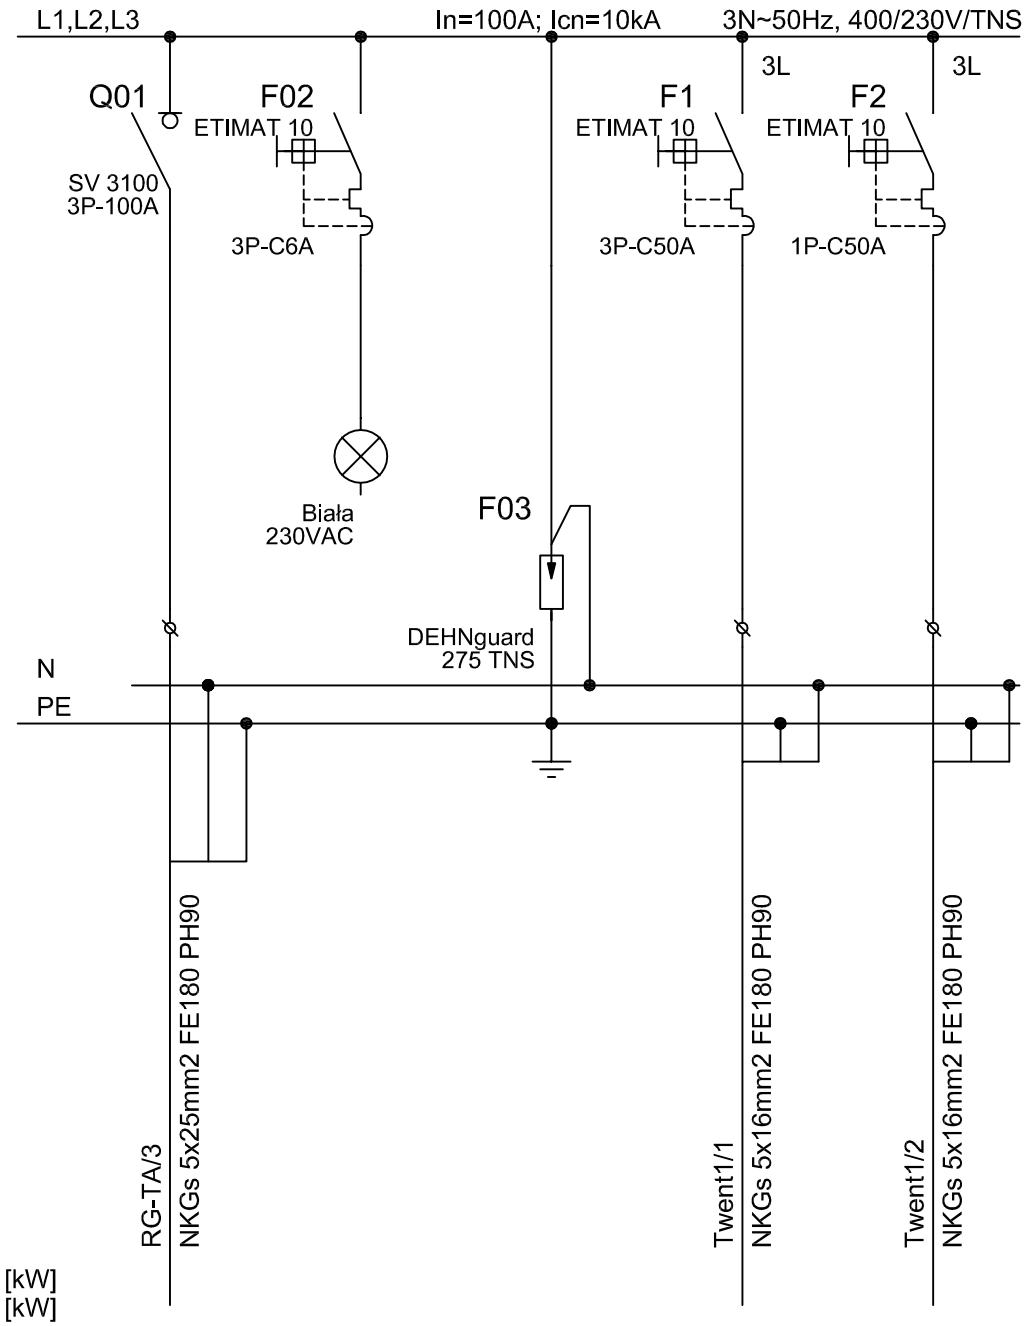


$P_i$ =22,22 [kW]
$P_o$=22,22 [kW]
$I_o$=32,11 [A]

| Nr obwodu | 01 | 02 | 03 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przeznaczenie | Zailanie z rozdz. RG-TA | Kontrola napięcia | Ochrona przepięciowa | Zasilanie jednostki napowietrzającej NP1 | Zasilanie jednostki napowietrzającej NP2 |
| Pi [kW] | 22,22 | | | 13,00 | 9,22 |

gpp grupa projektowa sp.z o.o.
al. Krasińskiego 17/6 31-111 Kraków

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

ADRES:
KRAKÓW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30–059 KRAKÓW

TEMAT RYSUNKU:
SCHEMAT TABLICY "Twent1-pp"

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: PODPIS:
MGR INŻ. KRZYSZTOF RYBUS
MAP/ 0246/ PWOE/ 04

OPRACOWAŁ:
INŻ. GRZEGORZ ZAJĄC

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. ROBERT MOCIO
MAP/0095/POOE/05

| NR PROJ. | DATA | SKALA | NR RYS. |
|---|---|---|---|
| 08/2014 | 12.2014 | | E-15 |