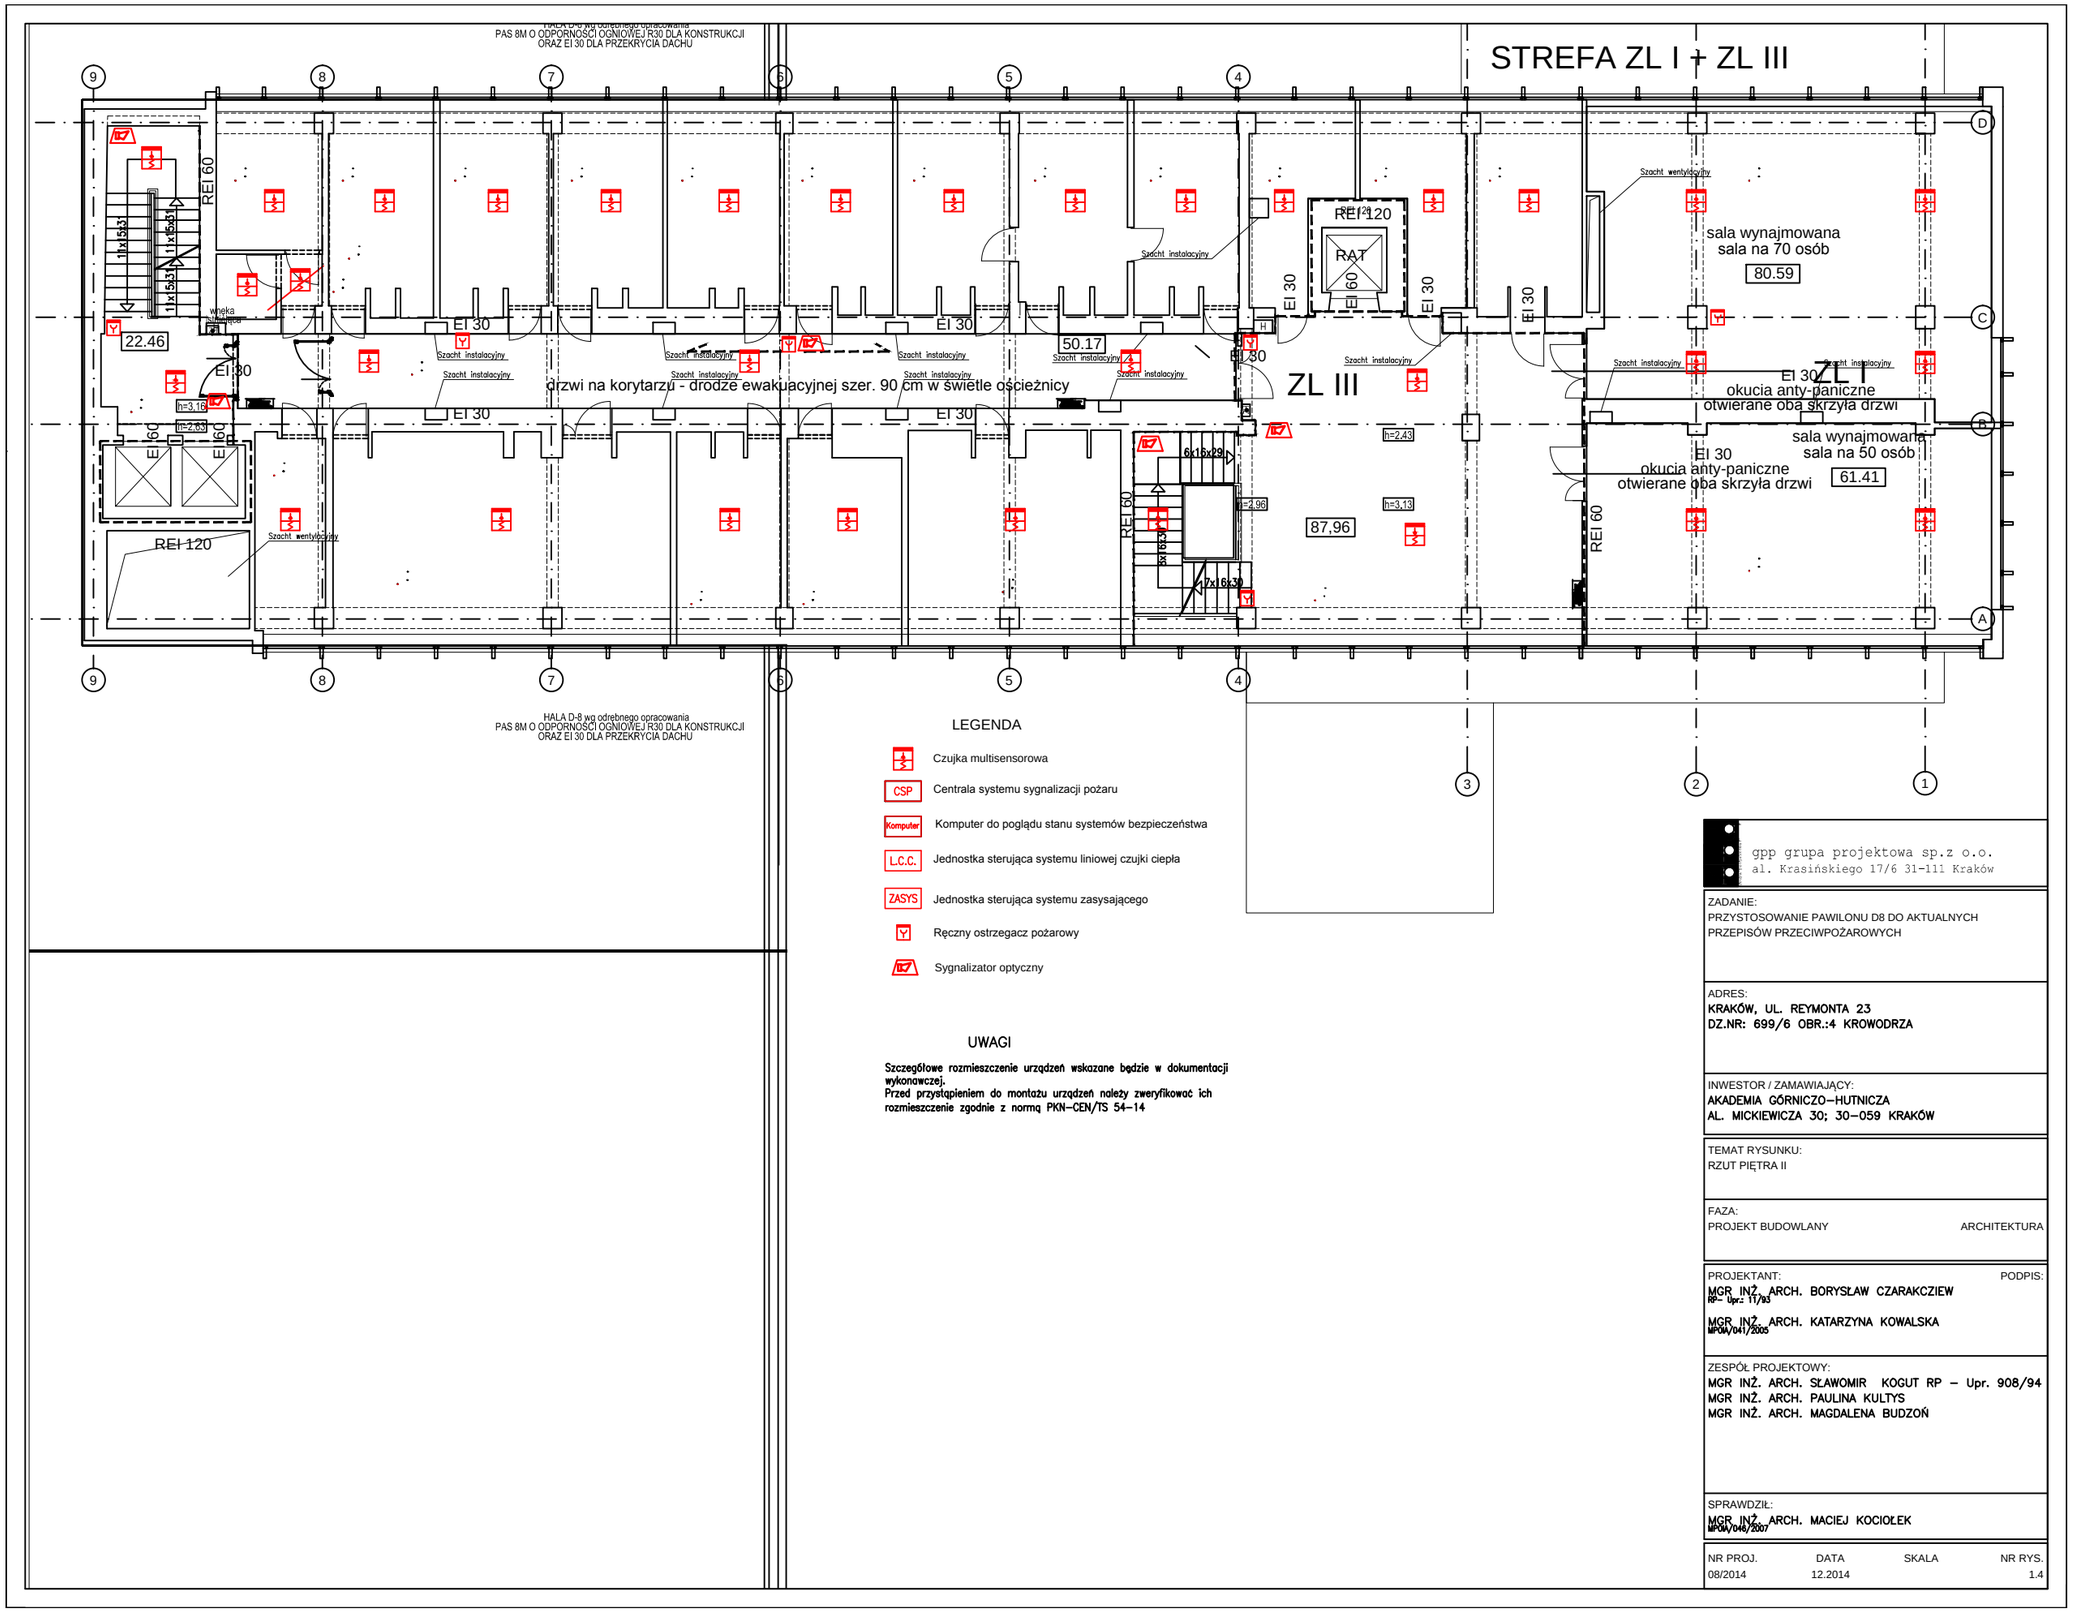

HALA D-8 wg odrębnego opracowania
PAS 8M O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30 DLA KONSTRUKCJI
ORAZ EI 30 DLA PRZEKRYCIA DACHU

LEGENDA

- Czujka multisensorowa
- CSP — Centrala systemu sygnalizacji pożaru
- Komputer — Komputer do poglądu stanu systemów bezpieczeństwa
- L.C.C. — Jednostka sterująca systemu liniowej czujki ciepła
- ZASYS — Jednostka sterująca systemu zasysającego
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Sygnalizator optyczny

UWAGI

Szczegółowe rozmieszczenie urządzeń wskazane będzie w dokumentacji wykonawczej.
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń należy zweryfikować ich rozmieszczenie zgodnie z normą PKN-CEN/TS 54-14

gpp grupa projektowa sp.z o.o.
al. Krasińskiego 17/6 31-111 Kraków

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

ADRES:
KRAKÓW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30-059 KRAKÓW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIĘTRA II

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY — ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: PODPIS:
MGR INŻ. ARCH. BORYSŁAW CZARAKCZIEW
MPOA/041/2005
MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA KOWALSKA
MPOA/041/2005

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIR KOGUT RP – Upr. 908/94
MGR INŻ. ARCH. PAULINA KULTYS
MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA BUDZOŃ

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOCIOŁEK
MPOA/048/2007

NR PROJ.	DATA	SKALA	NR RYS.
08/2014	12.2014		1.4