

WZÓR

Data: 31-01-2024 r.		KARTA ZATWIERDZENIA / ZAMIANY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ DO WBUDOWANIA		Nr karty B-35
Nazwa zadania: Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie skrzydło			Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie	
Generalny Wykonawca: Baudziedzic Sp. z o.o. Sp. K.		Odpowiedzialny od GW: Stanisław Kielbicki	Branża : budowlana/ sanitarna / elektryczna	
Nazwa dokumentacji lub projektu 1. Projekt wykonawczy – architektura 2. Projekt wykonawczy zamienny - architektura		Numer dokumentacji : 192/2017	Nr rysunku: Z1.01	
Przekazujący:		Baudziedzic Sp. z o.o. Sp. K.		
Adresat: ☐ Akademia Górniczo-Hutnicza ☐ Projektant ☐ Inspektor Nadzoru				
Element/ materiał/ urządzenie/ system, którego dotyczy zgłoszenie: Drzwi akustyczne Dx1 do pom. wzbudnika Według poniższego zestawienia przekazuje się w celu:				
☒ Do akceptacji		☒ Do realizacji		☐ Do informacji
1. Lista dokumentów załączonych: 1) Opis – dane ogólne 2) Certyfikat stałości własności użytkowych 3) Charakterystyka ogólna 2. Miejsce wbudowania /zainstalowania: Pom. Z/-1/13 3. Uzasadnienie: Materiał spełnia wymagania projektu				
Podpis składającego		 Stanisław Kielbicki upr. bud. B-236/90		Przyjęto:

☐ Zatwierdzono bez uwag ☐ Do uzupełniania danych ☐ Zatwierdzono z uwagami ☐ Odmowa zatwierdzenia

Osoba

Data

Podpis

☒ Zatwierdzono bez uwag ☐ Do uzupełniania danych ☐ Zatwierdzono z uwagami ☐ Odmowa zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Marcin Fylas
..... UPR. NR. MAP/0013/OWOK/05.

Osoba

Data

51.01.2024

Podpis

~~INSPEKTOR NADZORU~~

~~mgr inż. Marcin Filas~~
~~UPR.NR.MAP.0013/OWOK/05~~

☐ Zatwierdzono bez uwag ☐ Do uzupełniania danych ☐ Zatwierdzono z uwagami ☐ Odmowa zatwierdzenia

MACEY KULN

Osoba

Data

Podpis

Klient: BAUDZIEDZIC Sp. z o.o. Sp. K.

Oferta: E 23-0566-3B

Adres: ul. Lotniskowa 8
36-060 Głogów Małopolski

Data: 08.01.2024 r.

Do: Michał Superson

Kontakt: m.superson@baudziedzic.pl tel 722 031 930

Dotyczy: Produkcji drzwi akustycznych do pomieszczenia AGH w Krakowie.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy zweryfikowaną ofertę na interesujący Państwa zakres w zakresie produkcji, dostawy i montażu drzwi o parametrach jak poniżej:

Opis	Ilość	jm	Cena jedn.	Cena
2 AKUSTYCZNE DRZWI METALOWE JEDNOSKRZYDŁOWE SONIPLUS 55 - DX 1	1,0	szt		
Izolacyjność akustyczna całego zestawu Rw = 58 dB (-2;-6)				
Odporność ogniowa: EI² 60 minut				
Grubość stalowego płaszcza skrzydła asymetryczna o grubościach blachy 1.5 mm i 2,00 mm z drugiej strony				
Wymiar zewnętrzny zestawu: W 900 mm H 2100 mm przy otwarciu o kąt 90°				
Wymiar zewnętrzny zestawu : W 1061 mm H 2184 mm				
Wymiar otworu montażowego : W 1071 mm H 2194 mm				
Orientacyjna waga - waga skrzydła : 117 kg - ościeżnicy :32 kg				
Wykończenie: galwanizowana stal malowana proszkowo w klasie C5 w dowolnym jednolitym kolorze RAL określonym szczegółowo w zamówieniu	1,0			
Fabryczne wyposażenie zestawu drzwiowego:				
Standardowa wkładka do zamka				
Trzy punktowe zabezpieczenie				
Kontrola dostępu (elektrozaczep) EFF-EFF 331				
Kontaktron				
Samozamykacz TS 5000 - kolor srebrny				
Klamki aluminiowe po obu stronach drzwi				
Automatycznie opadające uszczelki akustyczne				

Warunki sprzedaży:

Ceny nie zawierają podatku VAT;

Ważność oferty: 20 dni

Termin dostawy: 9 tydzień w przypadku złożenia zamówienia w tym tygodniu i potwierdzeniu wszystkich detali potrzebnych do produkcji

Płatność: 100% przy zamówieniu,



EFFECTIS France
Espace Technologique
Bâtiment Apollo
Route de l'Orme des Meniers
F-91193 Saint Aubin
www.effectis.com

CERTIFICAT DE CONSTANCE
DES PERFORMANCES
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF
PERFORMANCE

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH

No 1812-CPR-1982

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011/UE z dnia 9 marca 2011 roku
(Rozporządzenie o WYROBACH BUDOWLANYCH i CPR) ustalono, że wyrób budowlany:

Produkt	Okna i drzwi. Okna i zewnętrzne zestawy drzwiowe służące do komunikacji
Nazwa produktu	PHONIPLUS 55
Wprowadzone do obrotu przez	DOORTAL SAS 181 route de Strasbourg 01700 MIRIBEL – LES ECHETS
Wyprodukowane w zakładzie produkcyjnym mieszczącym się	MIRIBEL – LES ECHETS, France

jest poddawany przez producenta zakładowej kontroli produkcji, oraz że notyfikowana jednostka certyfikująca EFFECTIS France przeprowadziła wstępne badanie tego typu pod kątem odpowiednich właściwości produktu, wstępną inspekcję fabryki i zakładowej kontroli produkcji oraz przeprowadza ciągły nadzór, ocenę i zatwierdzanie zakładowej kontroli produkcji.

Certyfikat ten poświadcza, że stosowane są wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz właściwości użytkowych opisane w załączniku ZA normy **EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034: 2014** w ramach systemu 1, oraz że produkt spełnia wszystkie określone wymagania określone powyżej.

Zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające Rozporządzenie Ministerialne z dnia 22 marca 2004 r.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 21 marca 2022 r. r pozostaje ważny tak długo, jak długo nie ulegną zmianie metody badań i/lub wymagania zakładowej kontroli produkcji zawarte w normie zharmonizowanej stosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych właściwości oraz wyrób i warunki wytwarzania w fabryce nie ulegną znaczącym zmianom.

Certyfikat ten, umożliwia producentowi, jego zlecniodawcom lub dystrybutorom na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego umieszczanie na produkcie oznakowania CE.

Zaświadczenie złożone w Saint-Aubin dnia: **21.03.2023**

Przez delegację Dyrektora Technicznego ds. Certyfikacji

Podpis Dyrektora
Yannick Le Tallec



CERTIFICAT DE CONSTANCE
DES PERFORMANCES
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF
PERFORMANCE
N° 1812-CPR-1982

**ANEKS DO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DLA NORM EN 14351-1:2006 + A2:2016 & EN 16034:2014**

Produkt Okna i drzwi. Okna i zewnętrzne zestawy drzwiowe służące do komunikacji

Nazwa produktu PHONIPLUS 55

Wprowadzone do obrotu przez DOORTAL SAS
181 route de Strasbourg
01700 MIRIBEL – LES ECHETS

opis zakresu objętego certyfikatem:

zgodnie z raportem klasyfikacyjnym wydanym przez Instytut Efectis France no EFR-19-003814

OPIS ZESTAWÓW DRZWIOWYCH OBJĘTYCH NINIEJSZYM ANEKSEM

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe zestawy drzwiowe z metalową ościeżnicą.

szczegółowy opis opisywanych zestawów drzwiowych wraz z przewidzianymi do niego okuciami, zostaje zatwierdzony niniejszym certyfikatem znajdującym się w raporcie klasyfikacyjnym o numerze EFR-19-003814:

- Grubość skrzydła drzwiowego : 80 mm
- Rodzaj izolacji: płyta gipsowa wraz z panelem z wełny mineralnej

KLASYFIKACJA DOTYCZY

Każda strona przeciwpożarowa drzwi dwuskrzydłowych

Każda strona przeciwpożarowa drzwi jednoskrzydłowych wyposażonych w zamek FLIPLOCK (MSL) lub zamek (WSS)

E	I	I
E	I ₁	20
E	I ₂	60
E	-	60

DOPUSZCZALNE RÓŻNICE WYMIAROWE SKRZYDŁA

- Drzwi jednoskrzydłowe
- Drzwi wyposażone w zamek referencyjny 306 (WSS):

	Minimum	Maksimum
Szerokość (mm)	595	1190
Wysokość (mm)	1725	2300

albo

	Minimum	Maksimum
Szerokość (mm)	595	1327
Wysokość (mm)	1725	2594
Powierzchnia skrzydła nie może przekraczać powierzchni 3,12 m ²		

- Drzwi wyposażone w zamek referencyjny FLIPLOCK (MSL):

	Minimum	Maksimum
Szerokość (mm)	595	1369
Wysokość (mm)	1725	2645
Powierzchnia skrzydła nie może przekraczać powierzchni 3,28 m ²		

- Drzwi dwuskrzydłowe
- Dla klasyfikacji ogniowej: E60; EI₁20; EI₂ 60:

	Minimum	Maksimum
Szerokość (mm)	1082	2165(*)
Wysokość (mm)	1692	2256

(*):

- szerokość skrzydła półstałego jest co najwyżej równa szerokości skrzydła ruchomego
- szerokość skrzydła ruchomego powinna być w przedziale od 555 mm do 1111 mm
- szerokość skrzydła półstałego wynosi od 554 mm do 1109 mm

Efectis

CERTIFICAT DE CONSTANCE
DES PERFORMANCES
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF
PERFORMANCE
N° 1812-CPR-1982

- Dotyczy tylko klasyfikacji ogniowej: E60;

	Minimum	Maksimum
Szerokość (mm)	1082	2490 (**)
Wysokość (mm)	1692	2594
Powierzchnia skrzydła nie może przekraczać powierzchni 5,86 m ²		

(**)

- szerokość skrzydła półstałego jest co najwyżej równa szerokości skrzydła ruchomego
- szerokość skrzydła ruchomego powinna być w przedziale od 555 mm do 1278 mm
- szerokość skrzydła półstałego wynosi od 554 mm do 1275 mm


Zaświadczenie złożone w Saint-Aubin dnia: **21.03.2023**

Przez delegację Dyrektora Technicznego ds. Certyfikacji

Podpis Dyrektora
Yannick Le Tallec




Characteristics

- 80 mm door leaf fabricated with 1.5 and 2 mm thick steel sheets
- Internal high density acoustic material
- Frame is 30 x 82 for the sides and 50 x 82 on the top
- 80 x 15 mm flat plate threshold and surface mounted automatic drop seal
- Door sets have 40 mm steel hinges with stainless steel ball bearings, Class 14 Standard EN 1935
- Weather sealed joints on all four sides of the leaf and three sides of the frame
- With 3 point lock Triblock-dB (see data sheet 1008) or 3 point motorized MSL lock with access control
- Powder coated or galvanized steel finish
- Sound reducing: Rw 58 (-1; -3) dB for single leaf and Rw 57 (-2; -6) dB for double leaf
- Fire proof rating (optional): EI² 60 minutes
- Dimensional range: up to 2750 mm wide and 3100 mm wide
- Installation type: consult us

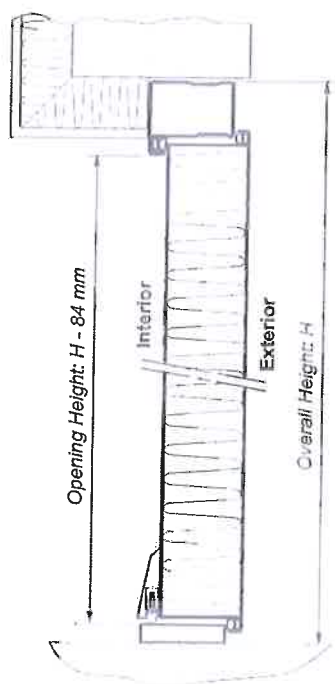

Applications

- Services rooms in very noisy industrial environments, motor bench testing, recording studios, etc.

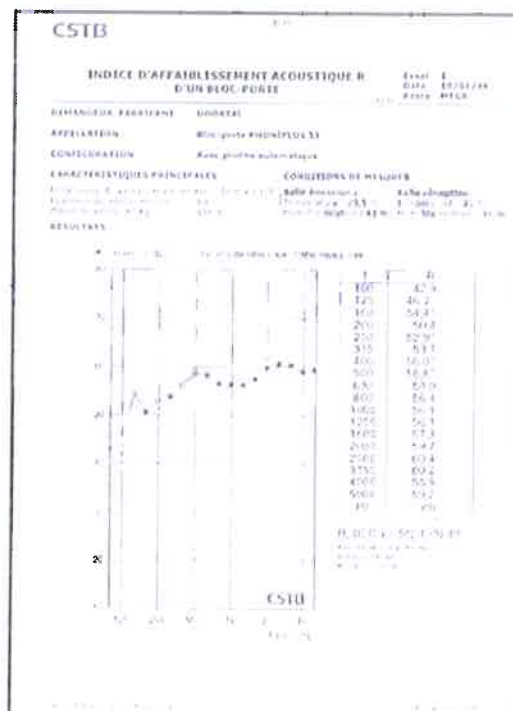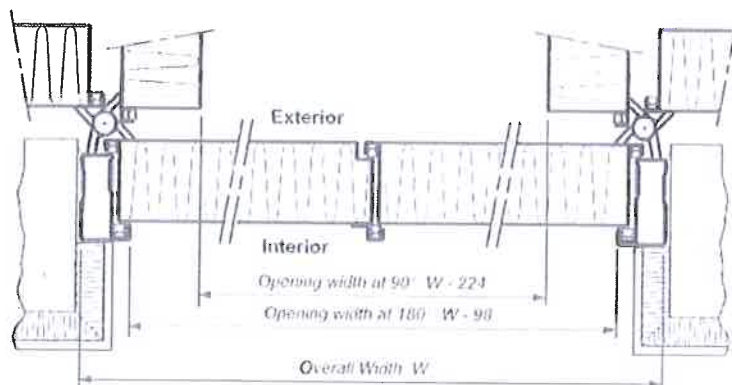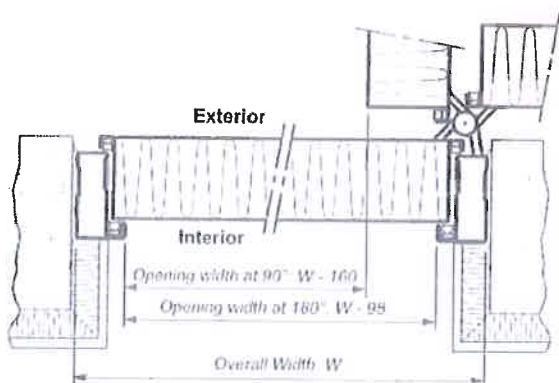

Non contractuel document - information provided as a guidance that can be modified without prior notice



Eff-Eff 331 model

Characteristics

- Set includes mortice electric latch and latch case
- Enables locking of emergency exits for the public in accordance to the NF S61-937 standard for DAS
- Constant electrical supply, unlocks when electrical power is removed
- Employed in case of fire detection
- To be equipped with safety device such as a safety mallet
- Anti-intrusion resistance of 750 kg

Specifications

Magnetic lock - Ref. 941

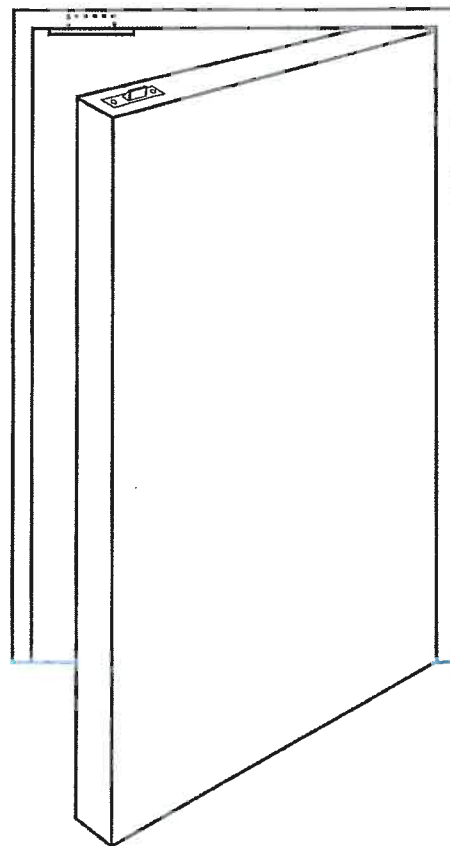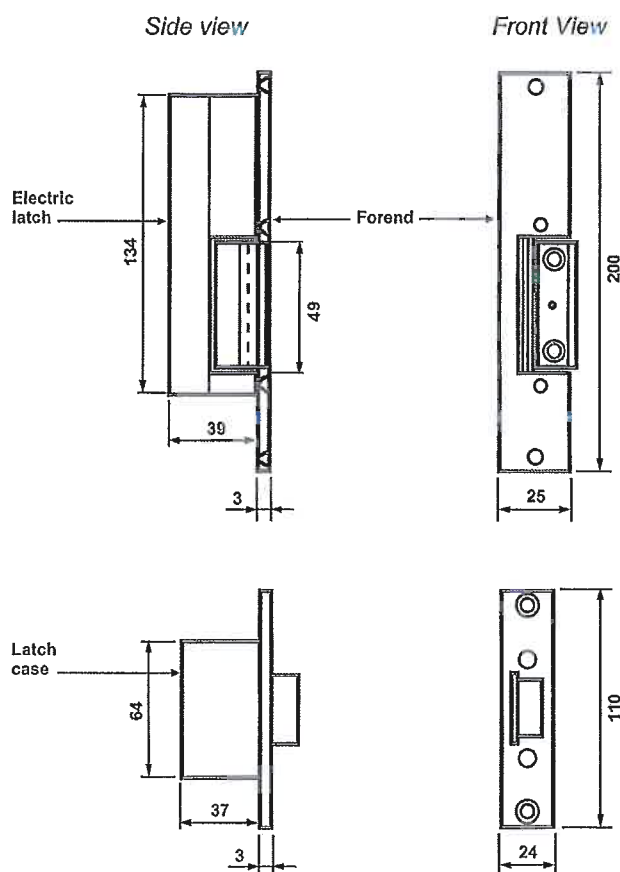

Applications

- Institutions open to public (shops, museums, reception halls, etc.) as well as all premises that may lose people through emergency exits
- Suitable for single or double leaf door sets

Plus

- Compatible with fire regulations
- High break-in resistance: 750 kg
- Discreet due to morticed mounting

Non-contractual document – information provided as a guidance that can be modified without prior notice.

Characteristics

Mechanical contact (Model A)


- Contact indicates position of door (open or closed)
- Consists of a metallic ball and with an adjustable spring
- Stainless steel case

Magnetic contact (Model B)

- Contact indicates position of door (open or closed)
- Works with a magnet and a metallic field
- Plastic case


Bolt switch contact (Model C)

- Contact indicates position of lock (latch engaged or unengaged)
- Works with a rotary-mounted switch lever
- Waterproof zinc case

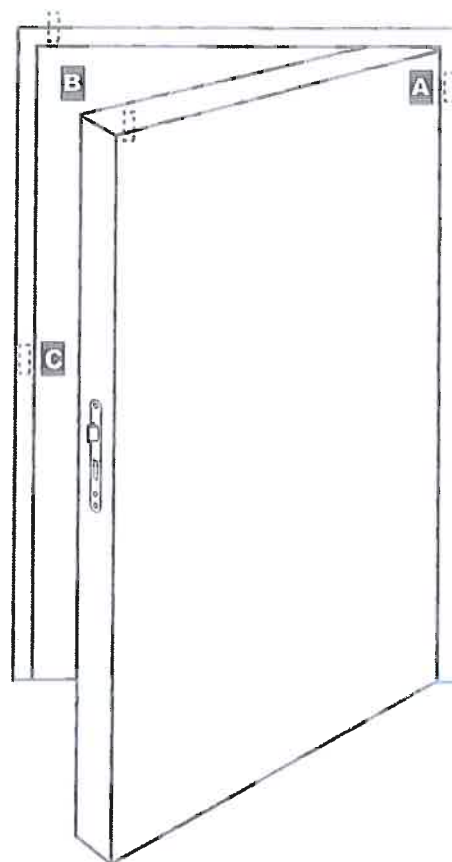


Specifications


Mechanical contact **A** - Ref. 999

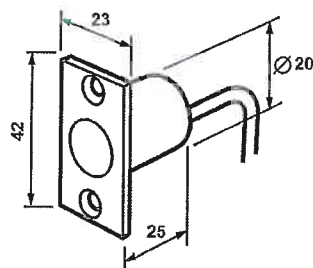

Magnetic contact **B** - Ref. 996

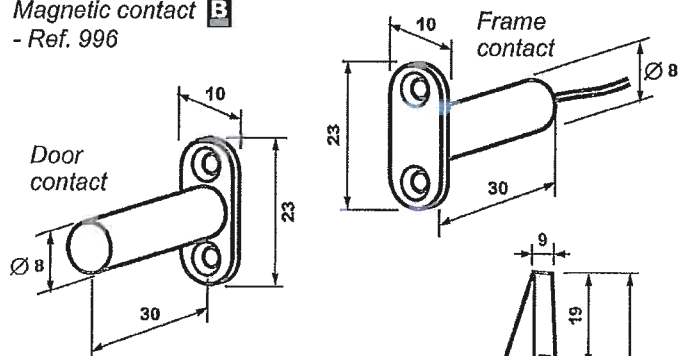

Bolt switch contact **C** - Ref. 997

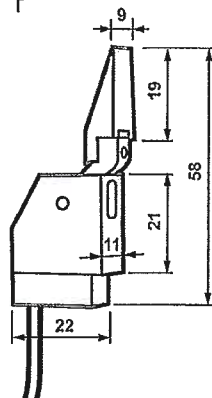

Applications

- Doors equipped with an access control system or alarm, monitored from a distance
- Anti-burglary doors, emergency exits or service doors

Plus

- Built-in contacts, invisible when door closed
- Improved quality for guaranteed functioning

Non-contractual document -- information provided as a guidance that can be modified without prior notice.

