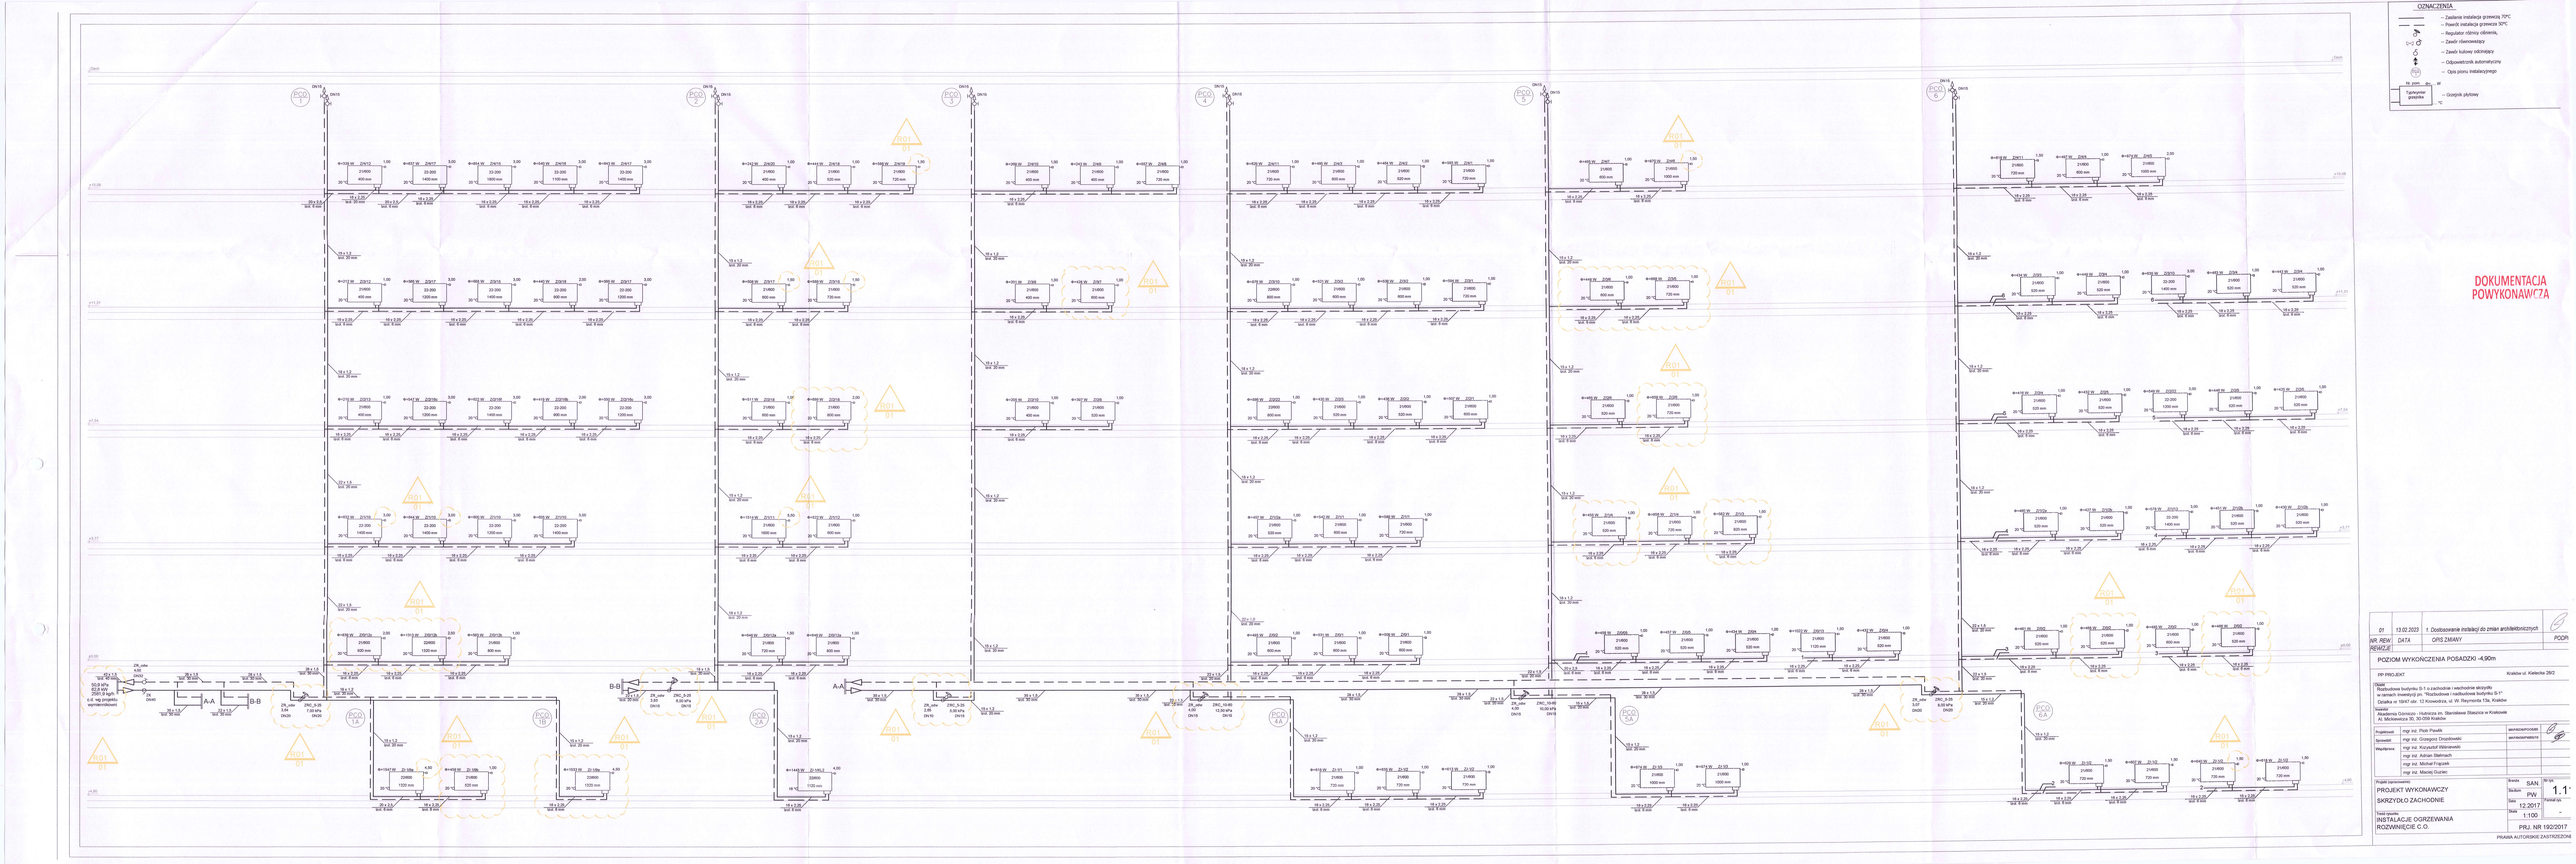
OZNACZENIA
– Zasilanie instalacja grzewcza 70°C
– Powrót instalacja grzewcza 50°C
– Regulator różnicy ciśnienia,
– Zawór równoważący
– Zawór kulowy odcinający
– Odpowietrznik automatyczny
– Opis pionu instalacyjnego
– Grzejnik płytowy
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
PCO 1
PCO 1A
PCO 2
PCO 2A
PCO 3
PCO 3A
PCO 4
PCO 4A
PCO 5
PCO 5A
PCO 6
PCO 6A
RO1 01
A-A
B-B
01 13.02.2023 1. Dostosowanie instalacji do zmian architektonicznych
WR REW. DATA OPIS ZMIANY PCOPI
REWIZJE
POZIOM WYKONCZENIA POSADZKI +4,90m
PP PROJEKT Kraków ul. Kielecka 28/2
Obiekt:
Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie i wschodnie skrzydło
w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku S-1"
Działka nr 19/47 obr. 12 Krowodrza, ul. W. Reymonta 13a, Kraków
Inwestor:
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Projektował: mgr inż. Piotr Powąk – sanitarne/CO/GS
Sprawdził: mgr inż. Czesława Chrzanowski – sanitarne/wentylacja
Współpraca: mgr inż. Krzysztof Wiśniewski
mgr inż. Adrian Stelmach
mgr inż. Michał Frączek
mgr inż. Maciej Guzec
Projekt zamienny: PROJEKT WYKONAWCZY
SKRZYDŁO ZACHODNIE
Treść rysunku: INSTALACJE OGRZEWANIA ROZWINIĘCIE C.O.
Branża SAN
Rodzaj PW
Data 12.2017
Skala 1:100
Nr rys. 1.1
Arkusz nr.
PRJ. NR 19/2017
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE