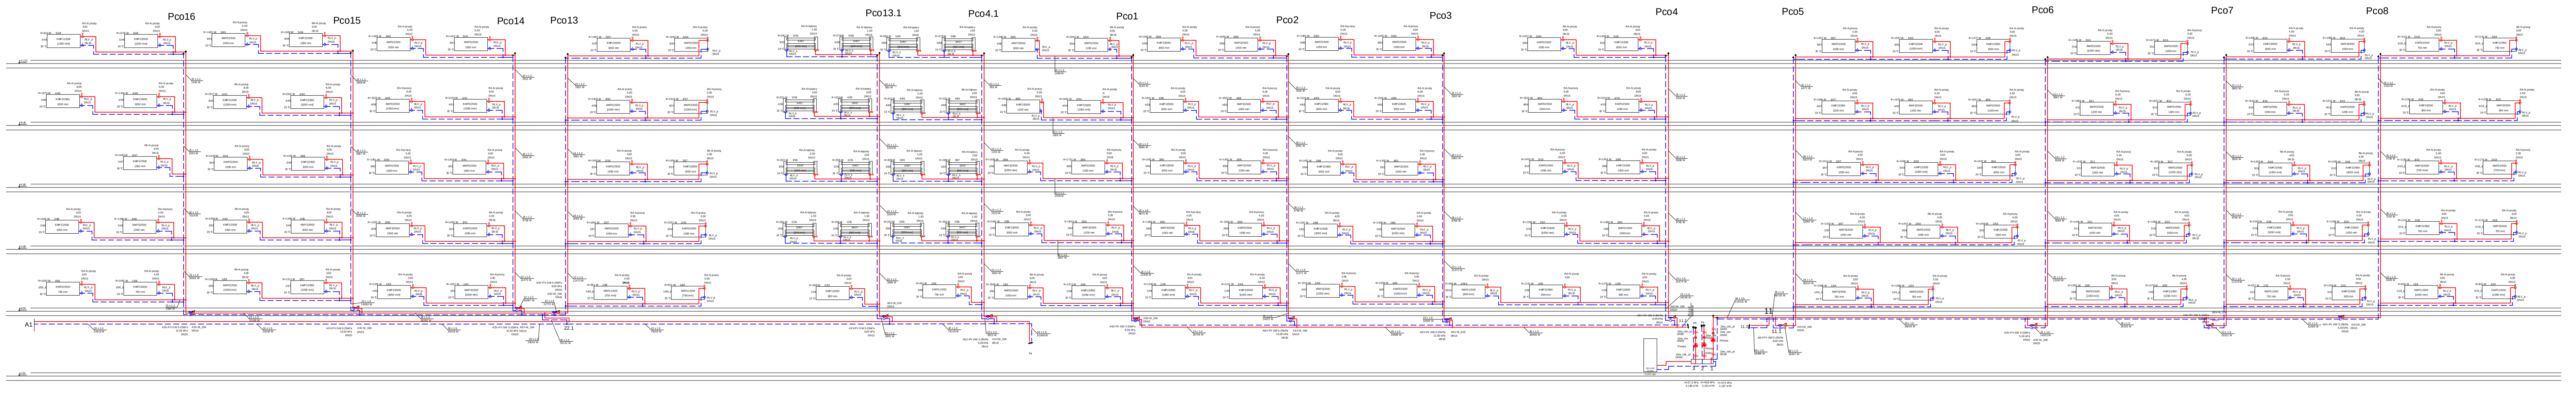

LEGENDA:

- proj. instalacja c.o. - zasilanie
- proj. instalacja c.o. - powrót

- proj. zawór RA-N k (kątowy), RA-N prosty
- proj. zawór odcinający RLV k (kątowy), RLV prosty

- proj. zawór ASV-M GW
- proj. regulator różnicy ciśnień ASV-PV GW 5-25kPa

- odpowietrznik

Materiał przewodów instalacji centralnego ogrzewania:
* instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie np. C-Stahl firmy Geberit
W najwyższych punktach instalacji należy zastosować automatyczne odpowietrzniki.

Biuro projektowe:

DRAFT
SPÓŁKA INŻYNIERSKA

32-065 Krzeszowice
ul. Krakowska 21
tel: (12) 282-41-12
fax: (12) 282-41-10
www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Inwestor: Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DS-19 NA TERENIE M.S. AGH W KRAKOWIE

Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki: KRAKÓW ul. Tokarskiego 2 jedn.ewid. Krowodrza, obręb 5, dz. nr 333/7	Miejscowość: KRAKÓW	Województwo: MAŁOPOLSKIE	
Branża:	SANITARNA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:	Data opracowania:
Projektant:	mgr inż. Grażyna Marszałek	S-98/00 spec. instalacyjna		listopad 2012
Sprawdzający:	inż. Łukasz Buczek	63/2003 spec. instalacyjna		
Opracował:	mgr inż. Agnieszka Kubarek			
	Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania (2)		Nr rysunku: IS-25	Skala: 1:100