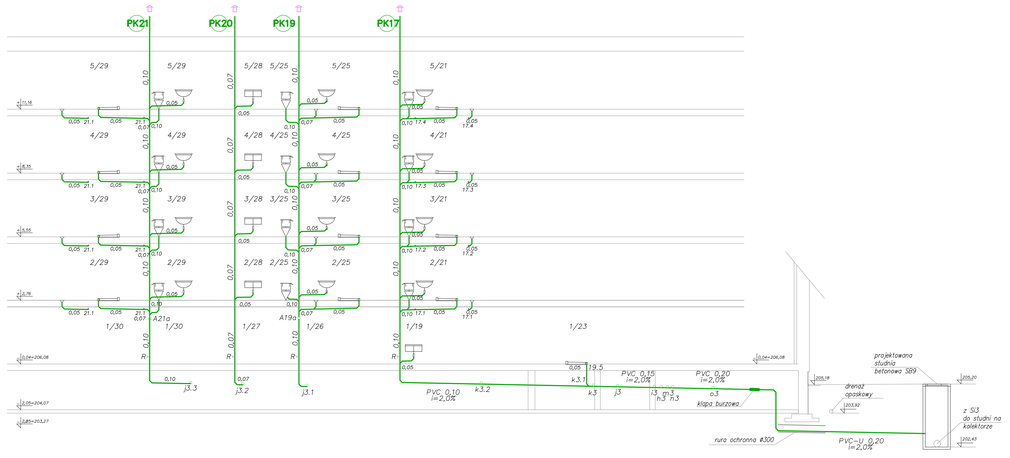

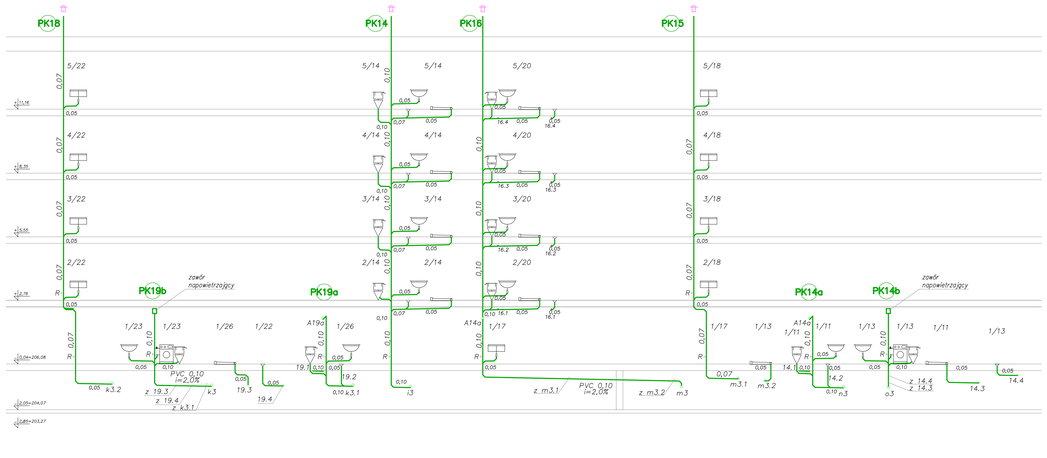

P.P.=200,00 m n.p.m.

Rzędna terenu	205,18		205,20
Rzędna dna kanału	203,13		203,02 202,43
Zagłębienie dna kanału	2,05		2,18 2,77
Średnica,materiał/spadek		i=2,0%	PVC-U 0,20
Odległości	0,00		5,65
Oznaczenia	ściana budynku		proj. studz. beton. SB9 ø1000

LEGENDA:

PVC 0,10 i=2,0% - proj. instalacja kanalizacji sanitarnej

Biuro projektowe:

DRAFT PRACA TECHNICZNA

32-065 Krzeszowice
ul. Krakowska 21
Tel. 0 32 20 11 0
Fax 0 32 20 11 0
www.biuradraft.com.pl
e-mail:biuro@biuradraft.com.pl

Inwestor: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DS-19 NA TERENIE M.S. AGH W KRAKOWIE

Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki: KRAKÓW ul. Tokarskiego 2 jedn.ewid. Krowodrza, obrób 5, dz. nr 333/7	Miejscowość: KRAKÓW		Województwo: MAŁOPOLSKIE	
Branża:	SANITARNA	Środkiem:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:		Podpis:	Data opracowania: 02.07.12
Projektant:	mgr inż. Grażyna Marszałek	S-98/00	spec. instalacyjna		
Sprawdzający:	inż. Łukasz Buczek	63/2003	spec. instalacyjna		
Sprawdzał:	mgr inż. Agnieszka Kubarek				
	Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej (4)			Nr rysunku: IS-15	Skala: 1:100