RZUT 1 PIĘTRA 1:50

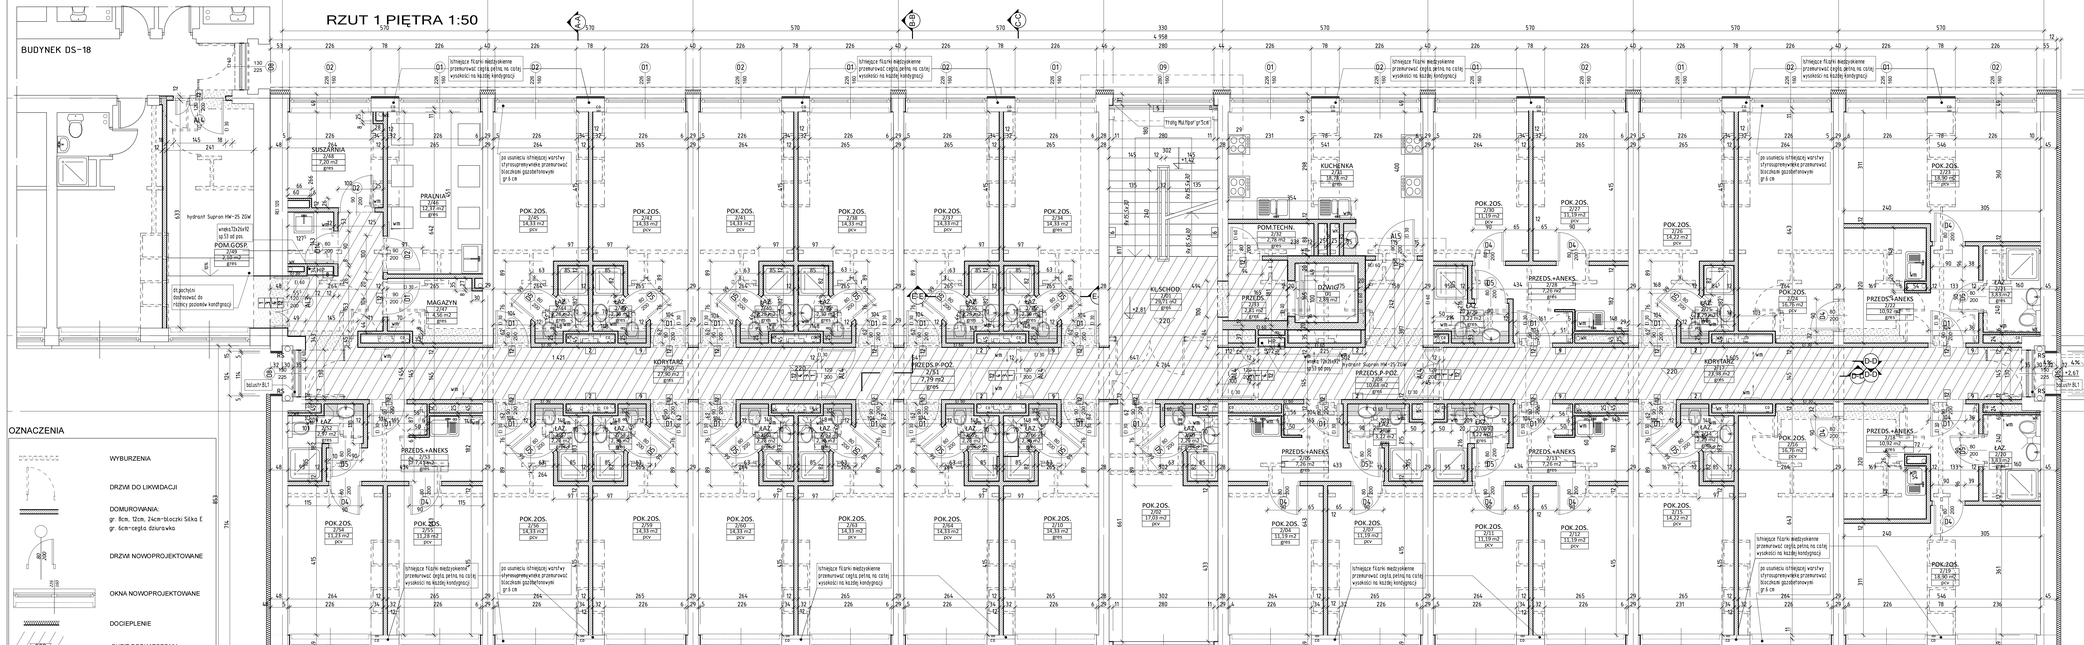

OZNACZENIA

- WYBURZENIA
- DRZWI DO LIKWIDACJI
- DOMUROWANIA: gr. 8cm, 12cm, 24cm-bloczki Silka E gr. 6cm-cegła dziurawka
- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE
- OKNA NOWOPROJEKTOWANE
- DOCIEPLENIE
- 220 SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY
- OBUDOWA Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1-GO PIĘTRA

Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow.(m2)
201	KLSCHOD.	gres	29,72
202	POK.ZOS.	pcv	17,03
203	ŁAZ	gres	2,29
204	POK.ZOS.	pcv	11,19
205	PRZEDS.+ANEKS	gres	7,26
206	ŁAZ	gres	3,22
207	POK.ZOS.	pcv	11,19
208	PRZEDS.P-POŻ.	gres	10,68
209	ŁAZ	gres	3,22
210	POK.ZOS.	pcv	14,33
211	POK.ZOS.	pcv	11,19
212	POK.ZOS.	pcv	14,33
213	PRZEDS.+ANEKS	gres	7,26
214	ŁAZ	gres	2,29
215	POK.ZOS.	pcv	14,22
216	POK.ZOS.	pcv	16,76
217	KORYTARZ	gres	23,58
218	PRZEDS.+ANEKS	gres	10,92
219	POK.ZOS.	pcv	16,90
220	ŁAZ	gres	3,83
221	ŁAZ	gres	2,30
222	PRZEDS.+ANEKS	gres	10,63
223	POK.ZOS.	pcv	16,90
224	POK.ZOS.	pcv	16,76
225	ŁAZ	gres	2,29
226	POK.ZOS.	pcv	14,22
227	POK.ZOS.	pcv	11,19
228	PRZEDS.+ANEKS	gres	7,26
229	ŁAZ	gres	3,22
230	POK.ZOS.	pcv	11,19
231	KUCHENKA	gres	16,78
232	POM.TECHN.	gres	2,81
233	PRZEDS.	gres	2,81
234	POK.ZOS.	gres	14,33
235	ŁAZ	gres	2,30
236	ŁAZ	gres	2,28
237	POK.ZOS.	pcv	14,33
238	POK.ZOS.	pcv	14,33
239	ŁAZ	gres	2,30
240	ŁAZ	gres	2,28
241	POK.ZOS.	pcv	14,33
242	POK.ZOS.	pcv	14,33
243	ŁAZ	gres	2,30
244	ŁAZ	gres	2,28
245	POK.ZOS.	pcv	14,33
246	PRALNIA	gres	12,37
247	MAGAZYN	gres	4,56
248	SUSZARNIA	gres	7,20
249	POM.GOSP/SKL PORZĄDK.	gres	2,10
250	KORYTARZ	gres	27,90
251	PRZEDS.P-POŻ	gres	7,79
252	ŁAZ	gres	2,29
253	PRZEDS.+ANEKS	gres	7,41
254	POK.ZOS.	pcv	11,23
255	POK.ZOS.	pcv	11,28
256	POK.ZOS.	pcv	14,33
257	ŁAZ	gres	2,28
258	ŁAZ	gres	2,30
259	POK.ZOS.	pcv	14,33
260	POK.ZOS.	pcv	14,33
261	ŁAZ	gres	2,30
262	POK.ZOS.	pcv	14,33
263	POK.ZOS.	pcv	14,33
264	POK.ZOS.	pcv	14,33
265	ŁAZ	gres	2,28
266	ŁAZ	gres	2,30
D1	DŹWIG	wł.pos.	2,88
			637,74 m2

OZNACZENIE ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH

1. WYJŚCIE EWAKUACYJNE
2. KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
3. DRZWI EWAKUACYJNE
4. POMAŻ ABY OTWORZYĆ
5. KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ
6. KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ
7. KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W GÓRĘ
8. HYDRANT WEWNĘTRZNY
9. GAŚNICA
10. PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
11. URUCHAMIANIE RĘCZNE
12. DRZWI PRZECIWPOŻAROWE ZAMYKAĆ
13. PRZYCISK URUCHAMIANIA KLAP DYMOWYCH

UWAGA

PROJEKT REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, WSZYSTKIE MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY, ŚWIADECTWA, DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY.
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH SKONSULTOWAĆ SIĘ Z BIUREM PROJEKTOWYM.
WYMIARY PODANO W CM, RZĘDNE POZIOMÓW W M.
BIURO PROJEKTOW WYRAŻA ZGODĘ NA ZASTOSOWANIE, MATERIAŁÓW, WYROBÓW I TECHNOLOGII O PARAMETRACH JAKOŚCIOWYCH I TECHNICZNYCH ANALOGICZNYCH LUB LEPSZYCH NIŻ PODANE W PROJEKCIE. Z UŻYCIEM NAZWY PRODUCENTA LUB PRODUKTU. W PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY KAŻDORAZOWO PRZEDSTAWIĆ PODOBNY MATERIAŁ/ELEMENT/ROZWIĄZANIE DO AKCEPTACJI PRZEZ BIURO PROJEKTOW.
PRZEBICIA W ŚCIANACH I STROPACH WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO. W PRZYPADKU PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY MUROWANE, MUROWAĆ DO POZIOMU 2,20 M OD POS. I UZUPEŁNIĆ PO WYKONANIU INSTALACJI.
DOCIEPLENIE WNĘK PODOKIENNYCH STYROGUMOWĄ USUNIĘĆ I ZASTĄPIĆ DOMUROWANIEM WASTWY Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH GR. 6 CM
PRACE WYBURZENIOWE ORAZ KONSTRUKCYJNE PRZEWIDZIEĆ POD NADZOREM PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.
WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH W MURZE SKORYGOWAĆ W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNIE PRZYJĘTYCH WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH STOLARKI.

PROJEKTOWANE PIONY C.O. NALEŻY UMIEŚCIĆ W FILARKACH MIĘDZYOKIENNYCH, ISTNIEJĄCE FILARKI MIĘDZYOKIENNE NALEŻY PRZEMUROWAĆ Z CEGŁY PEŁNEJ NA KAŻDEJ KONDYGNACJI NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ). NIEDOPUSZCZALNE JEST MONTOWANIE PRZEWODÓW W KONSTRUKCYJNE ELEMENTY ŻELBETOWE. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ ODSADZKI POD STROPEM LUB OBUDOWĘ. PIONÓW SYSTEMEM Z PŁYT G-K NA RUSZCE STALOWYM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI KONDYGNACJI.

Biuro projektowe: DRAFT
32-065 Krakowice/Zator
ul. Krakowska 23
tel 033 89 45 32
tel 033 89 45 33
www.biuro065.com.pl
e-mail: biuro@biuro065.com.pl

Inwestor: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DS-19 NA TERENIE AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Adres obiektu:	ulica, nr działki: KRAKÓW, ul. Stanisława Z. Leszka Grocha, obr.5, dz.nr 83/67	Miejscowość: KRAKÓW	Województwo: MAŁOPOLSKIE
Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Kierownik projektu:	mgr inż. Piotr Krzyszczak	Nr uprawnień i specjalności:	Podpis:
Główny projektant:	mgr inż. Piotr Krzyszczak	Nr upr. 235/94 spec. architektoniczna	Data: 12.06.12
Sprawdzający:	mgr inż. arch.Bogdan Świerczek	3/7240/91 spec. architektoniczna	
Opracował:	mgr inż.arch. Piotr Krzyszczak		

RZUT 1 PIĘTRA

Nr rysunku: A-03

Skala: 1:50