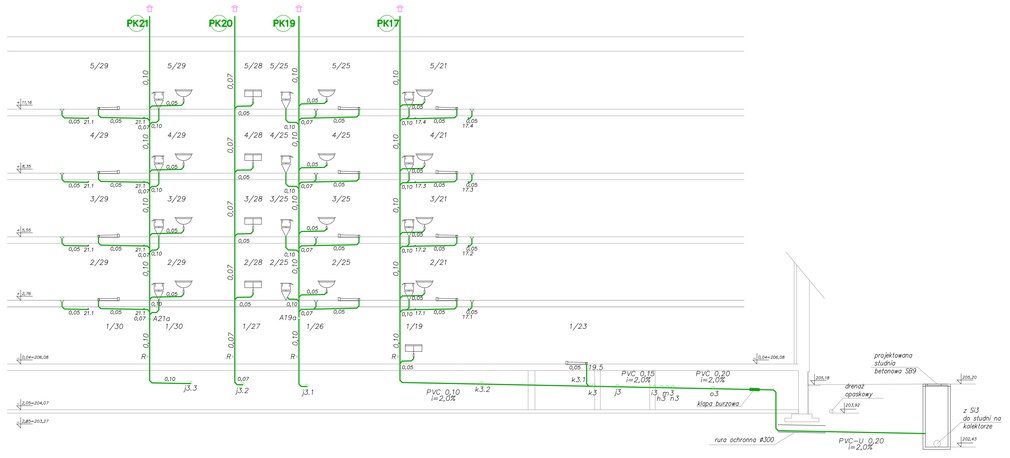

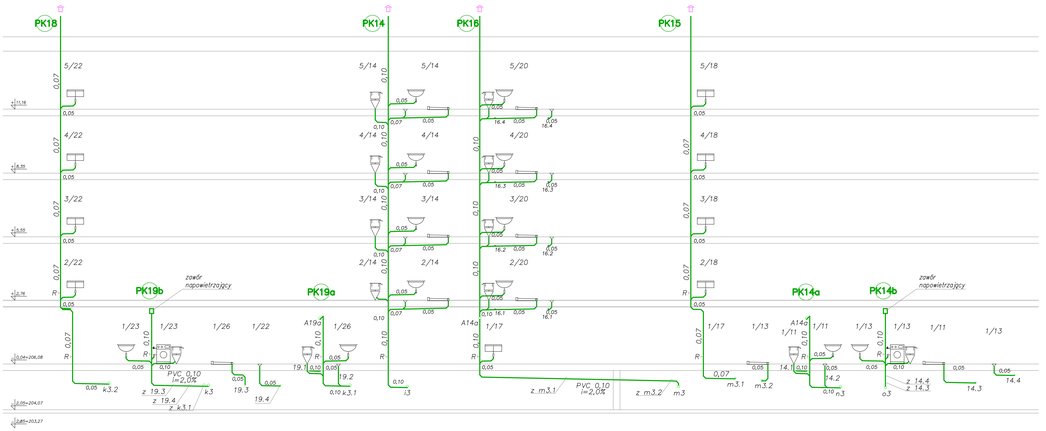

P.P.=200,00 m n.p.m.

Rzędna terenu	205,18		205,20	
Rzędna dna kanału	203,13		203,02	202,43
Zagłębienie dna kanału	2,05		2,18	2,77
Średnica,materiał/spadek		i=2,0%	PVC-U 0,20	
Odległości	0,00		5,65	
Oznaczenia	ściana budynku		proj. studz. beton. SB9 ø1000	

LEGENDA:

PVC 0,10 i=2,0% - proj. instalacja kanalizacji sanitarnej

Biuro projektowe: DRAFT SPÓŁKA CZYNNERSKA	32-065 Krzeszowice ul. Krakowska 21 tel. 032 202 42 10 fax 032 202 42 10 www.bureaudraft.com.pl e-mail:bure@bureaudraft.com.pl	Inwestor:	Akademia Górnicza - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DS-19 NA TERENIE M.S. AGH W KRAKOWIE

Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki: KRAKÓW ul. Tokarskiego 2 jedn.ewid. Krowodrza, obrób 5, dz. nr 333/7	Miejscowość: KRAKÓW		Województwo: MAŁOPOLSKIE	
Branża:	SANITARNA	Stadium:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:		Podpis:	Data opracowania:
Projektant:	mgr inż. Grażyna Marszałek	5-98/00	spec. instalacyjna		02.07.12
Sprawdzający:	inż. Łukasz Buczek	63/2003	spec. instalacyjna		
Sprawdzał:	mgr inż. Agnieszka Kubarek				
	Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej (4)			Nr rysunku: ZIS-06	Skala: 1:100