




POZIOM 4

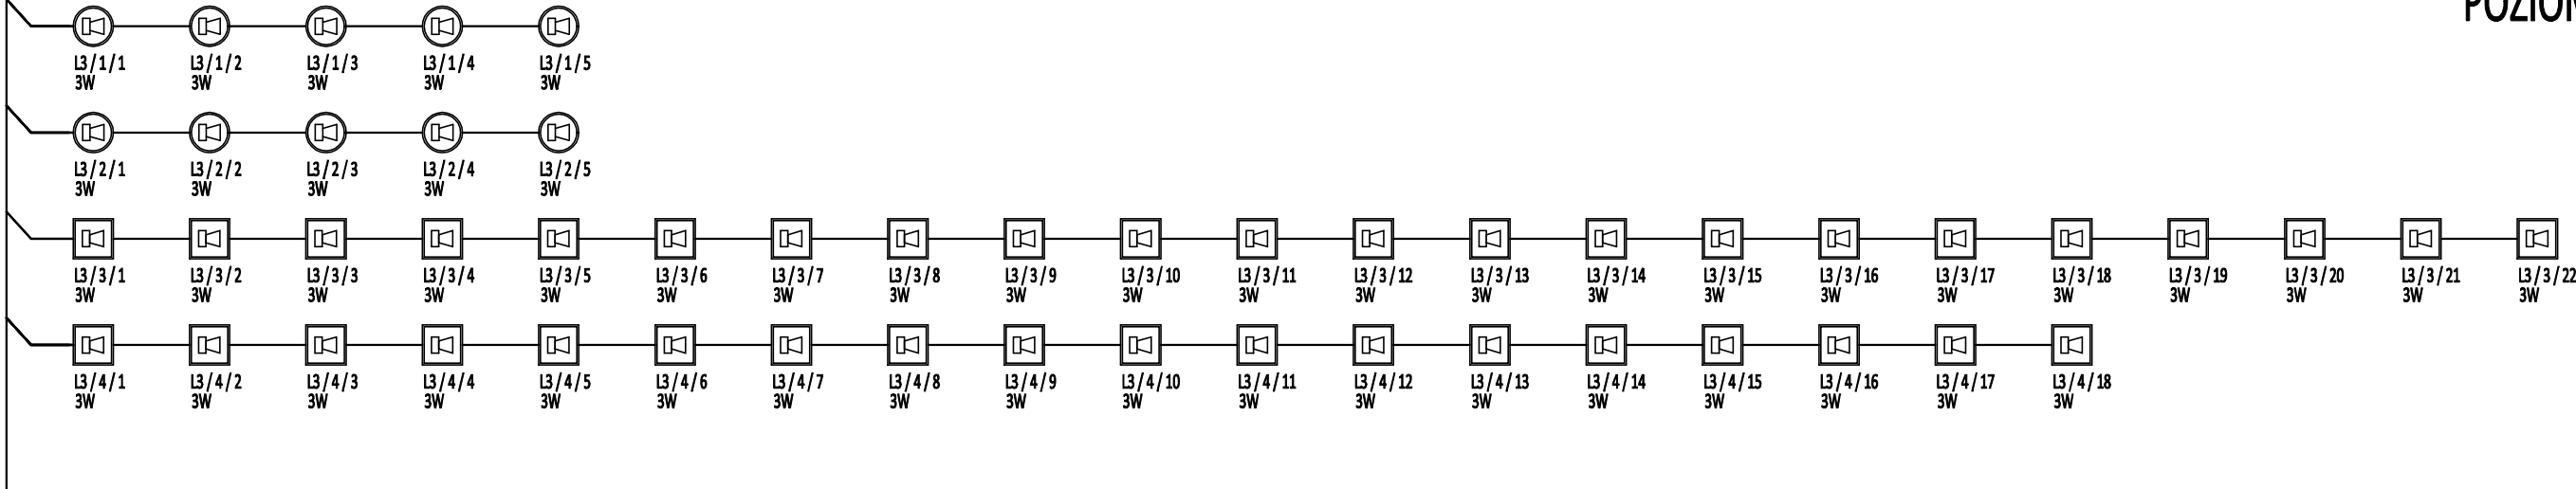


POZIOM 3

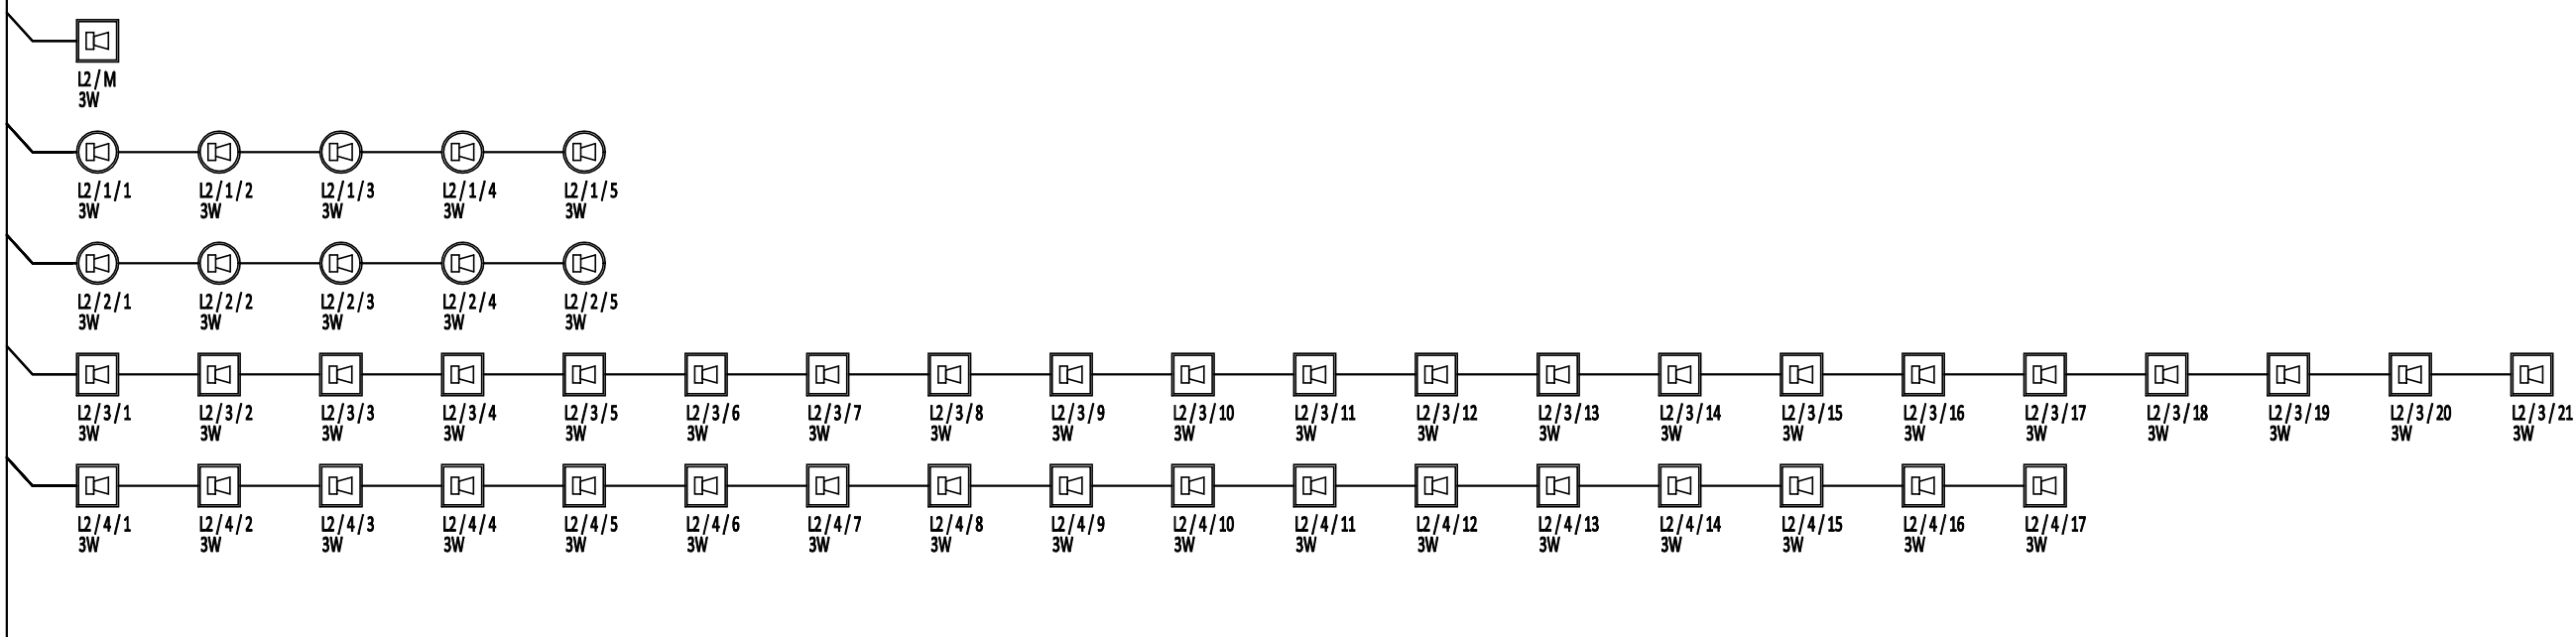


POZIOM 2

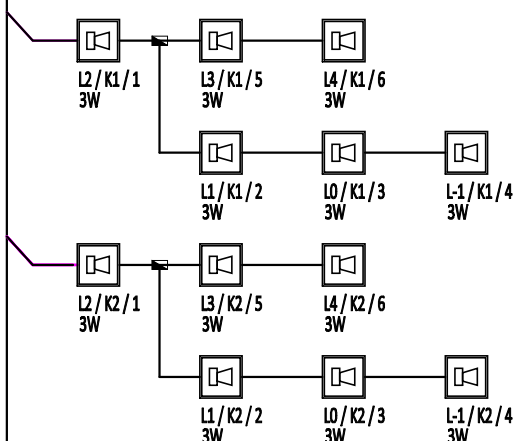


KLATKA SCHODOWA

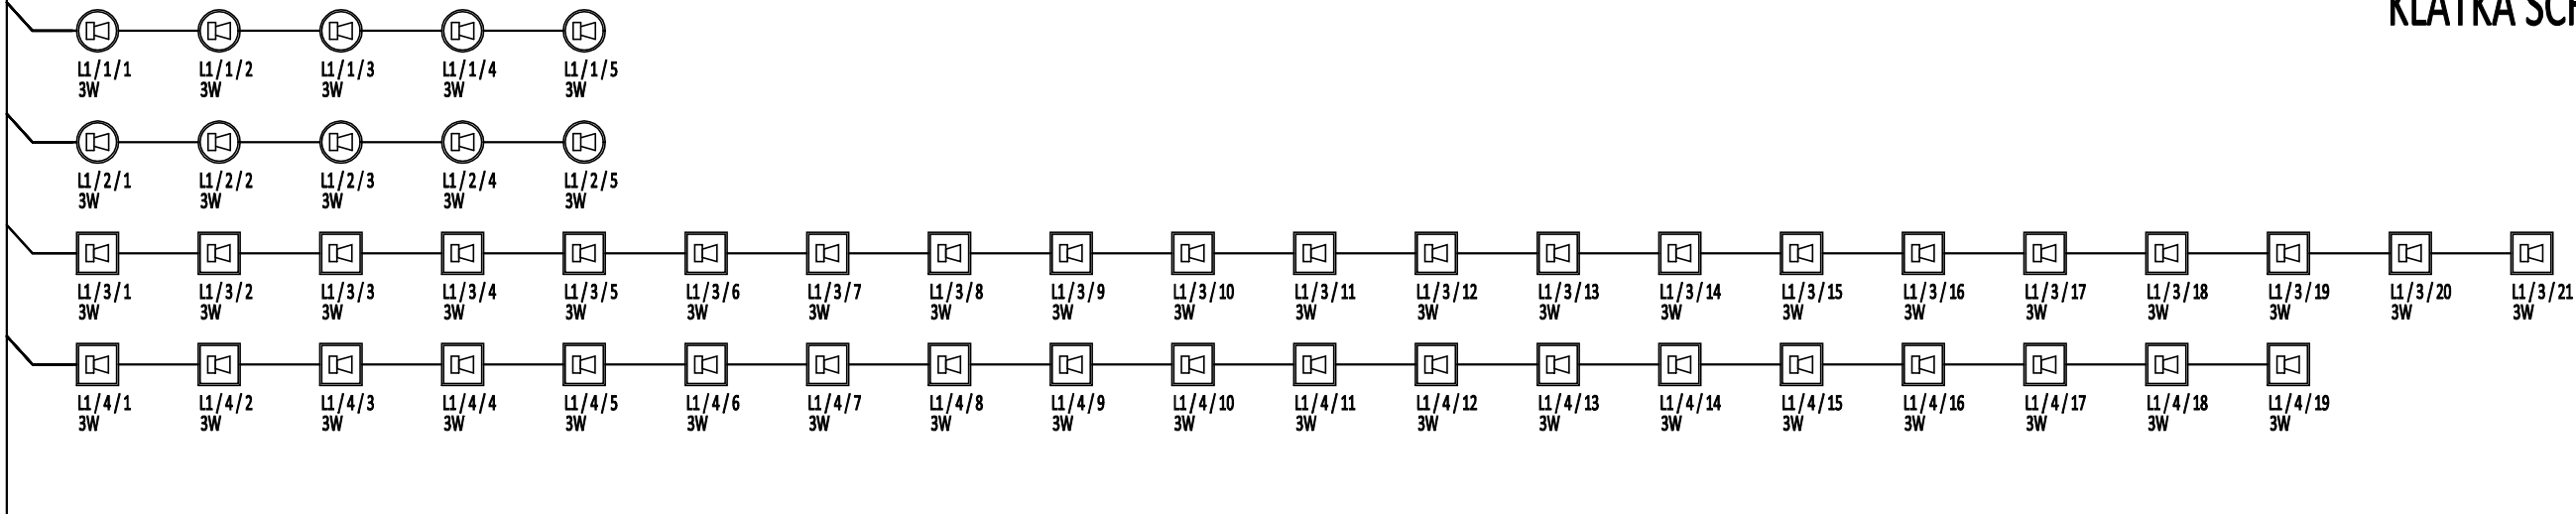


POZIOM 1

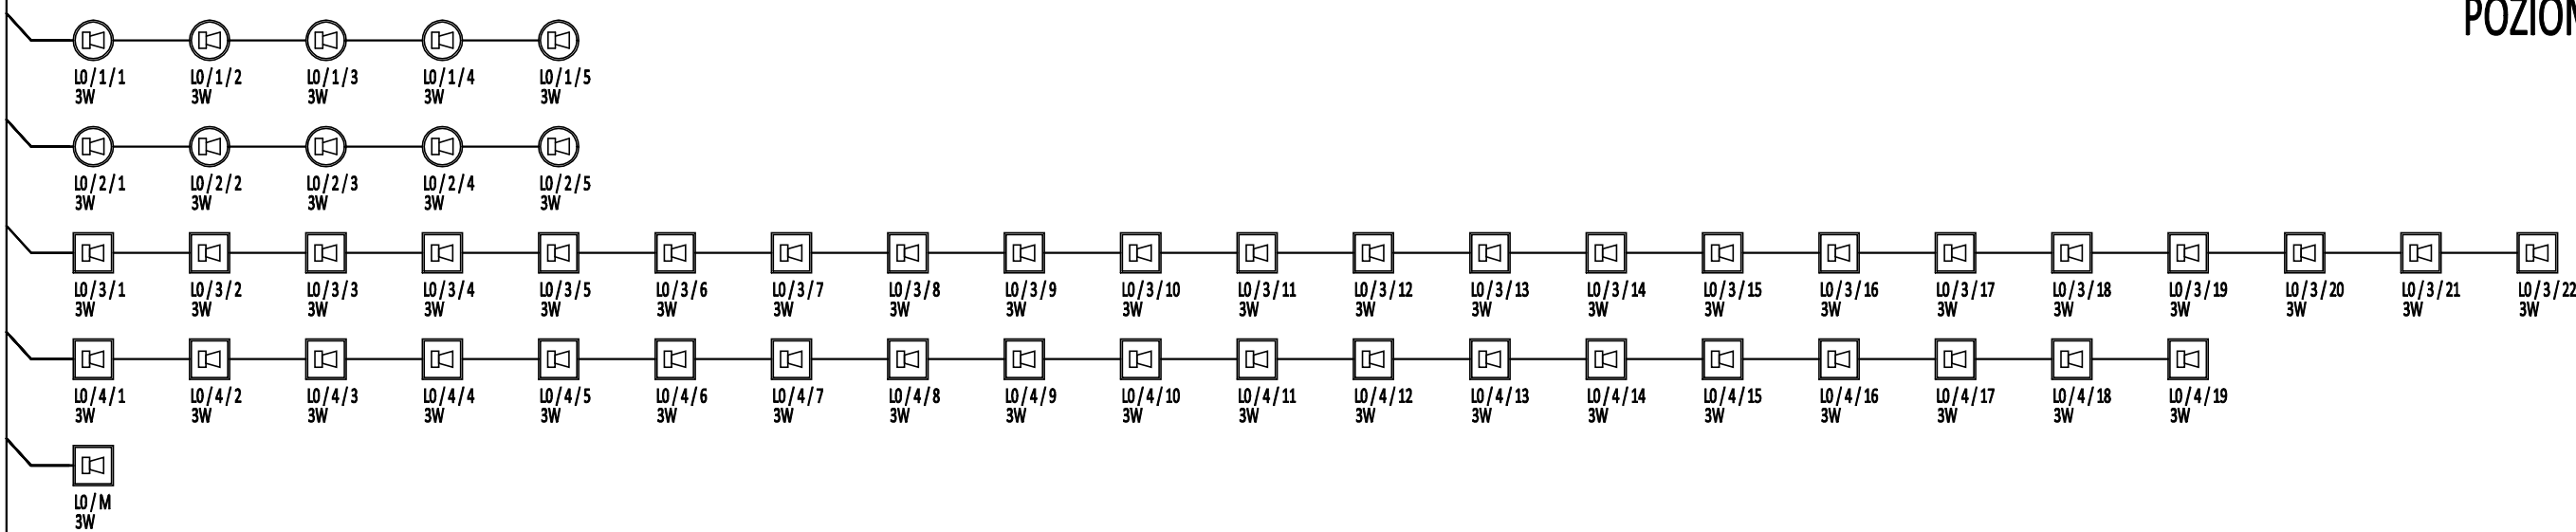

POZIOM 0

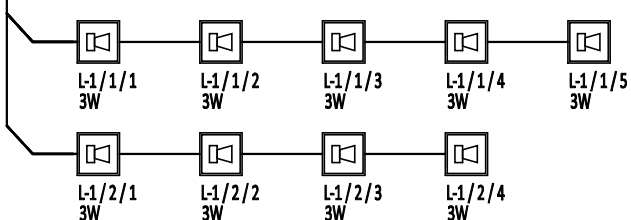

POZIOM -1

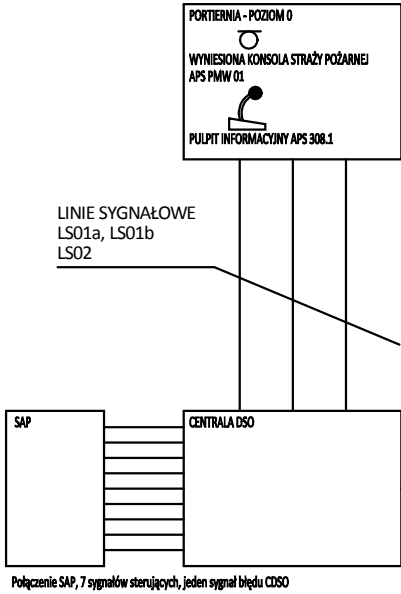

- LEGENDA
- LX / X / X PROJEKTOR DŹWIĘKU np.DAW 130/10 PP
  - 10 W
  - LX / X / X GŁOŚNIK MONTOWANY W SUFICIE np.DNH VES 561 T
  - 3W
  - LX / X / X GŁOŚNIK MONTOWANY NA ŚCIANIE np.DNH SAFE 561 T
  - 3W
  - PULPIT MIKROFONOWY INFORMACYJNY np.APS 308.1
  - PUSZKA Z BEZPIECZNIKIEM TERMICZNYM np.PIP2A
  - WYNIESIONA KONSOLA DLA STRAŻY POŻARNEJ np.APS PMW 01
  - DRABINKA KABLOWA np.BAKS H45 / 100 mm, E90
  - X ILOŚĆ PRZEWODÓW NA TRASIE

OZNACZENIE LINII GŁOŚNIKOWYCH I GŁOŚNIKÓW



OZNACZENIE LINII GŁOŚNIKOWYCH NA KLATKACH SCHODOWYCH



ZESTAWIENIE OKABLOWANIA:

- LINIE GŁOŚNIKOWE LGx/x - np. HTKSH PH 90 2x1mm
- LINIA SYGNAŁOWA LS01a/b - WIATŁOWÓD np.SLO-062-02-M1-A5-FR
- LINIA SYGNAŁOWA LS02 - KABEL SYSTEMOWY np. G+M GZ 928H

Biuro projektowe:		Inwestor:	
		ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice tel: (12) 282-41-12 fax: (12) 282-41-10 www.biurodraft.com.pl e-mail: biuro@biurodraft.com.pl	
Nazwa obiektu budowlanego:		Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków	
REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO DS-19			
Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki: dz. nr 333/7	Miejscowość: Kraków	Województwo: małopolskie
Branża:	ELEKTRYCZNA	Stadium:	Projekt Wykonawczy
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Mariusz Majcherzyk	upr. bud. nr ewid. 329/2000	
Sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Sieczka	upr. bud. nr ewid. GP-IV-8388/183/77	
Nazwa rysunku:			Nr rys. 01-DSO
Instalacja DSO - schemat funkcjonalny			Skala: 1:100