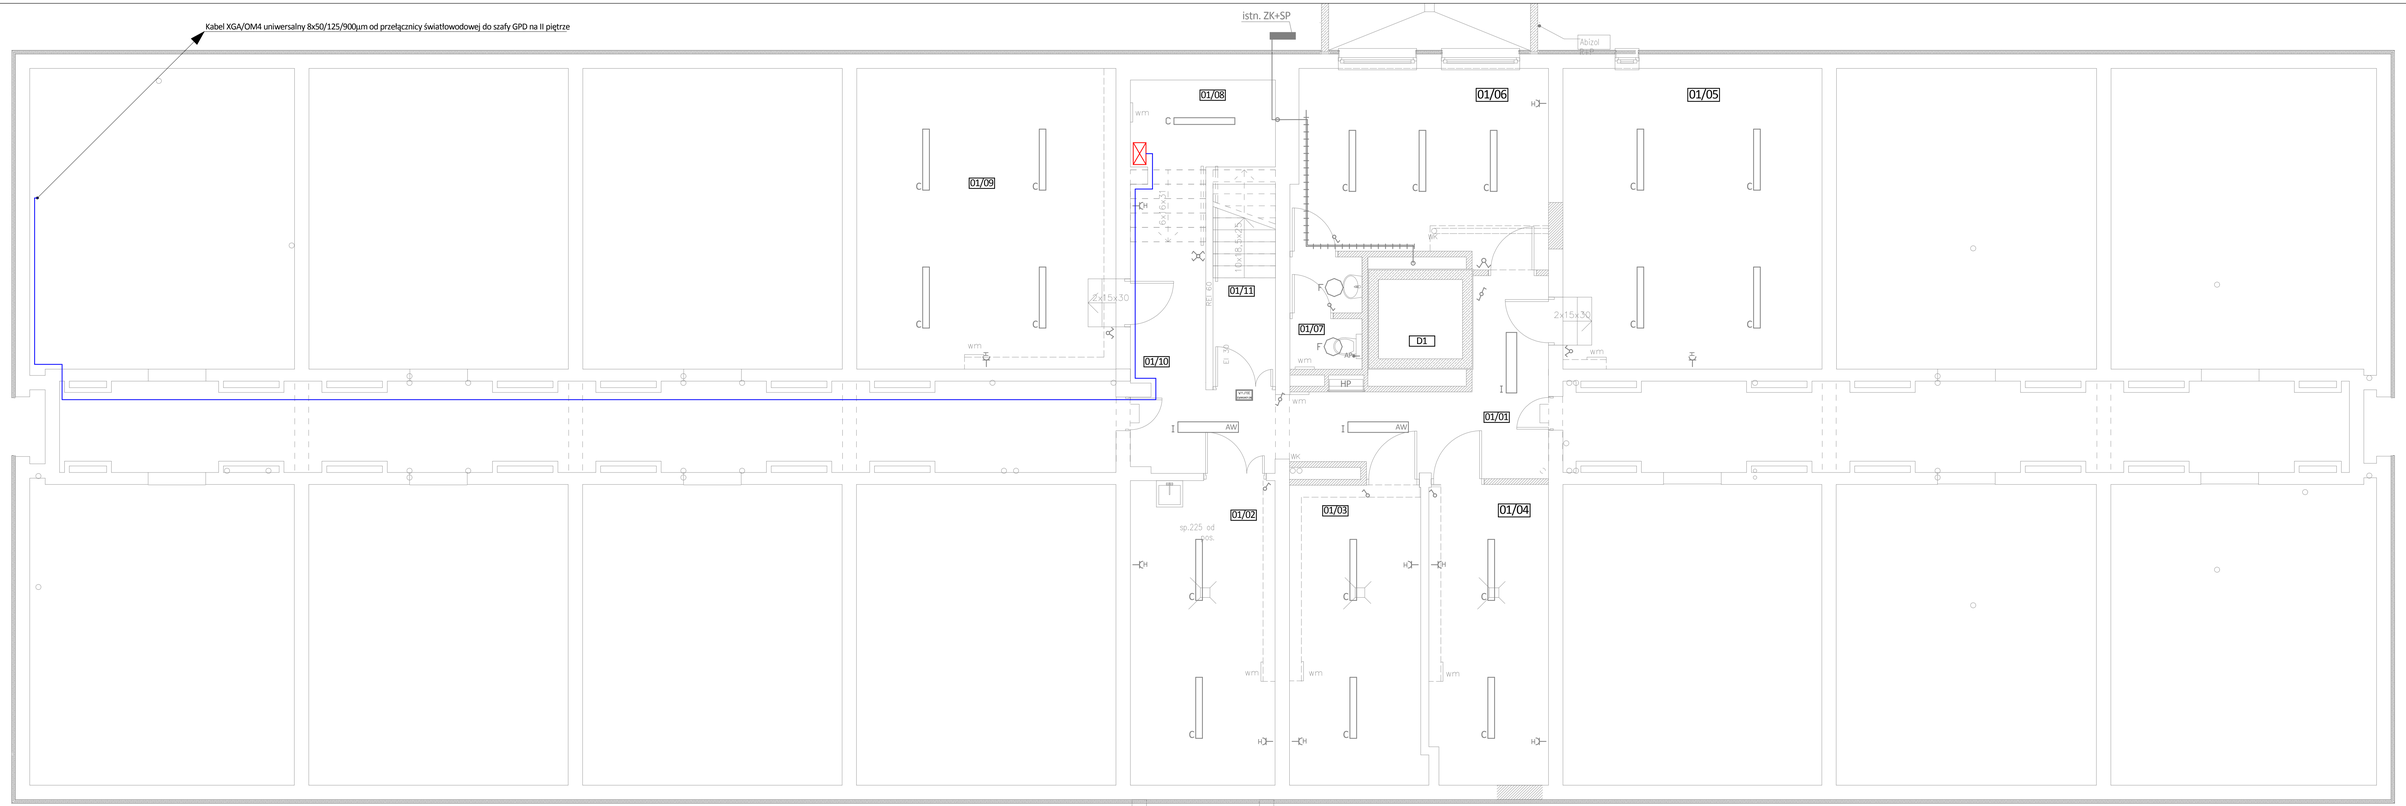

LEGENDA:

PROJEKTOWANA SZAFKA PRZYŁĄCZENIOWA

PROJEKTOWANY KABEL XGA/OM4

Lp.	nazwa pomieszczenia
01/01	korytarz
01/02	pom. techniczne
01/03	pom. techniczne
01/04	pom. techniczne
01/05	rowerownia
01/06	magazyn
01/07	wc
01/08	magazyn
01/09	magazyn
01/10	korytarz
01/11	schody

UWAGI:

1. Schemat ideowy okablowania strukturalnego przedstawiono na rys. nr T-01.
2. Schemat ideowy instalacji telefonicznej przedstawiono na rys. nr T-03.
3. Przełącznicę należy zabudować w szafce 9U głębokości 620mm, którą należy zabudować w miejscu istniejącej szafki teletechnicznej w pomieszczeniu 01/08.
4. Projektowany kabel XGA/OM4 należy na poziomie piwnicy ułożyć w listwie instalacyjnej od szafy przyczeniowej do szachtu przeznaczonego dla teletechniki.
5. Przejścia kablami oraz przewodami pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ogniochronną.

Biuro projektowe:			Inwestor:
DRAFT ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice tel. (12) 282-41-10 fax: (12) 282-41-10 www.biurodraft.com.pl e-mail:biuro@biurodraft.com.pl			**Akademia Górniczo - Hutnicza** im. Stanisława Staszica w Krakowie Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Nazwa obiektu budowlanego:	REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO DS-19		
Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki: *dz. nr 333/7*	Miejscowość: *Kraków*	Województwo: *małopolskie*
Branża:	TELETECHNICZNA	Stadium:	Projekt Wykonawczy
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
Projektant:	**mgr inż. Tomasz Kmita**	**upr. bud. DT-WBT/0237S/02/U**	
Sprawdzający:	**inż. Norbert Student**	**upr. bud. SLK/BT/2475/04**	Data opracowania:
Opracował:	**mgr inż. Paweł Kamoda**		listopad 2012
Nazwa rysunku:	Plan wewnętrznych instalacji teletechnicznej - rzut piwnicy	Nr rys. T-04	Skala: 1:50