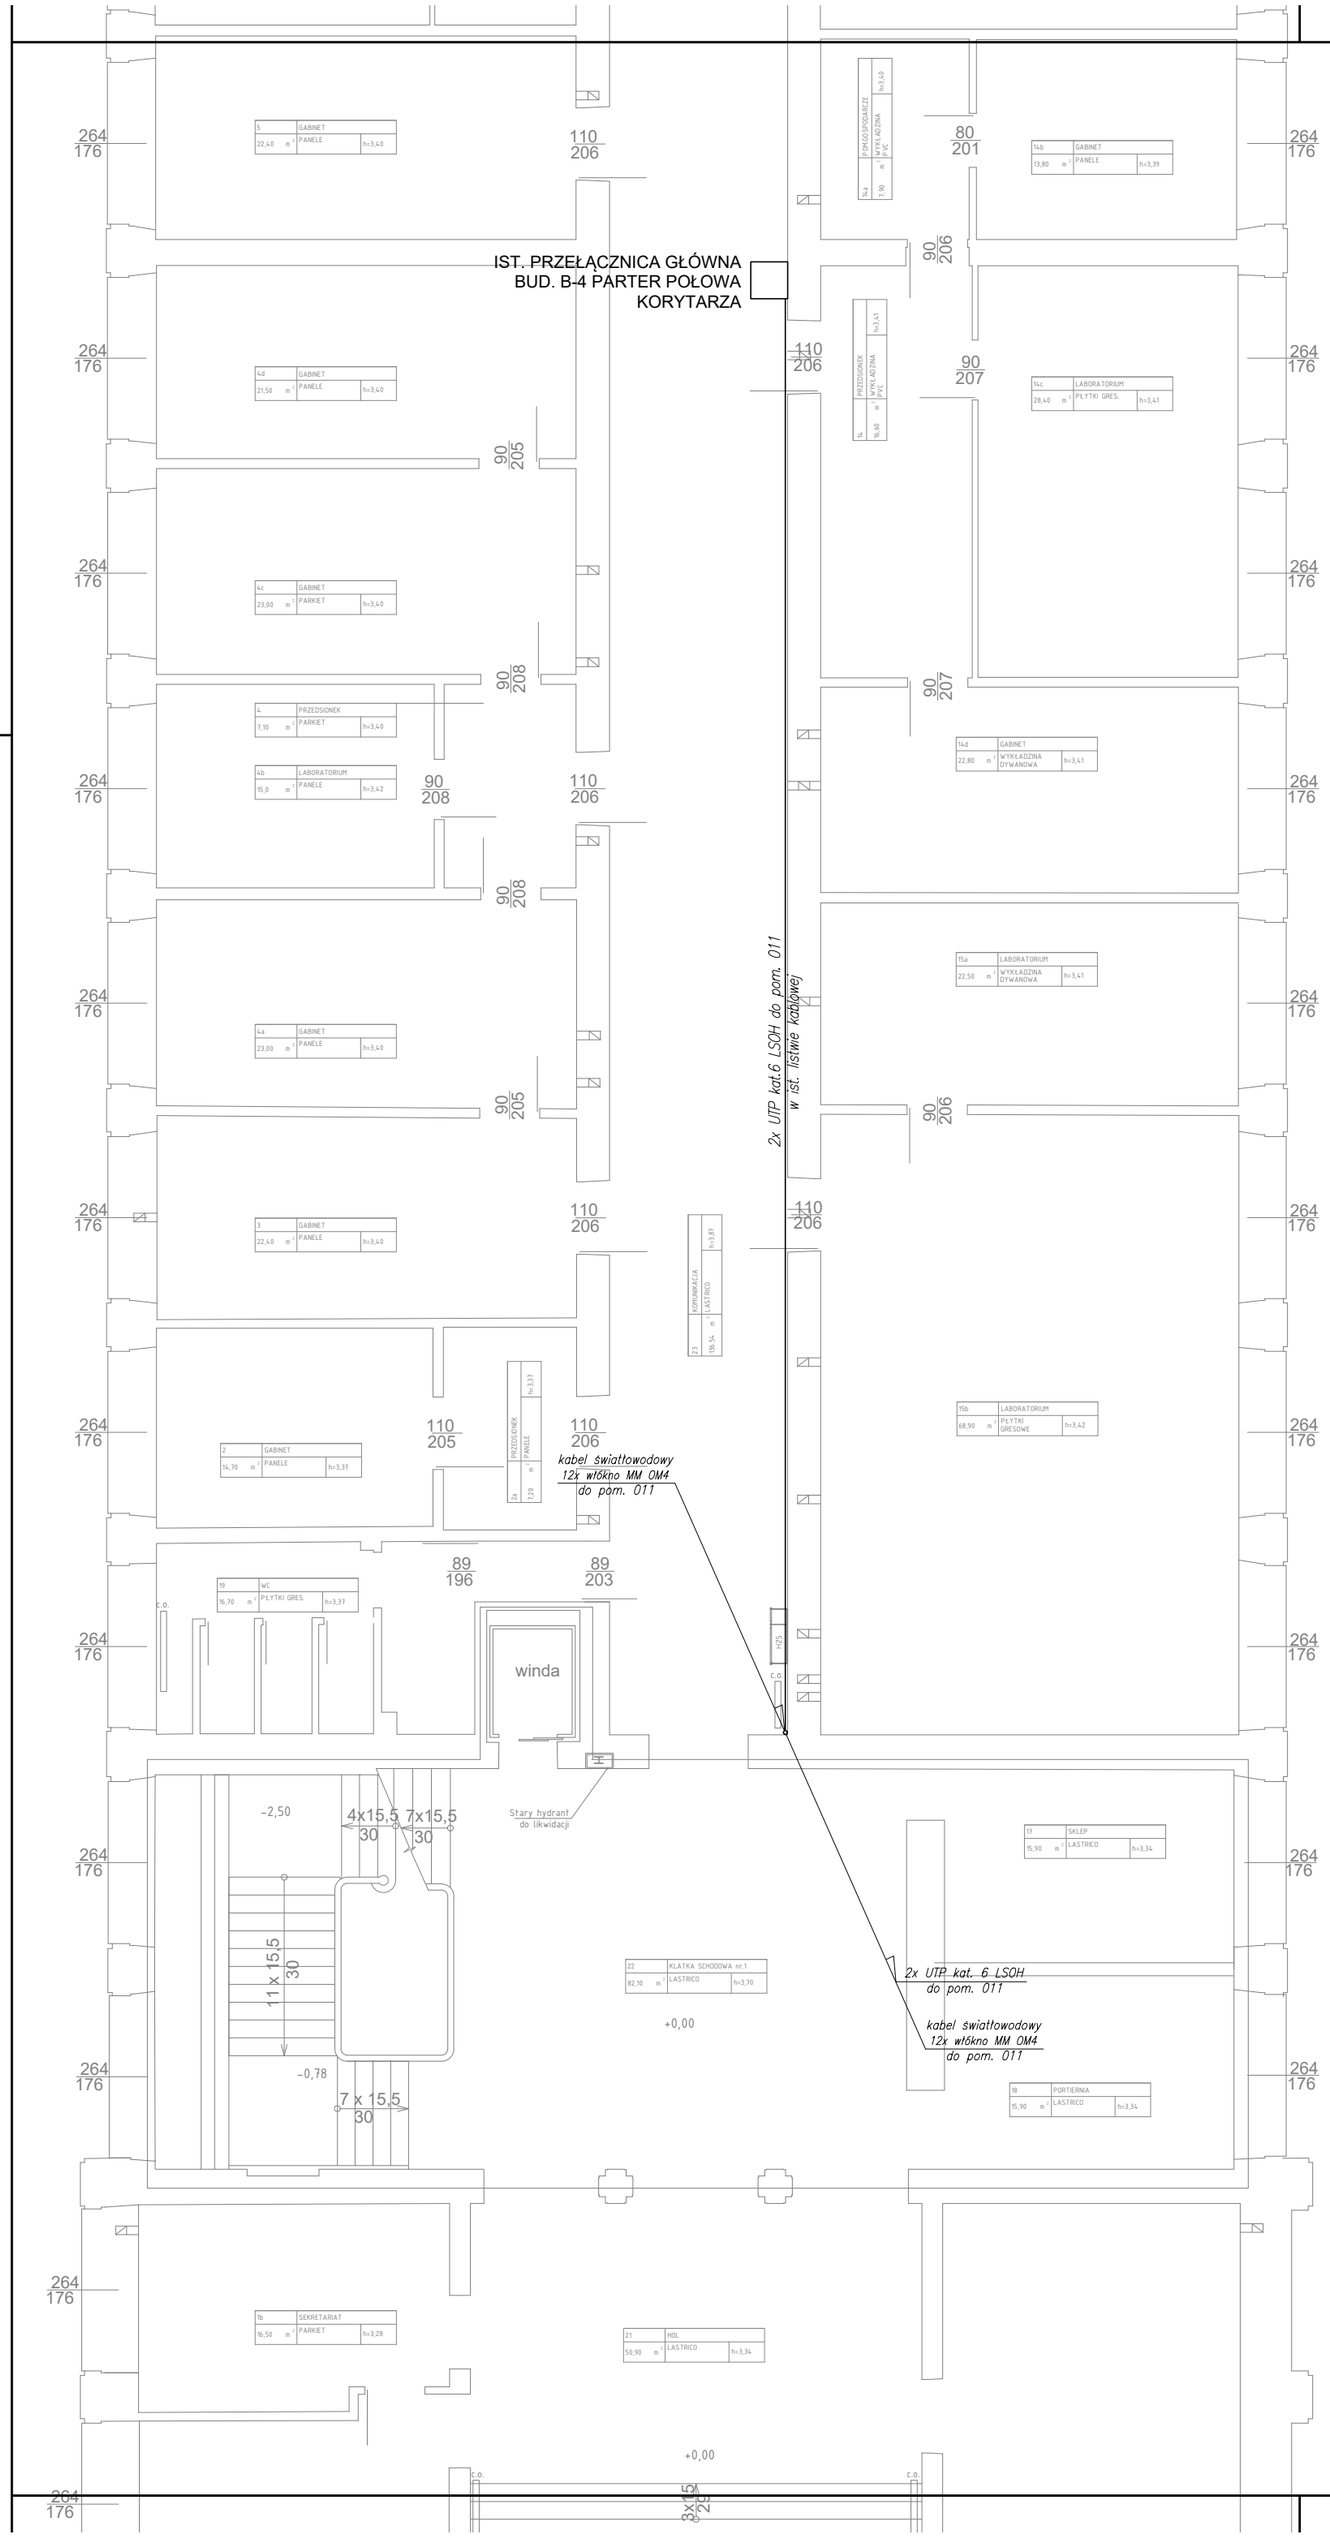

Układ instalacji: TN – S

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim:
- izolowanie cześci czynnych
- wyłącznik różnicowy o prądzie 30mA

Ochrona przed dotykiem pośrednim:
- samoczynne wyłączenie zasilania
- urządzenia II klasy ochronności
- połączenia wyrównawcze

RZUT PARTERU – INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE

Legenda:
- koryto kablowe silnoprądowe
- listwa kablowa niskoprądowa
- KK – koryto kablowe SxW
- LK – listwa kablowa SxW

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

obiekt:	REMONT POMIESZCZENIA 012 W PRZEWIĄZCE P-B3-B4 NA POTRZEBY LABORATORIUM BADAŃ WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH - BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
projektant:	MGR INŻ. JACEK BARAN MAP/0081/POOE/05		podpis:
opracował:	mgr inż. Paweł Kopyciński nr ewid. MAP/0378/POOE/08		podpis:
skala: 1:100	data: 04.2024	stadium: P.W.	branża: ELEKTRYCZNA
rysunek: RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE			numer: E-03