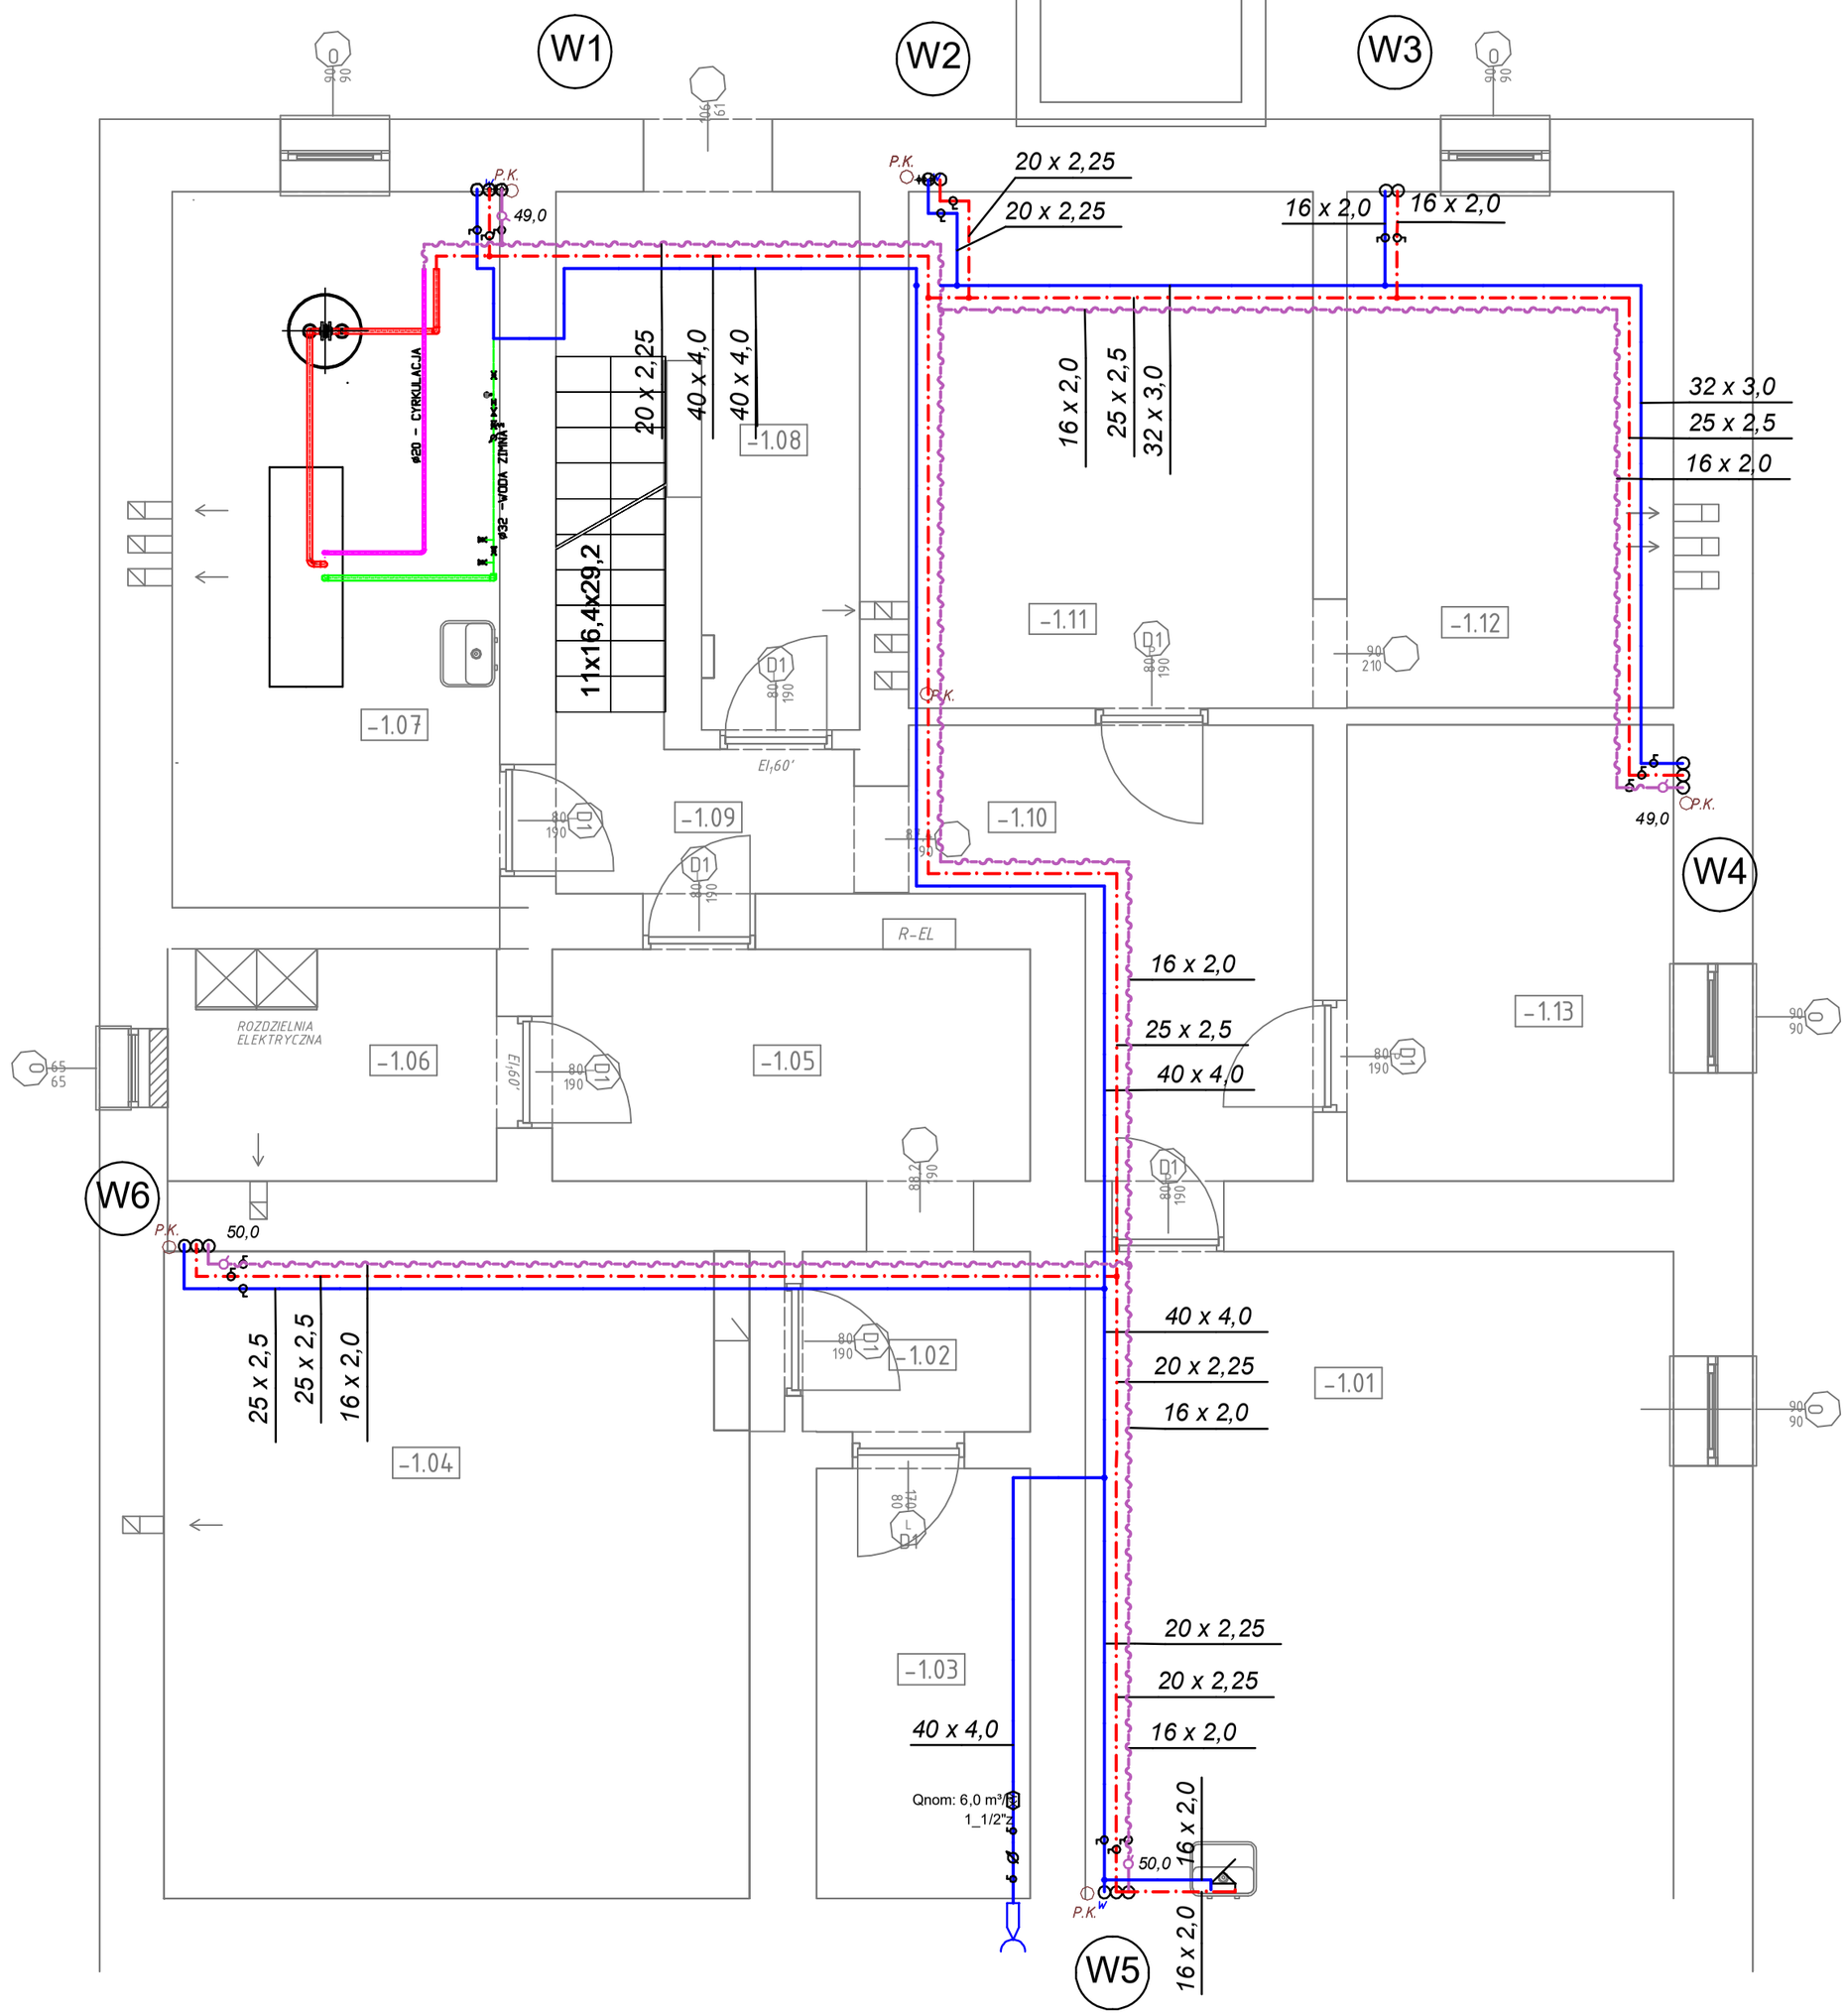

UWAGA:
NA KAŻDYM ODEJŚCIU OD PIONU ZASILAJĄCYM PUNKTY CZERPALNE ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ODCINAJĄCY GRZYBKOWY

- instalacja wody zimnej rura bezszwowa wielowarstwowa z warstwą aluminium, typ PE-RT/AL/PE-RT
- instalacja wody ciepłej rura bezszwowa wielowarstwowa z warstwą aluminium, typ PE-RT/AL/PE-RT
- instalacja wody cyrkulacyjnej rura bezszwowa wielowarstwowa z warstwą aluminium, typ PE-RT/AL/PE-RT
- zawór odcinajacy
- 50,0 zawór termostatyczny CWU/ nastawa [°C]
- zawór ze złączką do węża
- bateria czerpalna umywalkowa
- bateria czerpalna natryskowa

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

obiekt:	PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKÓW		
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
projektant:	MGR INŻ. PAWEŁ ŚMIECH UPR.BUD. NR KL-56/2002		podpis:
opracował:	MGR INŻ. IWONA ZAŁIŃSKA UPR.BUD. NR SWK/0057/POOS/07		podpis:
skala: 1:50	data: 10.2023	stadium: P.W.	branża: INSTALACYJNA SANITARNA
rysunek:	RZUT PIWNIC INST. WODOCIĄGOWA		numer: WK1