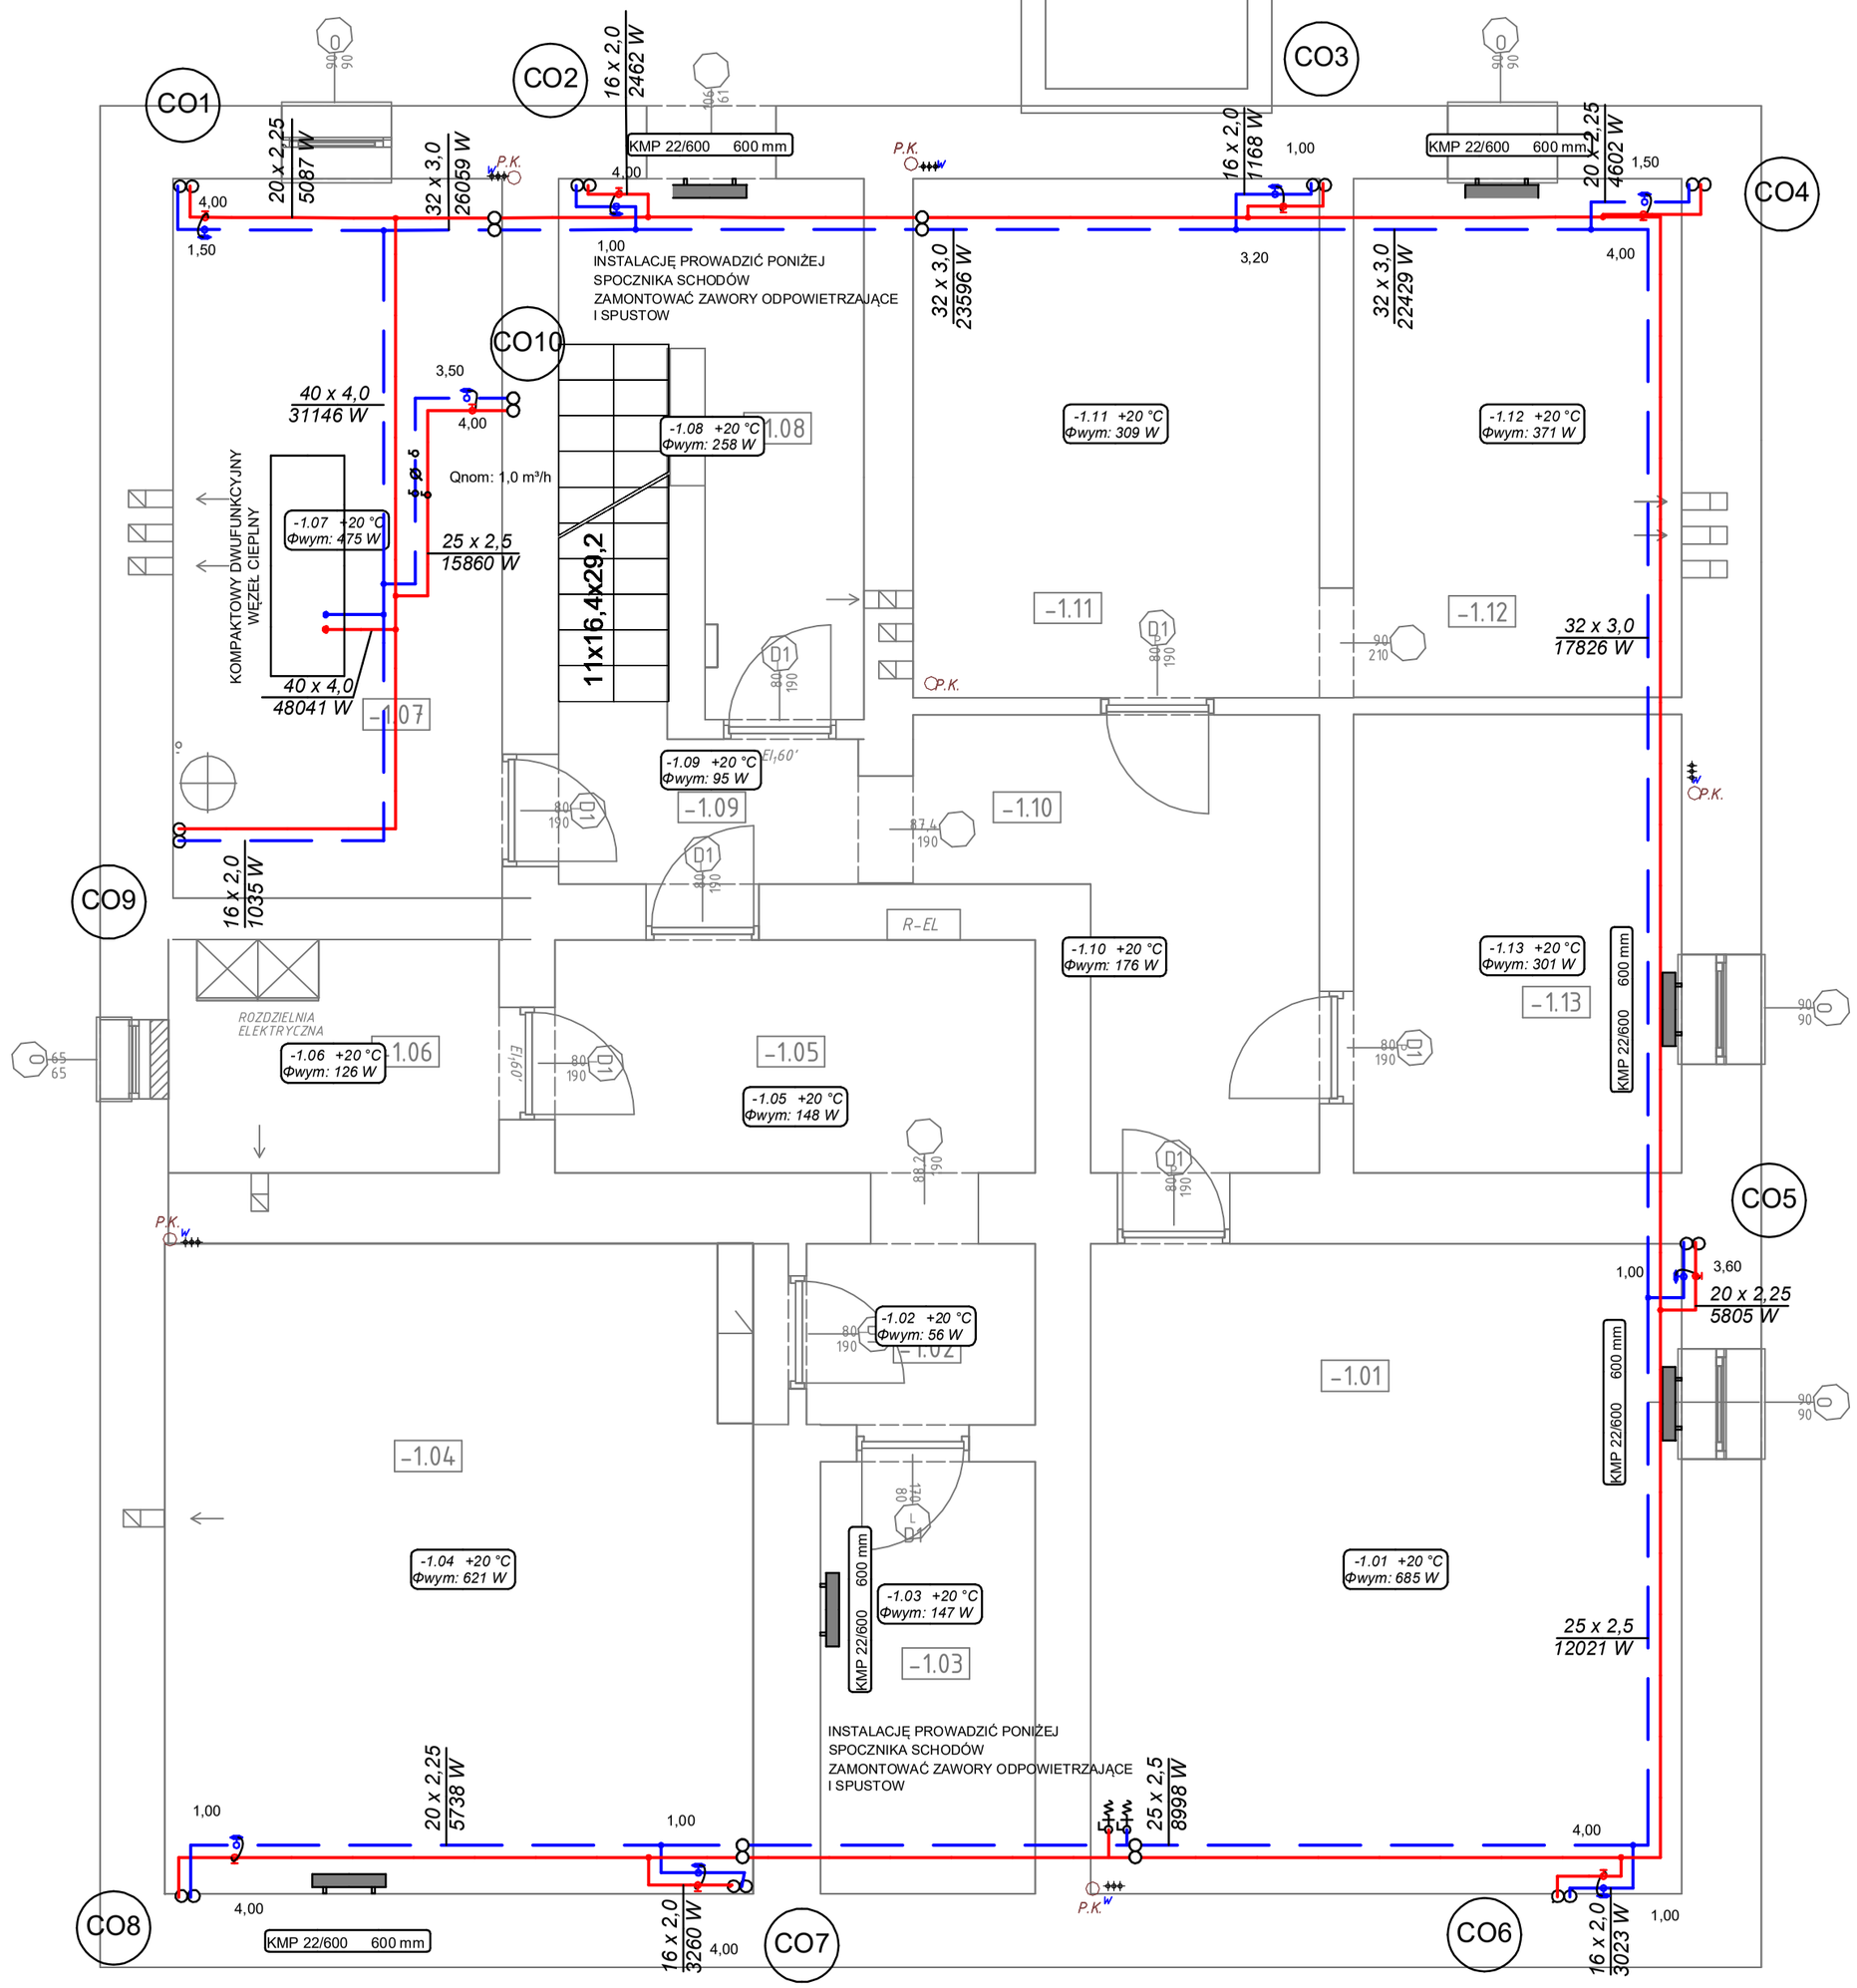

1,00 — Zawory podpionowe - zakres nastawy 5-30 kPa
zawór regulacyjny z króćcami pomiarowymi
nastawa zaworów: podpionowego i regulacyjnego

3,60 — C.O. powrót - rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT

C.O. zasilanie - - rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT

1,00 FC 22/600 700 mm
ilość płyt: 1, 2, 3
wysokość grzejnika
grzejnik płytowy - boczne
długość grzejnika
nastawa zaworu

zawory spustowe

automatyczny zawór odpowietrzający
z zaworem stopowym i zaworem odcinającym

zawór odcinający

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

obiekt:	PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKÓW		
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
projektant:	MGR INŻ. PAWEŁ ŚMIECH UPR.BUD. NR KL-56/2002		podpis:
opracował:	MGR INŻ. IWONA ZALIŃSKA UPR.BUD. NR SWK/0057/POOS/07		podpis:
skala: 1:50	data: 10.2023	stadium: P.W.	branża: INSTALACYJNA SANITARNA
rysunek:	RZUT PIWNIC INST. C.O.		numer: C01