

LEGENDA:

NAWIEWNIK ŚCIENNY
Z WYTŁUMIENIEM AKUSTYCZNYM

NAWIEWNIK OKIENNY

Wentylator zbiorczy,
wytłumiony akustycznie
230 V, 0,05 kW

WENTYLATOR KANAŁOWY
CHARAKTERYSTYKA ZGODNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM

TŁUMIK HAŁASU



KANAŁ WYWIEWNY

KANAŁ WWRZUTOWY

KRATKA WENTYLACYJNA
STAŁEGO WYDATKU

NASADA KOMINOWA
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

WYURZUTNIA DACHOWA
NA PODSTAWIE DACHOWEJ

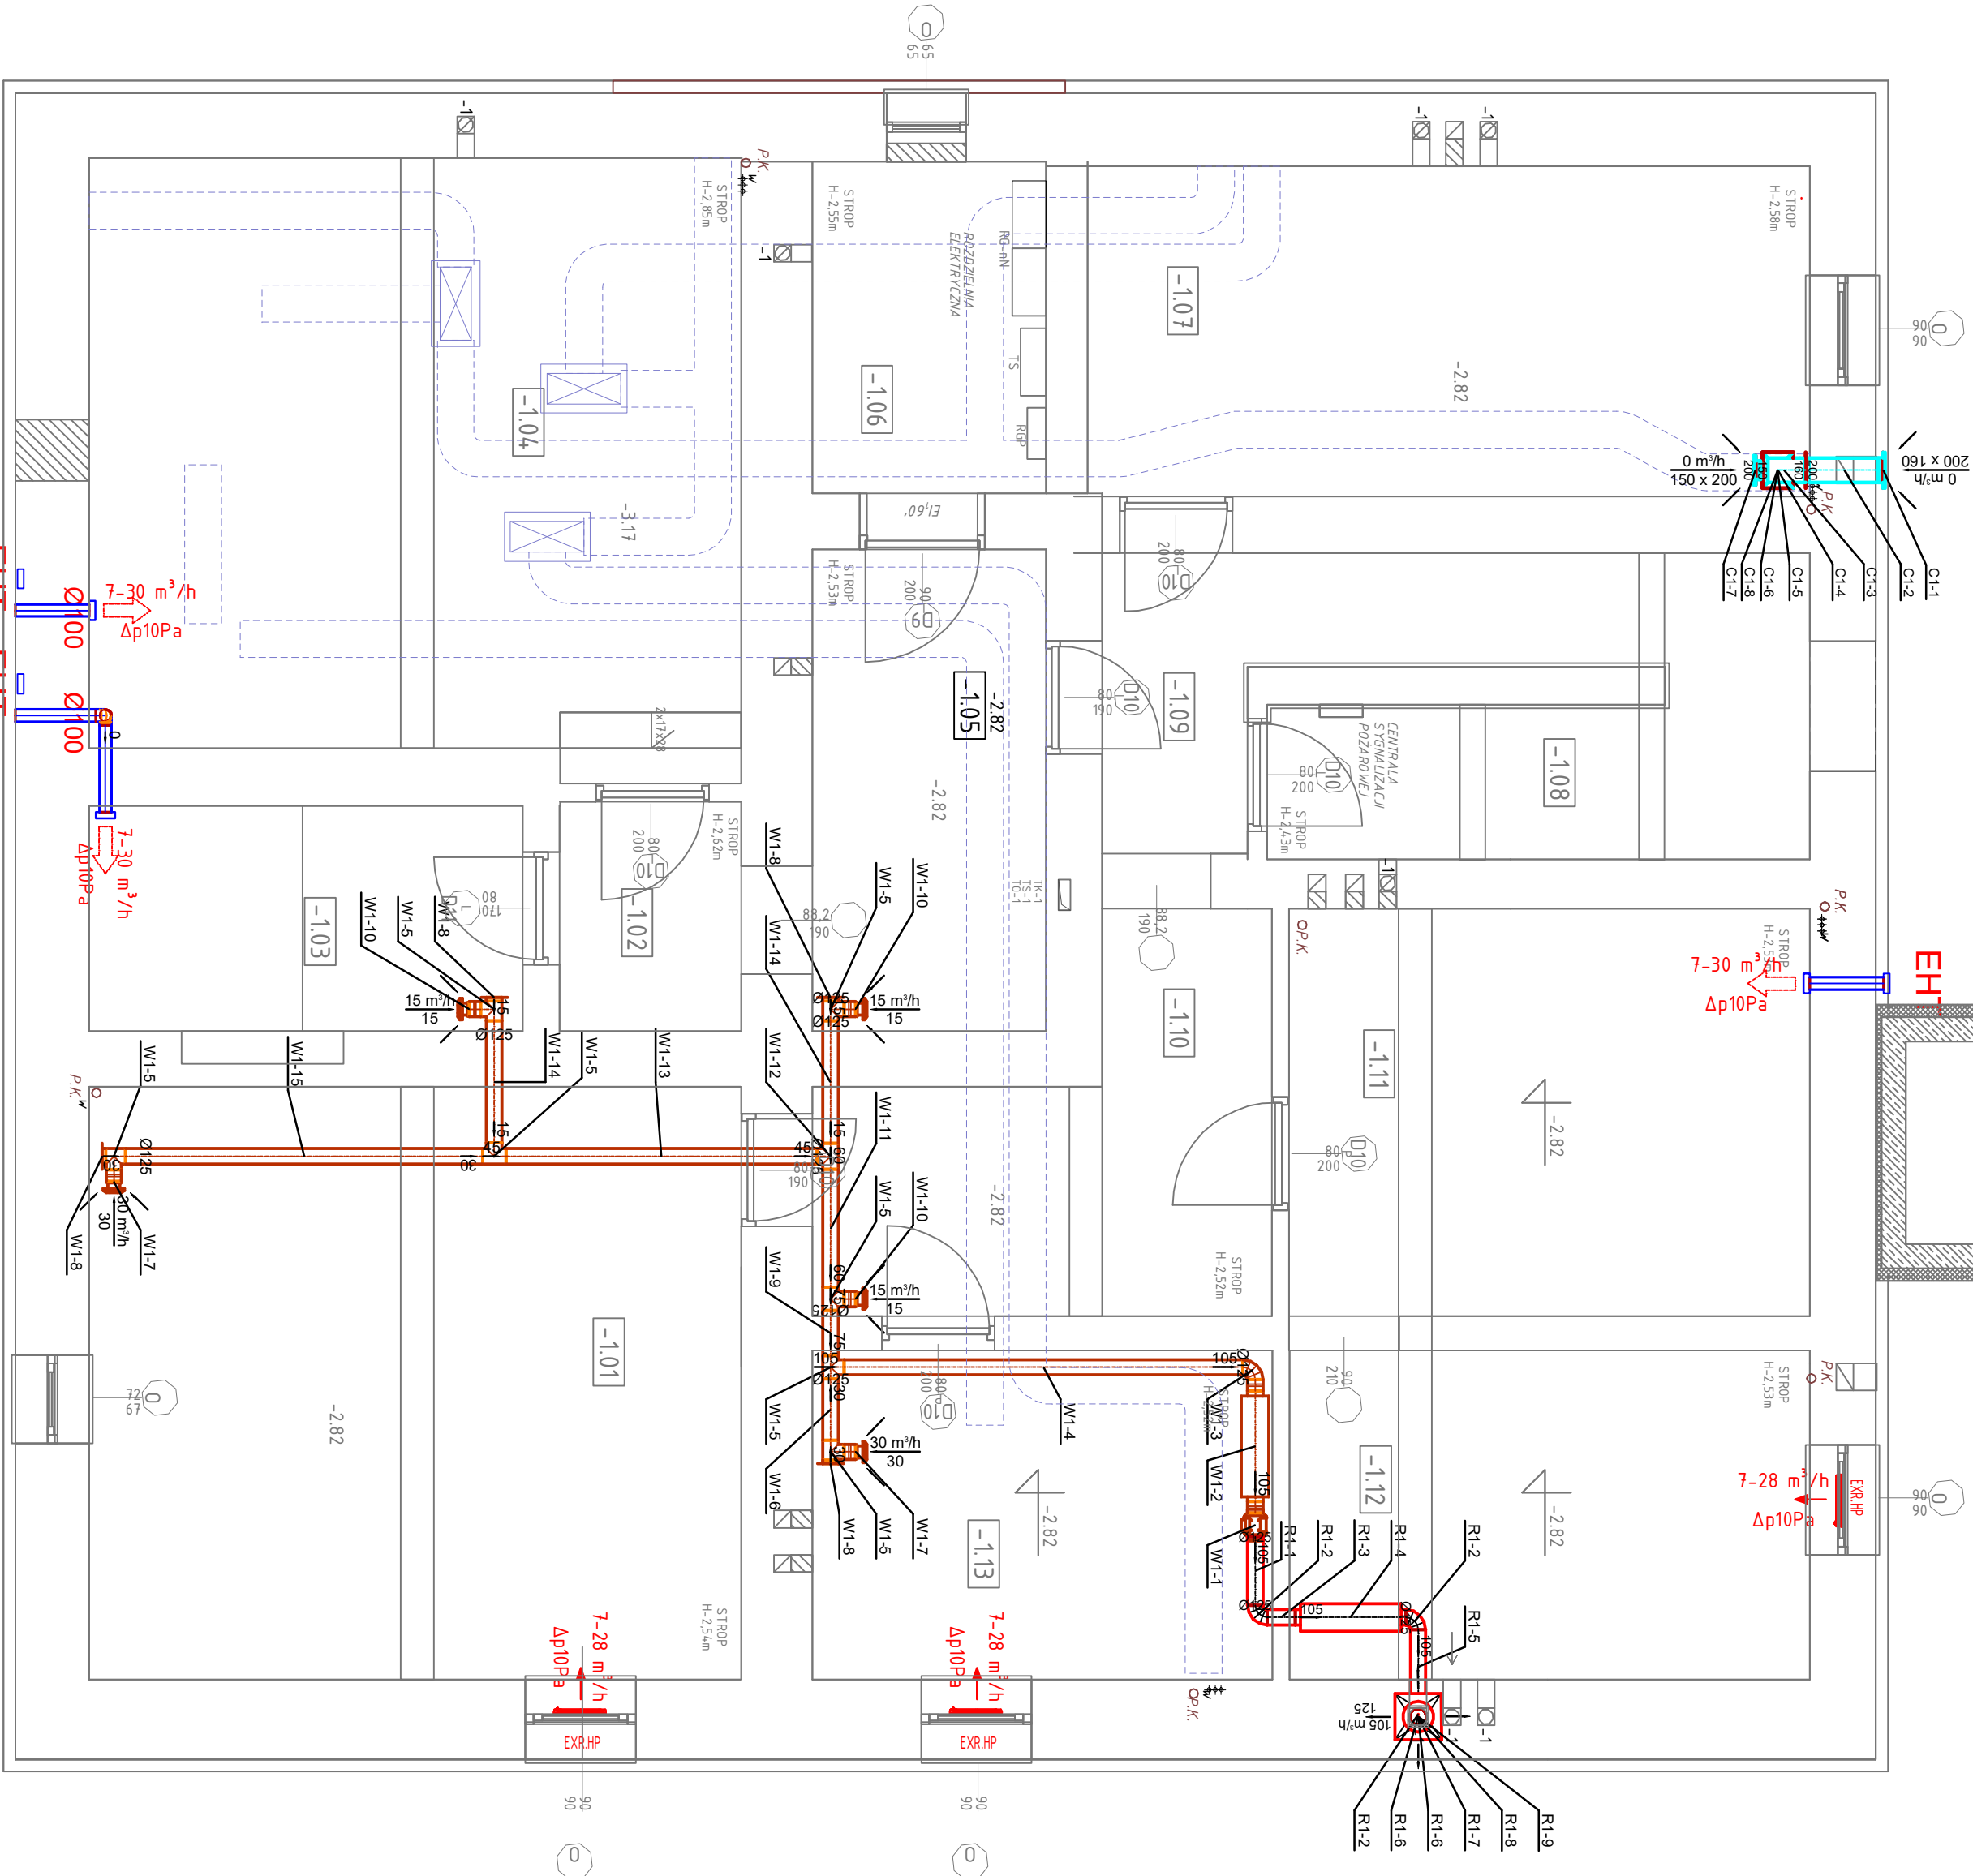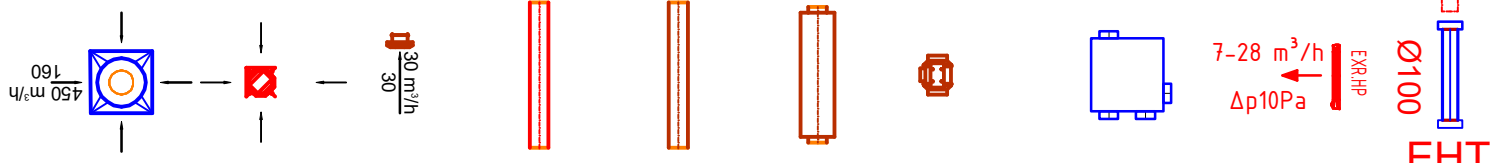

| | | | |
|--|--|---------|------|
| B&E ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW | | | |
| Obiekt: | PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3 | | |
| Adres budowy | DZIAŁKA NR 19/L47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKÓW | | |
| Inwestor: | AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STĄSZICA W KRAKOWIE | | |
| Projektant: | H&R INŻ. PAWEŁ SRECH ALFIREKIEWICZA 20, 30-059 KRAKÓW | | |
| Opieka: | H&R INŻ. WOLNA ZAŁĘSKA UPR. BUD. IM. SW. KRZYSZTOFAS/07 | | |
| Skala: | 1:50 | 10.2023 | P.W. |
| Tytuł: | RZUT PIWNIC WENTYLACJA | | W1 |