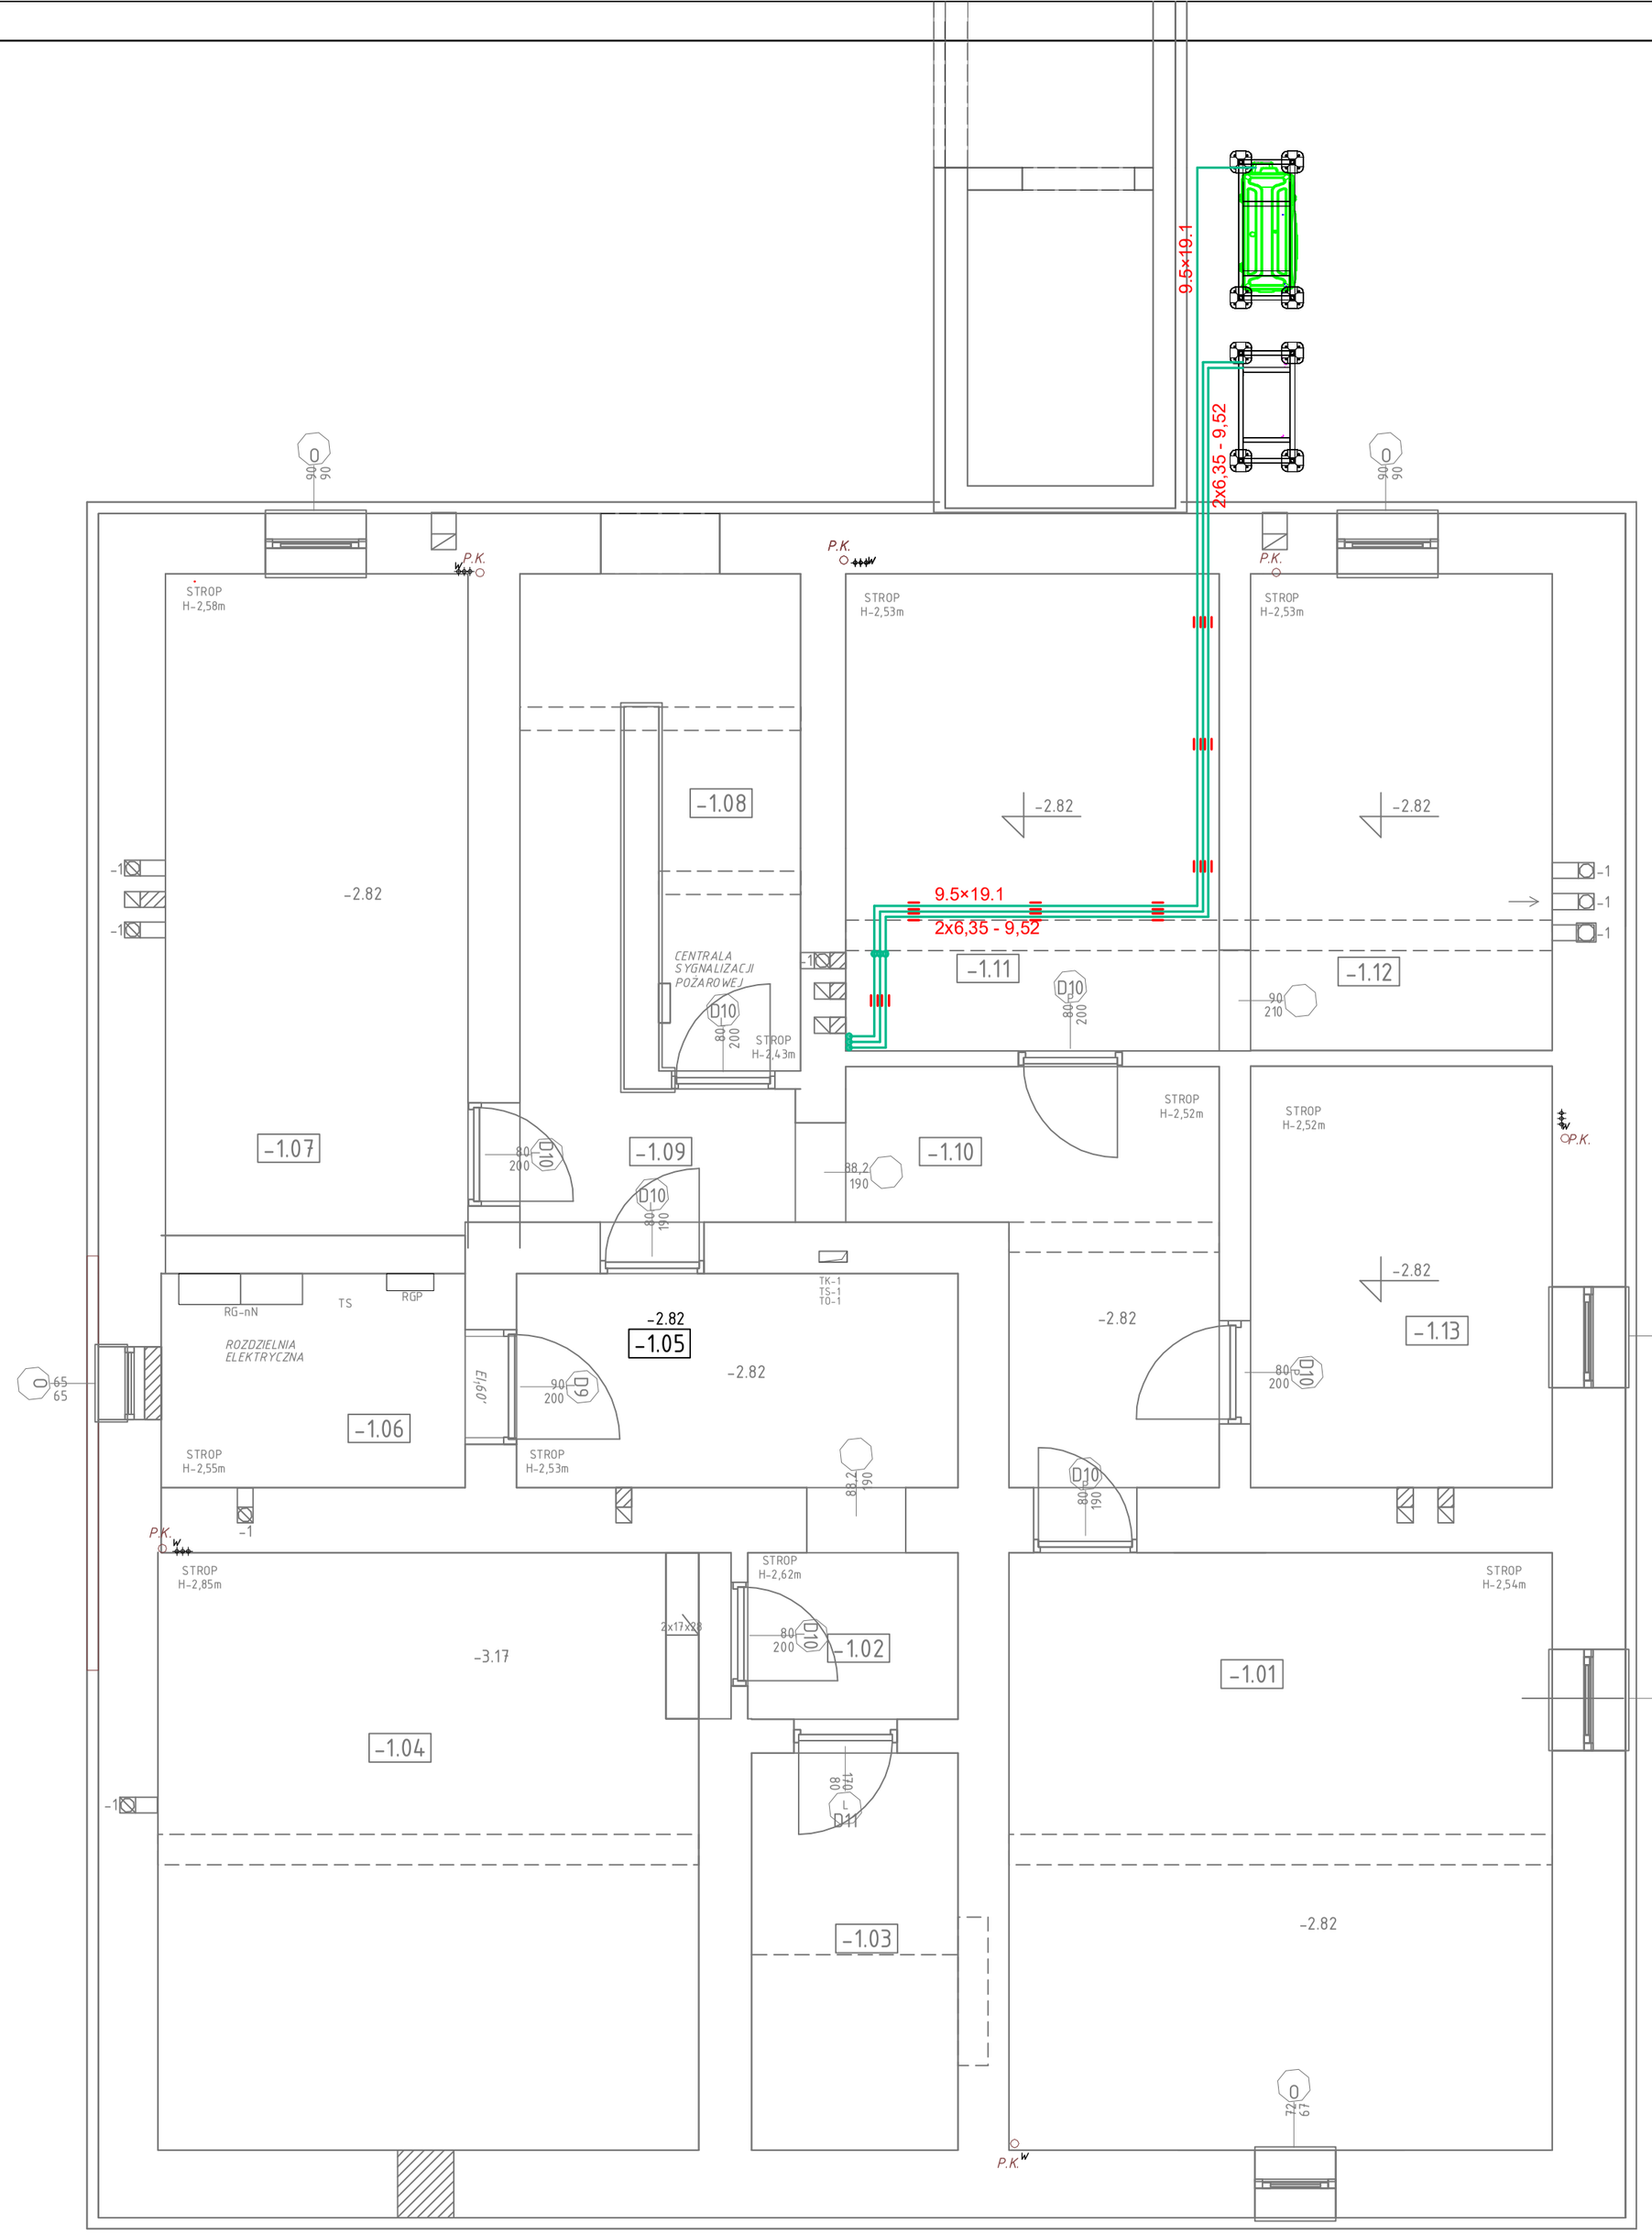

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA TYPU MULTIPLIT O MOCY ZNAMIONOWEJ 7,0 kW

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA SYSTEMY VRF

6.4×12.7 INSTALACJA FREONOWA ŚREDNICA CIECZ/GAZ

PODPORY PRZESUWNE NA INSTALACJI FREONOWEJ

BBF ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW			
obiekt:	PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKÓW		
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
projektant:	MGR INŻ. PAWEŁ ŚMIECH UPR.BUD. NR KL-56/2002		podpis:
opracował:	MGR INŻ. IWONA ZALIŃSKA UPR.BUD. NR SWK/0057/PDOS/07		podpis:
skala: 1:50	data: 10.2023	stadium: P.W.	branża: INSTALACYJNA SANITARNA
rysunek:	RZUT PIWNIC KLIMATYZACJA		numer: K1