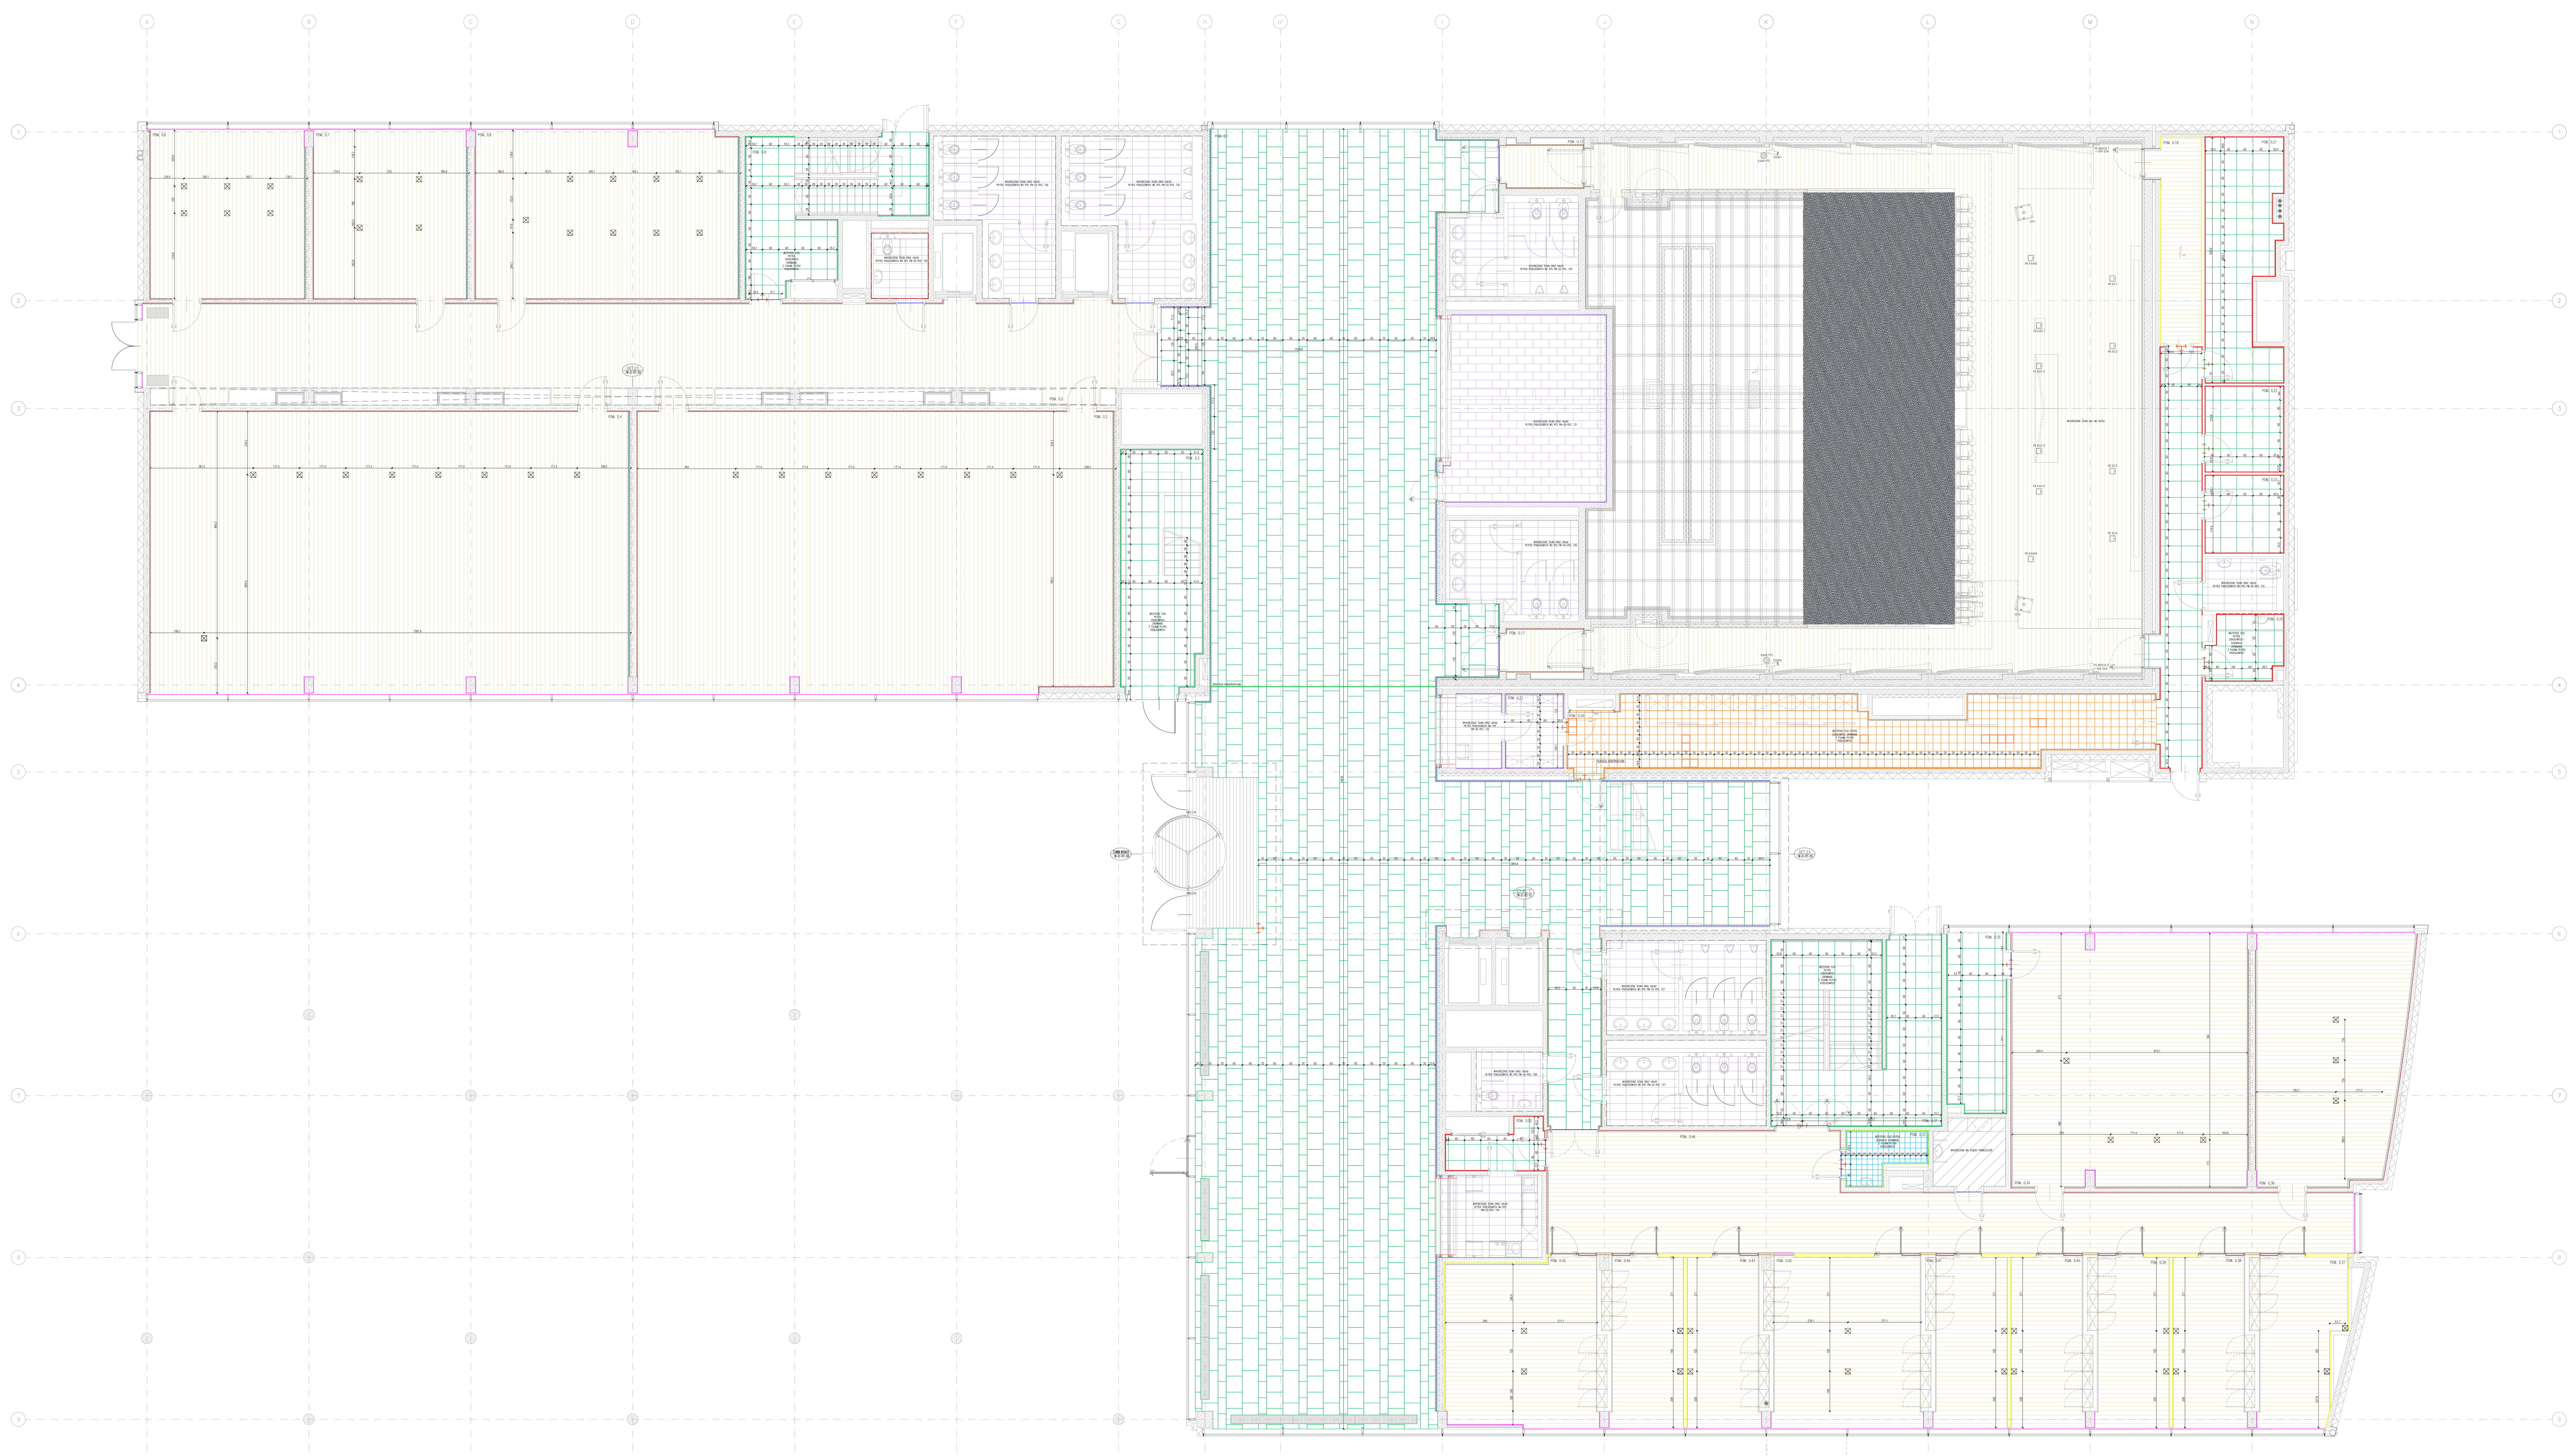

±0.00=219.46 m n.p.m.

UWAGI OGÓLNE:

1. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I TECHNICZNYMI, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI:
   – OPRACOWANIA PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
   – OPRACOWANIA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO I INSTALACJE
   – NIEZBĘDNE BRUZDY I PRZEBICIA
   – WYTYCZNE PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA
   – SPECJALNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE JAK OPINIE, OBLICZENIA ITP.
2. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, WSZELKIE EWENTUALNE KOLIZJE LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY NATYCHMIAST ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.
3. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY PRZELICZYĆ I SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. ZABRANIA SIĘ ODMIERZANIA WYMIARÓW I ODLEGŁOŚCI BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKÓW. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW Z NATURY. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NATYCHMIAST POWIADOMIĆ O TYM FAKCIE PROJEKTANTA. WYMIARY ŚCIAN GIPSO-KARTONOWYCH PODANO BEZ WYKOŃCZENIA.
4. ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE NA BIEŻĄCO Z RÓWNOLEGŁĄ KOORDYNACJĄ BRANŻOWĄ.
5. WARSTWY PRZEGRÓD WG OPISU TECHNICZNEGO .
6. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDOWLANE ODDZIELENIA POŻAROWEGO W ZAKRESIE ICH PARAMETRÓW REI NALEŻY ODNOSIĆ DO WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTALEŃ PODZIAŁU STREF POŻAROWYCH Z OPRACOWANIA 02.1 PW OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE POZIOME I PIONOWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZY UŻYCIU SPECJALNYCH MAS, KLAP P-POŻ, KASET OGNIOWYCH SYSTEMOWYCH.
8. W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
   –WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH (WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ)
   –NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (PKN)
   –INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
   –NSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH.
   –PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT
9. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I NIEŚCISŁOŚCI POMIĘDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI A BRANŻOWYMI NALEŻY ROZWIĄZYWAĆ W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
10. WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPRACOWANIU 02.2 PW OPERAT AKUSTYCZNY.
11. WSZYSTKIE OTWOROWANIA POD OKABLOWANIE TELETECHNICZNE I ELEKTRYCZNE W PODESTACH ORAZ SPOCZNIKACH KLATEK SCHODOWYCH (W TYM : ILOŚCI, WIELKOŚCI I LOKALIZACJA) WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
    UWAGA: W OBRĘBIE POMIESZCZEŃ: KUCHENNYCH, ORAZ PRZY NATRYSKACH, UMYWALKACH, POD PŁYTKI CERAMICZNE NALEŻY ZASTOSOWAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ TYPU POWŁOKOWEGO, MALOWANĄ NP. FOLIA W PŁYNIE, DO WYSOKOŚCI MIN. 2 M.
12. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WZMOCNIENIA ŚCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNĘTRZ, WISZĄCE MEBLE, GAŚNICE, GRZEJNIKI I INNE EL. INST. WIESZANE NA ŚCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAŻENIA KUCHNI RESTAURACYJNEJ ORAZ ŁAZIENEK.
13. W MIEJSCACH MOCOWANIA GRZEJNIKÓW DO ŚCIAN LEKKICH G-K NALEŻY DOŁOŻYĆ DODATKOWE PROFILE UA (MONTAŻ NA KĄTOWNIKACH STROP-STROP) I PRZYKRĘCIĆ GRZEJNIK BEZPOŚREDNIO DO NICH. PRZEJŚCIA KOŁKÓW LUB ŚRUB MONTAŻOWYCH W ŚCIANACH O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEZ PŁYTY DODATKOWO NALEŻY USZCZELNIĆ OGNIOWO.
14. DLA ŚCIAN GK NALEŻY PRZEWIDZIEĆ PEŁNY ASORTYMENT ELEMENTÓW SYSTEMU DLA ŚCIAN SZKIELETOWYCH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA TAK, ABY SPEŁNIĆ WYTYCZNE DOTYCZĄCE PARAMETRÓW AKUSTYCZNYCH, P.POŻ. PO WYBORZE KONKRETNYCH FIRM/PRODUCENTÓW I TYPÓW MATERIAŁÓW, NA ETAPIE PROJEKTU WYKOŃCZENIOWEGO, NALEŻY UZGODNIĆ Z BIUREM WSZELKIE OSTATECZNE ROZWIĄZANIA I NIEZBĘDNE DETALE.
15. W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJI WEWNĄTRZ ŚCIAN TZW. LEKKICH (STG) –ZASTOSOWANE SYSTEMY MUSZĄ ZAPEWNIAĆ MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA INSTALACJI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PODUCENTA. DOTYCZY WSZYSTKICH ŚCIAN (W TYM Z WYMAGANIAMI P.POŻ, AKUSTYCZNYMI).
16. WSZYSTKIE TRANSFERY AKUSTYCZNE/WENTYLACYJNE WYKONAĆ WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY INSTALACJE WENTYLACJI.
17. WSZYSTKIE IZOLACJE HYDROIZOLACJE Z USZCZELNIENIAMI WYKONAĆ ŚCIŚLE WG. OPISÓW SPECYFIKACJI SST-02 ARCHITEKTURA ORAZ KONSTRUKCJE.
18. WSZYSTKIE IZOLACJE TERMICZNE WYKONAĆ ŚCIŚLE WG. OPISÓW SPECYFIKACJI ARCHITEKTURY SST-02.
19. PODANE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WSZYSTKIE PARAMETRY BUDYNKU, ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ICH RELACJA DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA (KĄTY, WYMIARY ITP.) PODLEGAJĄ SPRAWDZENIU PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI.
20. WYKONAWCY POSZCZEGÓLNYCH PRAC MOGĄ PRZEDSTAWIĆ RÓWNORZĘDNE ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGÓLNEJ (ST).
21. WSZELKIE ODCHYLENIA OD WYMIARÓW PRZEWIDZIANYCH W ODPOWIEDNICH PRZEPISACH, PN LUB NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ (W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRE Z NICH SĄ BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE) PRZEKRACZAJĄCE DOPUSZCZALNĄ PRZEZ NIE TOLERANCJĘ WYKONANIA, BĘDĄ KORYGOWANE NA WYŁĄCZNY KOSZT WYKONAWCY.
22. WSZELKIE NASUWAJĄCE SIĘ WYKONAWCY WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE INTERPRETACJI ZAPISÓW I RYSUNKÓW NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU W FORMIE PISEMNEJ.
23. WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU WG DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ WYKONAWCY NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGÓLNEJ (ST).
24. AKCEPTACJA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEZ ARCHITEKTA I/LUB WŁAŚCIWEGO Z UWAGI NA DANĄ BRANŻĘ PROJEKTANTA BRANŻOWEGO NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGÓLNEJ (ST)
25. KAŻDY WYKONYWANY PRZEZ WYKONAWCĘ ELEMENT BUDYNKU WIDOCZNY PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH UZGODNIENIA TEGOELEMENTU I JEGO KOLORYSTYKI. WYKONAWCA PRZYGOTUJE PRÓBKI CELEM ICH PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRZEZ ARCHITEKTA I ZAMAWIAJĄCEGO. AKCEPTACJA OZNACZA ZATWIERDZENIE WYRAŻANE W FORMIE PISEMNEJ (ZGODNIE Z ST). PRÓBKI WZORCOWE PRZECHOWYWANE PRZEZ ARCHITEKTA STANOWIĆ BĘDĄ PUNKT ODNIESIENIA PRZY ODBIORZE PRAC.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

1. ODPORNOŚCI OGNIOWE " EI" DLA ELEMENTÓW BUDYNKU STANOWIĄ WYTYCZNĄ DLA PRZEJŚĆ I PRZEPUSTÓW INSTALACJI. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z ODPORNOŚCI OGNIOWEJ "R" DLA KONSTRUKCJI NALEŻY ROZPATRYWAĆ INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA W BUDYNKU ZE ZWRÓCENIEM SZCZEGÓLNEJ NA ZAPIS OPERATU P.POŻ. :

–GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA	R 60 *
–KONSTRUKCJA NOŚNA CZĘŚCI PODZIEMNEJ	R 120
–STROPY	REI 60
–STROP NAD PODPIWNICZENIEM	REI 120
–STROPODACH	REI 60
–ŚCIANY WEWNĘTRZNE	EI 15
–ŚCIANY ZEWEWNĘTRZNE	EI 30 (O-I)**

* WSZYSTKIE ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OPARTE BĘDĄ NA ELEMENTACH POSIADAJĄCYCH KLASĘ NIE MNIEJ NIŻ R 120 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

** W ZAKRESIE PASA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO, WRAZ Z JEGO POŁĄCZENIEM ZE STROPEM

2. SZCZEGÓŁOWE WYMIAROWANIE KRZYWIZN WG OSOBNYCH RYSUNKÓW ZAŁĄCZONYCH DO OPRACOWANIA .
3. SZCZEGÓŁOWE WYMIARY I OSPRZĘT TYPÓW DRZWI I BRAM WG RYSUNKÓW ZESTAWCZYCH. DOBIERANE DRZWI MUSZĄ BYĆ ZGODNE ZE WSZYSTKIMI WYMIARAMI ZAWARTYMI W RYS. ZESTAWCZYCH DETALACH.
4. OPISY WARSTW PRZEGRÓD PIONOWYCH/POZIOMYCH STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO OPISU TECHNICZNEGO.
5. JEŻELI RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI WSKAZANYMI PRZY GRANICACH SEKCJI.
6. PRZY DRZWIACH O ODPORNOŚCI PPOŻ EI30 LUB EI60 NALEŻY W OBSZARZE PARKIETU ZASTOSOWAĆ PRÓG Z MATERIAŁU NIEPALNEGO NP. ZE STALI NIERDZEWNEJ / ALUMINIUM, W KOLORZE ŚLUSARKI. PRÓG ZLICOWANY Z POZIOMEM PODŁOGI

DETAL A.



SKALA 1:10

DETAL B.

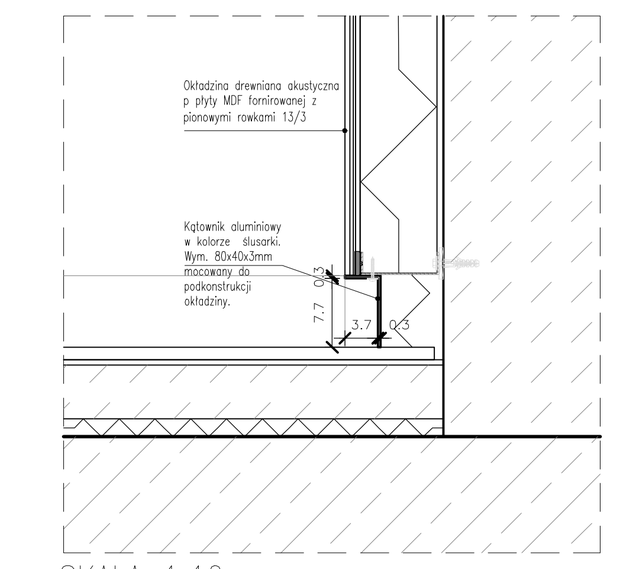

SKALA 1:10

DETALC.



SKALA 1:10

DETAL D.



SKALA 1:10

DETAL E.



SKALA 1:10

DETAL E.



SKALA 1:10

DETAL F.



SKALA 1:10

DETAL G.



SKALA 1:10

DETAL H.



SKALA 1:10

LEGENDA SYMBOLI GRAFICZNYCH:

POSADZKI

WEWN.

- PŁYTKI GRESOWE TECHNICZNE 30x30cm gładkie, matowe, w kolorze szarym, antypoślizgowość min R10, fuga epoksydowa 3mm,
- PŁYTKI GRESOWE TECHNICZNE 20x20cm gładkie, matowe, w kolorze szarym, antypoślizgowość min R10, fuga epoksydowa 3mm,
- PŁYTKI GRESOWE TECHNICZNE RELIEFOWE 20x20cm gładkie, matowe, w kolorze szarym, antypoślizgowość min R11, fuga epoksydowa 3mm
- PŁYTKI GRESOWE 60x60cm gładkie, matowe, w kolorze szarym, antypoślizgowość min R10, fuga epoksydowa 3mm,
- PŁYTKI GRESOWE 60x60cm, 30x60cm, 60x120cm gładkie, matowe, w kolorze szarym, antypoślizgowość min R10, fuga epoksydowa 3mm,
- PŁYTKI GRESOWE 30x60cm, gładkie, matowe, w kolorze szarym, antypoślizgowość min R10, fuga epoksydowa 3mm,
- ŻYWICA EPOKSYDOWA antypoślizgowa matowa powierzchnia z posypką i kruszywem, kolor RAL 7004 cokół z żywicy epoksydowej, wys 30cm.
- ŻYWICA EPOKSYDOWA antypoślizgowa matowa powierzchnia z posypką i kruszywem, kolor RAL 7012 cokół z żywicy epoksydowej, wys 30cm.
- ŻYWICA EPOKSYDOWA antypoślizgowa matowa powierzchnia z posypką i kruszywem, kolor RAL 1028
- ŻYWICA EPOKSYDOWA malowanie miejsc dla NPS antypoślizgowa matowa powierzchnia z posypką i kruszywem, kolor RAL 5017
- ŻYWICA EPOKSYDOWA antypoślizgowa matowa powierzchnia z posypką i kruszywem, kolor RAL 7004 twarda-elastyczna, odporna na promieniowanie UV
- DESKA 3-WARSTWOWA trzylamelowa, jasne drewno-dąb, mocowana na kleju zgodnie z tech. producenta odporna na zarysowania, chemikalia, lakier matowy, sposób układania: wzór angielski prosty
- WYKŁADZINA DYWANOWA ANTYSTATYCZNA o wysokiej odporności na kółka krzeseł i cechach co najmniej trudnopalności, do pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym, kolor: beżowy
- WYKŁADZINA DYWANOWA ANTYSTATYCZNA o wysokiej odporności na kółka krzeseł i cechach co najmniej trudnopalności, do pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym, kolor: czarny
- POSADZKA BETONOWA

DODATKOWE ELEMENTY

- PUSZKA PODŁOGOWA WG INST. EL
- GRZEJNIK KANAŁOWY WG INST. CO
- WPUST PODŁOGOWY
- TECHNICZNE ZŁĄCZE DYLATACYJNE, aluminiowe
- Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej korkiem
- Listwa wykończeniowa ze stali nierdzewnej, do podłóg o tym samym poziomie

COKOŁY

- Cokół z płytek podłogowych 30x30cm, wys. 8cm
- Cokół z płytek podłogowych 20x20cm, wys. 8cm
- Cokół z płytek podłogowych 60x60cm, wys. 8cm cofnięty, zlicowany z tynkiem
- Cokół z płytek podłogowych 60x60cm, wys. 8cm
- Płytki cokołowe z rowkiem 9x20cm, + płytki cokołowe narożnikowe wewn. i zewn.
- Cokół MDF fornirowany, wilgocioodporny, klejony do ściany, w kolorze podłogi, wys. 8cm
- LISTWA PRZYPODŁOGOWA ZLICOWANA, aluminiowa przystosowana do montażu płyty MDF fornirowanej o gr. max 8mm, wys. 8cm
- Kątownik aluminiowy, malowany w kolorze ślusarki, montowany do okładziny, wym. 80x40x3mm
- Cokół z żywicy epoksydowej, kolor RAL 7004, wys. 30cm
- Cokół z żywicy epoksydowej, kolor RAL 7012, wys. 30cm
- Cokół z płytek podłogowych 30x60cm, wys. 8cm zlicowany z tynkiem
- Wywinięcie wykładziny wys. 8cm
- LISTWA PRZYPODŁOGOWA ZLICOWANA, aluminiowa przystosowana do montażu elementu ozdobnego z blachy malowanej w kolorze ślusarki, wys. 8cm
- Cokół z płaskownika aluminiowego w kolorze białym wys. 10cm

PŁYTKI I OKŁADZINY ŚCIENNE

- Płytki białe, gładkie szkliwione 20x20cm +płytka narożna wewnętrzna i zewnętrzna 2,4x20cm
- Płytki białe, gładkie szkliwione 20x20cm
- Płytki gresowe, szare 60x60cm
- Okładzina ścienna akustyczna z płyty MDF fornirowanej, w kolorze jasnego drewna z pionowymi rowkami 13mm/3mm
- Panel akustyczny z desek MDF 31x31mm pokrytych fornirem w kolorze jasnego drewna na podkładzie z filcu PET
- Okładzina z blachy ze stali nierdzewnej, malowanej w kolorze ślusarki
- Panel akustyczny tłumiący, gr 4cm, kolor czarny

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU WRAZ Z GARAŻEM PODZIEMNYM POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE BUDYNKU BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH ROBÓT BUDOWLANYCH: - BUDOWA ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI : WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI PRZEPŁYWOWYMI, ELEKTRYCZNEJ, OŚWIETLENIA TERENU,TELETECHNICZNEJ, - PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ, - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ, - LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA TERENU, - LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI TELETECHNICZNEJ, - PRZEBUDOWA UKŁADU PLACÓW, MIEJSC POSTOJOWYCH I DRÓG WEWNĘTRZNYCH, NA DZIAŁKACH NR 35/8, 37/7, 38/3, 39, 40, 62/7, 105/3, 50/2, 57/1, 57/4, 62/8, 57/5 OBR. 35 PODGÓRZE, PRZY UL. MICHAŁA BOBRZYŃSKIEGO W KRAKOWIE"
INWESTOR:	**UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE** 31-002 KRAKÓW UL.KANONICZA 25 TEL: 12 421 68 48

INGARDEN & EWY

ARCHITEKT: K. INGARDEN, J.EWY ARCHITEKCI SP. Z O.O.
31-126 KRAKÓW, UL. GRABOWSKIEGO 5/3
TEL / FAX: 0048 12 4250680

PODPISY:
PROJEKTANT: ARCH. KRZYSZTOF INGARDEN GP Upr. 408/90
ARCH. JACEK EWY UAN UPR. 323/87
SPRAWDZAJĄCY: ARCH KRZYSZTOF STĘPNIAK UAN Upr. 48/89
OPRACOWAŁ: ARCH. KATARZYNA PIKIEWICZ-DERUS

KONSTRUKCJA: GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 192A, 30-212 KRAKÓW
TEL: 0048 12 362 95 90

INSTALACJE: MBC
UL. OLIMPIJSKA 7, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
TEL: 0048 32 720 33 00

DROGI: PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS STANISŁAW ALBRICHT.
UL. JULIUSZA LEA 114, 30-133 KRAKÓW
TEL: 12 6239345

PROJEKT ZIELENI: PRACOWNIA PROJEKTOWA " L A N D - A R C H " M. TUJKO
UL.ADAMA VETULANIEGO 1A P.329, 31-227 KRAKÓW
TEL: 512355684

TYTUŁ:	RZUT PODŁÓG PARTERU	NR ARKUSZA:	PW-02-03-06-2022-RYS. 600
		SKALA:	1:100
		REWIZJA:	0
		DATA:	03.06.2022
		FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
		BRANŻA:	ARCHITEKTURA

NR	DATA:	MODYFIKACJA: