SYMBOL	OH_1	OH_2	OH_3	OH_4	OH_5
LOKALIZACJA	KLATKA K1 KONDYGNACJE: PARTER . PIĘTRO I, II,	KLATKA K1 KONDYGNACJE: PARTER . PIĘTRO I, II, III	PIĘTRO III	PIĘTRO III	PIĘTRO III
WIDOK	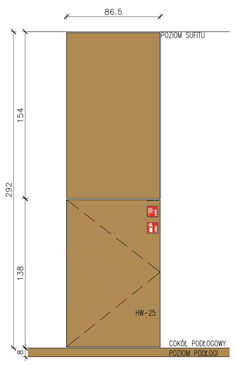 OH_01	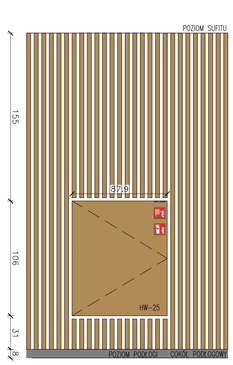 OH_02	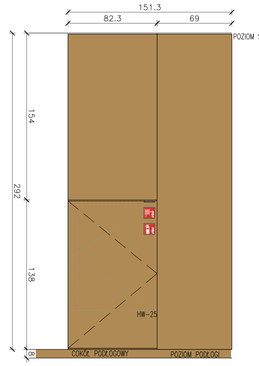 OH_03	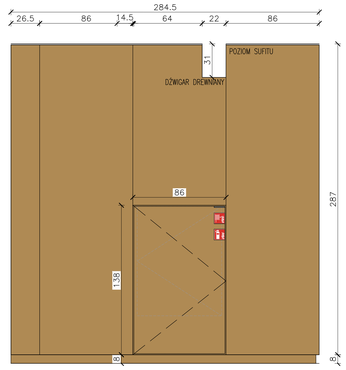 OH_04	 OH_05
RZUT	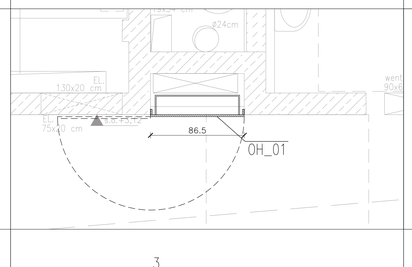 OH_01	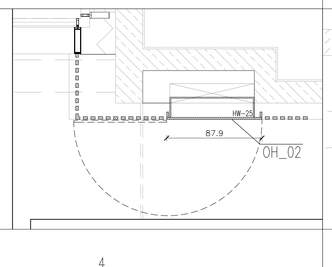 OH_02	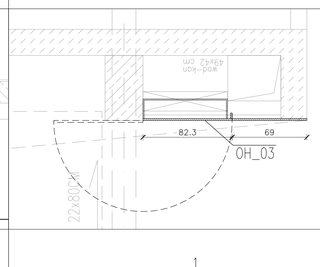 OH_03	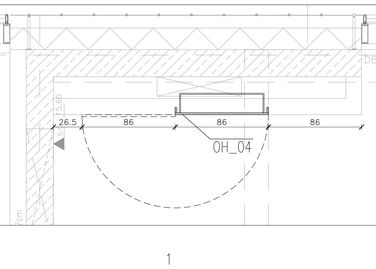 OH_04	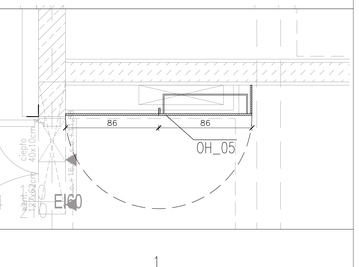 OH_05
ILOŚĆ	3	4	1	1	1

SYMBOL	OH_6	OH_7	OH_8	OH_9
LOKALIZACJA	PIĘTRO III	PIĘTRO III	PARTER , PIĘTRO I, PIĘTRO II	PIĘTRO III
WIDOK	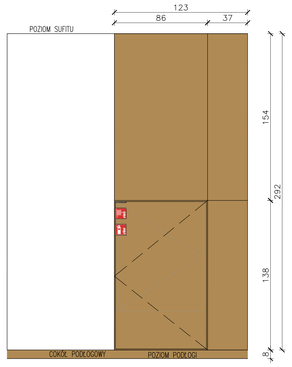 OH_06	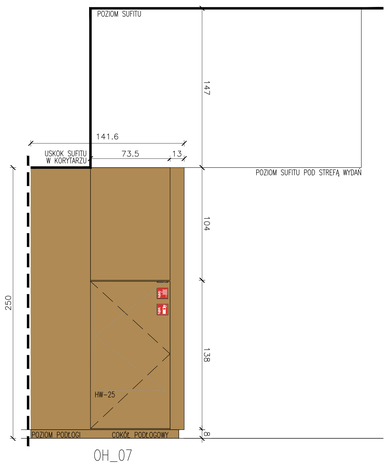 OH_07	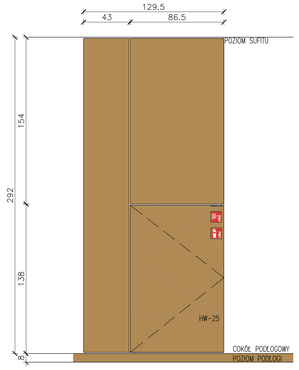 OH_08	 OH_09
RZUT	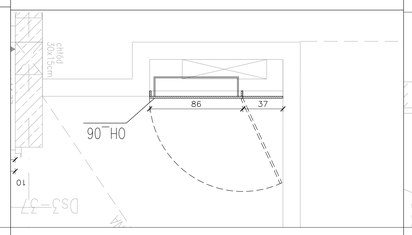	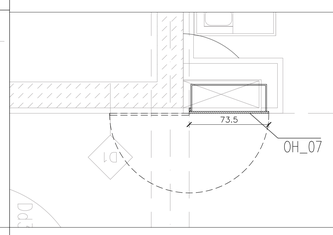 OH_07	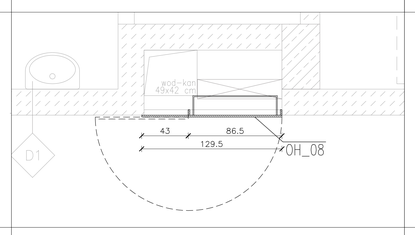 OH_08	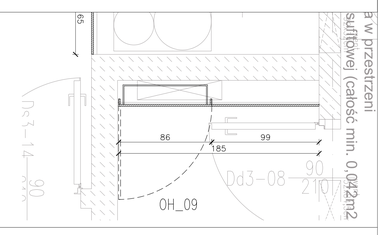 OH_09
ILOŚĆ	1	1	3	1

1. OBUDOWY SZAFEK HYDRANTOWYCH NALEŻY WYKONAĆ Z PŁYT MDF FORNIROWANYCH W KOLORZE KLON .
2. KOLOR FORNIRU NALEŻY USZCZOWIĆ Z PROJEKTATEM PO PRZEDSTAWIENIU PROBEK.
3. SZAFKI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W UCHWYT METALOWY W KOLORZE RAL 70337 ORAZ ZAPEWNIĆ SYSTEM ZAMYKANIA TYPU KLIK.
4. OBUDOWY SZAF ORAZ MONTAŻ HYDRANTÓW NALEŻY ROZPOATWAC RAZEM Z PROJEKTEM WOD—KAN.
5. NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZAWIASY UKRYTE UMOŻLIWIAJĄCE OTWARCIE / WYLOŻENIE DRZWICZEK ZABUDOWY O KĄT 180 STOPNI.
6. ZABUDOWĘ W MIEJSCACH STYKU Z OKŁADZINAMI LAMELOWYMI NALEŻY DOPOSTOWAĆ DO PODZIAŁU LISTEW.
7. PRZY MONTAŻU SZAFEK HYDRANTOWYCH NALEŻY ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA DRZWI STALOWY O KĄT WYNIKAJĄCY Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH.
8. ZABUDOWY HYDRANÓW W W ALILI WYKONAĆ WG ZESTAWIENIA OKŁADZIN SALI.
9. DRZWI OBUDOWY SZAFEK HYDRANTOWYCH NALEŻY WYPOSAŻYĆ Z NORMOWE OZNACZENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH.

UWAGI OGÓLNE:

1. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ, ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I TECHNICZNYMI, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI:
   – OPRACOWANIA PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
   – OPRACOWANIA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO I INSTALACJE
   – NIEZBĘDNE BRUZDY I PRZEBICIA
   – WYTYCZNE PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA
   – SPECJALNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE JAK OPINIE, OBLICZENIA ITP.
2. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, WSZELKIE EWENTUALNE KOLIZJE LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY NATYCHMIAST ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY PRZELICZYĆ I SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. ZABRANIA SIĘ, ODMIERZANIA WYMIARÓW I ODLEGŁOŚCI BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKÓW. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW Z NATURY, W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB BŁĘDNIE MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NATYCHMIAST POWIADOMIĆ O TYM FAKCIE PROJEKTANTA, WYMIARY ŚCIAN GIPSO–KARTONOWYCH PODANO BEZ WYKOŃCZENIA.
4. ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE NA BIEŻĄCO Z KOWNOLEGŁĄ KOORDYNACJĄ BRANŻOWĄ,
5. MARSTWY PRZEGRÓD WG OPISU TECHNICZNEGO
6. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDOWLANE ODDZIELENIA POŻAROWEGO W ZAKRESIE ICH PARAMETRÓW REI NALEŻY ODNOŚIĆ DO WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z DOKŁADNYCH PODZIAŁU STREF POŻAROWYCH Z OPRACOWANIA 02.1 PW OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE POZIOME I PIONOWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZY UŻYCIU SPECJALNYCH MAS, KLAP P–POŻ, KASET OGNIOWYCH SYSTEMOWYCH.
8. W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ, OBOWIĄZUJĄ;
   –WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO–MONTAŻOWYCH (WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ)
   –NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (PKN)
   –INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
   –INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH.
   –PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT
9. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI A BRANŻOWYMI NALEŻY ROZWIĄZYWAĆ W PORÓZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
10. WYMAGANA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPRACOWANIU 02.2 PW OPERAT AKUSTYCZNY.
11. WSZYSTKIE OTWORowANIA POD OKABLOWANIE TELETECHNICZNE I ELEKTRYCZNE W PODESTACH ORAZ SPOCZNIKACH KLATEK SCHODOWYCH (W TYM I ILOŚCI, WIELKOŚCI I LOKALIZACJI) WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
    UWAGA: W OBRĘBIE POMIESZCZEŃ: KUCHENNYCH, ORAZ PRZY NATRYSKACH, UMYWALKACH, POD PŁYTKI CERAMICZNE, NALEŻY ZASTOSOWAĆ IZOLACJE PRZECIWWODNĄ TYPU POWLOKOWEGO, MALOWANĄ NP. FOLIA W PŁYNIE, DO WYSOKOŚCI MIN. 2 M.
12. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WZMOCNIENIA ŚCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNĘTRZ, WISZĄCE MEBLE, GAŚNICE, GRZEJNIKI I INNE EL. INST. WESZANE NA ŚCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAŻENIA KUCHNI RESTAURACYJNEJ ORAZ ZACZENEK.
13. W MIEJSCACH WZOCWANIA GRZEJNIKÓW DO ŚCIAN LEKKICH G–K NALEŻY DOŁOŻYĆ DODATKOWE PROFILE UA (MONTAŻ NA KATOWNIKACH STROP–STROP) I PRZYKRYĆ GRZEJNIK BEZPOŚREDNIO DO NICH. PRZEJŚCIA KOŁKÓW LUB ŚRUB MONTAŻOWYCH W ŚCIANACH O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEZ PŁYTY DODATKOWO NALEŻY USZCZELNIĆ OGNIOWO.
14. DLA ŚCIAN GK NALEŻY PRZEWIDZIEĆ PEŁNY ASORTYMENT ELEMENTÓW SYSTEMU DLA ŚCIAN SZKIELETOWYCH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA TAK, ABY SPEŁNIĆ WYTYCZNE DOTYCZĄCE PARAMETRÓW AKUSTYCZNYCH, P.POŻ. PO WYBORZE KONKRETNYCH FIRM/PRODUCENTÓW I TYPÓW MATERIAŁÓW, NA ETAPIE PROJEKTU WYKOŃCZENIOWEGO, NALEŻY UZGODNIĆ Z BIUREM WSZELKIE OSTATECZNE. ROZWIĄZANIA I NIEZBĘDNE DETALE.
15. W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJI WOWNĄTRZ ŚCIAN TZW. LEKKICH (STZ) –ZASTOSOWANE SYSTEMY MUSZĄ ZAPEWNIAĆ MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA INSTALACJI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PODUCENTA. DOTYCZY WSZYSTKICH ŚCIAN (W TYM Z WYMAGANIAMI P.POŻ, AKUSTYCZNYM).
16. WSZYSTKIE TRANSFERY AKUSTYCZNE/WENTYLACYJNE WYKONAĆ WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY INSTALACJE WENTYLACJI.
17. WSZYSTKIE IZOLACJE HYDROIZOLACYJNE Z USZCZELNIENIAMI WYKONAĆ ŚCIŚLE WG. OPISÓW SPECYFIKACJI SST–02 ARCHITEKTURA ORAZ SST–05 KONSTRUKCJE.
18. WSZYSTKIE IZOLACJE TERMICZNE WYKONAĆ ŚCIŚLE WG. OPISÓW SPECYFIKACJI ARCHITEKTURY SST–02.
19. PODANE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WSZYSTKIE PARAMETRY BUDYNKU, (ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ICH RELACJA DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA (WZTY, WYMARY ITP.) PODLEGAJĄ SPRAWDZENIU PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI.
20. WYKONAWCY POSZCZEGÓLNYCH PRAC MOGĄ PRZEDSTAWIĆ RÓWNORZĘDNE ROZWIĄZANIA. ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGÓLNEJ (ST).
21. WSZELKIE ODCHYLENIA OD WYMARÓW PRZEWIDZIANYCH W ODPOWIEDNICH PRZEPISACH, PN LUB NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WYKONAWCY/A (W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRE Z NICH SĄ BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE) PRZEDKAZANEJ DOPUSZCZANA PRZEZ NIE TOLERANCJE, WYKONAWA, BĘDĄ PONOWIONE NA WYŁĄCZNY KOSZT WYKONAWCY.
22. WSZELKIE NASUWAJĄCE SIĘ WYKONAWCY WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE INTERPRETACJI ZAPISÓW I RYSUNKÓW NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU W FORMIE PISEMNEJ.
23. WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU WG DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ WYKONAWCY NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGÓLNEJ (ST).
24. AKCEPTACJA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEZ ARCHITEKTA I/LUB WŁAŚCIWEGO Z UWAGI NA DANĄ BRANŻĘ, PROJEKTANTA BRANŻOWEGO NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGÓLNEJ (ST)
25. KAŻDY WYKONYWANY PRZEZ WYKONAWCĘ ELEMENT BUDYNKU WIDOCZNY PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH UZGODNIENIA TEGO ELEMENTU I JEGO KOLORYSTYKI. WYKONAWCA PRZYGOTUJE PRÓBKI CELEM ICH PREZENTACJENA DO AKCEPTACJI PRZEZ ARCHITEKTA I ZAMAWIAJĄCEGO. AKCEPTACJA OZNACZA ZATWIERDZENIE WYRAŻONE W PISMIE (ZGODNIE Z ST). PRÓBKI WZORCOWE PRZECHOWYWANE PRZEZ ARCHITEKTA STANOWIĆ BĘDĄ PUNKT ODNIESIENIA PRZY ODBIORZE PRAC.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

1. ODPORNOŚCI OGNIOWE " EI" DLA ELEMENTÓW BUDYNKU STANOWIĄ WYTYCZNA DLA PRZELIC ↓ PRZEPUSTÓW INSTALACJI. WYMAGANA WYNIKAJĄCE Z ODPORNOŚCI OGNIOWEJ "EI" DLA KONSTRUKCJI NALEŻY ROZPATRYWAĆ INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA W BUDYNKU ZE ZWRÓCENIEM SZCZEGÓLNEJ NA ZAPIS OPERATU P.POŻ. :

–GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA	R 60 *
–KONSTRUKCJA NOŚNA CZĘŚCI PODZIEMNEJ	R 120
–STROPY	REI 60
–STROP NAD PODPIWNICZENEM	REI 120
–STROPODACH	REI 60
–ŚCIANY WEWNĘTRZNE	EI 15
–ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	EI 30 (O–i)**

* WSZYSTKIE ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OPARTE BĘDĄ NA ELEMENTACH POSIADAJĄCYCH KLASĘ NIE MNIEJ NZ R 120 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

** W ZAKRESIE PASA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO, WRAZ Z JEGO POŁĄCZENIEM ZE STROPEM LUB WG JEDNOSTKOWEGO DOPUSZCZENIA DLA RYGLI P.POŻ

2. SZCZEGÓŁOWE WYMIAROWANIE KRZYWIZN WG OSOBNYCH RYSUNKÓW ZAŁĄCZONYCH DO OPRACOWANIA .
3. SZCZEGÓŁOWE WYMIARY I OSPRZĘT TYPÓW DRZWI . I BRAM WG RYSUNKÓW ZESTAWCZYCH. DOBIERANE DRZWI MUSZĄ BYĆ ZGODNE ZE WSZYSTKIMI WYMARAMI ZAWARTYMI W RYS. ZESTAWCZYCH DETALOW.
4. OPISY WARSTW PRZEGRÓD PIONOWYCH/POZIOMYCH ZAWRTE SĄ W OPISIE TECHNICZNYM ARCHITEKTURY.
5. JEŻELI RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI WOKAŻNYMI PRZY GRANICACH SEKCJI.

±0.00=219.46 m n.p.m.

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU WRAZ Z GARAŻEM PODZIEMNYM POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE BUDYNKU BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE,
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH ROBÓT BUDOWLANYCH:
- BUDOWA ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI : WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI PRZEPŁYWOWYMI, ELEKTRYCZNEJ, OŚWIETLENIA TERENU,TELETECHNICZNEJ,
- PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ,
- PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ,
- LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA TERENU,
- LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI TELETECHNICZNEJ,
- PRZEBUDOWA UKŁADU PLACÓW, MIEJSC POSTOJOWYCH I DRÓG WEWNĘTRZNYCH, NA DZIAŁKACH NR 35/8, 37/7, 38/3, 39, 40, 62/7, 105/3, 50/2, 57/1, 57/4, 62/8, 57/5 OBR. 35 PODGÓRZE,
PRZY UL. MICHAŁA BOBRZYŃSKIEGO W KRAKOWIE"

INWESTOR: **UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE**
31-002 KRAKÓW
UL.KANONICZA 25
TEL: 12 421 68 48

PODPISY:

INGARDEN & EWY

ARCHITEKT: **K. INGARDEN, J.EWY ARCHITEKCI SP. Z O.O.**
31-139 KRAKÓW,
UL. GRABOWSKIEGO 5/3
TEL / FAX: 0048 12 4250680

PROJEKTANT: ARCH. KRZYSZTOF INGARDEN
OIP Upr. 408/90

ARCH. JACEK EWY
UAN UPN. 323/87

SPRAWDZAJĄCY: ARCH KRZYSZTOF STĘPNIAK
UAN Upr. 48/89

OPRACOWAŁ: ARCH. SYLWESTER STANIUCHA
INŻ PIOTR BLICHARZ

KONSTRUKCJA:	GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 192A, 30-212 KRAKÓW TEL: 0048 12 362 95 90	INSTALACJE:	MBC UL. OLIMPIJSKA 7, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE TEL: 0048 32 720 33 00
DROGI:	PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS STANISŁAW ALBRICHT. UL. JULIUSZA LEA 114 30-133 KRAKÓW TEL: 12 4229345	PROJEKT ZIELENI:	PRACOWNIA PROJEKTOWA "L A N D - A R C H I" M. TUJKO UL. JOANNY VETTULANIEGO 14 P. 329, 31-227 KRAKÓW TEL: 512359684

TYTUŁ: **ZESTAWIENIE ZABUDOWY SZAFEK HYDRANTOWYCH**

NR ARKUSZA:	PW-02-03-06-2022-828		
SKALA:	1:20	REWIZJA:	0
DATA:	03.06.2022		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		

NR	DATA:	MODYFIKACJA: