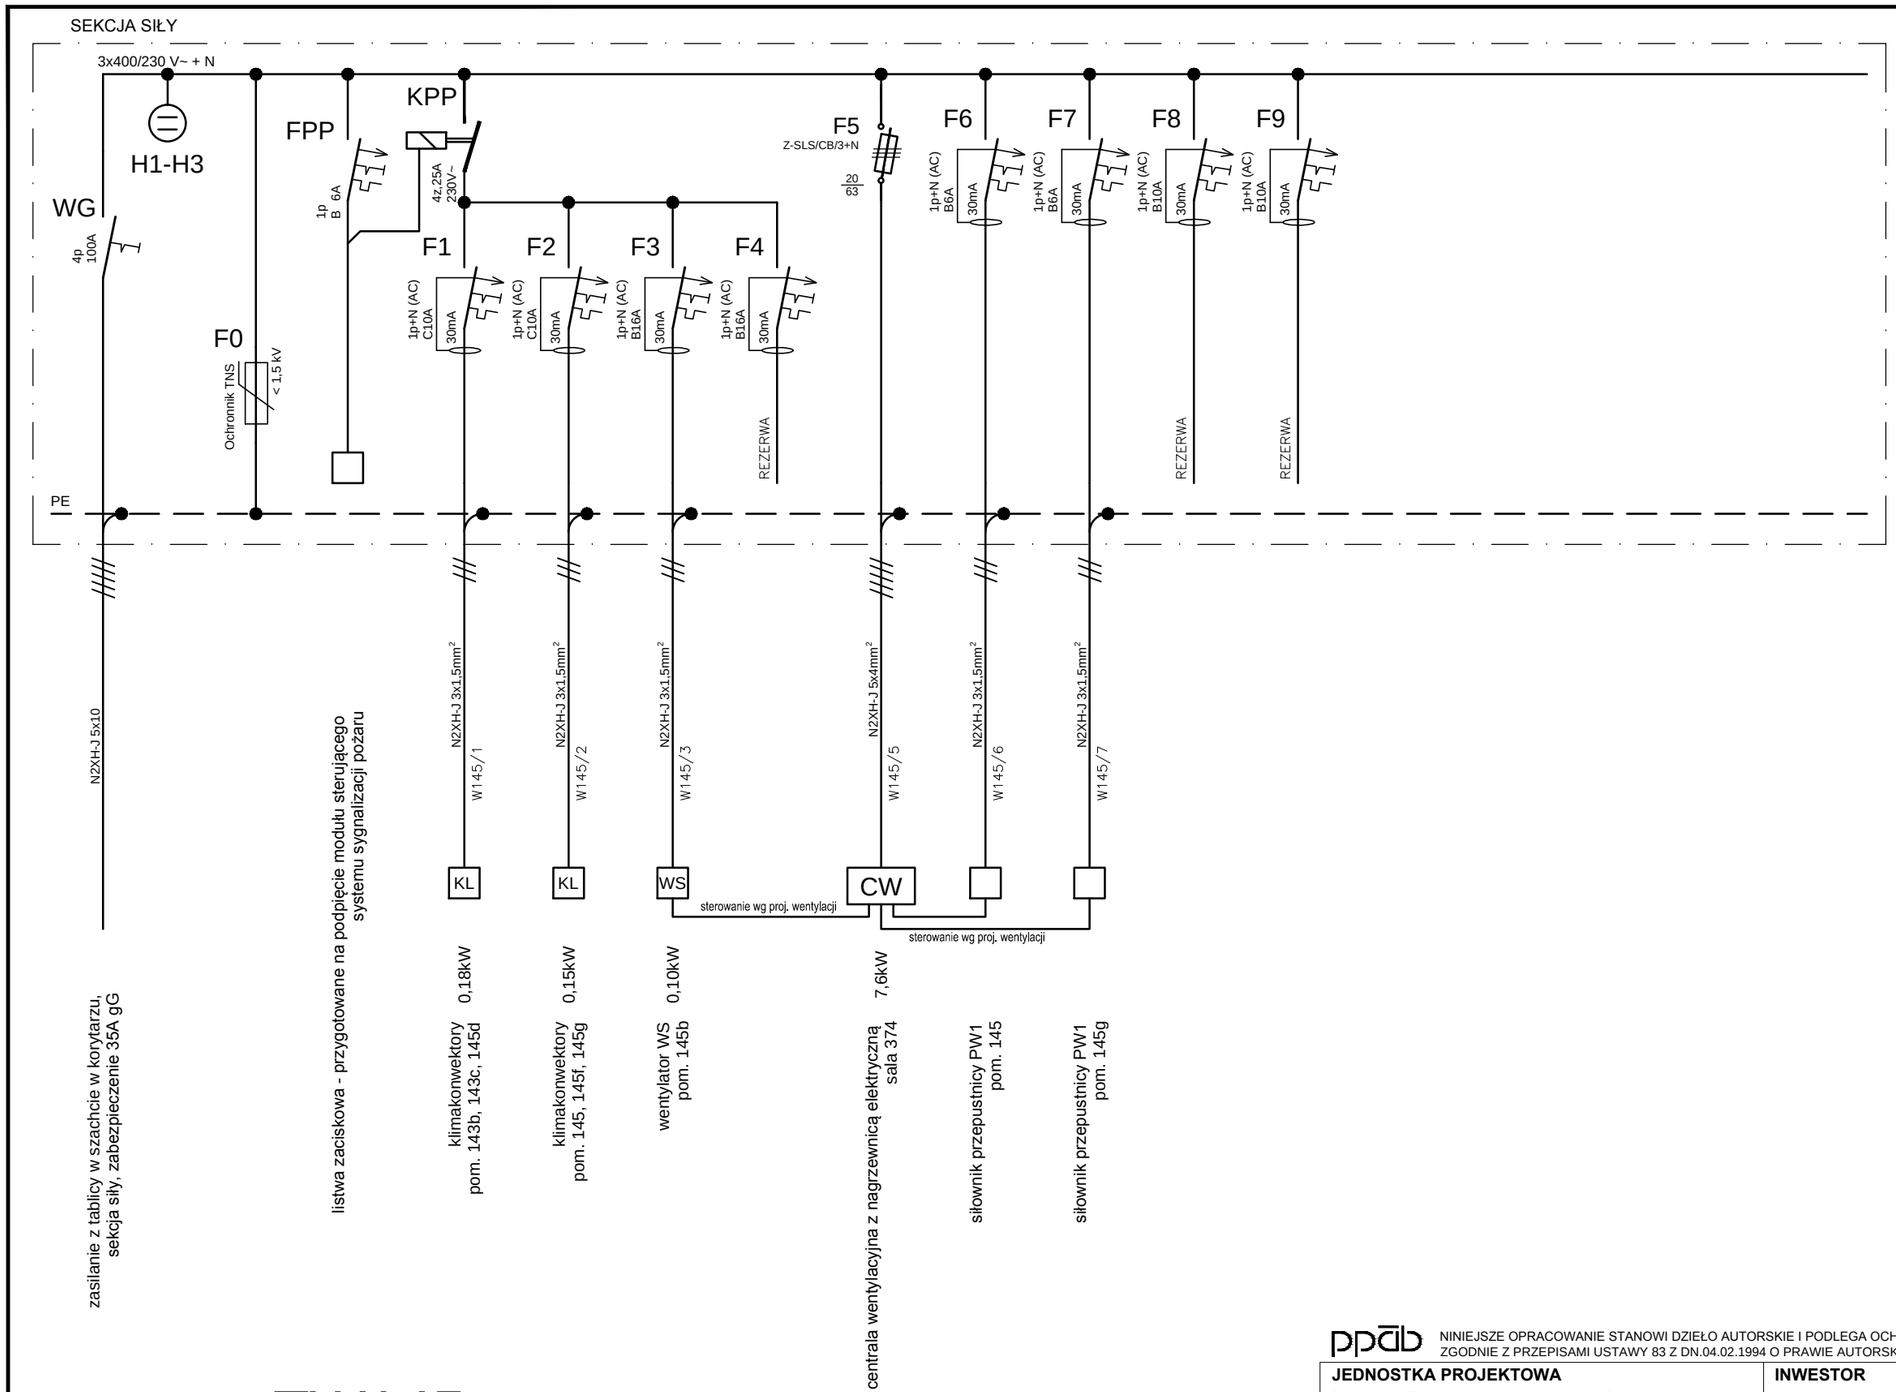

TW145

Pi = 8,1kW
Po = 5,7kW
Io = 9,2A

UWAGI:

1. SIEĆ W UKŁADZIE TN-S.
2. Ochrona przed porażeniem: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
3. Zastosować obudowę podtynkową, IP44 z drzwiami metalowymi i zamkiem systemowym z wkładką uzgodnioną z działem technicznym, wspólną dla części siłowej, oświetleniowej, wentylacyjnej i komputerowej.

ppab NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z.o.o. PL 31-317 Kraków, ul. Gnieźnieńska 4, tel/fax: 12 359 54 66 e-mail: ppab@ppab.pl www.ppab.pl	**INWESTOR** Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków	**DATA:** MARZEC 2023
AUTOR OPRACOWANIA: Mariusz Buchała upr. nr 218/2002	**PRZEDMIOT INWESTYCJI** Remont kompleksu pomieszczeń nr 143 oraz 145 w pawilonie A-0 AGH wraz z wykonaniem instalacji wentylacji	**SKALA:** - / -
SPRAWDZAJĄCY	**BRANŻA** ELEKTRYCZNA **FAZA** PROJEKT WNĘTRZ	**SYMBOL** PW
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	**TEMAT RYSUNKU** **SCHEMAT TABLICY TW145**	**NR** **E.10**