


ZAMOCOWANIE DWUWARSTWOWEGO, BITUMICZNEGO  
POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚCIANIE  
Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH LISTEW DOCISKOWYCH

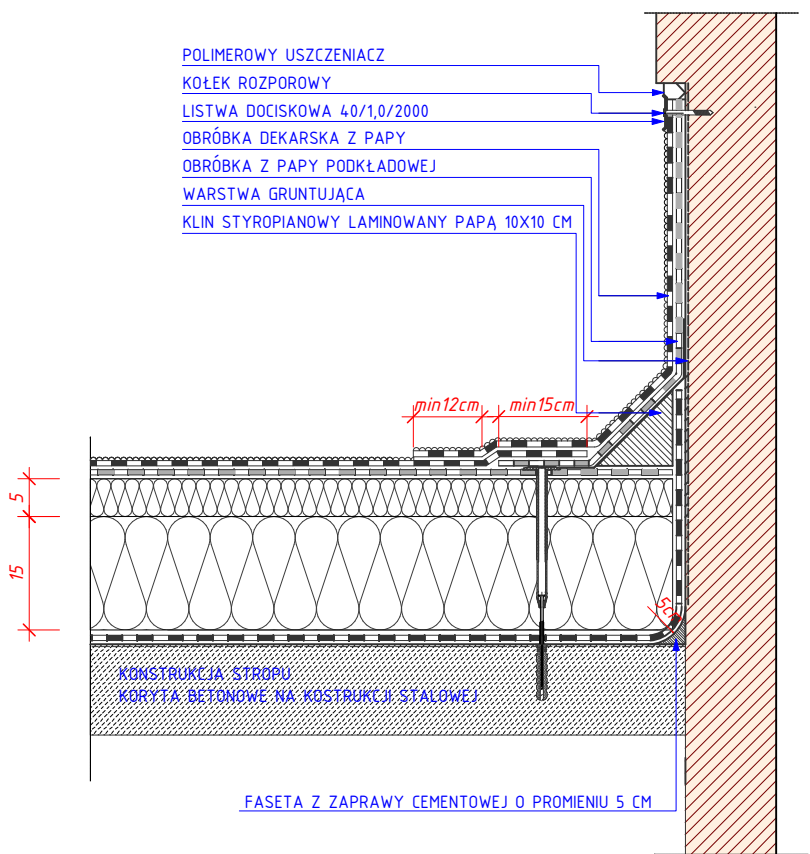

**UWAGA:** Zakończenie hydroizolacji papowej na ścianie należy wykonać do wysokości zalegania śniegu zimą lecz nie mniej niż 30 cm ponad istniejącą potać dachową. Papę należy zgrzać do ściany za pomocą podkładu gruntującego oraz docisnąć waleczką dociskową. Ponad listwę dociskową należy wykonać uszczelnienie z Polimerowego Uszczelniacza. Listwę dociskową należy zamocować łącznikiem mechanicznym odpowiednim do rodzaju materiału ściany.

BBF ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBINSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW			
obiekt:	PROJEKT REMONTU POKRYCIA DACHU HALI HB-6		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
projektant:	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. NR SW-34/2007	podpis:	
opracował:	MGR INŻ. ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI	podpis:	
skala:	1:10	data:	08.2024
		stadium:	P.W.
		branża:	ARCHITEKTURA
rysunek:	OBRÓBKA KOMINA-DETAL		numer: 07A