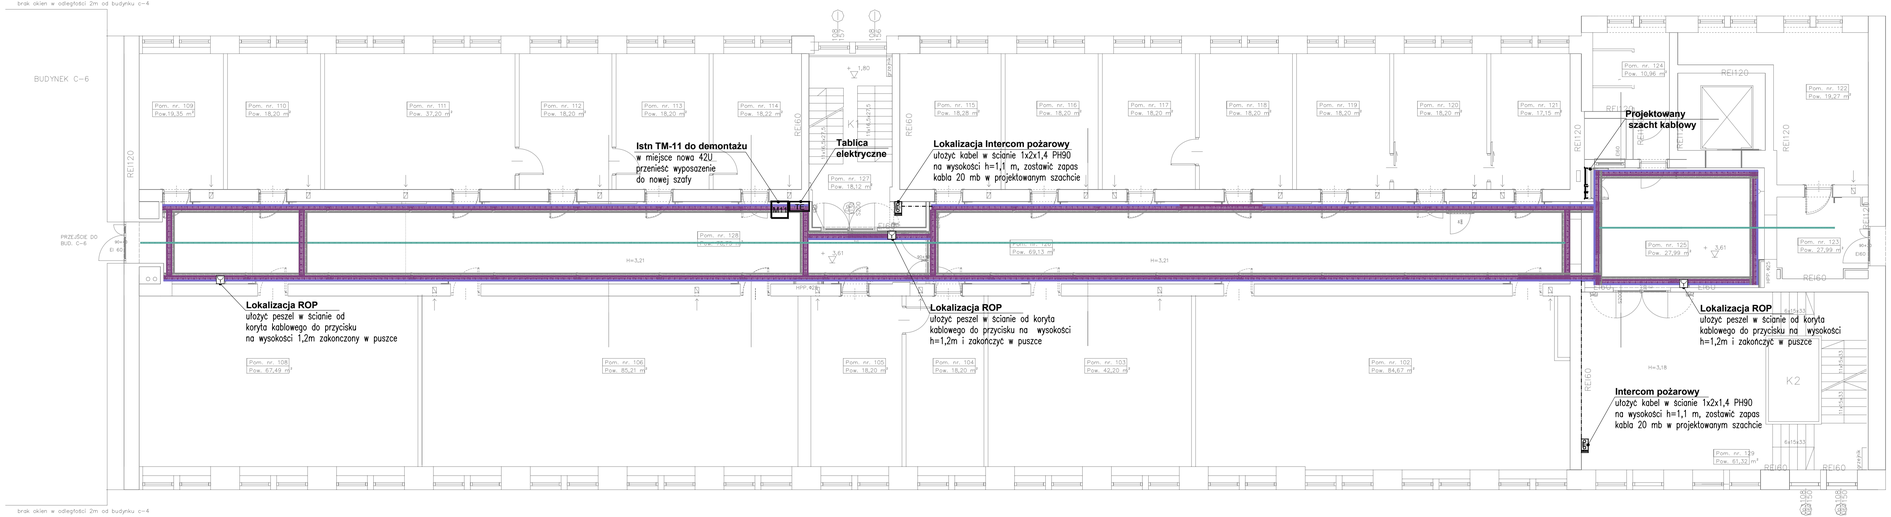

SPOSÓB ROZMIESZCZENIA TRAS KABLOWYCH



1 PIĘTRO

LEGENDA:

	Koryta kablowe 100/42 pożarowe
	Koryta kablowe 200/42 dla elektryki
	Koryta kablowe 300/42 dla teletechniki
	Koryta kablowe 50/42 dla oświetlenia
	Drabiny kablowe –poza zakresem
System Sygnalizacji Pożaru (SSP):	
	Adresowany ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)-puszka montowany 1,2 m nad posadzką
System interkomów pożarowych:	
	Interkom głośnomówiący podrzędny (SLAVE).

RBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

obiekt:	PRZEBUDOWA BUDYNKU C-4 NA AGH W RAMACH DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW
projektant:	MGR INŻ. JANUSZ SZCZYPKA UPRAWN. NR MAP/0327/PWOE/12
opracował:	

skala:	data:	stadium:	branża:
1:100	02.2025	P.W.	ELEKTRYCZNA

rysunek: TRASY KABLOWE — numer: E2.1