


UWAGA:
NA KAŻDYM ODEJŚCIU OD PIONU ZASILAJĄCYM PUNKTY
CZERPALNE ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ODCINAJĄCY
GRZYBKOWY

- instalacja wody zimnej rura bezszwowa wielowarstwowa z warstwą aluminium, typ PE-RT/AL/PE-RT
- instalacja wody ciepłej rura bezszwowa wielowarstwowa z warstwą aluminium, typ typ PE-RT/AL/PE-RT
- 5 zawór odcinający
- zawór ze złączką do węża
- Δ bateria czerpialna umywalkowa

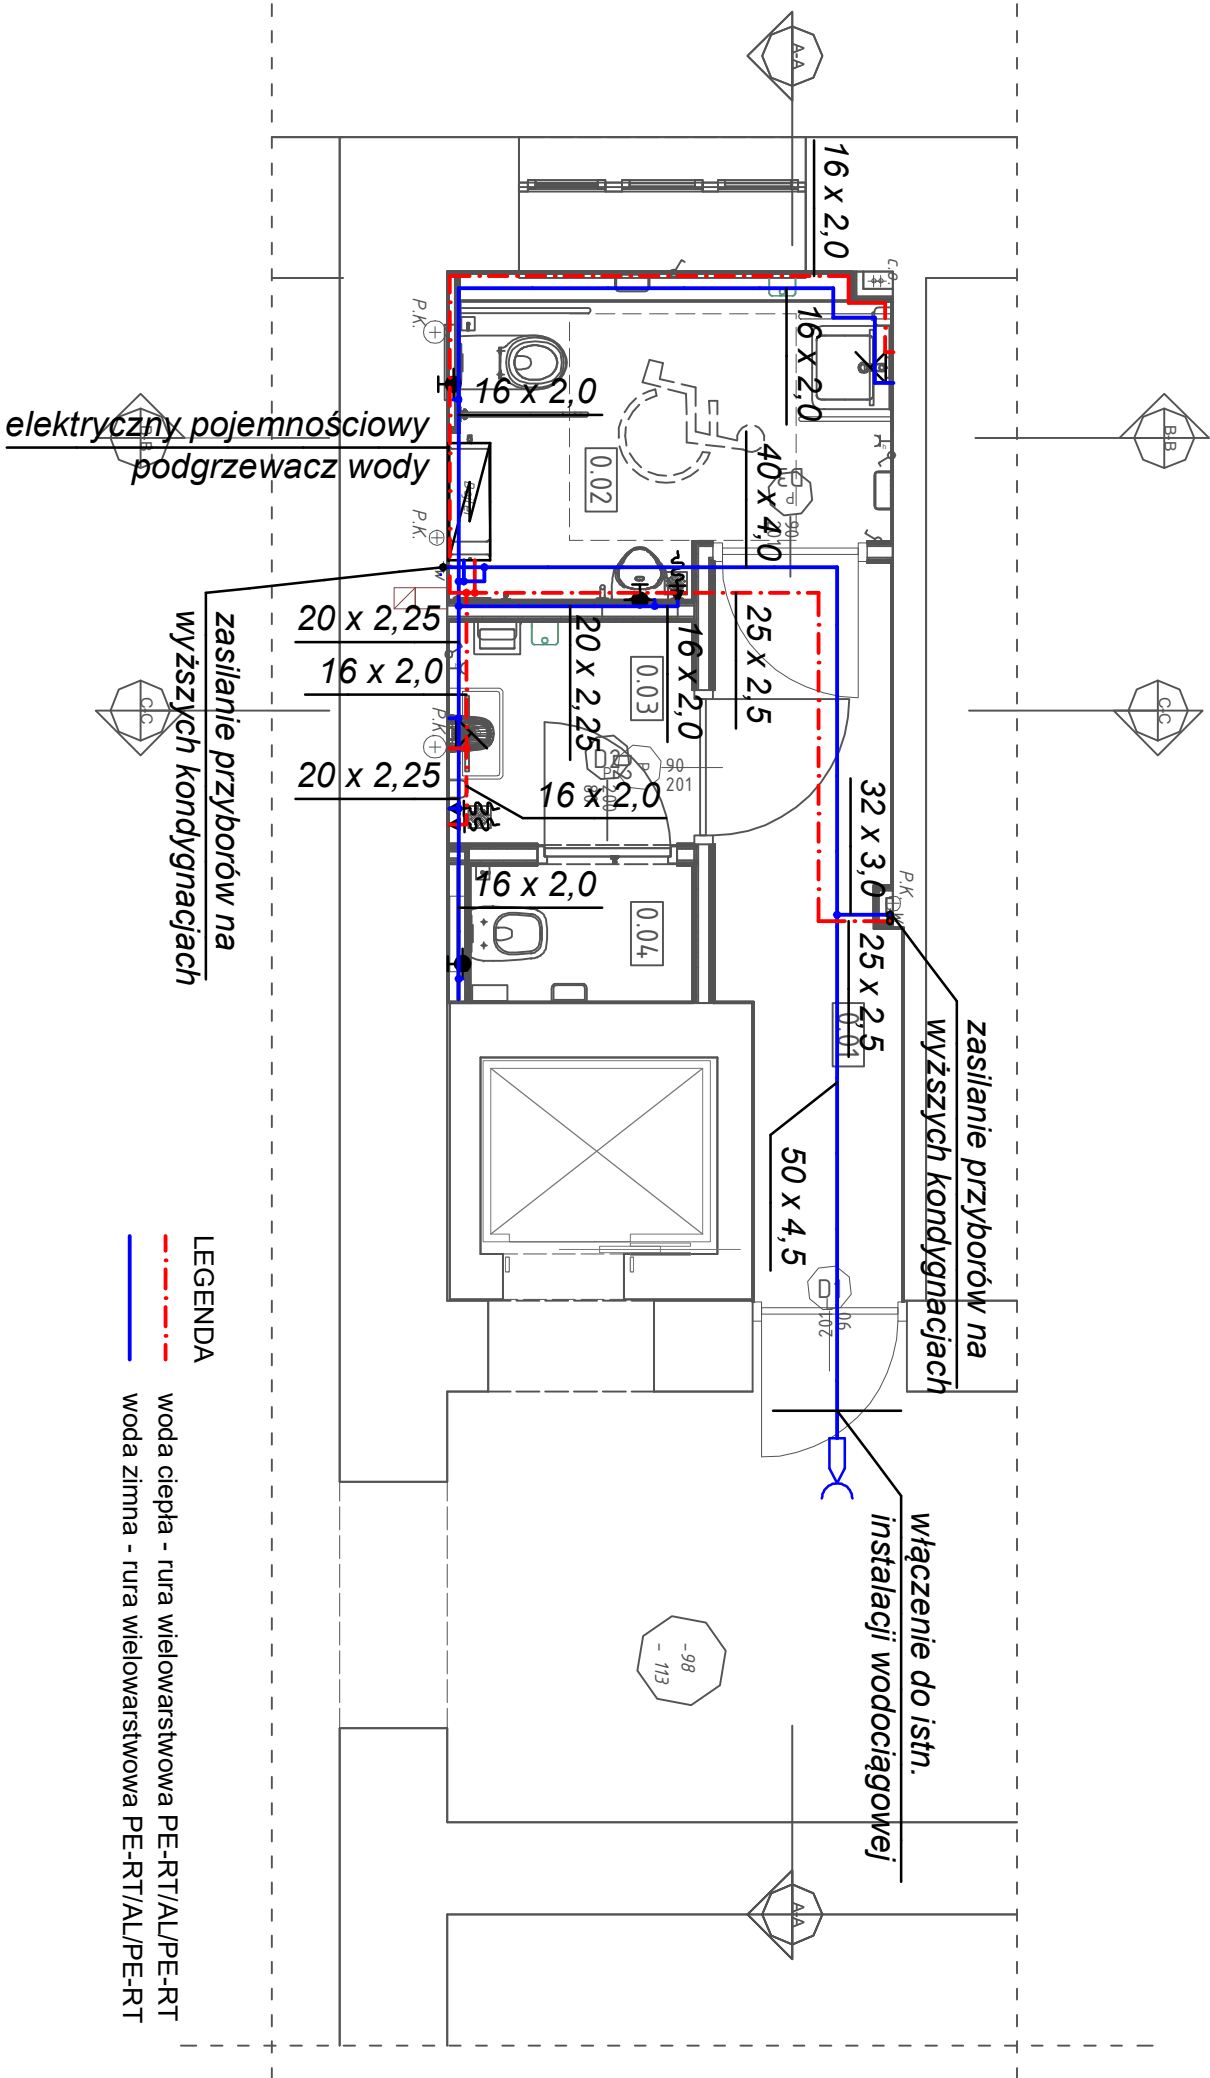

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBŃSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW				BBF	
adres budowy:				DZIAŁKA NR 19/47	
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW				AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA	
inwestor:				AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZCJA W KRAKOWIE AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW	
projektant:				MGR INŻ. PAWEŁ ŚNIECH UPR.BUD. NR.KL.-56/2002	
opracował:				podpis:	
skala:				branża:	
1:50				INSTALACJE SANITARNE	
rysunek:				numer:	
RZUT PIWNIC WC B-1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA				WK1	