



LEGENDA:


 OZNACZENIE PIONU KS

 KRATKA ŚCIEKOWA
Z BLOKADĄ ANTYZAPACHOWĄ

 Ø50/110 PODŁĄCZENIE PRZYBORÓW SANITARNYCH

 Ø50 PODŁĄCZENIE KRATEK POD STROPEM
DOLNEJ KONDYGNACJI

 Ø110 KANALIZACJA PROWADZONA POD STROPEM

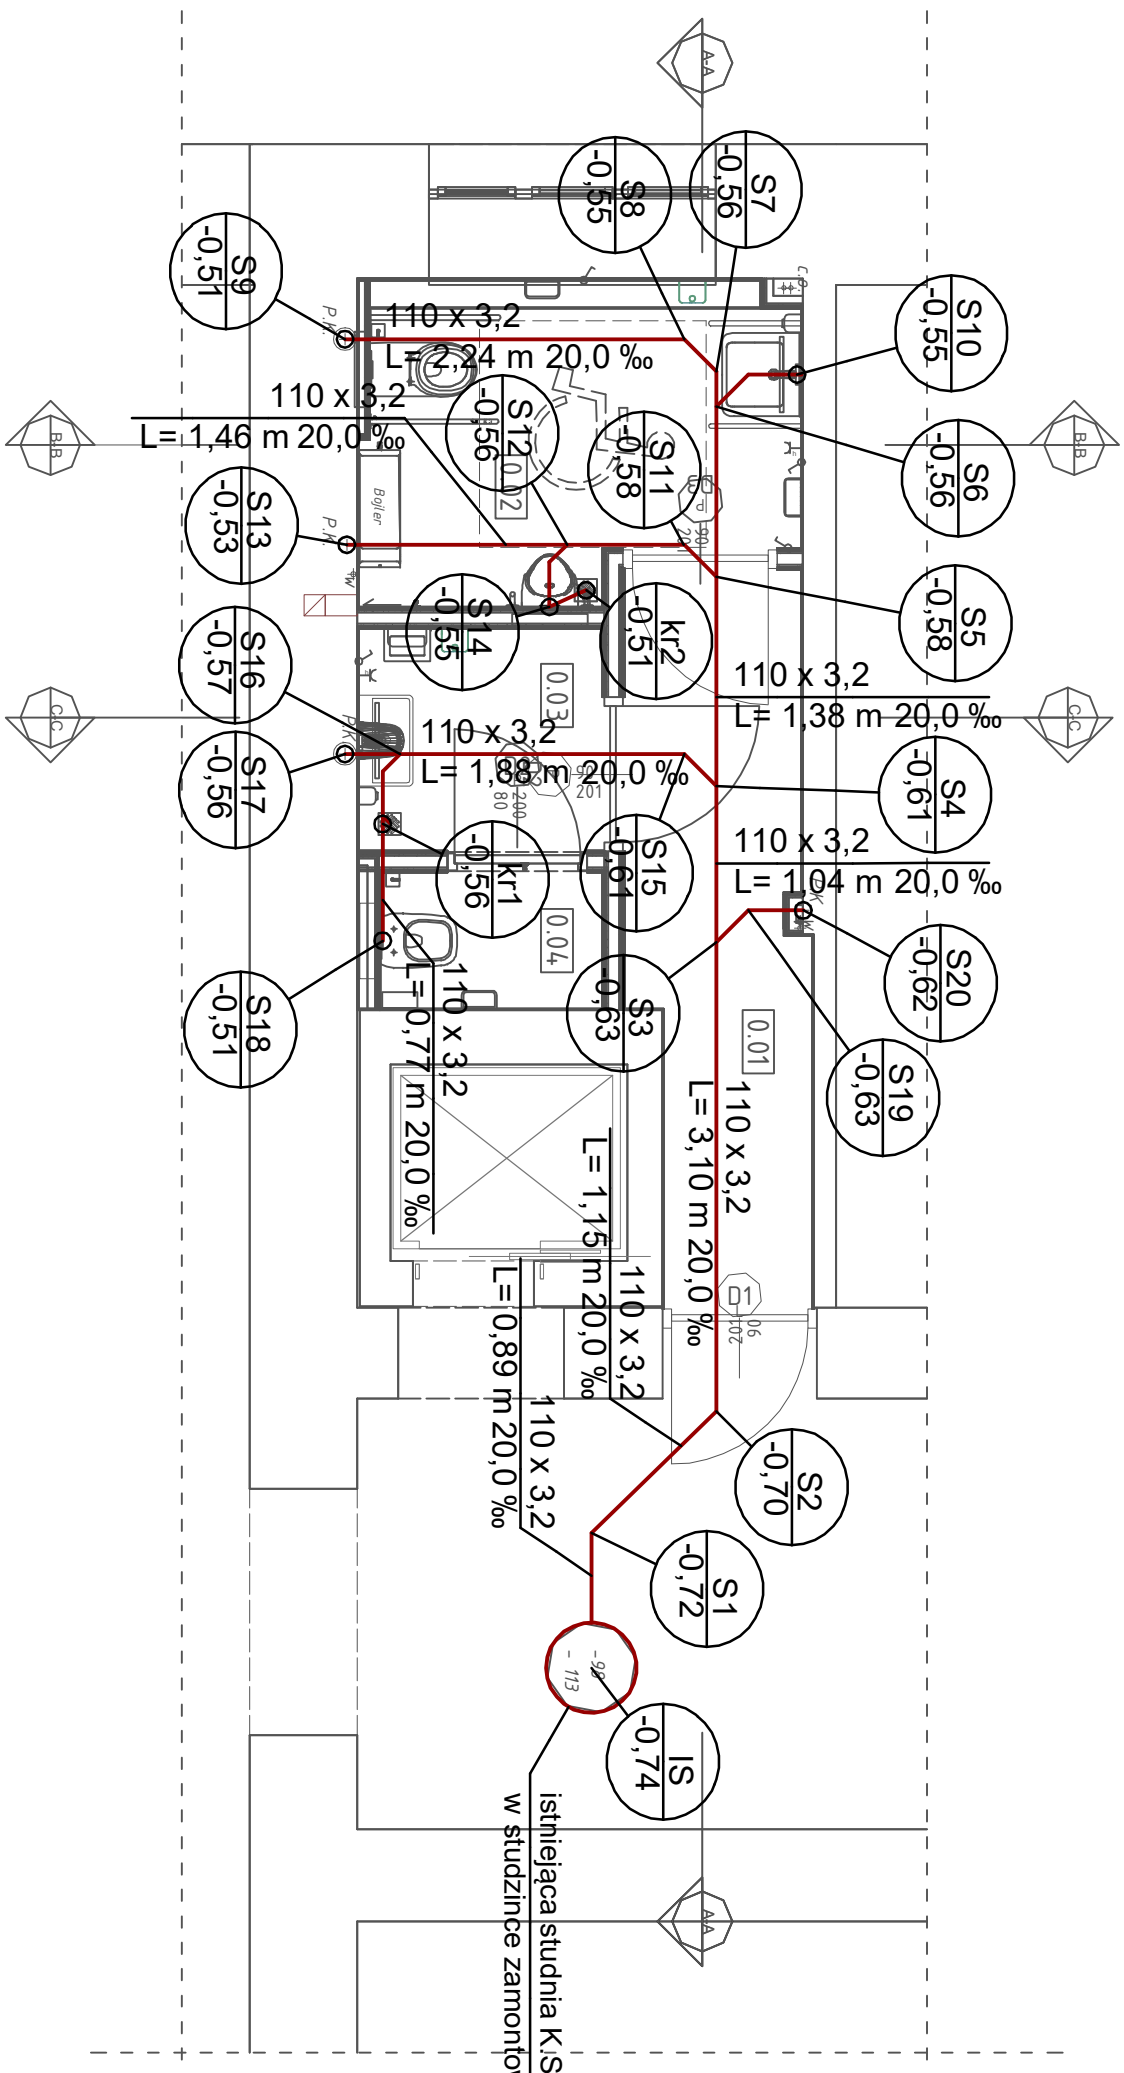

istniejąca studnia K.S.; studzienkę należy wymienić
w studzinie zamontować automatyczny zawór przeciżalawowy

ARCHYTEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBINSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW				BBF	
obiekt:	REMONT TOALET W PAWILONIE B-1 NA AKADEMII GÓRNICZO- HUTNICZEJ W KRAKOWIE			BRANŻA	
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AL. MICKIEWICZA 30. 30-059 KRAKÓW			INSTALACJE SANITARNE	
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZCJA W KRAKOWIE AL. MICKIEWICZA 30. 30-059 KRAKÓW			numer:	
projektant:	MGR INŻ. PAWEŁ ŚNIECH UPR.BUD. NR KL-56/2002			WK2	
opracował:					
skala:	1:50				
data:	05.2024				
stadium:	P.W.				
rysunek:	RZUT PIWNIC WC B-1				
tytuł:	INSTALACJA KAN. SANITARNEJ				