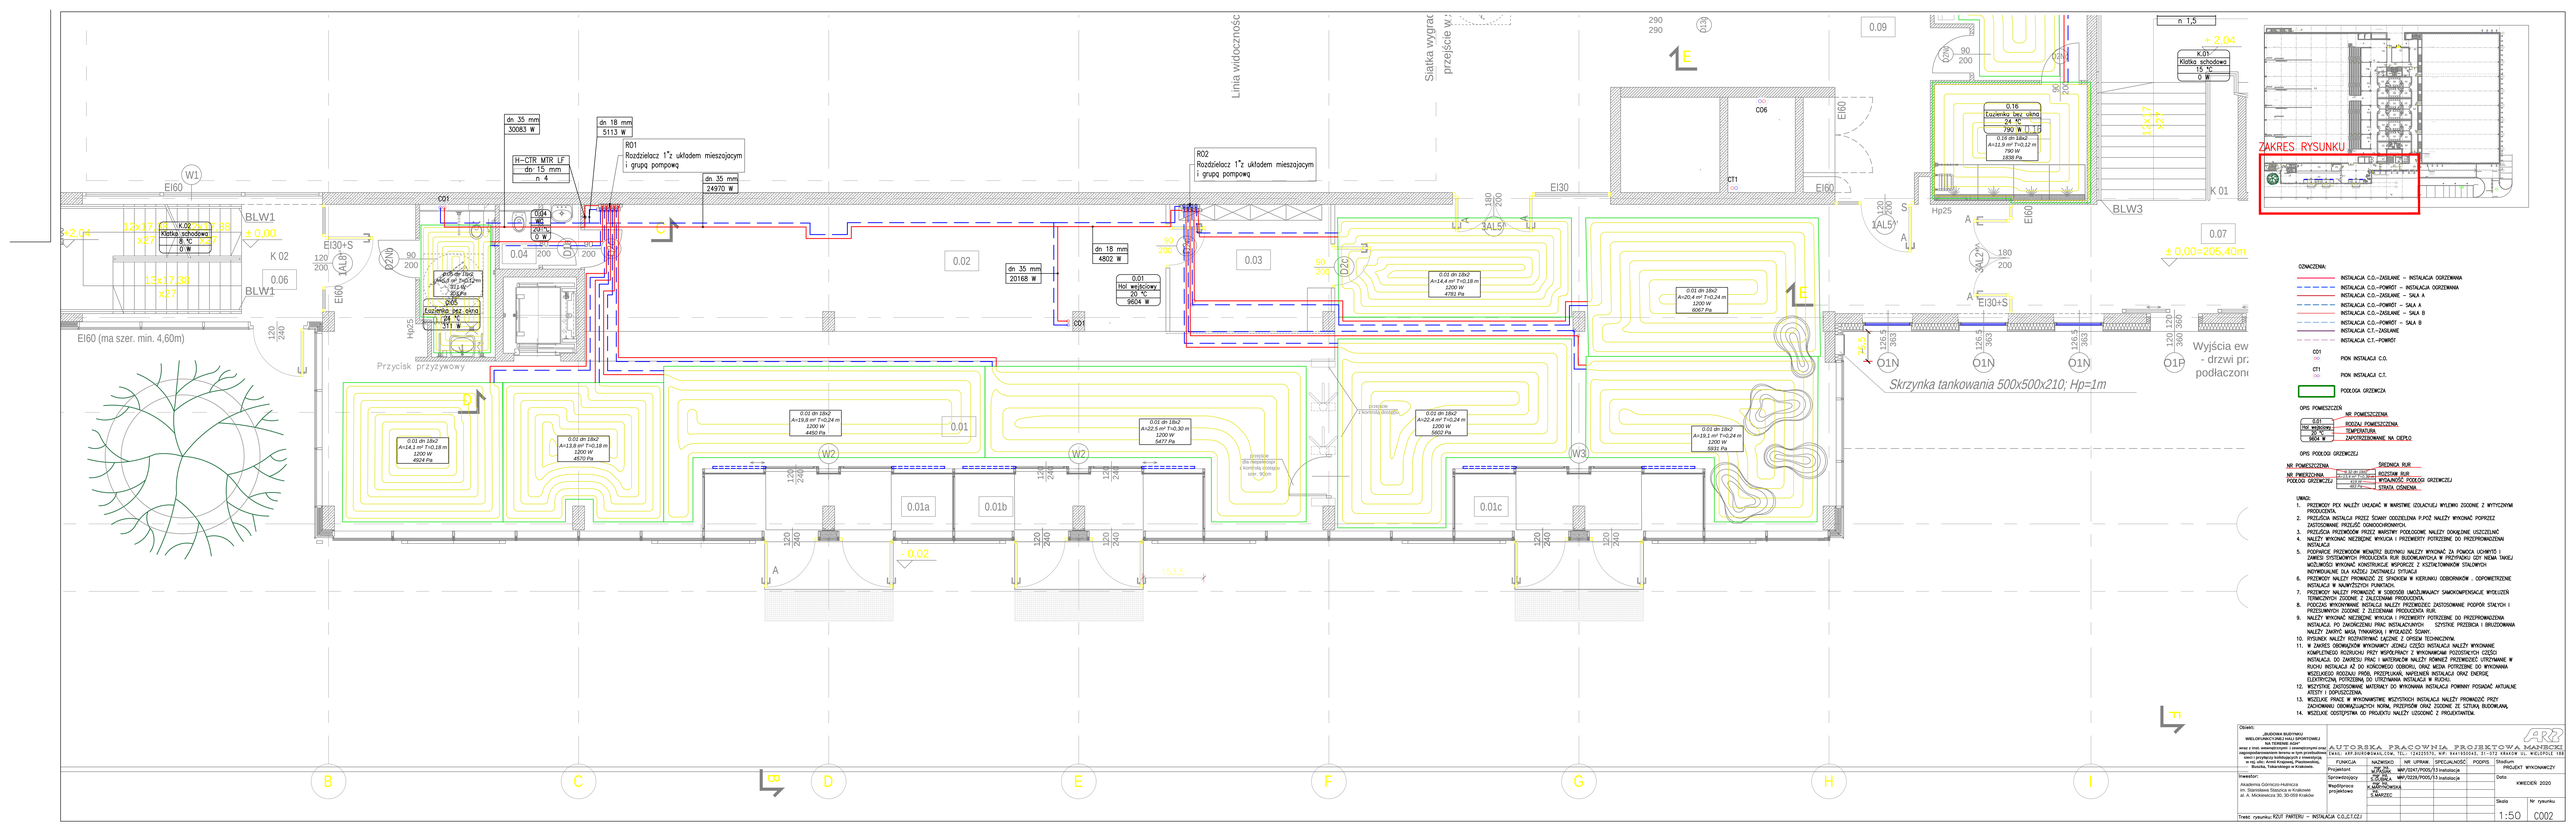
Linia widoczności
Siatka wygrat przejście w...
dn 35 mm 30083 W
dn 18 mm 5113 W
R01 Rozdzielacz 1"z układem mieszającym i grupą pompową
H–CTR MTR LF dn 15 mm n 4
dn 35 mm 24970 W
R02 Rozdzielacz 1"z układem mieszającym i grupą pompową
dn 18 mm 4802 W
dn 35 mm 20168 W
0.01 Hol wejściowy 25 °C 9604 W
W1
W2
W3
EI60
EI30
EI30+S
BLW1
BLW3
K 02
K 01
K.03 Klatka schodowa 15 °C 0 W
0.16 Łazienka bez okna 24 °C 790 W
0.01 dn 18x2 A=14,4 m² T=0,18 m 1200 W 4781 Pa
0.01 dn 18x2 A=20,4 m² T=0,24 m 1200 W 6067 Pa
0.01 dn 18x2 A=19,3 m² T=0,24 m 1200 W 5831 Pa
0.01 dn 18x2 A=14,1 m² T=0,18 m 1200 W 4924 Pa
0.01 dn 18x2 A=13,8 m² T=0,18 m 1200 W 4830 Pa
0.01 dn 18x2 A=19,9 m² T=0,24 m 1200 W 4460 Pa
0.01 dn 18x2 A=22,5 m² T=0,30 m 1200 W 5477 Pa
0.01 dn 18x2 A=22,4 m² T=0,24 m 1200 W 5602 Pa
0.01
0.01a
0.01b
0.01c
0.02
0.03
0.04
0.06
0.07
0.09
Przycisk przyżywowy
Hp25
Hp26
Skrzynka tankowania 500x500x210; Hp=1m
Wyjścia ew - drzwi pr podłączon
± 0.00=205,40m
- 0.02
ZAKRES RYSUNKU
OZNACZENIA
INSTALACJA C.O.–DASUNIE – INSTALACJA OGRZEWANIA
INSTALACJA C.O.–POMPOT – INSTALACJA OGRZEWANIA
INSTALACJA C.O.–DASUNIE – SALA A
INSTALACJA C.O.–POMPOT – SALA A
INSTALACJA C.O.–DASUNIE – SALA B
INSTALACJA C.O.–POMPOT – SALA B
INSTALACJA C.T.–DASUNIE
INSTALACJA C.T.–POMPOT
PION INSTALACJA C.O.
PION INSTALACJA C.T.
PODŁOGA GRZEJCZA
OPIS POMIESZCZEŃ
OPIS PODŁOGI GRZEJCZEJ
SKRZYNKA RUR
RUROWY RUR
WYGANIZOWANIE PODŁOGI GRZEJCZEJ
STREFA OCIEPLENIA
UWAGI:
1. PRZEBIEGI PEX NALEŻY UKŁADAĆ W WASTWIE IZOLACYJNEJ WYŁOWI DZIONE Z WYTYCZNYM PRODUCENTA.
2. REALIZACJA INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY OSZCZELNIA PJPCE NALEŻY WYKONAĆ PIOPRZEZ ZASTOSOWANIE PRZEJŚĆ ODNOSCHRONNYCH.
3. REALIZACJA PRZEWODÓW PRZEZ WARSTWY PODŁOGOWE NALEŻY SZWIĘZANE USZCZELNIĆ.
4. NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNE WYKUCIA I PRZEMENTY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA INSTALACJI.
5. PODPIARCIE PRZEWODÓW WEWNĘTRZ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZA POMOCĄ UCHWYTÓ I ZAMES SYSTEMOWYCH PRODUCENTA RUR BUDOWLANYCH W PRZYPADKU GDY NIEMA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI WYKONAĆ KONSTRUKCJE WSPORCZE Z KSZTACTOWNIKÓW STALOWYCH INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEJ ZASTANEJ SYTUACJI
6. PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM W KIERUNKU ODBIORNIKÓW , ODPOWIETRZENIE INSTALACJI W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH.
7. PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ W SODOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY SAMOKOMPENSACJE WYDŁUŻEŃ TERMICZNYCH DZIONE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
8. PODCZAS WYKONYWANIE INSTALACJI NALEŻY PRZEMIDZIĆ ZASTOSOWANIE PODPÓR STAŁYCH I PRZESUWNYCH DZIONE Z ZLECENIAMI PRODUCENTA RUR.
9. NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNE WYKUCIA I PRZEMENTY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA INSTALACJI PO ZAKOŃCZENIU PRAC INSTALACYJNYCH SZYSTKIE PRZERCIA I BRUZDOWANIA NALEŻY ZAKRYĆ MASĄ TYNKARSKĄ I WYZLADZIĆ ŚCIANY.
10. RYSUNKI NALEŻY ROZWIĄZYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
11. W ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY JEDNEJ CZĘŚCI INSTALACJI NALEŻY WYKONANIE KOMPLETNEGO ROZWIĄZANIA PRZY WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCAMI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI INSTALACJI. DO ZAKRESU PRAC I MATERIAŁÓW NALEŻY RÓWNIEŻ PRZEMIDZIEĆ UTRZYMANIE W RUCHU INSTALACJI AŻ DO KOŃCOWEGO ODBIORU, ORAZ MEDIA POTRZEBNE DO WYKONANIA WSZELKIEGO RODZAJU PRÓB, PRZEPŁUKAŃ, NAPEŁNIEŃ INSTALACJI ORAZ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ POTRZEBNĄ DO UTRZYMANIA INSTALACJI W RUCHU.
12. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY DO WYKONANIA INSTALACJI POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY.
13. WSZELKIE PRACE W WYKONAWSTWIE WSZYSTKICH INSTALACJI NALEŻY PROWADZIĆ PRZY ZACHOWANIU OBOWIĄZUJĄCYCH NORM, PRZEPISÓW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
14. WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
Obiekt: ZAUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ na TERENIE AGH
Projektant: AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANIECKI
Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Treść rysunku: RZUT PARTERU – INSTALACJA C.O.,C.T.,CZ.I
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Data: KWIECIEŃ 2020
Skala: 1:50
Nr rysunku: C002