SCHEMAT ZABUDOWY ODPOWIETRZNIKA AUTOMATYCZNEGO DN15



SCHEMAT ROZDZIELACZA OGRZEWANAI PODŁOGOWEGO

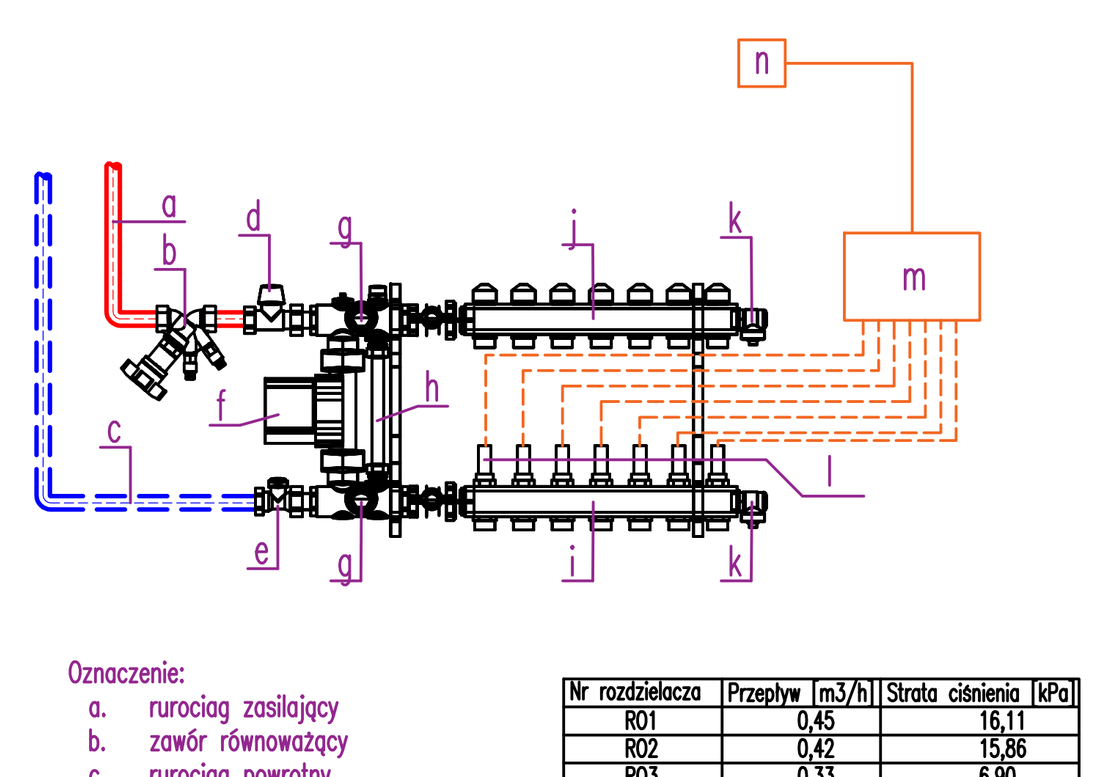

Oznaczenie:
a. rurociąg zasilający
b. zawór równoważący
c. rurociąg powrotny
d. zawór odcinający – zasilający
e. zawór odcianający – powrotny
f. pompa bezdławicowa
g. termometry tarczowe
h. by-pass z zaworem regulacyjnym
i. rozdzielacz powrotny
j. rozdzielacz zasilający
k. zawór spustowy i odpowietrzający
l. siłowniki podłaczone do sterownika
m. sterownik
n. termostat pomieszczeniowy

Nr rozdzielacza	Przepływ [m3/h]	Strata ciśnienia [kPa]
R01	0,45	16,11
R02	0,42	15,86
R03	0,33	6,90
R04	0,15	1,19
R05	0,14	0,90
R06	0,20	3,54
R07	0,10	2,10
R08	0,18	9,20
R09	0,59	16,17
R010	0,22	12,20
R011	0,18	5,00
R012	0,17	1,17
R013	0,34	5,78
R014	0,48	10,20

Obiekt:
„BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ NA TERENIE AGH" wraz z inst. wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu w tym przebudowa sieci i przyłączy kolidujących z inwestycją w rej. ulic: Armii Krajowej, Piastowskiej, Buszka, Tokarskiego w Krakowie.

Inwestor:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANECI
EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.: 124225570, NIP: 9441950043, 31-072 KRAKOW UL. WIELOPOLE 1

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	mgr inż. M.PASIAK	MAP/0247/POOS/14	Instalacje	
Sprawdzający	mgr inż. S.GUBAŁA	MAP/0229/POOS/14	Instalacje	
Współpraca projektowa	mgr inż. K.MARYNOWSKA			
	inż. S.MARZEC			

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Data: KWIECIEŃ 2020
Skala: —
Nr rysunku: C017

Treść rysunku: ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. CZ.III