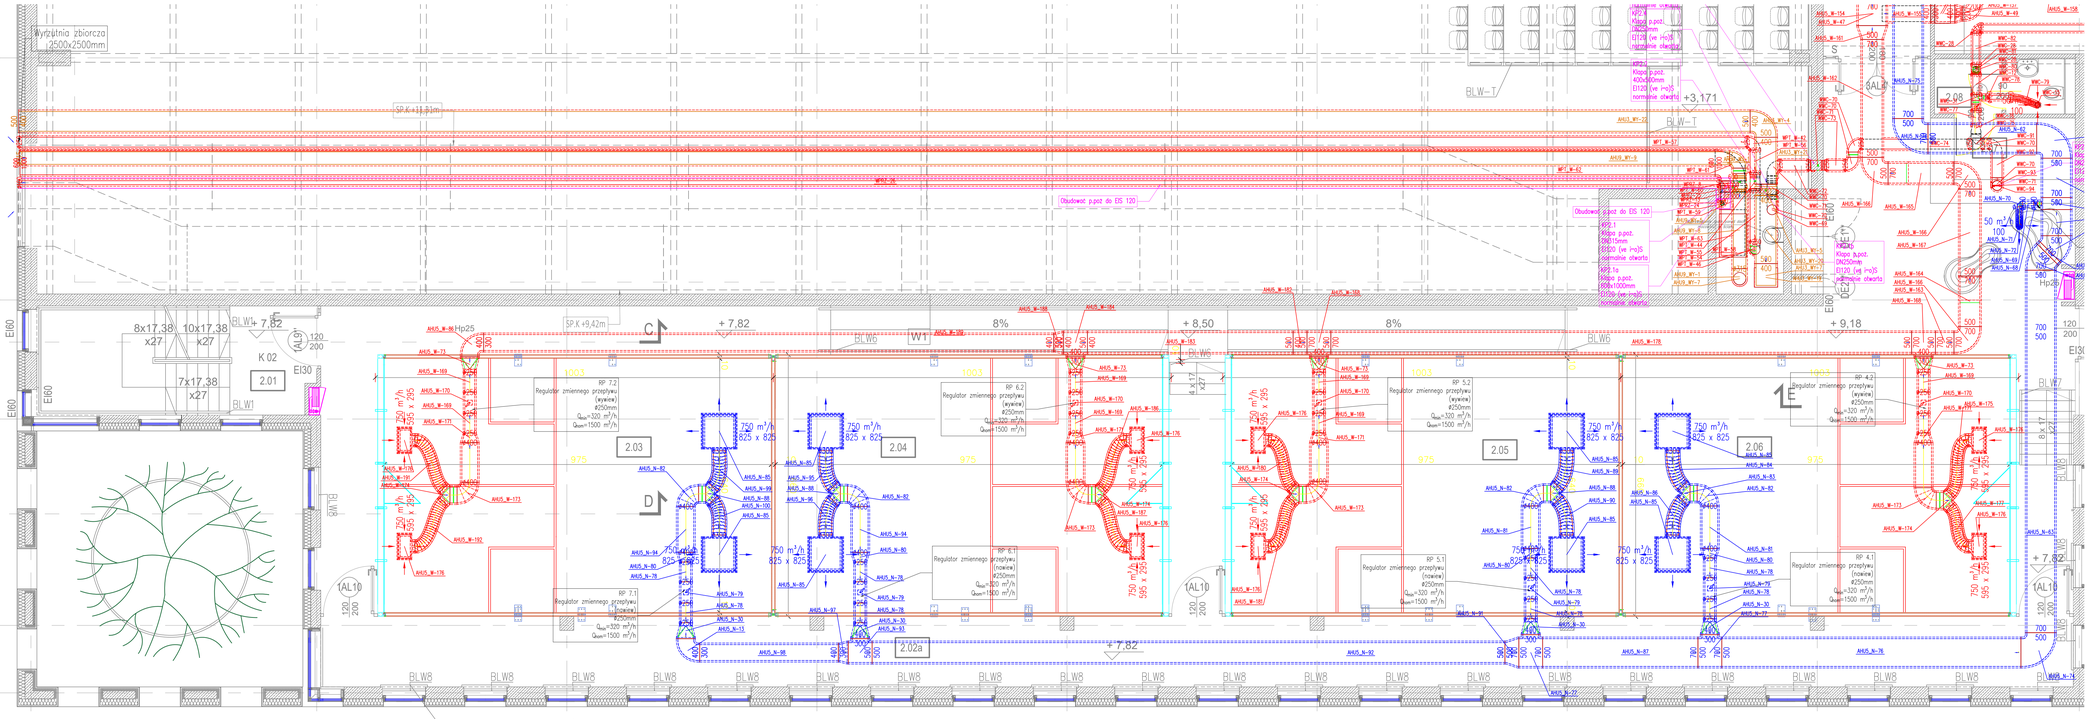

KANAŁ NAWIEWNY	KANAŁ WYWIEWNY	KANAŁ CZERPNI	KANAŁ WYRZUTNI

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WSPÓŁNIE Z RESZTĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WSZYSTKICH BRANŻ.
3. PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ PRZEGRODY POŻAROWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO
4. KLAPY PPOŻ. W PRZYPADKU ZBYT MAŁEJ ILOŚCI MIEJSCA W SZACHCIE LUB PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ NALEŻY OBUDOWAĆ DO LINII MONTAŻOWEJ PŁYTAMI GIPSKARTONOWYMI WP. PROMAT
5. PRZY KAŻDYM ODEJŚCIU KANAŁU WENTYLACYJNEGO NALEŻY ZASTOSOWAĆ PRZEPUSTNICE
6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA BĘDĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP (POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY).
7. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DOSTĘP DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH, KLAP PPOŻ, PRZEPUSTNIC, ITP.
8. IZOLACJA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH:
   KANAŁ NAWIEWNY BUDYNKU – 4 cm wełny min.
   KANAŁ WYWIEWNY BUDYNKU – 4 cm wełny min.
   KANAŁ WYWIEWNY NAZEWNĄTRZ BUDYNKU – 10 cm wełny min. zabezpieczony blachą ocynkowaną
   KANAŁ WYWIEWNY NAZEWNĄTRZ BUDYNKU – 10 cm wełny min. zabezpieczony blachą ocynkowaną
9. W DRZWIACH LUB ŚCIANACH POMIESZCZEŃ SANITARNYCH NALEŻY ZAINSTALOWAĆ KRATKI PRZESTRZENNE W CELU ZWIĘKSZENIEJ PRZESTRZENI POWIETRZA.
10. PIONY ORAZ PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE INSTALACJĘ NALEŻY ZAZIOLOMIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
11. ZAKRESU PRAC LICHWYTY MONTAŻOWE NALEŻY WYKONAĆ BEZPOŚREDNIO DO PRZEWODU BUDOWLANYCH, A W PRZYPADKACH GDY NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI NALEŻY WYKONAĆ KONSTRUKCJĘ Z PROFILI Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEJ KONSTRUKCJI.
12. NA PRZEWODACH MONTAŻ NALEŻY WYKONAĆ OTWORY REWIZYJNE MINIMALNIE WYMIARY OTWORÓW POWINNY WYNOSIĆ:
    DLA PRZEWODÓW OKRĄGŁYCH
    200÷6÷315 A=300mm B=100mm
    315÷6÷500 A=400mm B=200mm
    DLA PRZEWODÓW PROSTOKĄTNYCH DLA WYMIARU BOKU PRZEWODÓW
    <200 A=300mm B=100mm
    200÷6÷500 A=400mm B=200mm
    >500 A=500mm B=500mm
13. PRZEWIDZIANY MONTAŻ NALEŻY ZA WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z UZGODNIENIA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH, WYMOGÓW STANOWIĄCYCH PRZEZ TECHNOLOGODAWCĘ I INSTALACJI, A TAKŻ ZMIAN WYNIKAJĄCYCH PRZEZ INWESTORA.
14. ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE NALEŻY PRZYJĄĆ WSZYSTKO CO ZOSTAŁO NARYSOWANE, OPISANE, OBLICZE PRZEDMIARÓW ORAZ KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI ORAZ PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.
15. W ZAKRES ODBIORÓW WYKONAWCY JEDNEJ CZĘŚCI INSTALACJI NALEŻY WYKONANIE KOMPLETNEGO ROZRUCHU PRZY WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCAMI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI INSTALACJI. DO ZAKRESU PRAC I MATERIAŁÓW NALEŻY RÓWNIEŻ PRZEWIDZIEĆ UTRZYMANIE W RUCHU INSTALACJI AŻ DO KOŃCOWEGO ODBIORU, ORAZ WEDŁ POTRZEBNE DO WYKONANIA WSZELKIEGO ROZZAJU PRÓB, PRZEPUSKÓW, NAPEŁNIEŃ INSTALACJI ORAZ ENERGIE ELEKTRYCZNĄ POTRZEBNĄ DO UTRZYMANIA INSTALACJI W RUCHU.
16. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY DO WYKONANIA INSTALACJI POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I DOPUSZCZENIA.
17. WSZELKIE PRACE W WYKONAWSTWIE WSZYSTKICH INSTALACJI NALEŻY PROWADZIĆ PRZY ZACHOWANIU OBOWIĄZUJĄCYCH NORM, PRZEPISÓW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
18. WSZELKIE OSTOSTOWANIA DO PROJEKTU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

Obiekt:
„BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM NA TERENIE AGH"
wraz z inst. wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, sieci i przyłączy technicznych w niwelecie w obr. ulicy Anieli Krzywoń, Piastowskiej, Reymonta, Tokarskiego w Krakowie.

Inwestor:
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANIECKI
ul. Wł. Jagiełły 3, 31-010 Kraków, tel. 12 633 03 55, NIP: 944 180 69 41, REGON: 120 [illegible]

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	mgr inż. arch. K. MANIECKI	MAŁ/0324/POOS/Matosiuk		
Sprawdzający	mgr inż. arch. K. MANIECKI	MAŁ/0324/POOS/Matosiuk		
Współpraca projektowa	mgr inż. arch. K. MANIECKI			
	S. MARSZEC			

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Data: MARZEC 2020
Skala: 1:50
Nr rysunku: V11

Tresć rysunku: RZUT 2 PIĘTRA-INST. WENTYLACJI CZ.I